


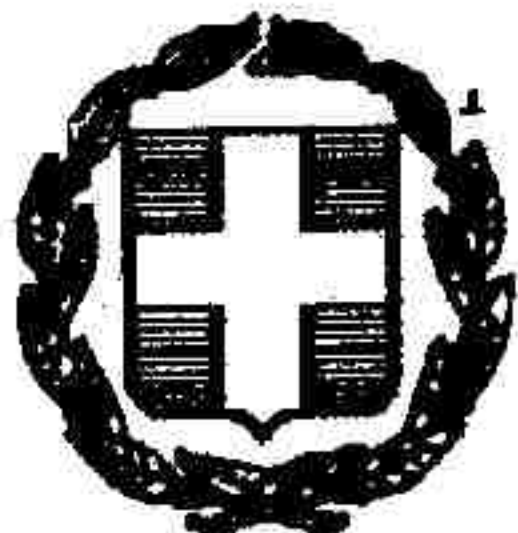

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Υπουργός

Αθήνα 11/04/ 2014

Αρ.Πρωτ: 2828 β

14 ΑΠΡ. 2014

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

Βουλευτή κ. Νικ. Νικολόπουλο

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ.7092/18-03-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 7092/18-03-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ. Επίσης, επειδή το ζήτημα που θίγεται άπτεται των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 42095/1822/2-4-14 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Συνημμένα:

- Το με α.π.15670/1526/2-4-14 έγγραφο Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ (σελ. 3)
- Το με α.π. 832/26-3-14 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ (σελ. 1)
- Το με α.π. 42095/1822/2-4-14 έγγραφο Αποκ/νης Δ/σης Πελοποννήσου,Δ.Ελλάδος & Ιονίου (σελ.13)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων:17
Σύνολο Σελίδων: 18

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



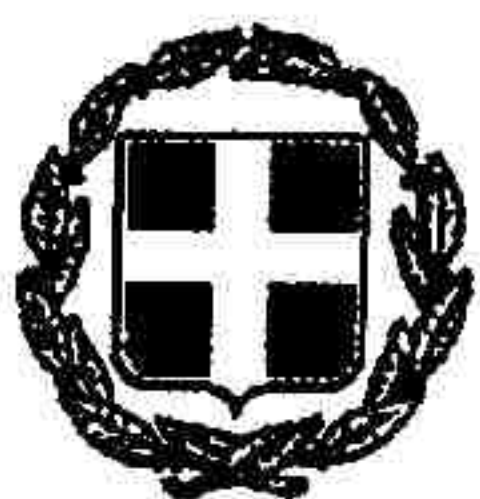

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αθήνα, 02 - 04 - 2014
Αρ. Πρ.: 15670/1526
Σχετ.: **2828/Β/124**

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 112 51 Αθήνα
TELEFAX : 210 8663693
Πληροφορίες: Φ. Μπούρα
Τηλέφωνο : 210 8653328

ΠΡΟΣ: Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: «Κίνδυνος από τα απόβλητα με αμίαντο, προσχηματικές λύσεις από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου».

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αρ. 7092/18-03-2014 Ερώτηση του βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου (αρ. πρ. ΔΠΣ 15670/1526/21-03-2014)

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης και σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητές μας, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Στο κείμενο του υπό εκπόνηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και ειδικότερα στο Παραδοτέο 3 (που αφορά στις πολιτικές και το νομοθετικό πλαίσιο που θα εξυπηρετήσει ο νέος ΕΣΔΑ και στον καθορισμό στόχων) και στο Παραδοτέο 4 (που αφορά στα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου), τα οποία έχουν παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή του ΥΠΕΚΑ, σε συνέχεια και της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η κατεύθυνση της πολιτικής σχετικά με τον αμίαντο είναι η πλήρης απαγόρευση της χρήσης του, η σταδιακή αφαίρεση των αμιαντούχων υλικών που βρίσκονται ακόμα σε χρήση και η ασφαλής για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η μείωση των διασυννοριακών μεταφορών των αποβλήτων αμιάντου και η κατά προτεραιότητα διάθεσή τους εντός της χώρας σε κατάλληλα διαμορφωμένους ΧΥΤΑ, με βασικό στόχο την οργάνωση και δημιουργία εγκαταστάσεων διάθεσης εντός της χώρας έως το 2020.

Οι εργασίες συλλογής των αμιαντούχων αποβλήτων πρέπει να περιλαμβάνουν:

- Την αφαίρεση των στοιχείων που περιέχουν αμίαντο, έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας.
- Τη συσκευασία των αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες, με τους οποίους εξασφαλίζεται ο εγκλεισμός των ινών αμιάντου και η αποφυγή διαφυγής τους στο περιβάλλον.

- Την κατάλληλη σήμανση των συσκευασιών, με την οποία δηλώνεται ότι περιέχουν αμιαντούχα απόβλητα, σε συμφωνία με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (R.E.A.CH).
- Τη μεταφορά τους προς εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή τελικής διάθεσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.

Το δίκτυο συλλογής – μεταφοράς επαρκεί για τις ανάγκες της χώρας, καθώς περιλαμβάνει επτά αδειοδοτημένες Επιχειρήσεις Αφαίρεσης Κατεδάφισης (ΕΑΚ) αμιάντου, στο σύνολό τους εγγεγραμμένες στα Μητρώα διαχειριστών επικίνδυνων αποβλήτων και εταιρειών συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, με δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς.

Η τελική διάθεση των αμιαντούχων αποβλήτων γίνεται μόνο με υγειονομική ταφή σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, οι απαιτήσεις για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των οποίων περιγράφονται στη σχετική νομοθεσία (ευρωπαϊκή και ελληνική).

Στη χώρα μας λειτουργούν ή είναι υπό υλοποίηση οι χώροι που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και οι οποίοι είναι κατάλληλοι για τη διάθεση αμιαντούχων αποβλήτων:

Χώροι κατάλληλοι για υγειονομική ταφή αποβλήτων αμιάντου στην Ελλάδα.

ΟΝΟΜΑ ΧΥΤΕΑ	ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΘΕΣΗ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΧΥΤΕΑ ΔΕΗ (ΧΔΒΑ Καρδιάς)	ΔΕΗ Α.Ε.	Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας	176.200 m ³	Οι χώροι λειτουργούν για τις ανάγκες των εταιρειών που τους διαχειρίζονται.
ΧΥΤΕΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ	Άγιος Αθανάσιος Βοιωτίας	40.000 m ³	
ΧΔΒΑ Μεγαλόπολης	ΔΕΗ Α.Ε.	Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης	113.000 m ³	ΑΕΠΟ – Διάθεση αποβλήτων αμιάντου από ΔΕΗ και Δημόσια Κτίρια Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΧΥΤ Αμιάντου ΜΑΒΕ	Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας	Ζιδάνι Κοζάνης	25.000 t	ΑΕΠΟ – Διάθεση αποβλήτων που παραμένουν στους χώρους των εγκαταστάσεων της ΜΑΒΕ.

Πηγή: ΥΠΕΚΑ, ΑΕΠΟ Εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο κείμενο του ΕΣΔΑ, η διαθέσιμη δυναμικότητα των χώρων που παρουσιάζονται ανωτέρω επαρκεί για τις ανάγκες διάθεσης ως το 2020, όμως το ιδιαίτερο καθεστώς ιδιοκτησίας και χρήσης κάθε χώρου δεν εξασφαλίζει τη δυνατότητα γενικευμένης χρήσης τους για διάθεση αμιαντούχων αποβλήτων και από άλλες πηγές. Επισημαίνεται μάλιστα ότι η χρήση των χώρων αυτών για την κάλυψη των αναγκών της χώρας θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης, δίνοντας ώθηση στα έργα αφαίρεσης στοιχείων αμιάντου. Επίσης, οι συγκεκριμένοι χώροι είναι κατάλληλα κατανομημένοι, ώστε να εξυπηρετήσουν το σύνολο της χώρας.

Κατόπιν των προηγούμενων, για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο, απαιτείται, μεταξύ άλλων, να προωθηθεί η επέκταση της χρήσης των

υφιστάμενων χώρων ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του συνόλου της χώρας. Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί η χωροθέτηση νέων χώρων υγειονομικής ταφής των εν λόγω αποβλήτων για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών.

Εσωτ. Διανομή:

- Δ/ση Περ/κού σχεδιασμού
- Τμήμα Δ.Σ.Α. (Φ 3.2)
- Φ. Μπούρα

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

P. ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

P. ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Μ. Χρυσικοπούλου
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701923
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701868

Χρόνος Διατήρησης:
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο
Αθήνα, 26-03-2014

Αριθ. Πρωτ. 832
(σχετ. Α.:Π. Γρ. Κοιν. Ελ.
2828/β/124/20-03-2014)
Βαθμός : Εξ. Επείγον
Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 – Αθήνα
ΚΟΙΝ.:


Θέμα : Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου με θέμα: «Κίνδυνος από τα απόβλητα με αμίαντο, προσχηματικές λύσεις από την κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου».
Σχετ. : Το α.π. 2828/β/124/20-03-2014 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ (α.π. ΕΥΕΠ / ΤΝΕ 832/21-03-2014).

Σε απάντηση της υπ. αρ. 7092/18-03-2014 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, σας γνωρίζουμε ότι η ΕΥΕΠ έχει διενεργήσει έλεγχο στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της ΑΜΙΑΝΤΙΤ ΑΕ, που βρίσκεται στο ΔΔ Δρέπανου Δήμου Ρίου, Νομού Αχαΐας.

Με την α.π. οικ. 1112/1-4-2010 Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ, επεβλήθη πρόστιμο ύψους 240.000 Ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και στην εταιρεία «Διαχειριστική Ακινήτων Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕ», αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, διότι παραβίασαν ισχύουσες διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που αφορούν στην διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Παράλληλα η α.π. οικ. 984/23-3-2010 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων. Στη συνέχεια, η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Δυτ. Ελλάδος της Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου με το υπ αρ. 215/11039/03-02-2014 έγγραφό της αναφέρει ότι εκκρεμεί στο Συμβούλιο Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως από την Εθνική Τράπεζα κατά της σχετικής απόφασης έγκρισης εργασιών συλλογής - απομάκρυνσης των αποβλήτων και εξυγίανσης του χώρου (επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο).

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Αρχείο Τμήματος Α (Φ.Α.4)
3. Μ. Χρυσικοπούλου

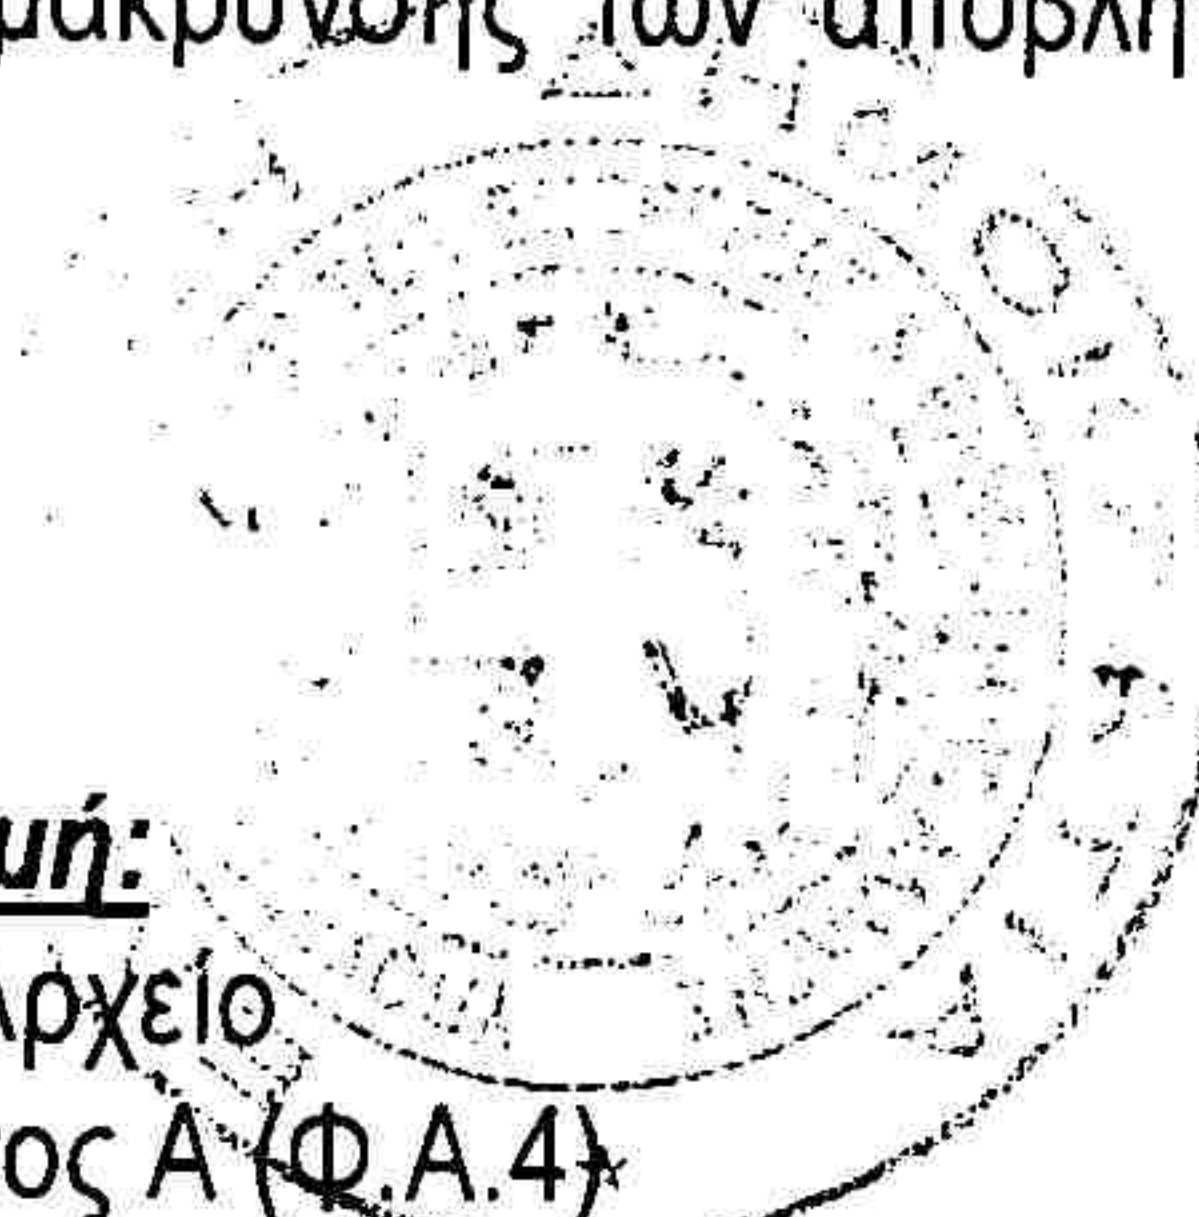


ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η τομεάρχης

Γ. Κοτίνη

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

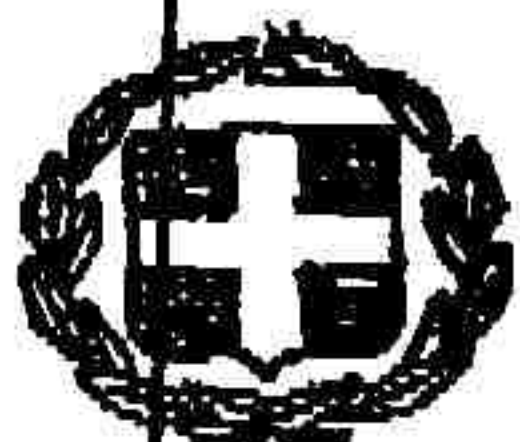

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Ανδρέας Κάτσεων
Τηλέφωνο : (2610) 490-330
FAX : (2610) 490-356 / 59
e-mail : diafarkeia@apd-depin.gov.gr

Βαθμός Πρωτ. ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
Πάτρα, 02 - 04 - 2014

Αριθ. Πρωτ. οικ 42095/1822

ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(μέσω τηλεομοιοτυπίας)
210-6429137

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική Ερώτησης με θέμα: «Κίνδυνος από τα απόβλητα με αμίαντο, προσχηματικές λύσεις μαπό την κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου».

ΣΧΕΤ: (α) Το με αρ. πρωτ. 2828/Β/124 έγγραφό σας

(β) Το με αρ. πρωτ. 77782/1061/26-3-14 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ.
Ελλάδας

(γ) Το με αρ. πρωτ. 856/337092/27-3-14 έγγραφο της Δ/σης Περιβ. &
Χωρικού Σχεδιασμού


(δ) Το με αρ. πρωτ. 1539/43290/28-3-14 έγγραφο του Δήμου Πατρέων

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού, που αφορά στην αριθ. 2828/Β/124 Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα. «Κίνδυνος από τα απόβλητα με αμίαντο, προσχηματικές λύσεις μαπό την κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου» σας διαβιβάζουμε τις ανωτέρω (β) (γ) κ' (δ) σχετικές απαντήσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Διδασκάλου

Συνημμένα: Το (β) (γ) κ' (δ) σχετικά

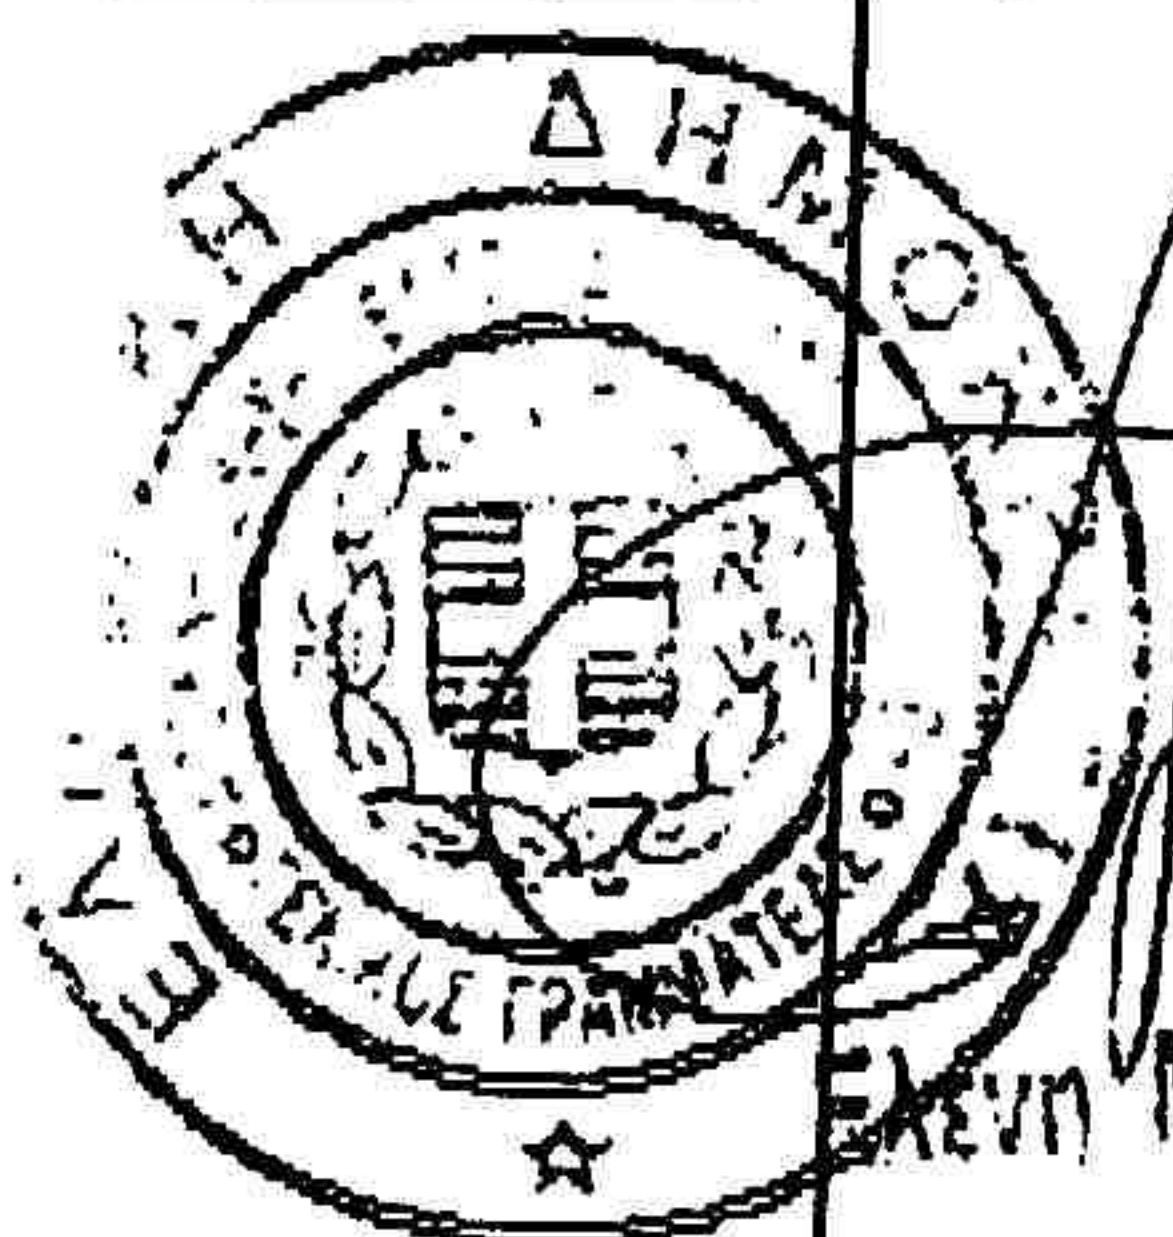

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ελένη Μανωλοπούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΗΛ. 2613 610390

ΦΑΞ 2610 279572

e-mail: patrasmayor@gmail.com

Πάτρα, 28/3/2014

Αριθμ. Πρωτ.: 1539/43290

Προς

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Υπόψη κ. Α. Κατσενού

(μέσω τηλεομοιοτυπίας 2610 490356)

ΘΕΜΑ « Κοινοβουλευτικός Έλεγχος »

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. 37021/1571/20.3.2014 έγγραφο σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που αφορά στην αριθμ. 7092/18.3.2014 Κοινοβουλευτική Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου σας γνωρίζουμε ότι για το θέμα των αποβλήτων με αμίαντο έχει ήδη αποσταλεί το αριθ. 3629/13.8.2013 έγγραφο μας το οποίο σας επισυνάπτουμε.



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

Συνημμένο:

1) το αριθ 3629/13.8.2013 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΛ. 2613 610390
ΦΑΞ 2610 279572
e-mail: patrasmayor@gmail.com

Πάτρα, 13 Αυγούστου 2013
Αριθμ. Πρωτ. : 3629

Προς
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Γενικός Γραμματέας
Υπόψη : κ.Α.Κάτσεων
(μέσω τηλεομοιοτυπίας 2610/490356)


ΘΕΜΑ «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος»
ΣΧΕΤ.: Το υπ αριθμ. 88213/6143/2/8/13/02-08-2013 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου σας που αφορά την υπ.αριθμ.177/01-08-2013 Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα: «Απόβλητα Αμιαντίτ» του Βουλευτή κ.Ν.Νικολόπουλου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τη καίμενη νομοθεσία (Ν. 3852: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) αρμόδια για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων και επιβολή προστίμων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος είναι η Περιφέρεια στην οποία υπάγεται ο χώρος.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων « Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων-αποβλήτων που χαρακτηρίζονται ως τοξικά -επικίνδυνα (άρθρο 6 παρ.3) ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις, όπως: α),β),.....ε)αμιαντούχα υλικά». Συνεπώς ο Δήμος Πατρέων ουδεμία ευθύνη ή αρμοδιότητα έχει ως προς την συλλογή και αποκομιδή αμιαντούχων υλικών.



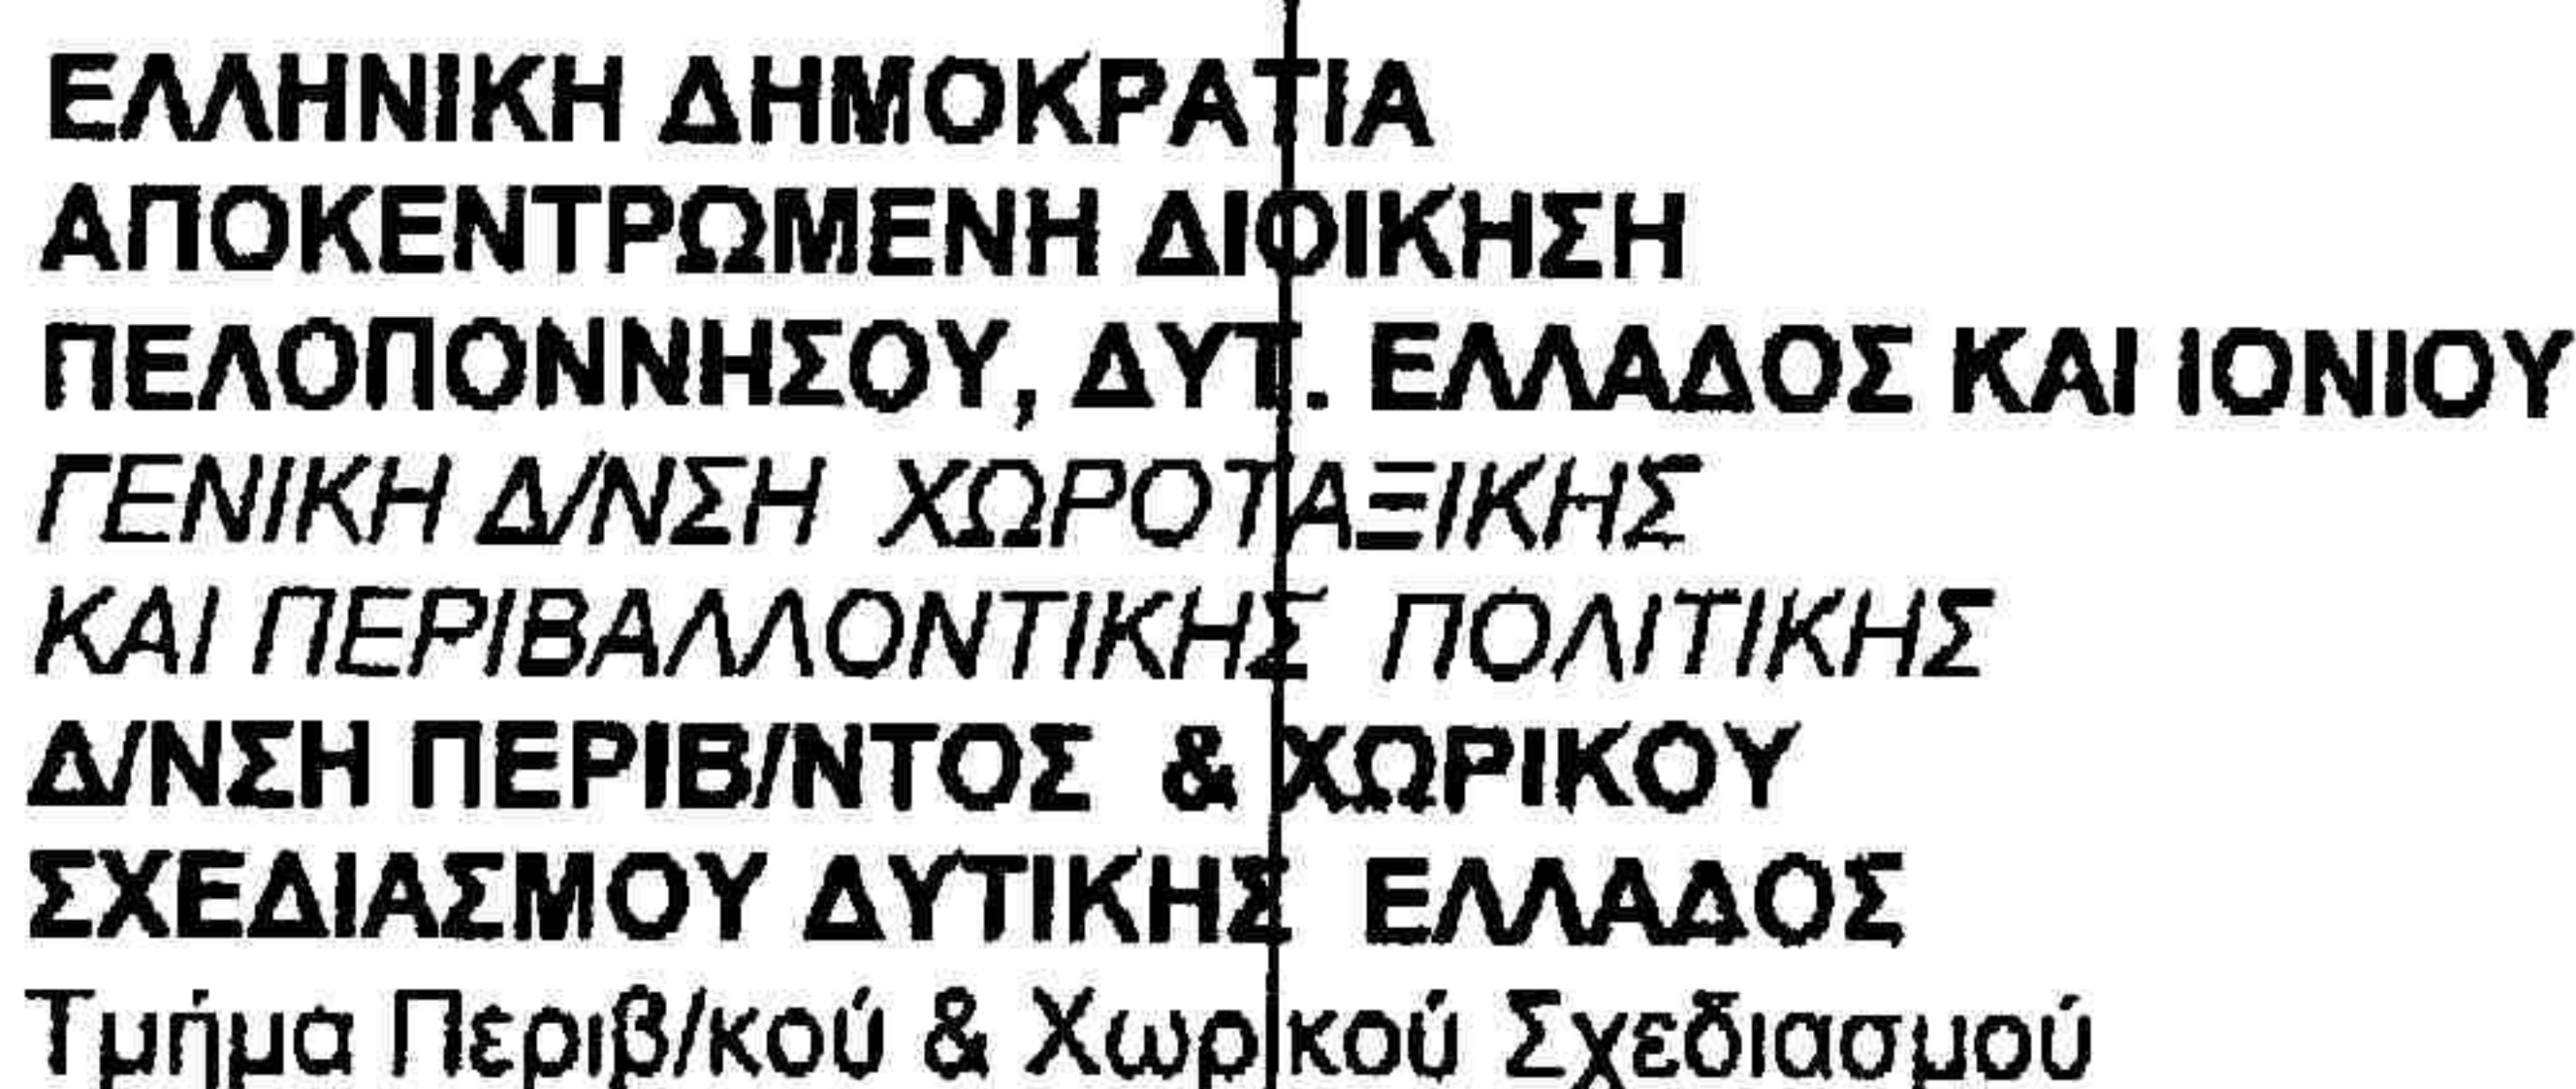

Πάτρα 27/03/2014
Αριθ. πρωτ: 856/37092

Προς: Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
 ΑΠ. Διοκ. Πελ. Δυτ. Ελ.& Ιονίου
 Ν.Ε.Ο Πατρών – Αθηνών 158
 (Fax: 2610 490-356)
 (συν: Φ/ο της (2) σχετ.)

ΣΧΕΤ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 37021/1571/20-03-2014 έγγραφο του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι (αρ. πρωτ. υπηρ. 856/37092/20-03-2014)) με το οποίο μας διαβίβασε το αρ. 2828/Β/124 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α σχετικά με την αρ. 7092 Κοινοβουλευτική Αναφορά με θέμα «Κίνδυνος από τα απόβλητα με αμίαντο, προσχηματικές λύσεις από την Κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου».

2. Τη με αρ. πρωτ. 5266/95937/07-11-2011 Απόφαση Έγκρισης εργασιών συλλογής, απομάκρυνσης επικινδύνων αποβλήτων και εξυγίανσης - αποκατάστασης του ακινήτου των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων της «AMIANITIT».

• Στις 07-11-2011 εξεδόθη από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου η με αρ. πρωτ. 5266/95937/07-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΧΟΡ1Φ-9ΓΓ) Απόφαση για την Έγκριση εργασιών συλλογής, απομάκρυνσης επικινδύνων αποβλήτων και εξυγίανσης - αποκατάστασης του ακινήτου των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων της «ΑΜΙΑΝΤΙΤ».

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε κατέθεσε προσφυγή κατά της άνω Απόφασης ενώπιον του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Η Δ/ση Νομοθετικού Έργου του Υ.Π.Ε.Κ.Α μας έκανε γνωστό ότι δεν εξεδόθη υπουργική απόφαση εντός της προβλεπόμενης 60ήμερης προθεσμίας, με συνέπεια να θεωρείται η προσφυγή σιωπηρώς απορριφθείσα. Στη συνέχεια, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε υπέβαλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά της άνω Αποφάσεως και κατά της σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., η οποία εκκρεμεί μέχρι σήμερα.

• Στην παρ. Δ.2.1 της άνω (2) σχετικής Απόφασης εγκρίνονται (σε πρώτη φάση) οι εργασίες συλλογής και απομακρυνσης των επικίνδυνων απόβλητων (υλικά και θραύσματα αμιαντοτσιμέντου, χημικά αντιδραστήρια, έδαφος ρυπασμένο από πετρελαιοειδή και άλλα χημικά καθώς και εύθρυπτα υλικά αμιάντου) που βρίσκονται επί των δαπέδων κτιρίων, των εξωτερικών χώρων και επί του εδάφους του γηπέδου και η σύμφωνα με την 1^η εναλλακτική λύση της σχετικής μελέτης αποκατάστασης διασυνοριακή μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους του εξωτερικού (με σκοπό την αξιοποίηση τους και την ασφαλή τελική διάθεσή τους) και με κύριο

στόχο την άμεση απομάκρυνσή τους προς αποφυγή της περαιτέρω επιβάρυνσης του περιβάλλοντος της περιοχής, από τη ρύπανση από επικίνδυνα απόβλητα.

Στην παρ. Δ.2.3 της άνω (2) σχετικής Απόφασης ζητείται, για το ρυπασμένο έδαφος, να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας εντός δύο μηνών από την υπογραφή της Απόφασης, ο λεπτομερής τεχνικός σχεδιασμός των εργασιών εξυγίανσης-αποκατάστασης του χώρου (σχετική πλήρης μελέτη) με βάση την 1^η εναλλακτική λύση της υποβληθείσας μελέτης.

Επιπλέον στην παρ. Δ.2.4 της άνω (2) σχετικής Απόφασης αναφέρεται ότι σε περίπτωση αξιοποίησης ή επεξεργασίας ή διάθεσης μέρους των επικινδύνων αποβλήτων εντός της χώρας θα πρέπει να προσκομιστούν στην Υπηρεσία μας οι αντίστοιχες άδειες και ΑΕΠΟ του τελικού αποδέκτη στις οποίες θα αναφέρεται η αποδοχή των ανάλογων κωδικών ΕΚΑ.

Ε.Δ.

1.Χ.Α (Φ. Κοιν. ΕΛ.)

2.Ο.Ζήση

3. Ε. Σιδέρη

Ε.Γ.Γ.


Ο Διευθυντής

Ι. Τσακαρέστος

Πολιτικός Μηχανικός



27-3-2014

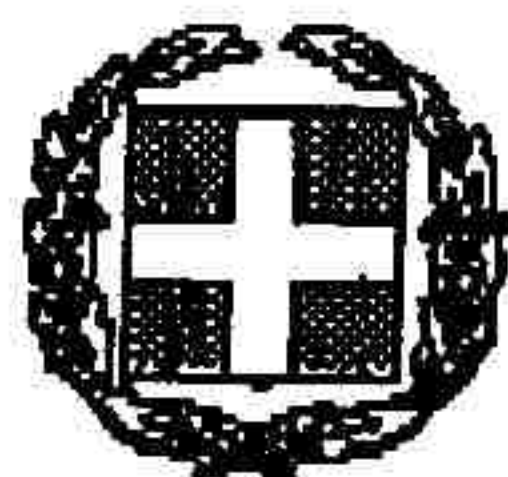

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 Τμήμα Περιβ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού

Πάτρα, 07 / 11 / 2011
 Αρ.πρωτ.:5266/95937
 Σχετ: 4113/66375,
 3687/58422

Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33
 Ταχ.Δ/ση: Τ.Θ. 5036
 Ταχ. Κώδικας:261-10
 Πληροφορίες: Δρ. Ο. Ζήση, Δρ. Ε. Σιδέρη
 Τηλέφωνο: 2610-461369
 FAX: 2610-454986

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Έγκριση εργασιών συλλογής, απομάκρυνσης επικινδύνων αποβλήτων και εξυγίανσης - αποκατάστασης του ακινήτου των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων της «AMIANTIT».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ **ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Β25-04-02) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.».
3. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων-Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
4. Την ΚΥΑ 13588/725/06 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ....» (ΦΕΚ 383 Β).
5. Την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 791 Β).
6. Την ΚΥΑ 8668/07 "Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ),....." (Β'791)".
7. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010). «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
8. Το Π.Δ. υπ. αρ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου» (ΦΕΚ 232^Α/27-12-2010).
9. Την από 06-07-2011 (αρ. πρωτ. υπηρ. 3687/58422/07-07-2011) αίτηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος/Δ/νη Περιουσίας με συνημμένη μελέτη αποκατάστασης του χώρου.
10. Την από 28-07-2011 (αρ. πρωτ. υπηρ. 4113/66375/01-08-2011) αίτηση της εταιρείας SUK με συνημμένη ανασυνταγμένη μελέτη αποκατάστασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
11. Το με αρ. πρωτ. 3687/58422/15-07-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τη Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

12. Το με αρ. πρωτ. 2163/25-10-2011 (αρ. πρωτ. υπηρ. 5124/92325/26-10-2011) έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
13. Το με αρ. πρωτ. υπηρ. 5124/92325/31-10-2011 έγγραφο μας.
14. Το γεγονός ότι με την υλοποίηση της 2^{ης} εναλλακτικής λύσης όπως αυτή προτείνεται στην υποβληθείσα μελέτη, δηλαδή τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Ε.Α. για τη διάθεση των υφιστάμενων επικινδύνων αποβλήτων (μόνιμη υπόγεια αποθήκευση) εντός των ορίων του ακινήτου, η Υπηρεσία κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η άρση ή η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ρύπανσης σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση των εργασιών συλλογής, απομάκρυνσης επικινδύνων αποβλήτων και εξυγίανσης - αποκατάστασης του ακινήτου των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων της «ΑΜΙΑΝΤΙΤ», σύμφωνα με την 1^η εναλλακτική λύση της υποβαλλόμενης μελέτης, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

Α) Θέση έργου

Ο χώρος του έργου βρίσκεται εντός των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας «ΑΜΙΑΝΤΙΤ», στη περιοχή Δρέπανο Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, σε απόσταση 14,5 χλμ περίπου βορειοανατολικά της Πάτρας, 1,6 χλμ περίπου βορειοδυτικά του οικισμού Ψαθόπυργος, 1,3 χλμ περίπου βόρεια του οικισμού Δρεπάνου και 400μ περίπου νότια του Κορινθιακού κόλπου.

Β) Εντοπισμός ρύπανσης

Σύμφωνα με την υποβληθείσα Μελέτη, στο χώρο των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων, συνολικής έκτασης 134.750 τ.μ περίπου, βρίσκονται διάσπαρτα εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά κτίρια καθώς και διάσπαρτα βιομηχανικά υλικά παραγωγής του εργοστασίου (υλικά αμιάντου) τόσο επιφανειακά όσο και επιχωμένα. Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες εδάφους, δομικών υλικών, ύδατος και μετρήσεις αέρα προκειμένου να διαπιστωθεί η ρύπανση από αμιάντο και άλλες επικίνδυνες ουσίες, να προσδιορισθεί παράλληλα το μέγεθος ρύπανσης και να οριοθετηθούν οι χώροι στους οποίους αυτή εντοπίζεται. Επίσης εκτελέσθηκε στο ακίνητο γεωτεχνική έρευνα (γεωτρήσεις, πνευτρομετρήσεις και ερευνητικά φρεάτια) με σκοπό α) τη διερεύνηση του βάθους και της έκτασης των υφιστάμενων επικινδύνων αποβλήτων β) τη διαπίστωση της φύσης και της στρωματογραφίας του εδάφους στην περιοχή του έργου και γ) τον προσδιορισμό του βάθους του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Συνοπτικά στο ακίνητο εντοπίστηκαν τα εξής προβλήματα ρύπανσης

α) πετρελαιοειδή κατάλοιπα, σε συγκεκριμένες περιοχές του ακινήτου τα οποία έχουν ρυπάνει το έδαφος επιφανειακά λόγω διαρροής τους από υπέργεια τσιμεντένια δεξαμενή και από διασκορπισμένα στο χώρο του ακινήτου βαρέλια

β) αμιάντος εδάφους σε συγκεκριμένες εκτάσεις του ακινήτου σε κυμαινόμενα ποσοστά και βάθη

γ) δομικά υλικά αμιάντου σε εκτεταμένες περιοχές και κτίρια του ακινήτου

δ) πρώτη ύλη αμιαντοτσιμέντου και αντιδραστήρια εντός συγκεκριμένων κτιρίων του ακινήτου

Ακολούθησε ταυτοποίηση των επικινδύνων αποβλήτων μέσω ειδικών αναλύσεων, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο κεφ. 2.2 της υποβληθείσας μελέτης και η εργαστηριακή ανάλυση πραγματοποιήθηκε από πιστοποιημένο εργαστήριο. Η συνολική ποσοτική εκτίμηση από κάθε μορφή εντοπισμένης ρύπανσης είναι: 1) 25.000 m² στέγες και προσόψεις κυματοειδών φύλλων αμιαντοτσιμέντου στα υφιστάμενα κτίρια του ακινήτου 2) 2300 tn θραύσματα και δομικά υλικά αμιαντοτσιμέντου (σωλήνες, καπναγωγοί κ.λ.π) στην επιφάνεια του ακινήτου 3) 200Kg χημικά αντιδραστήρια 4) 70.000 m³ έδαφος ρυπασμένο από αμιάντο 5) 250 m³ έδαφος ρυπασμένο από πετρελαιοειδή κατάλοιπα.

Γ) Φορέας του έργου

Φορείς του έργου είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε και η Κτηματική ΑΚΕ, οι οποίοι θα καταβάλλουν τις δαπάνες για την εκτέλεση εργασιών συλλογής, απομάκρυνσης και εξυγίανσης/αποκατάστασης και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγιεινή και

ασφάλεια των εργαζομένων. Υποχρεούνται δε να ενημερώνουν την Υπηρεσία μας για την έναρξη (το συντομότερο δυνατό), την πορεία και το πέρας των εργασιών. Οι φορείς του έργου δύνανται να αναθέσουν την εκτέλεση των ως άνω εργασιών σε εταιρία (εργολάβο) κατόπιν σχετικής Σύμβασης, την οποία οι φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας αμέσως μετά την υπογραφή της.

Δ) Εργασίες εξυγίανσης / αποκατάστασης

1. Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας εξυγίανσης / αποκατάστασης θα πρέπει:
 - 1.1. Να γίνει πλήρης προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων και να καθορισθούν λεπτομερώς όλα τα μέτρα ελέγχου και οι απαραίτητες ενέργειες ασφάλειας και προστασίας.
 - 1.2. Για κάθε τμήμα των εργασιών να υπάρχει λεπτομερές Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο χώρο του έργου και να γνωστοποιείται - επιδεικνύεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (εργαζόμενο ή Δημόσια Αρχή).
 - 1.3. Να πραγματοποιείται φύλαξη και επιτήρηση των εγκαταστάσεων καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και εξυγίανσης και αποκατάστασης του χώρου.
 - 1.4. Κατηγοριοποίηση και διαχωρισμό όλων των αποβλήτων, με κωδικούς ΕΚΑ, σε επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα.
 - 1.5. Να γίνει Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και να καταρτισθεί σχέδιο εργασιών, ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 212/2006 και Π.Δ. 305/96 και γνωστοποίησή του στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
2. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, θα αφορούν στα ακόλουθα:
 - 2.1 Για τα επικίνδυνα απόβλητα (υλικά και θραύσματα αμιαντοτσιμέντου, χημικά αντιδραστήρια, έδαφος ρυπασμένο από πετρελαιοειδή και άλλα χημικά καθώς και εύθρυπτα υλικά αμιάντου) που βρίσκονται επί των δαπέδων κτιρίων, των εξωτερικών χώρων και επί του εδάφους του γηπέδου, **τη συλλογή κατά είδος αποβλήτου (ΕΚΑ), ώστε να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα του κάθε ΕΚΑ, και τη σύμφωνα με την πρώτη εναλλακτική λύση της ανασυνταγμένης μελέτης αποκατάστασης διασυνοριακή μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους του εξωτερικού** με σκοπό την αξιοποίηση τους και την ασφαλή τελική διάθεσή τους. Η συλλογή, συσκευασία και μεταφορά να γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και ειδικότερα οι Κ.Υ.Α ΗΠ 13588 / 725 / 06 (ΦΕΚ 383Β), 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/07 (287Β) και της ειδικής ισχύουσας νομοθεσίας περί αμιάντου. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πανελλαδική άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Υ.Π.Ε.Κ.Α και να έχει άδεια διασυνοριακής μεταφοράς.
 - 2.2 Για τις εργασίες αποξήλωσης, συλλογής και διαχείρισης όλων των αμιαντούχων υλικών πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα πρέπει να ληφθεί η σχετική έγκριση εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις την Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β/08-03-91) για τον αμιάντο. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέτει τη σχετική άδεια η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 21017/84/2009. Τα αμιαντούχα υλικά που θα προκύψουν από τις εργασίες αυτές θα διαχειριστούν σύμφωνα με τη παρ. 2.1.
 - 2.3 **Για το ρυπασμένο έδαφος** να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, **εντός δύο μηνών**, από την υπογραφή της παρούσης, ο λεπτομερής τεχνικός σχεδιασμός των εργασιών εξυγίανσης-αποκατάστασης του χώρου με βάση την 1^η εναλλακτική λύση της υποβληθείσας μελέτης, δηλαδή την εκσκαφή, συλλογή και διασυνοριακή μεταφορά των ρυπασμένων εδαφών.
 - 2.4 Σε περίπτωση αξιοποίησης ή επεξεργασίας ή διάθεσης μέρους των επικινδύνων αποβλήτων εντός της χώρας θα πρέπει να προσκομιστούν στην Υπηρεσία μας οι αντίστοιχες άδειες και ΑΕΠΟ του τελικού αποδέκτη στις οποίες θα αναφέρεται η αποδοχή των ανάλογων κωδικών ΕΚΑ.

- 2.5 Προετοιμασία του χώρου – καθορισμός ορίων ρυπασμένου εδάφους. Μεταφορά και εγκατάσταση στο χώρο του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού.
- 2.6 Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε διασπορά ινών ή σκόνης αμιάντου στον αέρα.
- 2.7 Έλεγχος και παρακολούθηση. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής θα ληφθούν νέα δείγματα εδάφους τα οποία κατόπιν κατάλληλων αναλύσεων θα πιστοποιούν την απορρύπανση του υπόψη χώρου.
- 2.8 Αποκατάσταση χώρου εκσκαφής. Η εκσκαφή θα καλυφθεί με νέο, καθαρό έδαφος.
- 2.9 Για τα τυχόν μη επικίνδυνα απόβλητα που θα προκύψουν, τη συλλογή, τη μεταφορά τους, την αξιοποίηση τους ή την ασφαλή τελική διάθεσή τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Κ.ΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β') από εταιρείες που διαθέτουν τις απαραίτητες σε ισχύ άδειες.
3. Ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να χρησιμοποιεί ή να διαθέτει κατάλληλα διαπιστευμένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων για τον έλεγχο της κατάστασης των ρυπασμένων εδαφών. Θα υπάρχει ειδικό επιστημονικό προσωπικό και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό του εργολάβου του υπόψη έργου, που θα είναι υπεύθυνα για τη σωστή λειτουργία και ρύθμιση των συστημάτων απορρύπανσης όσο και για την περιοδική συντήρηση όλου του εξοπλισμού. Επίσης, ο εργολάβος οφείλει να διαθέτει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για περιπτώσεις ατυχήματος κατά τη διάρκεια των εργασιών απορρύπανσης / εξυγίανσης.
4. Για την ασφάλεια κατά τις εργασίες απορρύπανσης / εξυγίανσης του χώρου θα πρέπει η εγκατάσταση, λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση όλων των συστημάτων να γίνεται από έμπειρο και κατάλληλο προσωπικό του εργολάβου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στην εφαρμογή των παραπάνω καθώς και σε όλα τα συναφή με αυτά θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
5. Σε κάθε στάδιο εργασιών θα πρέπει να καθοριστούν και να οριοθετηθούν επακριβώς οι περιοχές εργασίας (χώροι εκτέλεσης εργασιών), οι περιοχές με ελεγχόμενη πρόσβαση και οι περιοχές οργάνωσης (χώροι εγκατάστασης εξοπλισμού, εξοπλισμός υποστήριξης κ.α.).
6. Να αποκλειστούν όλοι οι χώροι όπου θα πραγματοποιούνται πάσης φύσης εργασίες, ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση από οποιοδήποτε άτομο μη σχετικό με την εγκατάσταση.
7. Πριν από την είσοδο του προσωπικού στο χώρο εργασίας θα πρέπει να εκτιμηθούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι καθώς και να γνωστοποιηθούν σε όλους τους εργαζόμενους, το πλάνο εργασιών, οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν καθώς και τα μέσα ατομικής προστασίας που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
8. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος,
9. Όλα τα συλλεγόμενα επικίνδυνα απόβλητα να συσκευάζονται σε κατάλληλα μέσα συσκευασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μέχρι την απομάκρυνσή τους να παραμένουν σε απομονωμένο και καλά φυλασσόμενο χώρο. Η απομάκρυνση των αποβλήτων να γίνεται είτε παράλληλα με τις εργασίες εξυγίανσης / αποκατάστασης είτε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και να πραγματοποιείται από εταιρίες οι οποίες διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Οι εταιρίες αυτές θα πρέπει επίσης να διαθέτουν συμβάσεις με κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων.
10. Η απομάκρυνση όλων των μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύψουν από τις εργασίες εξυγίανσης και αποκατάστασης, να αναλαμβάνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες, κατόπιν σχετικών συμβάσεων. Οι ανωτέρω εταιρίες πρέπει να διαθέτουν συμβάσεις με κατάλληλα αδειοδοτημένους αποδέκτες, όπου θα παραδίδονται τα απόβλητα για τελική διάθεση ή αξιοποίηση.

11. Παρακολούθηση πορείας έργων – Καθορισμός στόχου αποκατάστασης
Κατά τη διάρκεια των εργασιών απορρύπανσης / εξυγίανσης του ρυπασμένου χώρου θα πραγματοποιείται, κατ'ελάχιστο:

- Επιθεώρηση της ορθής λειτουργίας όλων των συστημάτων
- Σύνταξη έκθεσης προόδου των εργασιών απορρύπανσης . Τα ανωτέρω αποτελέσματα θα περιλαμβάνονται στην / στις έκθεση / εκθέσεις προόδου των εργασιών απορρύπανσης, οι οποίες θα πρέπει να κατατίθενται στη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

12. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εξυγίανσης και αποκατάστασης θα πρέπει να εφαρμοστεί κατάλληλο Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας του Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στο χώρο του ακίνητο, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξέλιξη της περιβαλλοντικής κατάστασης. Το εν λόγω ΠΠΠ θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας ώστε, εφόσον θεωρηθεί σκόπιμο, να συμπληρωθεί – τροποποιηθεί η παρούσα Απόφαση.

13. Η παρούσα Απόφαση δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση εφοδιασμού και με άλλες άδειες-εγκρίσεις, αν από τη σχετική νομοθεσία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή στον Υπ. Π.Ε.Κ.Α. μέσα σε 30 ημέρες από τη λήψη της.

Ε.Δ.:


1. Χ.Α
2. Ο.Ζήση
3. Ε. Σιδέρη
4. Θ. Παπαδόπουλος
5. Ι. Τσακαρέστος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- 1) Εθνική Τράπεζα
Δ/ση Περιουσίας (25.Β.21)
Σταδίου 38
105 64 Αθήνα
(Με απόδειξη)
- 2) ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Κ.Ε
Όμιλος Εταιρειών Αντζουλάτος
Παραλία Πατρών (Παναγίτσα)
265 17 Πάτρα
(Με απόδειξη)
- 3)Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γεν. Δ/ση Περιβάλλοντος
Δ/ση Περ. Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Πατησίων 147
112 51 Αθήνα
- 4) Ε.Υ.Ε.Π.
Τομέας Νοτίου Ελλάδος
Λ. Κηφισίας 1-3
115 23 ΑΘΗΝΑ
- 5) ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μεσογείων 119
101 92 ΑΘΗΝΑ
- 6) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Αρέθα και Παπαδιαμάντη 14
Πάτρα
- 7) Δήμος Πάτρας
Γραφείο Δημάρχου
- 8) Περιφερειακό Κέντρο Πρόληψης
Επαγγελματικού Κινδύνου
(Κ.Ε.Π.Ε.Κ) Δυτικής Ελλάδος,
Ηπείρου & Ιονίων Νήσων
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 12
264 41 Πάτρα

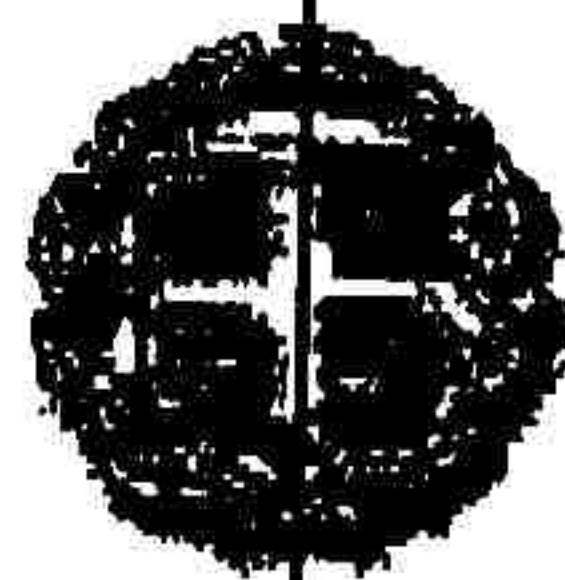

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Πάτρα 26.03.2014

Αρ. πρωτ: 77782/1061

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα

Πληροφορίες: Βλάσης Κίτσος

Τηλ: 2613 613506

fax: 2613 613634

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

ΚΟΙΝ : α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &
Υποδομών κ. Νικολάου Υφαντή
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο
γ. Γεν. Δνση Αναπτύξ. Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ
δ. Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
«Κίνδυνος από τα απόβλητα με αμιάντο, προσχηματικές λύσεις από την
Κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 7092/18.03.2014 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου.
β. Το υπ' αριθ. 37021/1571/20.03.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
γ. Το υπ' αριθ. 77847/2467/26.03.2014 έγγραφο της Δνσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 7092/18.03.2014 Ερώτησης του Βουλευτή
κ. Νίκου Νικολόπουλου, με θέμα «Κίνδυνος από τα απόβλητα με αμιάντο,
προσχηματικές λύσεις από την Κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου», σας γνωρίζουμε
ότι το έργο καθαρισμού και εξυγίανσης του εγκαταλελειμμένου βιομηχανικού
χώρου, που καταλάμβανε η πρώην ΑΜΙΑΝΤΙΤ στο Δρέπανο Αχαΐας, θα πρέπει
να λάβει χώρα έπειτα από Ειδική Μελέτη Εξυγίανσης - Αποκατάστασης του

- 2 -

προαναφερόμενου χώρου, για την έγκριση της οποίας αρμόδια είναι η Δ/ση
ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελάσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Ο

Περιφερειάρχης

Απόστολος Κατσιφάρας

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛ.002

2-APR-2014 11:50 From: GODESL

+302610490353

To: 02106429137

Page: 13/13