


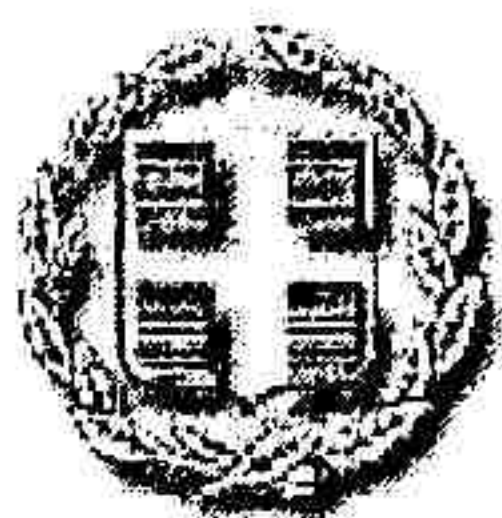

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

- Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
- Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
- Τηλέφωνο : **213.216.1433,**
213.216.1427,
213.216.1426
- Fax : **210.5237254**
- E-mail : **tke@yyka.gov.gr**

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 8 - 4 - 14

Αρ. Πρωτ.: Γ.Π 3882
(Σχ. 3886)

ΠΡΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορές Βουλευτών

Απαντώντας στις με αρ. 2085/14-1-14 και 2086/14-1-14 αναφορές που κατατέθηκαν στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Β. Ν. Υψηλάντη σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ, τη διαμόρφωση των νέων δομών της ΠΦΥ και την κάλυψη του πληθυσμού των νήσων Καλύμνου, Κω, Νισύρου, σας πληροφορούμε τα εξής :

Η βούληση της πολιτικής ηγεσίας για τις αλλαγές που σχεδιάζονται στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτυπώνεται στο σχέδιο νόμου το οποίο έχει ψηφιστεί πρόσφατα στη Βουλή .

Όσον αφορά το θέμα του ιατρικού εξοπλισμού, σας γνωρίζουμε ότι δεν εκκρεμεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, σχετικό αίτημα για προμήθεια εξοπλισμού σε Κέντρα Υγείας της περιοχής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Β.-Ν. Υψηλάντη


ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

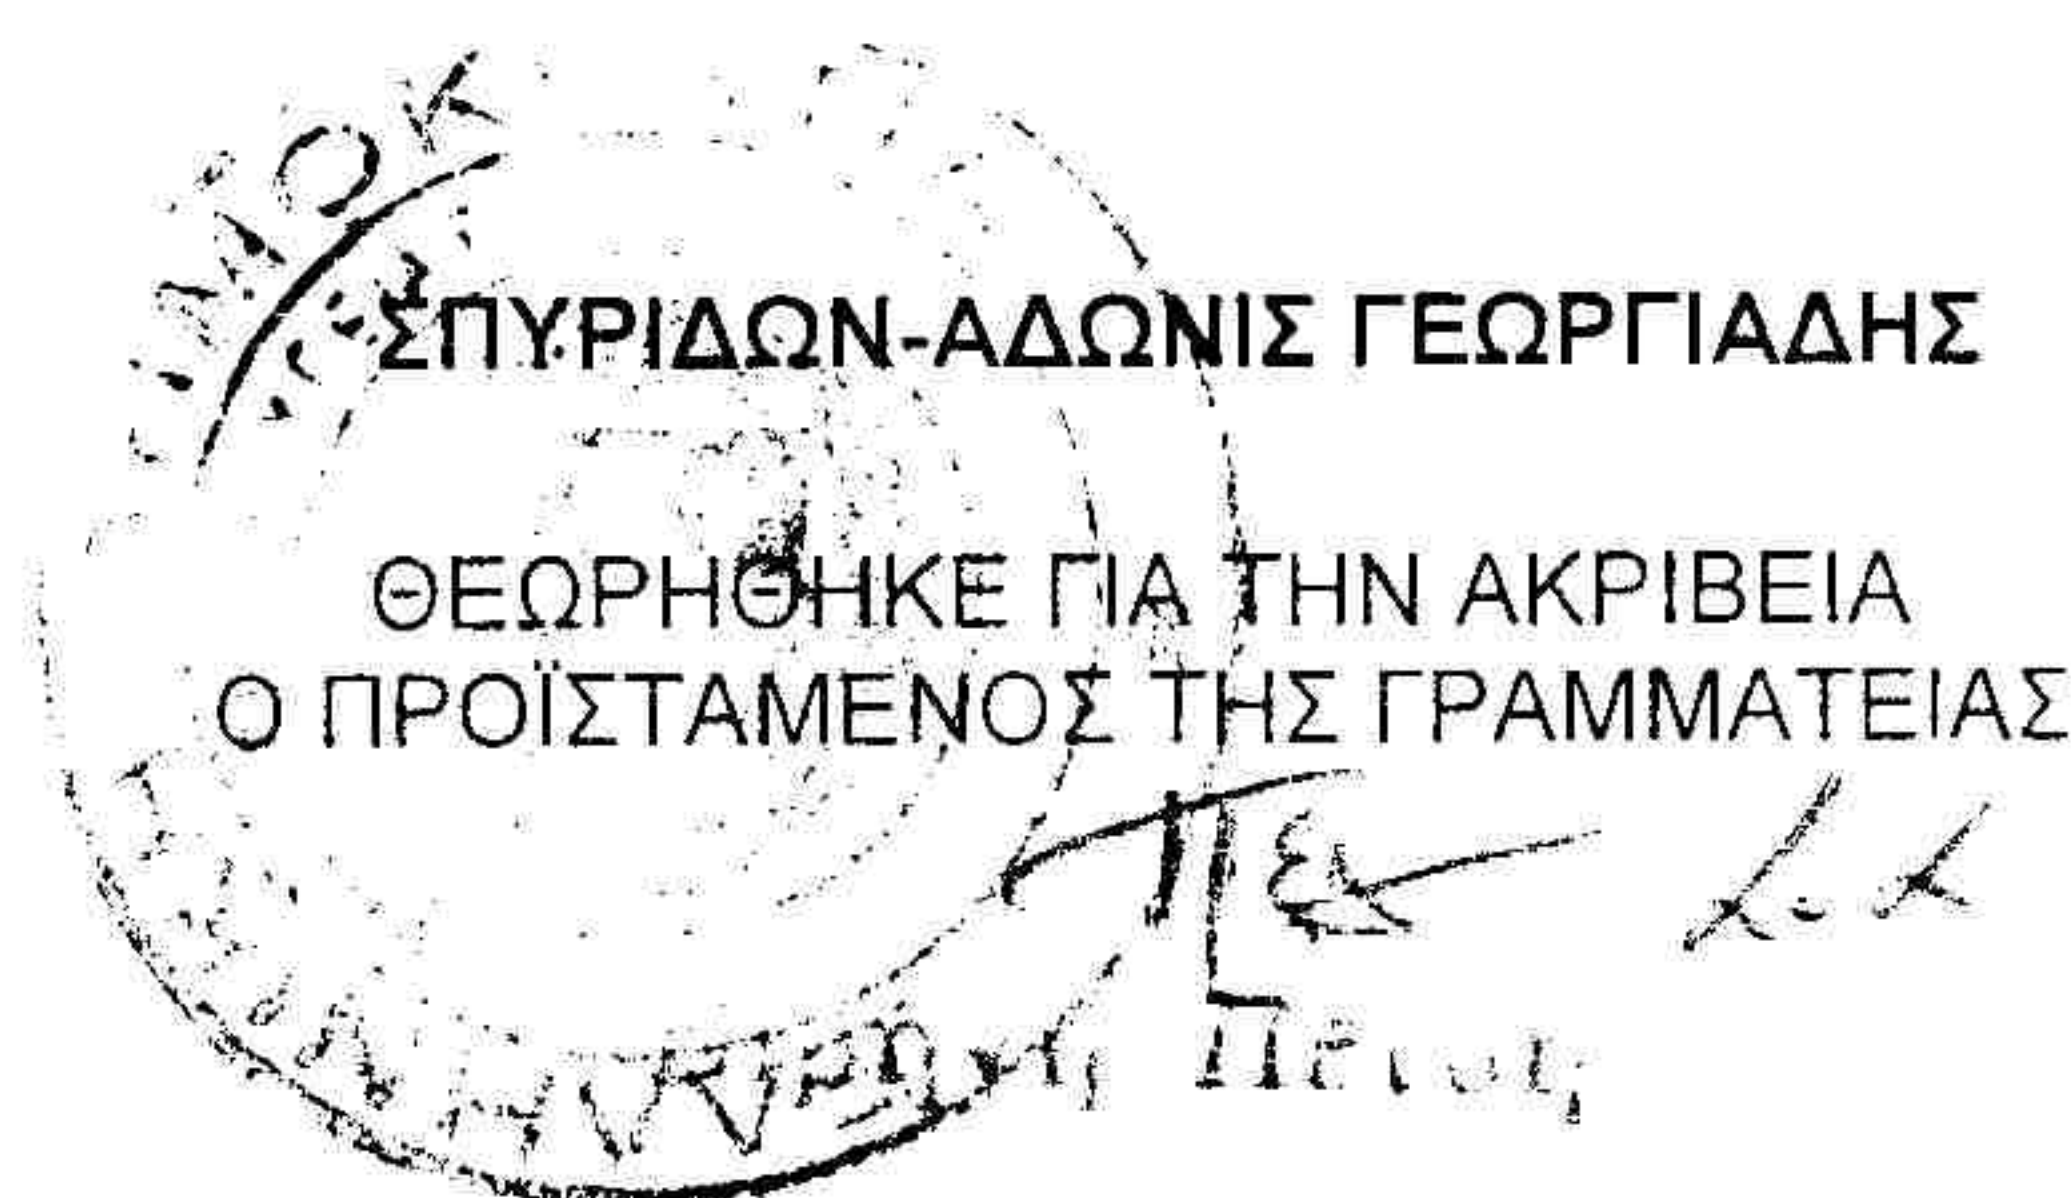

Αριθμός Σελίδων απάντησης: 1
Αριθμός Συνημμένων Σελίδων: 0
Συνολικός Αριθμός: 1