



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

16 Απρ. 2014

Αθήνα, 16 - 04 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 578/2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνα: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Γεώργιο Κυρίτση
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2174/30-09-2013 Ερώτηση


Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 2075/18-10-2013 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κυρίτσης, με θέμα «Ακατάλληλο το νερό στις τοπικές κοινότητες Γεωργανάδων και Κλοκοτού του Δήμου Φαρκαδόνας - Τρικάλων», σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 739/18-03-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει απευθύνει προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας τα υπ' αριθμ. πρωτ. 40694/10-10-2013 και 12289/03-04-2014 έγγραφα, προκειμένου να διερευνηθεί η προοπτική ένταξης του προτεινόμενου από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας, προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως η Εθνική Αντιπροσωπεία και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

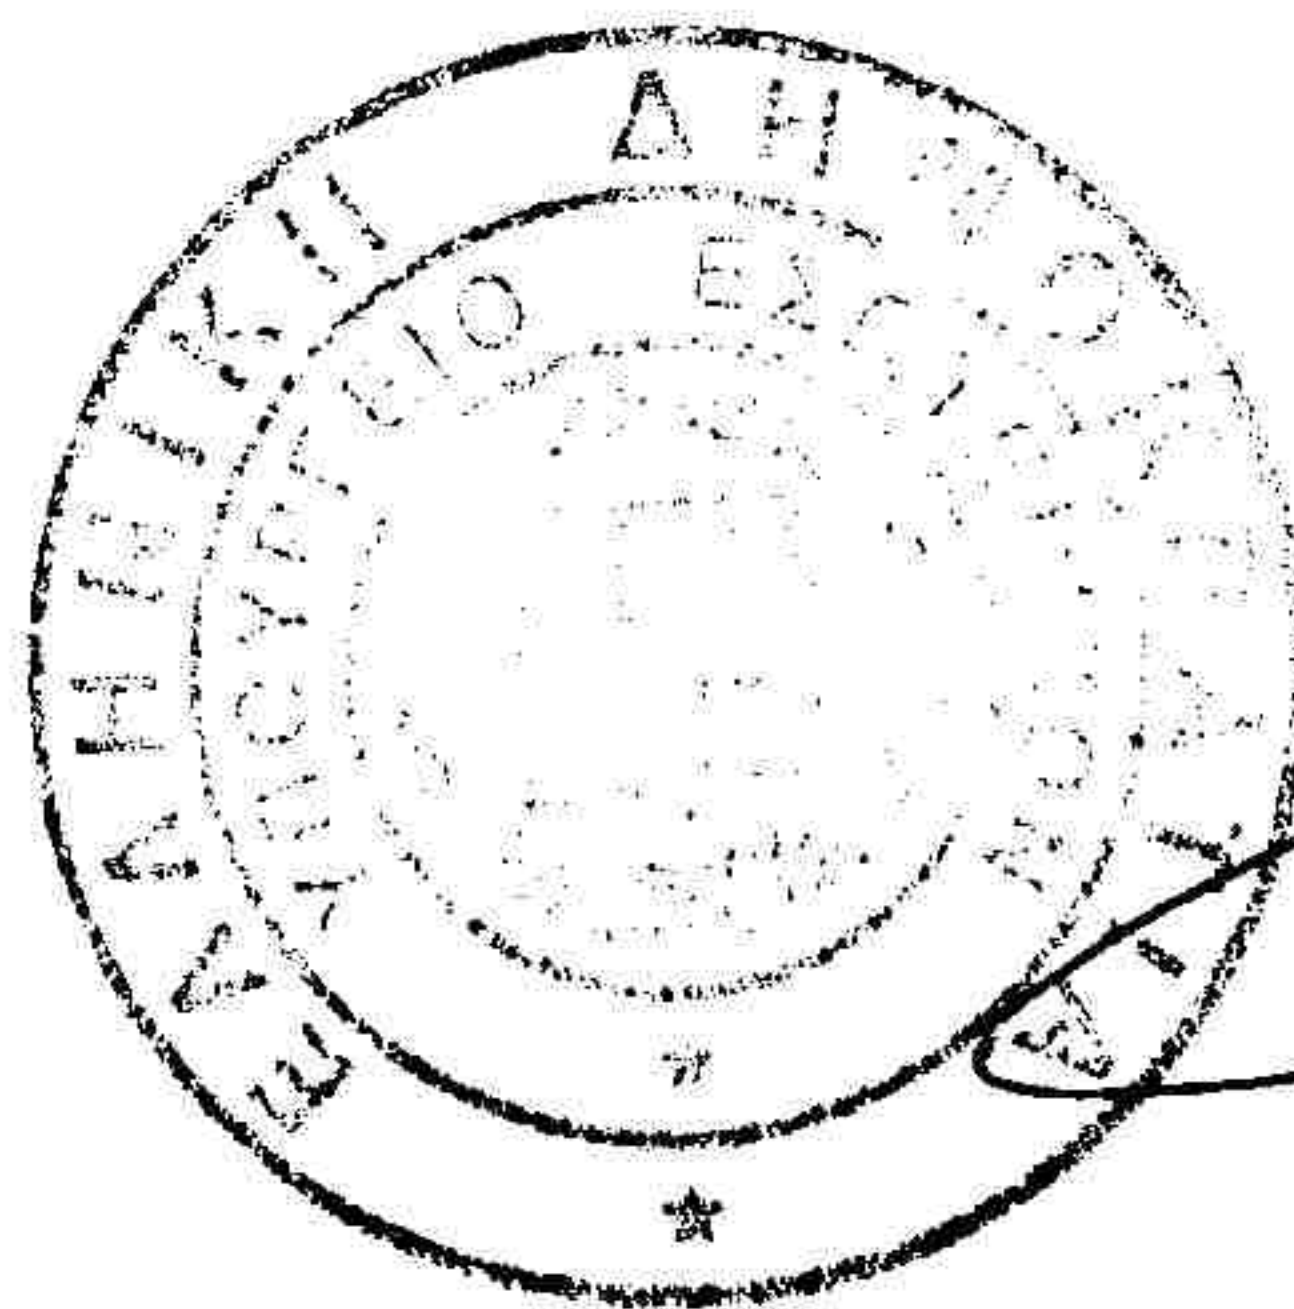

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Μία (1) σελίδα

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

APIOM. PROT.

26 MAR. 2014

12289

Τρίκαλα 18-3-2014

Αριθ.Πρωτ : 739

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν.Δ/ση Τοπ.Αυτ/σης
Δ/ση Τεχ.Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περι/ντος
Ευαγγελιστρίας 2
10563

Αθήνα

ΣΧΕΤ:1. Η αριθμ..4/3-1-2011 Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειάρχη της περ.

2.Τις διατάξεις του Π.Δ 129/2010 οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας


3.Το αριθμ.40694/10-10-2013 έγγραφο σας

4. Το αριθμ10130/11-3-2014 εγγραφό σας

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετ (4) εγγραφό σας σχετ με ερώτηση του βουλευτή κ.Γ.Κυριτση για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού στις Τ.Κ Γεωργανάδων και Κλοκωτού του Δ. Φαρκαδόνας σας ενημερώνουμε ότι από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το αριθμ 40694/10-10-2013 έγγραφο σας δεν εστάλει στην Υπηρεσία μας και δεν έχει πρωτοκολληθεί.

Σύμφωνα με την ΔΥΓ2/οικ111540/10-9-2010 Εγκύκλιο «Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού, λειτουργία συστημάτων ύδρευσης και λήψη μέτρων για την προστασία της Δημ. Υγείας» και την Υ2/2600/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπεύθυνοι ύδρευσης (πρώτος βαθμός ευθύνης) είναι η Δημοτική Αρχή ή Δ.Ε.Υ.Α.Τ η οποία φέρει την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης την διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να παρέχετε υγιεινό πόσιμο νερό. Τα αποτελέσματα των ενεργειών τους κοινοποιούνται στην Υπηρεσία μας για κάθε περαιτέρω ενέργεια και αντιμετώπιση των προβλημάτων.

E.Π

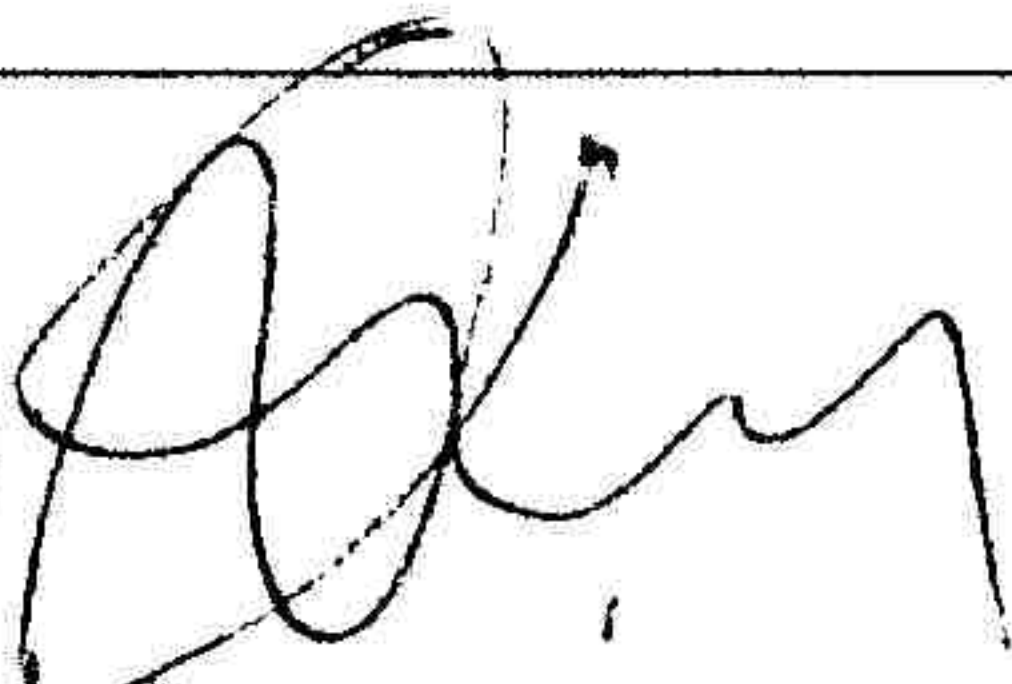ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
	 ΕΥΜ. ΔΕΛΗΤΣΙΚΑ	 ΣΤΕΦ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ