



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

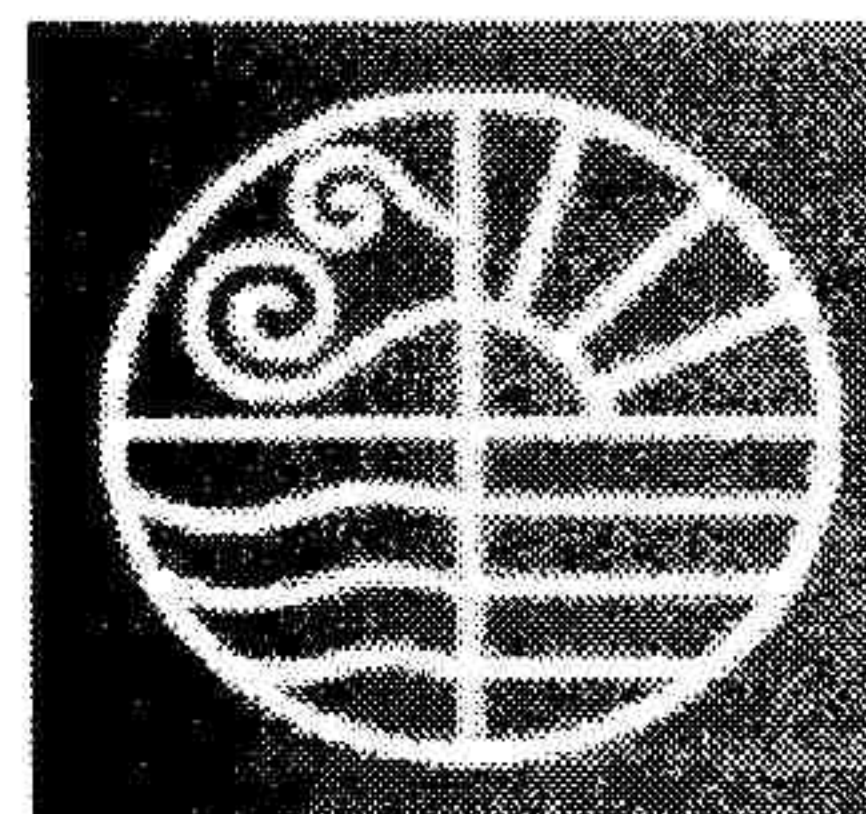

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα 14/04/2014

Αρ.Πρωτ: 2871 β

16 ΑΠΡ. 2014

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Θεοδόση Κωνσταντινίδη
 - Ελένη Γερασιμίδου
2. Γραφείο Υπουργού Υγείας
3. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 7241/24-3-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 7241/24-3-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένη Γερασιμίδου, σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης άπτεται των αρμοδιοτήτων του συνερωτώμενου Υπουργείου Υγείας. Αναφορικά με το σχεδιασμό της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 145640/8-4-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:


-Το με α.π. 145640/8-4-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας & Διαχ. Υδάτινου Περ/ντος /ΥΠΕΚΑ (σελ. 2)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 2
Σύνολο Σελίδων: 3
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

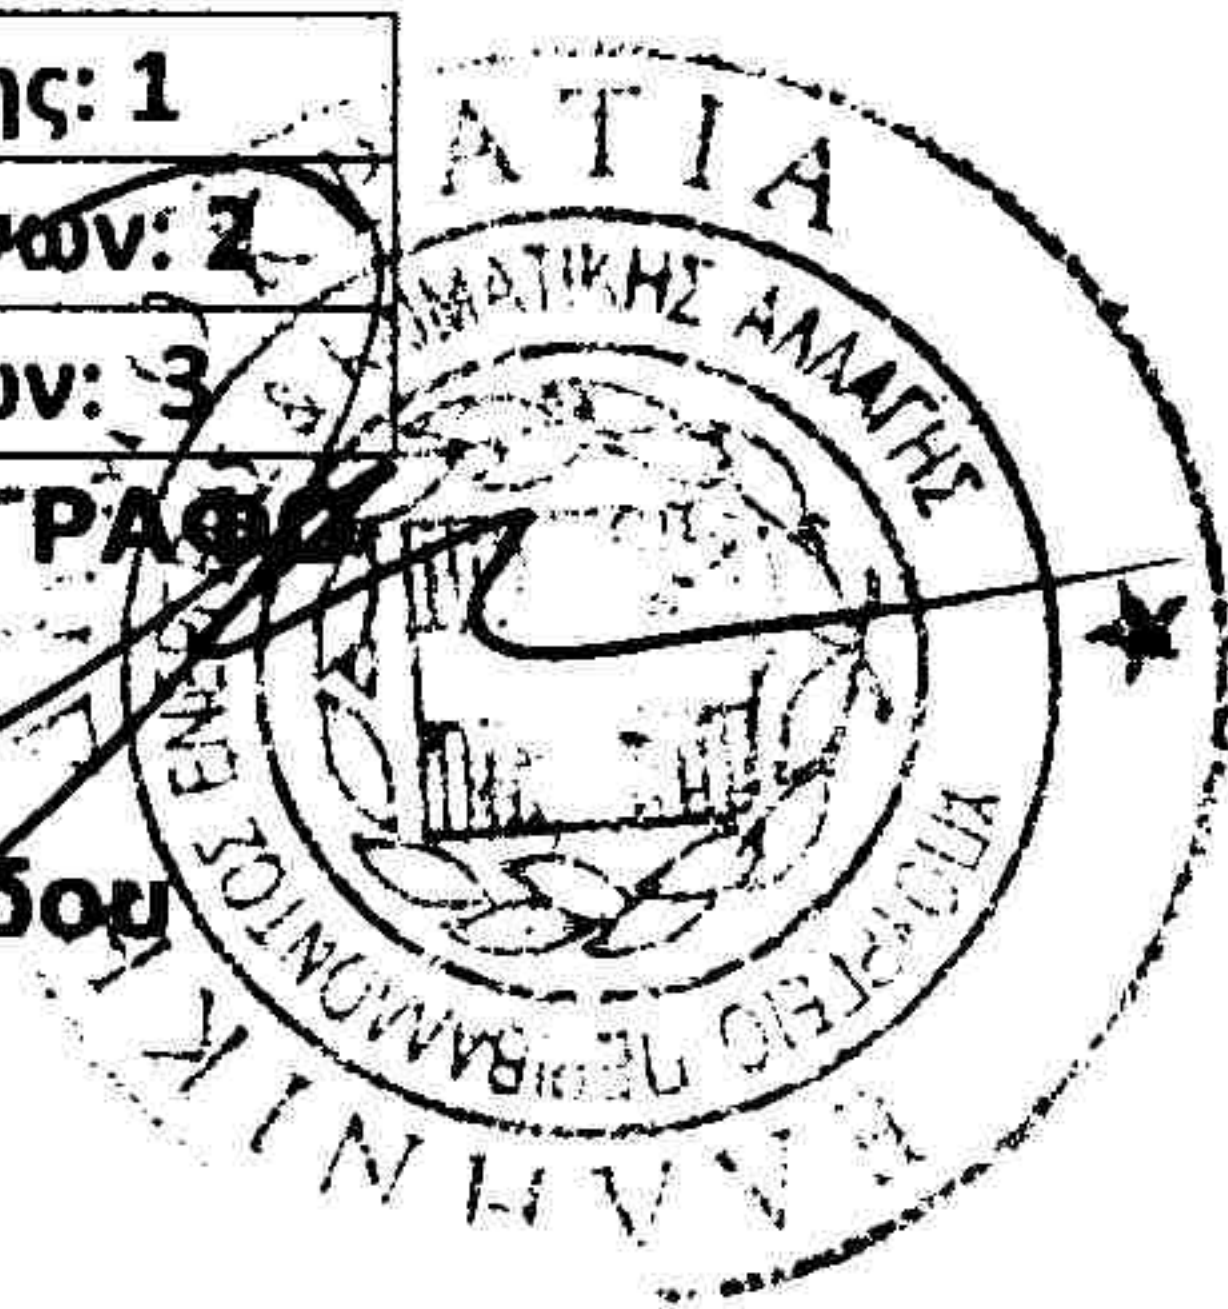



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124

Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα

Πληρ.: Μ. Χατζηγιάννη

Τηλ.: 210-6931299

Fax: 210-6994355

Αθήνα, 8 - 4 - 2014

Αρ. πρωτ.: 145640

Προς:

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

Γραφείο Υπουργού

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

(επί σχετ.2871/Β/174/26-3-2014)

ΘΕΜΑ: « Ακατάλληλο το νερό προς πόση στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγγαίου στην ΠΕ Καβάλας »

Σχετ.: Η υπ' αριθμόν 7241/24-3-2014 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. πρωτ. ΕΓΥ 145640/26-3-2014).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 7241 Ερώτησης που κατατέθηκε στις 24-3-2014 στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Θ. Κωνσταντινίδη και Ε. Γερασιμίδη και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας περιλαμβάνει ένα προτεινόμενο Πρόγραμμα Μέτρων, το οποίο περιέχει βασικά και συμπληρωματικά μέτρα. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ σαν βασικά μέτρα ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την προστασία των υδατικών οικοσυστημάτων. Τα βασικά μέτρα στην πλειοψηφία τους αποτελούν προληπτικές ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί ο έλεγχος της ρύπανσης στην πηγή μέσω του καθορισμού οριακών τιμών εκπομπών και περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων.
2. Επιπλέον, έχει εκδοθεί η ΚΥΑ Αριθμ. 43504/05 (ΦΕΚ 1784 Β/20-12-2005) : «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών». Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ανωτέρω ΚΥΑ, οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου πρόκειται να ασκηθεί η χρήση ή να εκτελεστεί το έργο.
3. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι με την ΚΥΑ 140384/2011(ΦΕΚ Β' 2017/09.09.2011) θεσπίστηκε, το Σεπτέμβριο του 2011, το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά. Με το δίκτυο αυτό θα επιτευχθεί μια συνεκτική και συνολική εικόνα της κατάστασης των υδάτων με αποτέλεσμα, εκτός από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των υδάτων, να προβλέπεται και η λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

4. Ωστόσο για τα θέματα ποιότητας και διανομής του νερού ύδρευσης αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει και την ευθύνη για τον καθορισμό επιτρεπτών ορίων συγκέντρωσης ουσιών στο πόσιμο νερό, καθώς και οι Δ.Ε.Υ.Α. των Δήμων ή οι ίδιοι οι Δήμοι σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί Δ.Ε.Υ.Α.
5. Τέλος, κατόπιν εφαρμογής του Ν. 3852/2010, οι Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων μεριμνούν για την έκδοση των αποφάσεων σχετικά ή μη με την καταλληλότητα του πόσιμου νερού των Δήμων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Εσωτ. Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Χρον. Αρχείο
- Θεματικός Φάκελος (Φ10)
- Μ. Χατζηγιάννη

Μ. ΓΚΙΝΗ

