



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210-344 2318
FAX : 210-344 3245
RENA

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός προτεραιότητας:

24 ΑΠΡ. 2014

2102 2102 17

Μαρούσι, 23.4.2014
Αριθμ.Πρωτ. 61932 / ΙΗ ΕΞ
53111 εισ.

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 7478/3.4.2014

ΚΟΙΝ:. 1. Υπουργεία
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
- Εσωτερικών
- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(Γραφεία κ.κ. Υπουργών)
2. Βουλευτή κ.
- Τέρενς-Νικόλαο Κουίκ
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)


Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 7478/3.4.2014, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Τέρενς-Νικόλαος Κουίκ με θέμα «Ακατάλληλο πόσιμο νερό στην Ξάνθη» και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το αρ. Φ25/106/10.4.2014 έγγραφο του Διευθυντή του 4^{ου} Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, που διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το αρ. Φ.1.1/3636Β/11.4.2014 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την αναφερόμενη στην ως άνω Ερώτηση πραγματοποίηση δειγματοληψίας στο πόσιμο νερό του σχολείου στις 11 Ιουνίου 2013 από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.), δεν ζητήθηκε από κανένα άδεια εισόδου στη σχολική μονάδα κατά τη διάρκεια τόσο του πρωινού όσο και του απογευματινού προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου. Με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν γι' αυτήν τόσο ο Διευθυντής όσο και οι λοιποί εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στο σχολείο και να μην έχει καταγραφεί σχετικό γεγονός στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής. Στις 3.4.2014, μόλις ο διευθυντής πληροφορήθηκε από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης την ύπαρξη και τα αποτελέσματα της εν λόγω δειγματοληψίας, επικοινωνήσε με τον Πρόεδρο και με τη Διευθύντρια της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) που είναι υπεύθυνη για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την παροχή πόσιμου νερού απαλλαγμένου από κάθε υγειονομικό κίνδυνο και ζήτησε την άμεση διενέργεια νέας δειγματοληψίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4.4.2014 στις 11.00' π.μ. Όπως προκύπτει από το αρ. 1051/10.4.2014 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ., τα αποτελέσματα της μικροβιολογικής ανάλυσης της νέας αυτής δειγματοληψίας εκπληρώνουν τους όρους της Υγειονομικής Διάταξης με αρ. 2/2600/11.07.2001.

Επί πλέον, στις 7.4.2014 πραγματοποιήθηκε και νέα δειγματοληψία από το νερό της βρύσης της αυλής του 4ου Δημοτικού Σχολείου όπως προκύπτει από το αρ. 2997/11/4/2014 έγγραφο του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τα ίδια αποτελέσματα.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι όπως σημειώνει ο Διευθυντής του 4^{ου} Δημοτικού Σχολείου στο προαναφερόμενο με αρ. Φ25/106/10.4.2014 έγγραφό του, «το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Σχολείου βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς οι βρύσες από όπου πίνουν οι μαθητές, κατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν από τον εργολάβο στη διάρκεια του σχολικού έτους 2010-2011. Επίσης όλο το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, από όπου γίνεται η παροχή του νερού στο Σχολείο, αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακατασκευής και ανακαίνισης του κεντρικού σχολικού κτιρίου το καλοκαίρι του 2012».

Όσον αφορά το έτος 2013, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και σε εφαρμογή της νομοθεσίας (Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001/11.7.2001) για τον εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού, διενήργησε σύμφωνα με το αρ. Δ.Υ. 1818/10.4.2014 έγγραφό της, 62 δειγματοληψίες κατά το έτος 2013, έξι από τις οποίες σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και όπως αναφέρει το εν λόγω έγγραφο «τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών έδειξαν ότι όλα τα δείγματα βρίσκονται εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας για τις παραμέτρους που εξετάστηκαν».

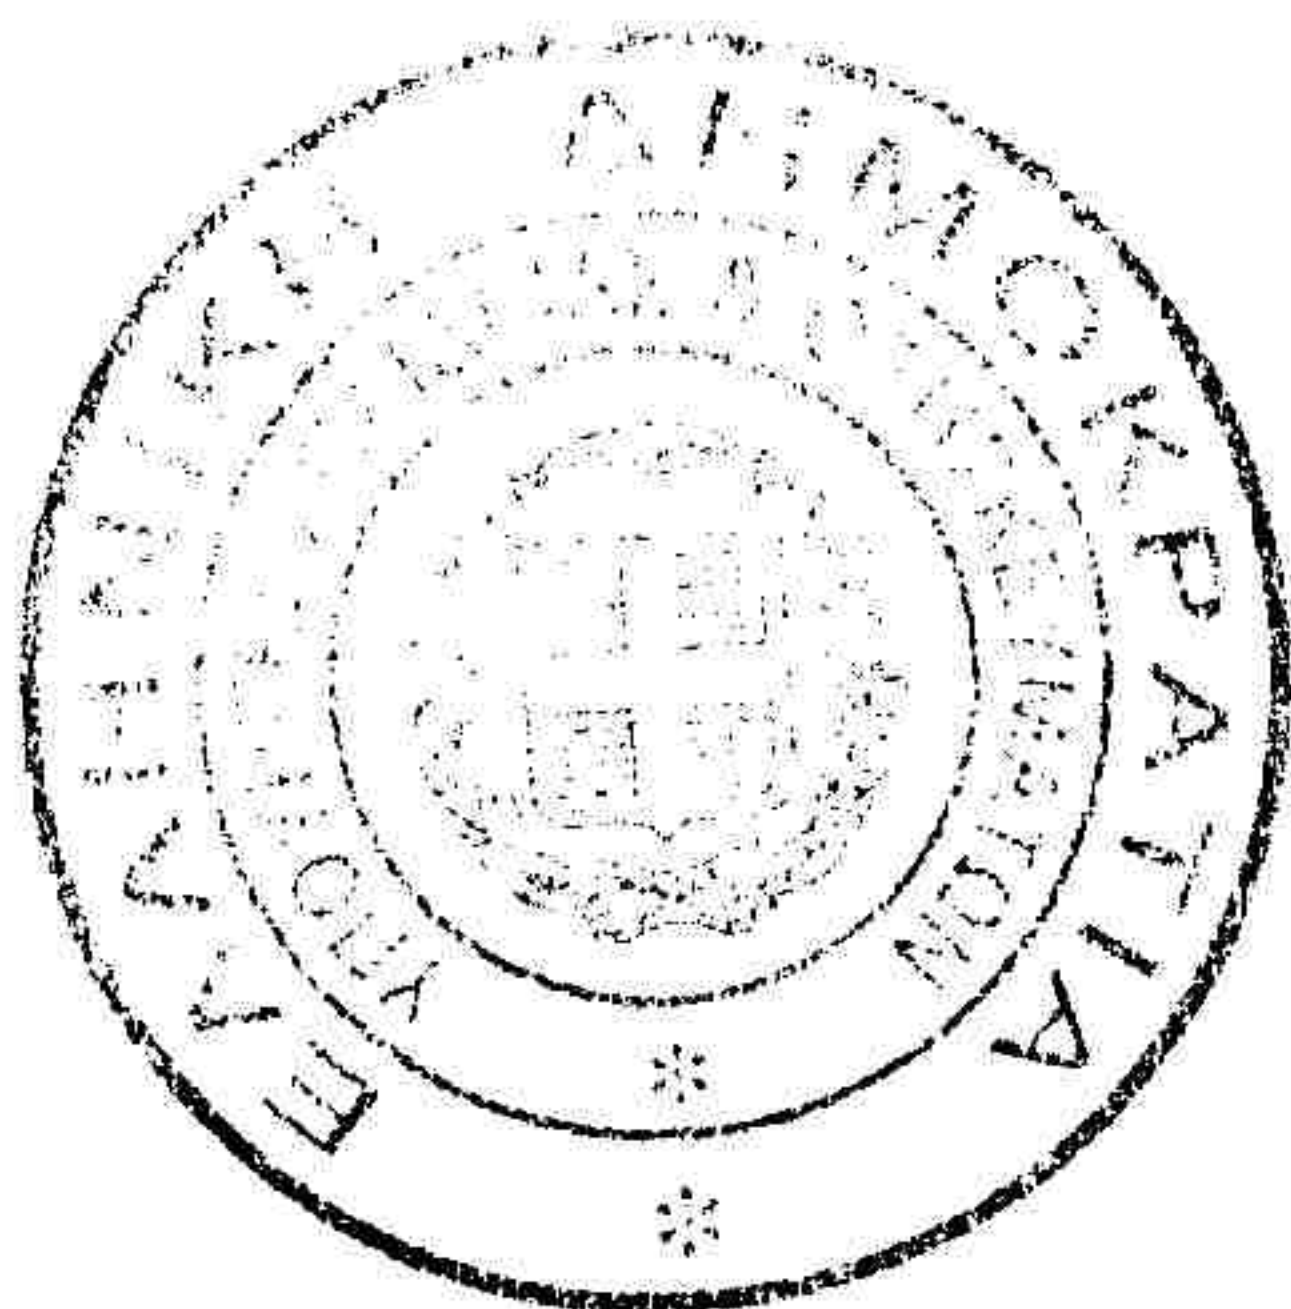

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Περιφερειακή Διεύθυνση
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Αν. Μακεδονίας και Θράκης
3. Τ.Κ.Ε.