



28 Απρ. 2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 25 - 04 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 548/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνο: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Τέρενς - Νικόλαο Κουίκ
Βουλή των Ελλήνων
(με τα συνημμένα)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7478/03-04-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Τέρενς - Νικόλαος Κουίκ, με θέμα «Ακατάλληλο πόσιμο νερό στη Ξάνθη», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε τα κάτωθι απαντητικά έγγραφα, όπου αναφέρονται οι απόψεις και οι ενέργειες των εν λόγω φορέων για τα τιθέμενα στην Ερώτηση θέματα, ως εξής:

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1122+1076/15-04-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
- Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 8237/08-04-2014 και 8426/10-04-2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1678/11-04-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 20290, 20293/14-04-2014 διαβιβαστικό έγγραφο του Δήμου Ξάνθης.
- Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 1052/10-04-2014 και 1055/10-04-2014 έγγραφα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης (με επισυναπτόμενο ψηφιακό δίσκο).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Υ2/2600/2001, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης είναι αρμόδια σε πρώτο βαθμό ευθύνης για την εξασφάλιση κατάλληλου πόσιμου στην περιοχή. Ως εκ τούτου, επισυνάπτεται και σχετικό αρχείο μετρήσεων (φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων) για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού που πραγματοποιήθηκαν τόσο από το Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης όσο και από το εργαστήριο του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το έτος 2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Συνημμένα:
Δεκαέξι (16) σελίδες & ένας (1) ψηφιακός δίσκος

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 15-4-2014

Αριθ. Πρωτ.1122+1076

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : ggrigor@damt.gov.gr


ΠΡΟΣ: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ /ΥΠΕΚΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Αμαλιάδα 17 – Αμπελόκηποι
Τ.Κ. 115 23 / ΑΘΗΝΑ
Αποστολή στο φαξ 210 6429137
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αποστολή στο φαξ 213-1361150

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 7478/3-4 -2014 Ερώτηση.
Σχετ: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2915/Β/284/4-4-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.
2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13990/8-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση του Βουλευτού κου Τέρενς-Νικολάου Κούκ, σας αποστέλλουμε 1) το υπ' αριθμ. 1678/11-4-2014 απαντητικό έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2) το υπ' αριθμ. πρωτ. 8426/10-4-2014 απαντητικό έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης της Α.Δ. Μακεδονίας-Θράκης και 3) το υπ' αριθμ. πρωτ. 1052/10-4-2014 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Ξάνθης που αφορά το αντικείμενο του θέματος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

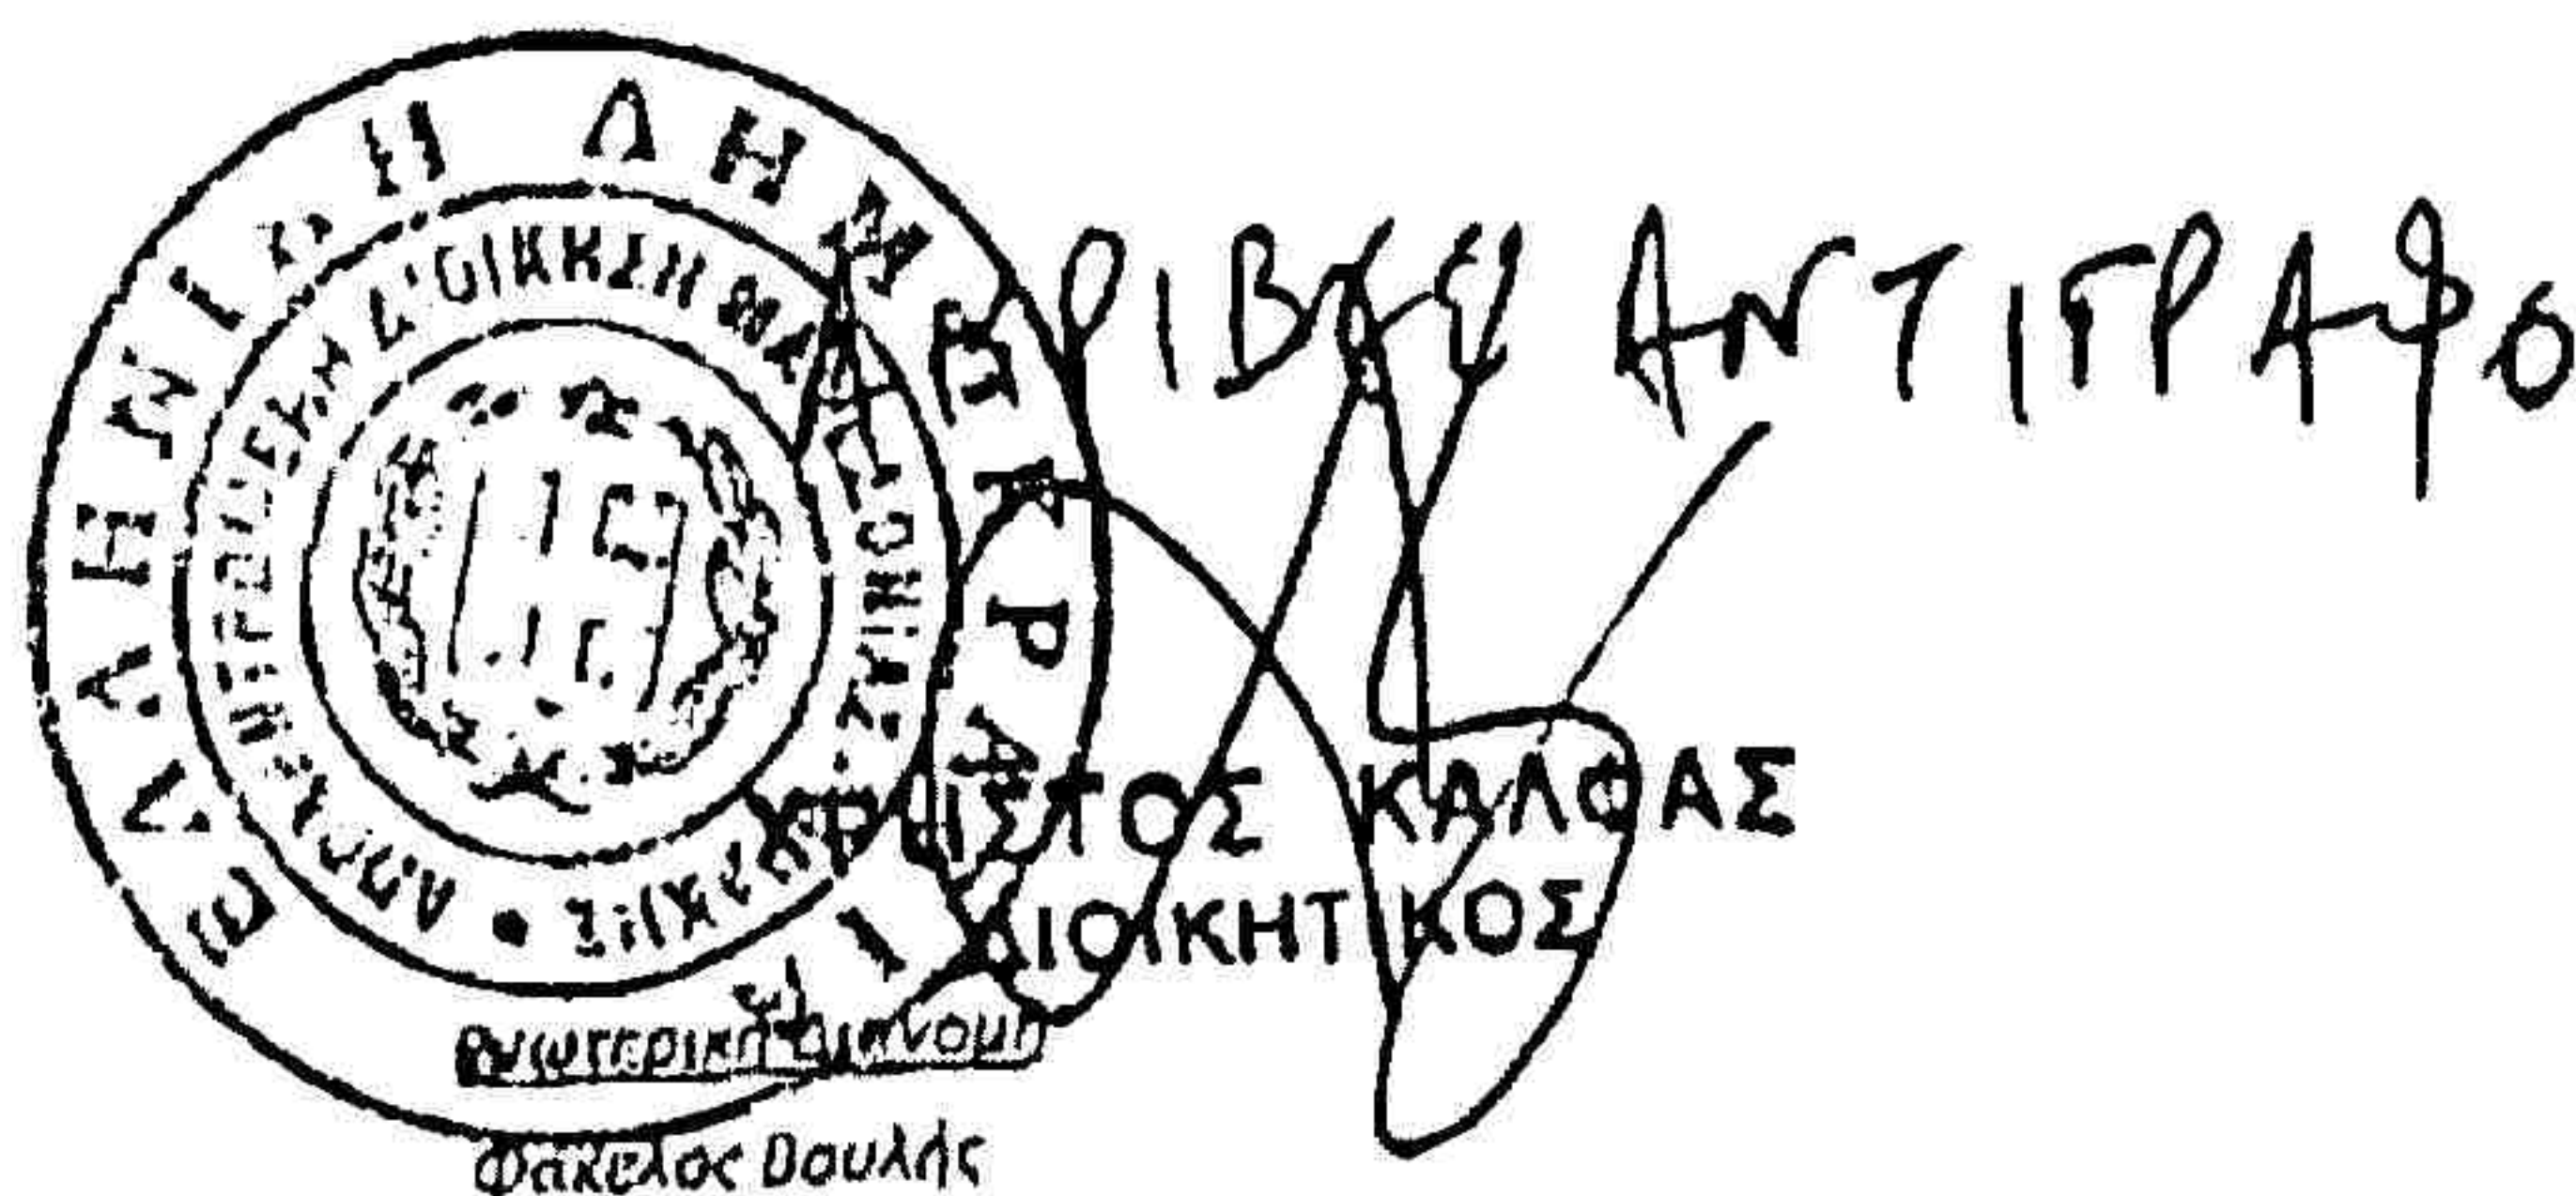



Κομοτηνή: 11-4-2014
Αρ.Πρωτ: 1678

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Γ. Κακουλίδου 1
Ταχ. Κωδ. : 69100 Κομοτηνή
Πληροφορίες : Δ. Μαρούση
Τηλέφωνο : 2531352117
TELEFAX : 2531028997
e-mail : marousi@pamth.gov.gr

Προς :
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας
Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
FAX: 2313309389

2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/ση Τοπικής Αυτ./σης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
FAX: 2131361150

3. Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υποδομών
FAX: 2106442940

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό 7478/3-4-2014 ερώτηση στη Βουλή

Η με αριθμό 7490/3-4-2014 ερώτηση στη Βουλή

Απαντώντας στις ανωτέρω σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή αφενός του Βουλευτή κ. Τέρενς - Νικολάου Κούικ και αφετέρου των Βουλευτών κκ Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Χαράς Καφαντάρη κατά το μέρος που μας αφορά, σχετικά με το θόρυβο που δημιουργήθηκε για το νερό της πόλης της Ξάνθης σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Κατά το έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ξάνθης 61 δειγματοληψίες και κατά το έτος 2014 (μέχρι σήμερα) περίπου 20, χωρίς να εντοπισθούν προβλήματα ή νερά επικίνδυνα για τη Δημόσια Υγεία. Παρόμοια διαβεβαίωση έχουμε λάβει και από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης. Επισημαίνουμε ότι οι δειγματοληψίες για έλεγχο του πόσιμου νερού που πραγματοποιούν οι κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας μας γίνονται με την αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων όπως αυτά προβλέπονται από τη νομοθεσία και τα δείγματα αποστέλλονται για έλεγχο στο πιστοποιημένο από το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Υπουργείο Υγείας «Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας» στην Αλεξανδρούπολη.

Η Διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πράτει πάντοτε τα δέοντα με ύψιστο ενδιαφέρον για τη Δημόσια Υγεία, συνεργαζόμενη για το σκοπό αυτό μόνο με θεσμοθετημένα όργανα του Κράτους και

πιστοποιημένα εργαστήρια και όχι με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως είναι
το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.).

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕ. ΜΗΤΣΑΝΙΚΟΣ

Κωνσταντίνος Κατσιμέγας



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**

Ταχ. Δ/ση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
e-mail

ΕΘ. Αντιστάσεως 2
551 10 Καβάλα
Γρ. Διευθυντή
2510 228942
2510 037173
dy-dmt@damt.gov.gr

Καβάλα, 10-04-2014

Α.Π. 8426

**ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Τ. Οικονομική &
Καθ. Ρωσσίδη 11
540 08 Θεσ/νίκη**

ΘΕΜΑ: Η με Α.Π. 7478/03-04-2014 Ερώτηση του Βουλευτού κ. Τέρενς-Νικολάου
Κουίκ
ΣΧΕΤ.: Η με Α.Π. 7478/03-04-2014 Ερώτηση του Βουλευτού κ. Τέρενς-Νικολάου
Κουίκ

Σε απάντηση των ερωτημάτων που αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό σας υπενθυμίζουμε ότι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την ποιότητα του πόσιμου νερού που χορηγούνται στους κατοίκους είναι οι Δ.Ε.Υ.Α. των Δήμων ή οι ίδιοι οι Δήμοι όταν δεν έχει συσταθεί Δ.Ε.Υ.Α.

Επίσης, κατόπιν εφαρμογής του Ν 3852/2010 οι Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων μεριμνούν για την έκδοση των αποφάσεων σχετικά ή μη με την καταλληλότητα του πόσιμου νερού των Δήμων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης Υδάτων
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

**Γεώργιος Ν. Καμπάς
Μηχανικός Περιβάλλοντος**

Κοινοποίηση

Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Τ. Οικονομική &
Καθ. Ρωσσίδη 11
540 08 Θεσ/νίκη
Εσωτ. Διανομή
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ 400.21

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Αριθ. Πρωτ. 1123
Ημερομηνία 8/4/2014

Καβάλα, 08-04-2014

Α.Π. 8237

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση : ΕΒ, Αντιστάσεως 2
Ταχ. Κώδικας : 651 10 Καβάλα
Πληροφορίες : Γρ. Διευθυντή
Τηλέφωνο : 2510 228942
FAX : 2510 837173
e-mail : dy-amt@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Τ. Οικονομική &
Καθ. Ρωσσίδη 11
540 08 Θεσ/νίκη

ΘΕΜΑ: Η με Α.Π. 2915/Β/284/04-04-2014 Ερώτηση του Βουλευτού κ. Τέρενς-Νικολάου Κουίκ

ΣΧΕΤ.: Η με Α.Π. 2915/Β/284/04-04-2014 Ερώτηση του Βουλευτού κ. Τέρενς-Νικολάου Κουίκ

Σε απάντηση των ερωτημάτων που αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό σας υπενθυμίζουμε ότι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την ποιότητα του πόσιμου νερού που χορηγούνται στους κατοίκους είναι οι Δ.Ε.Υ.Α. των Δήμων ή οι ίδιοι οι Δήμοι όταν δεν έχει συσταθεί Δ.Ε.Υ.Α.

Επίσης, κατόπιν εφαρμογής του Ν 3852/2010 οι Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων μεριμνούν για την έκδοση των αποφάσεων σχετικά ή μη με την καταλληλότητα του πόσιμου νερού των Δήμων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης Υδάτων
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΝΑ
Γεώργιος Ν. Καμπάς
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Κοινοποίηση

Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Τ. Οικονομική &
Καθ. Ρωσσίδη 11
540 08 Θεσ/νίκη

Εσωτ. Διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ 400.21

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

(Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

Ταχ. Δ/ση: Τέρμα 4^{ης} Οκτωβρίου

Πληροφορίες: Λυκίδου Μαρία

Τηλ. : 25410-22241

ΦΑΞ: 25410-28118

e-mail.: mlykidou@gmail.com

Τηλεφ. Δ/σης
10-4-2014

ΞΑΝΘΗ 10-4-2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1062

Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ

Αρ. Πρωτ. 19854
Ξανθ. 1010418214

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


87100 ΞΑΝΘΗ

Θέμα: Απάντηση επί της ερωτήσεως με αριθμό 7478/3-4-2014 του
Βουλευτού κ. Τέρενς – Νικολάου Κουίκ

Σας αποστέλλουμε απάντηση επί της ερωτήσεως που κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Τέρενς – Νικόλαο Κουίκ σχετικά με το σκέλος των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ

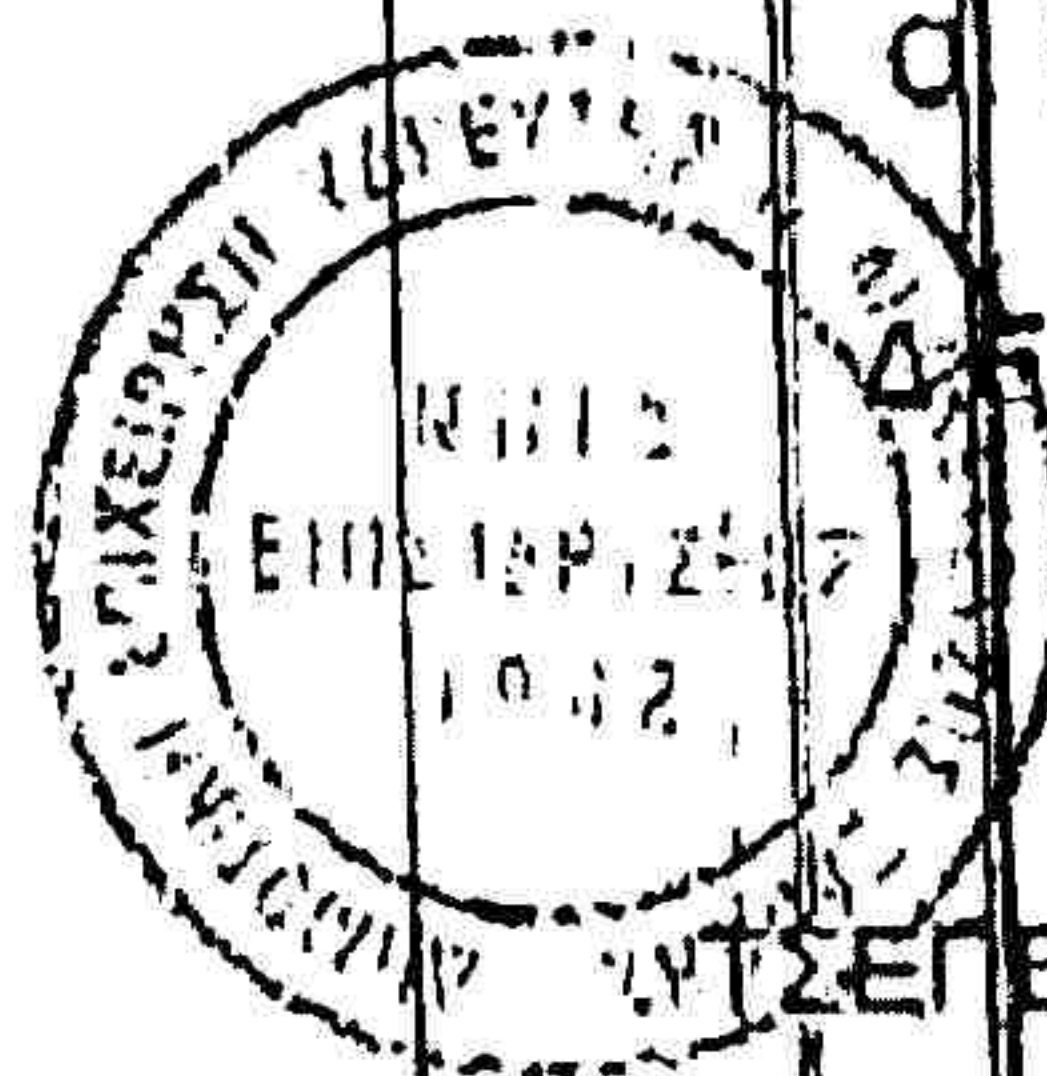

ΣΤΕΦΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Θέμα: Απάντηση επί της ερωτήσεως με αριθμό 7478/3-4-2014 του
Βουλευτού κ. Τέρενς - Νικολάου Κουϊκ.

Στις 26 Μαρτίου 2014, αναγνώσαμε στον ηλεκτρονικό τύπο δημοσίευμα με τίτλο «Κοκτέιλ βοθρολυμάτων στο πόσιμο νερό της Ξάνθης», το οποίο αναφερόταν σε έρευνα του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.). Σειράμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη ζητήσαμε τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία ουδέποτε εστάλη ή γνωστοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στη Δημοτική Επιχείρηση, αλλά ούτε και στο Δήμο Ξάνθης όπως ισχυρίσθηκε τηλεφωνικά ο εκπροσώπος του Κέντρου κ. Χριστοδουλάκης.

Παράλληλα με εξώδικη πρόσκληση - διαμαρτυρία που απευθύνσαμε στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο όπως νόμιμα εκπροσωπείται, στις 29-3-2014, ζητήσαμε επίσημα πλέον, εκ νέου να μας αποσταλούν αναλυτικός πίνακας με τα αποτελέσματα από τις φερόμενες ως διενεργηθείσες από μέρους του Κέντρου, έρευνες και να μας γνωστοποιηθεί σε ποια σημεία του χώρου ευθύνης μας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης έλαβαν χώρα οι επίμαχες μετρήσεις, καθώς επίσης και να γνωρίσουν με ποια ενεργητική νομιμοποίηση και αρμοδιότητα προέβησαν στους ελέγχους, σε ποιο πιστοποιημένο εργαστήριο έγιναν οι αναλύσεις, ποιος ήταν παρών κατά τη διάρκεια των μετρήσεων και ποιος υπέδειξε τα σημεία λήψης των δειγμάτων, για να αξιολογηθεί η βασιμότητα των μετρήσεων και των καταγγελιών.

Μέχρι σήμερα 10-4-2014 δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί τα συγκεκριμένα στοιχεία της έρευνας ούτε κοινοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στην Δ.Ε.Υ.Α.Ξ, παρά μόνο αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου νομικού προσώπου (Κέντρου)

αποτελέσματα πέντε (5) δειγματοληψιών που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν στις 12 Ιουλίου 2013, χωρίς όμως να αναφέρονται ουσιώδη στοιχεία όπως αυτά που αναφέρονται στο εξώδικο μας καθώς και το εργαστήριο που εξέτασε τα δείγματα, ο υπεύθυνος δειγματοληψίας και έλεγχου, και ο τρόπος και ο χρόνος μεταφοράς των δειγμάτων από την λήψη τους στην Ξάνθη μέχρι την εξέταση τους στα εργαστήρια του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στην Αθήνα.

Επί του συγκεκριμένου ζητήματος που αφορά τον έλεγχο ποιότητας του πόσιμου νερού στην Ξάνθη, πρέπει να γίνει γνωστό ότι τόσο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. όσο και από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης η οποία ασκεί εποπτικό έλεγχο στην ποιότητα του πόσιμου νερού, δεν διαπιστώθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα στην ποιότητα του πόσιμου νερού, ούτε εντοπίσθηκε κάποιο ανησυχητικό εύρημα στις μετρήσεις που έχουν γίνει, καθ όλη την διάρκεια του έτους 2013.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. ως υπεύθυνη ύδρευσης και σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο πραγματοποιεί τους εξής ελέγχους:

- Καθημερινά ελέγχει το χλώριο σε 30 σημεία της περιοχής αρμοδιότητας της.
- Κάθε εβδομάδα γίνονται σταθερά έξι (6) μικροβιολογικές αναλύσεις σε αντίστοιχα σημεία.
- Οι αναλύσεις αυτές εξετάζονται από το πιστοποιημένο με ISO 9001 εργαστήριο της Επιχείρησής μας και από χημικό της Επιχείρησής μας.
- Τέσσερις φορές το χρόνο γίνονται φυσικοχημικές αναλύσεις.
- Παράλληλα σε περιπτώσεις εκτάκτων αιτημάτων των πολιτών πραγματοποιούνται έλεγχοι του νερού, όπου και όποτε ζητηθεί.

- Δύο φορές τον χρόνο (Μάιο και Οκτώβριο) γίνονται καθαρισμοί και απολυμάνσεις των δεξαμενών.
- Επίσης πραγματοποιούνται συνεχείς καθαρισμοί των δικτύων μέσω βανών καθαρισμού αλλά και πυροσβεστικών κρουνών.
- Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης η οποία ασκεί εποπτικό έλεγχο στην ποιότητα του πόσιμου νερού, γίνονται τακτικοί έλεγχοι οι οποίοι τίθενται υπόψη της υπερκείμενης αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
- Αναλύσεις των δειγμάτων εξετάζονται και από το διαπιστευμένο εργαστήριο του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με το οποίο συνεργαζόμαστε.

Εν κατακλείδι, γίνεται πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με αριθμό ΔΥΓ2/οικ 111540 και θέμα «Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος, λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης και λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας» και των όσων ειδικά αναφέρονται στην παράγραφο Γ που αφορά τις υποχρεώσεις μας ως υπευθύνων ύδρευσης.

Επισημαίνουμε ότι είμαστε ανοικτοί σε οποιονδήποτε φορέα ή πρόσωπο ενδιαφέρεται πραγματικά για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Ξάνθη και είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο δημόσιο αγαθό, εφ' όσον τεθούν υπόψη μας με τον δέοντα και πρόσφορο τρόπο. Το συγκεκριμένο θέμα αναδείχθηκε μέσω συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης με μεγάλη καθυστέρηση από την ημέρα που φέρονται να έλαβαν χώρα οι μετρήσεις (Ιούνιος του 2013) ενώ

αξιζει να σημειωθει οτι ουδεις φορεας ενημερωθηκε επισημα, ουτε η Διευθυνση Υγειας, ουτε η Αποκεντρωμενη Διοικηση Ανατολικης Μακεδονιας Θρακης, ουτε ο Δήμος Ξάνθης και φυσικά ουτε η Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης. Μέχρι και σήμερα το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Π.Α.Κ.Ο.Ε.) δεν έχει θέσει υπόψη των αρμοδίων υπηρεσιών τα αποτελέσματα του ελέγχου, ουτε έχει ενημερώσει επίσημα τις αρχές και τη Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης.

Ο τρόπος ανάδειξης του ζητήματος, η προσπάθεια διασποράς ειδήσεων που είναι πρόσφαρες να προκαλέσουν αναστάτωση στους δημότες και η μέχρι σήμερα άρνηση συνεργασίας του «καταγγέλλοντα» με τη Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης, δημιουργούν πλείστα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, και είναι ξένα προς το διακύβευμα που είναι η ποιότητα του πόσιμου νερού στην Ξάνθη.

Προς απόδειξη των ανωτέρω, επισυνάπτουμε αρχείο όλων των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2013, τόσο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. όσο και από το διαπιστευμένο εργαστήριο του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με το οποίο συνεργαζόμαστε.

ΞΑΝΘΗ 10-4-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΣΕΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γενική Δ/ση

Ξάνθη, 14/04/2014

Αριθ. Πρωτ.: 20290,20293

ΠΡΟΣ
Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπ. Αυτ/σης
Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας
Περιβάλλοντος
Ευαγγελίστριας 2
10563 Αθήνα

ΘΕΜΑ : « Καταλληλότητα πόσιμου νερού στην Ξάνθη » .

Σχετικό: 1. Το με αριθ. πρωτ. 13990/8-4-2014 έγγραφό σας.
2. Το με αριθ. πρωτ. 13989/8-4-2014 έγγραφό σας.

Σας διαβιβάζουμε τις με αριθ. πρωτ. 1055/10-4-2014 και 1062/11-4-2014 απαντήσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης, που αφορούν τις ερωτήσεις των βουλευτών κ. Τέρενς – Νικολάου Κουίκ και κ.ε. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Χαρά Καφαντάρη, που αφορούν την ποιότητα του πόσιμου νερού της Ξάνθης.

Η αναπληρώτρια Γενική Δ/ντρια


ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Αρ. Πρωτ. 20167
Ξάνθη, 11.04.2014

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

(Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

Τηλ 2 εγμ. Δήλ. Αρχ. 11.4-2014

ΞΑΝΘΗ 10-4-2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1055

Ταχ. Δ/ση: Τέρμα 4^{ης} Οκτωβρίου

Πληροφορίες: Λυκίδου Μαρία

Τηλ. : 25410-22241

ΦΑΞ: 25410-26116

e-mail.: mlykidou@gmail.com

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

67100 ΞΑΝΘΗ

Θέμα: Απάντηση επί της ερωτήσεως του Βουλευτή κ. Τέρενς – Νικολάου
Κουίκ με αρ. πρωτ. 7478/3-4-2014.

Σχετ.: Έγγραφο με αρ. πρωτ. 13990/8-4-2014 του Υπουργείου
Εσωτερικών.

Σας αποστέλλουμε απάντηση επί της ερωτήσεως που κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Τέρενς – Νικόλαο Κουίκ σχετικά με το σκέλος των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΣΕΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



Θέμα: Απάντηση επί της ερωτήσεως με αριθμό 7478/3-4-2014 του Βουλευτού κ.Τέρενς – Νικολάου Κουίκ.

Στις 26 Μαρτίου 2014, αναγνώσαμε στον ηλεκτρονικό τύπο δημοσίευμα με τίτλο «Κοκτέιλ βοθρολυμάτων στο πόσιμο νερό της Ξάνθης», το οποίο αναφερόταν σε έρευνα του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.). Σε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη ζητήσαμε τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία ουδέποτε εστάλη ή γνωστοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στη Δημοτική Επιχείρηση, αλλά ούτε και στο Δήμο Ξάνθης όπως ισχυρίσθηκε τηλεφωνικά ο εκπρόσωπος του Κέντρου κ. Χριστοδουλάκης.

Παράλληλα με εξώδικη πρόσκληση - διαμαρτυρία που απευθύναμε στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο όπως νόμιμα εκπροσωπείται, στις 29-3-2014, ζητήσαμε επίσημα πλέον, εκ νέου να μας αποσταλούν αναλυτικός πίνακας με τα αποτελέσματα από τις φερόμενες ως διενεργηθείσες από μέρους του Κέντρου, έρευνες και να μας γνωστοποιηθεί σε ποια σημεία του χώρου ευθύνης μας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης έλαβαν χώρα οι επίμαχες μετρήσεις, καθώς επίσης και να γνωρίσουν με ποια ενεργητική νομιμοποίηση και αρμοδιότητα προέβησαν στους ελέγχους, σε ποιο πιστοποιημένο εργαστήριο έγιναν οι αναλύσεις, ποιος ήταν παρών κατά τη διάρκεια των μετρήσεων και ποιος υπέδειξε τα σημεία λήψης των δειγμάτων, για να αξιολογηθεί η βασιμότητα των μετρήσεων και των καταγγελιών.

Μέχρι σήμερα 10-4-2014 δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί τα συγκεκριμένα στοιχεία της έρευνας ούτε κοινοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στην Δ.Ε.Υ.Α.Ξ, παρά μόνο αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου νομικού προσώπου (Κέντρου)

αποτελέσματα πέντε (5) δειγματοληψιών που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν στις 12 Ιουνίου 2013, χωρίς όμως να αναφέρονται ουσιώδη στοιχεία όπως αυτά που αναφέρονται στο εξώδικο μας καθώς και το εργαστήριο που εξέτασε τα δείγματα, ο υπεύθυνος δειγματοληψίας και έλεγχου, και ο τρόπος και ο χρόνος μεταφοράς των δειγμάτων από την λήψη τους στην Ξάνθη μέχρι την εξέταση τους στα εργαστήρια του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στην Αθήνα .

Επί του συγκεκριμένου ζητήματος που αφορά τον έλεγχο ποιότητας του πόσιμου νερού στην Ξάνθη, πρέπει να γίνει γνωστό ότι τόσο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. όσο και από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης η οποία ασκεί εποπτικό έλεγχο στην ποιότητα του πόσιμου νερού, δεν διαπιστώθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα στην ποιότητα του πόσιμου νερού, ούτε εντοπίσθηκε κάποιο ανησυχητικό εύρημα στις μετρήσεις που έχουν γίνει, καθ όλη την διάρκεια του έτους 2013.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. ως υπεύθυνη ύδρευσης και σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο πραγματοποιεί τους εξής ελέγχους:

- Καθημερινά ελέγχει το χλώριο σε 30 σημεία της περιοχής αρμοδιότητας της .
- Κάθε εβδομάδα γίνονται σταθερά έξη (6) μικροβιολογικές αναλύσεις σε αντίστοιχα σημεία.
- Οι αναλύσεις αυτές εξετάζονται από το πιστοποιημένο με ISO 9001 εργαστήριο της Επιχείρησης μας και από χημικό της Επιχείρησης μας.
- Τέσσερις φορές το χρόνο γίνονται φυσικοχημικές αναλύσεις.
- Παράλληλα σε περιπτώσεις εκτάκτων αιτημάτων των πολιτών πραγματοποιούνται έλεγχοι του νερού, όπου και όποτε ζητηθεί .

- Δύο φορές τον χρόνο (Μάιο και Οκτώβριο) γίνονται καθαρισμοί και απολυμάνσεις των δεξαμενών.
- Επίσης πραγματοποιούνται συνεχείς καθαρισμοί των δικτύων μέσω βανών καθαρισμού αλλά και πυροσβεστικών κρουνών.
- Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης η οποία ασκεί εποπτικό έλεγχο στην ποιότητα του πόσιμου νερού, γίνονται τακτικοί έλεγχοι οι οποίοι τίθενται υπόψη της υπερκείμενης αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
- Αναλύσεις των δειγμάτων εξετάζονται και από το διαπιστευμένο εργαστήριο του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με το οποίο συνεργαζόμαστε.

Εν κατακλείδι, γίνεται πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με αριθμό ΔΥΓ2/οικ 111540 και θέμα «Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος, λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης και λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας» και των όσων ειδικά αναφέρονται στην παράγραφο Γ που αφορά τις υποχρεώσεις μας ως υπευθύνων ύδρευσης.

Επισημαίνουμε ότι είμαστε ανοικτοί σε οποιονδήποτε φορέα ή πρόσωπο ενδιαφέρεται πραγματικά για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Ξάνθη και είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο δημόσιο αγαθό, εφ' όσον τεθούν υπόψη μας με τον δέοντα και πρόσφορο τρόπο. Το συγκεκριμένο θέμα αναδείχθηκε μέσω συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης με μεγάλη καθυστέρηση από την ημέρα που φέρονται να έλαβαν χώρα οι μετρήσεις (Ιούνιος του 2013) ενώ

αξιζει να σημειωθεί ότι ουδείς φορέας ενημερώθηκε επίσημα, ούτε η Διεύθυνση Υγείας, ούτε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ούτε ο Δήμος Ξάνθης και φυσικά ούτε η Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης. Μέχρι και σήμερα το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Π.Α.Κ.Ο.Ε.) δεν έχει θέσει υπόψη των αρμοδίων υπηρεσιών τα αποτελέσματα του ελέγχου, ούτε έχει ενημερώσει επίσημα τις αρχές και τη Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης.

Ο τρόπος ανάδειξης του ζητήματος, η προσπάθεια διασποράς ειδήσεων που είναι πρόσφορες να προκαλέσουν αναστάτωση στους δημότες και η μέχρι σήμερα άρνηση συνεργασίας του «καταγγέλλοντα» με τη Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης, δημιουργούν πλείστα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, και είναι ξένα προς το διακύβευμα που είναι η ποιότητα του πόσιμου νερού στην Ξάνθη.

Προς απόδειξη των ανωτέρω, επισυνάπτουμε αρχείο όλων των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2013, τόσο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. όσο και από το διαπιστευμένο εργαστήριο του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με το οποίο συνεργαζόμαστε.

ΞΑΝΘΗ 10-4-2014



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ

ΤΣΕΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ