


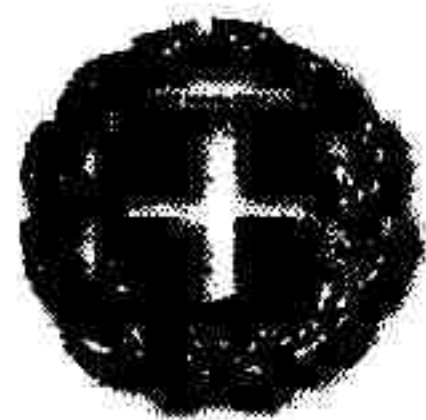

28 Απρ. 2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 25 - 04 - 2014  
Αριθ. πρωτ.: 553/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα  
Ταχ. κώδικας: 101 83  
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα  
Τηλέφωνο: 2131364032  
Φαξ: 2131364354  
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

✓ **Προς:**  
Τη Βουλή των Ελλήνων  
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων &  
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

**Κοινοποίηση:**  
Βουλευτές:  
- κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ  
- κα Χαρούλα Καφαντάρη  
Βουλή των Ελλήνων  
(με τα συνημμένα)


**Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**  
**Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7490/03-04-2014 Ερώτηση**

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και κα Χαρούλα Καφαντάρη, με θέμα «Ποιότητα νερού, έργα υποδομής και ανεπάρκειες δικτύου ύδρευσης στην Ξάνθη», σας διαβιβάζουμε τα κάτωθι απαντητικά έγγραφα, όπου αναφέρονται οι απόψεις και οι ενέργειες των εν λόγω φορέων για τα τιθέμενα στην Ερώτηση θέματα, ως εξής:

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 20290, 20293/14-04-2014 διαβιβαστικό έγγραφο του Δήμου Ξάνθης.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1062/11-04-2014 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης (με επισυναπτόμενο ψηφιακό δίσκο).
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1678/11-04-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ**

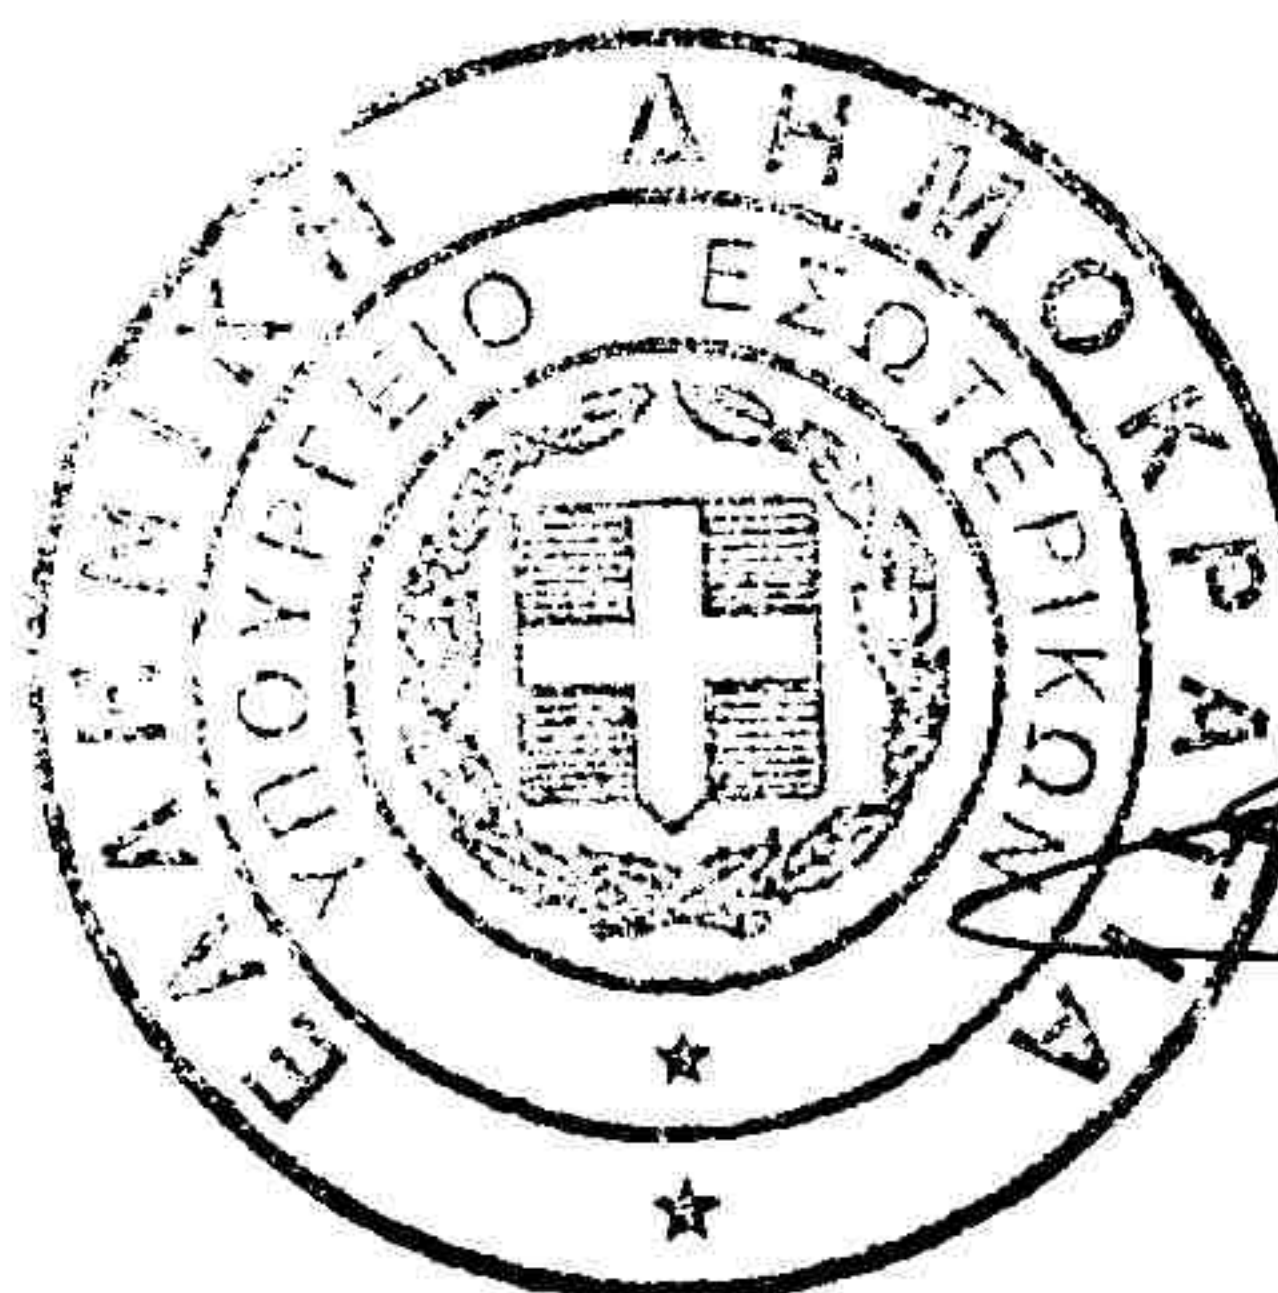


**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ**

**Συνημμένα:**  
Δέκα (10) σελίδες & ένας (1) ψηφιακός δίσκος

**Εσωτερική διανομή:**  
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
2. Γραφείο Τύπου

✓

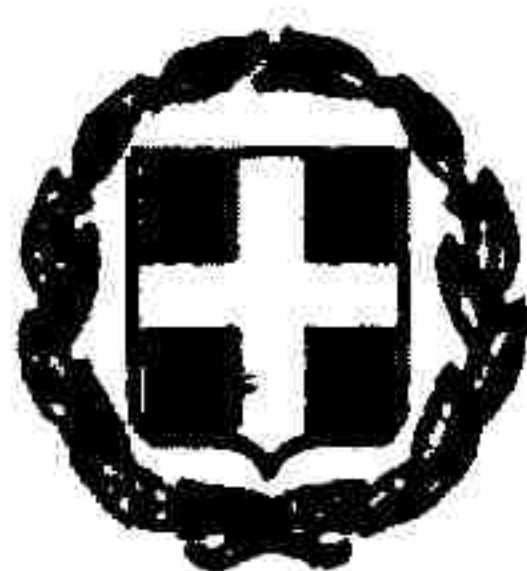

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  
Γενική Δ/ση

Ξάνθη, 14/04/2014

Αριθ. Πρωτ.: 20290,20293


ΠΡΟΣ  
Υπουργείο Εσωτερικών  
Γεν. Δ/ση Τοπ. Αυτ/σης  
Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών  
Τμήμα Προστασίας  
Περιβάλλοντος  
Ευαγγελίστριας 2  
10563 Αθήνα

ΘΕΜΑ : « Καταλληλότητα πόσιμου νερού στην Ξάνθη » .

Σχετικό: 1. Το με αριθ. πρωτ. 13990/8-4-2014 έγγραφό σας.  
2. Το με αριθ. πρτ. 13989/8-4-2014 έγγραφό σας.

Σας διαβιβάζουμε τις με αριθ. πρωτ. 1055/10-4-2014 και 1062/11-4-2014 απαντήσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης, που αφορούν τις ερωτήσεις των βουλευτών κ. Τέρενς – Νικολάου Κουίκ και κ.ε. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Χαρά Καφαντάρη, που αφορούν την ποιότητα του πόσιμου νερού της Ξάνθης.

Η αναπληρώτρια Γενική Δ/ντρια

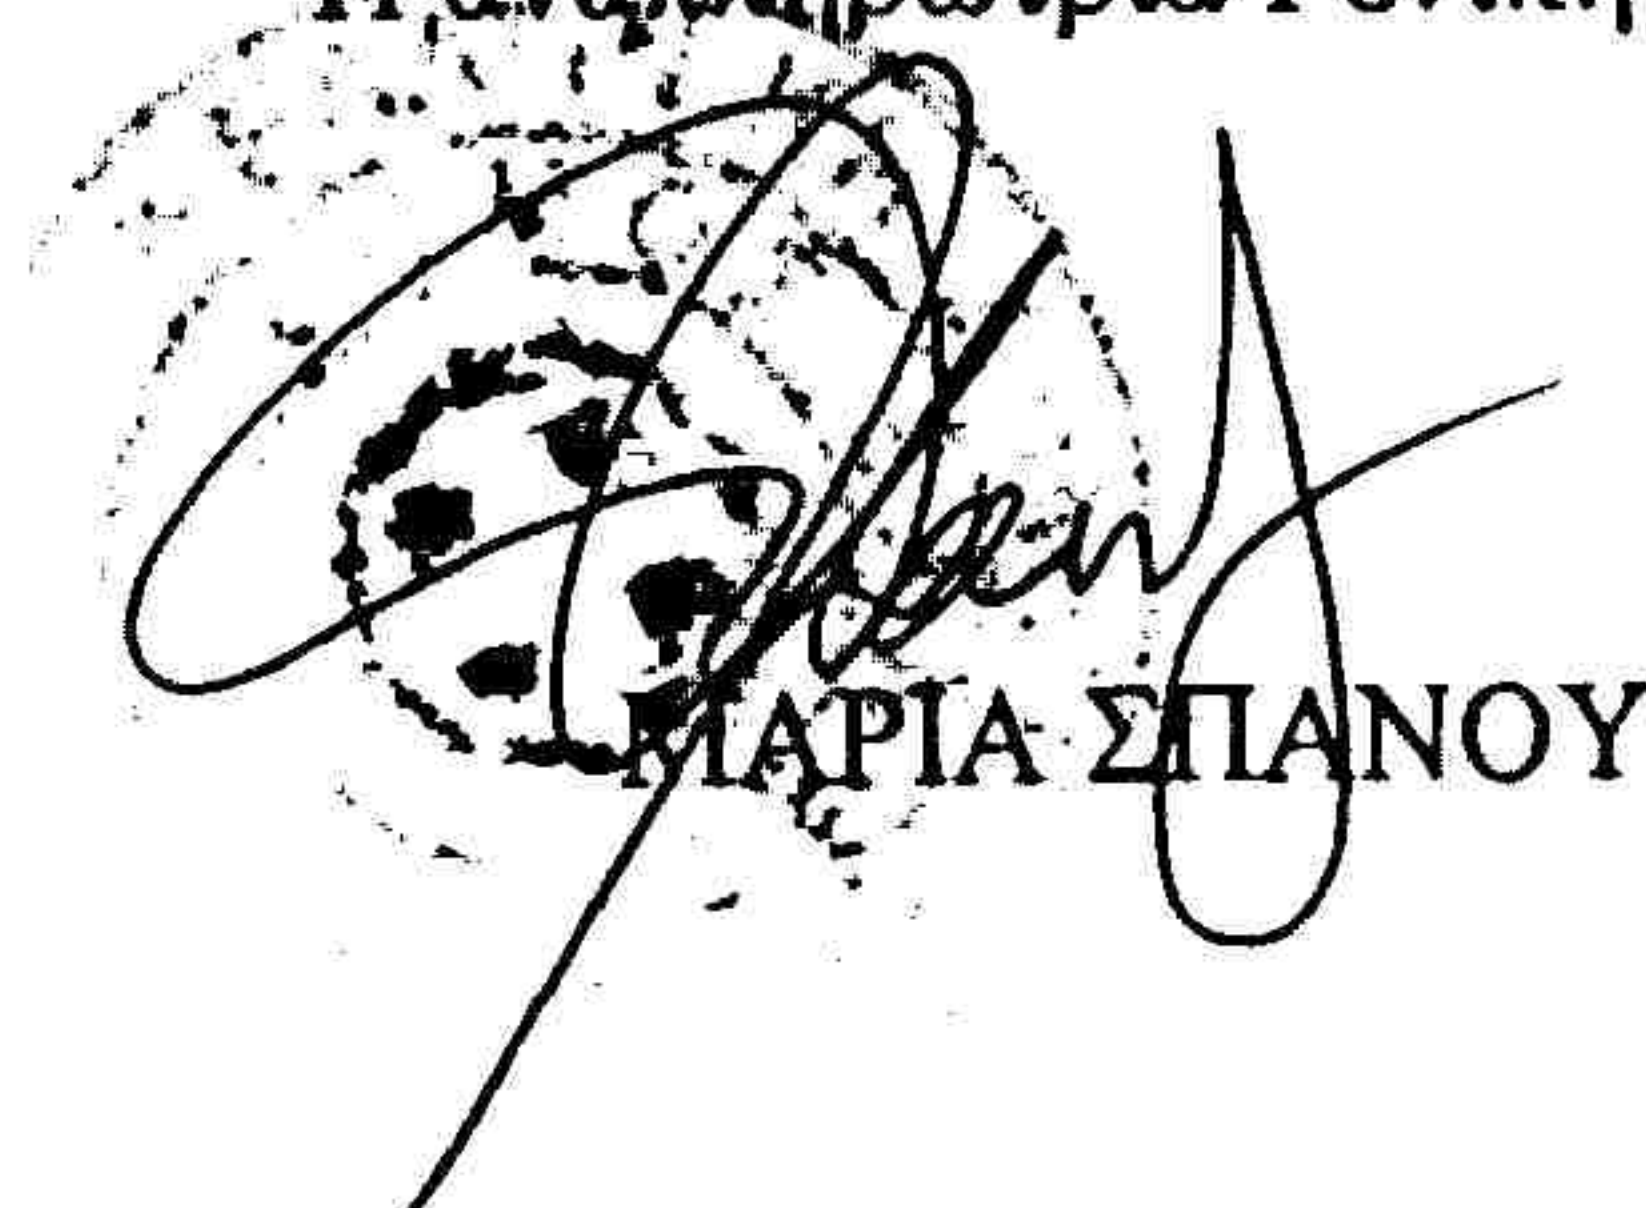  
ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΗΣ  
Αρ. Πρωτ. 20168  
ΞΑΝΘΗ 11.04.2014

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

(Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

Τηλ. 25410-22241  
Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ  
11-4-2014

ΞΑΝΘΗ 11-4-2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1062

Ταχ. Δ/ση: Τέρμα 4<sup>ης</sup> Οκτωβρίου

Πληροφορίες: Λυκίδου Μαρία

Τηλ. : 25410-22241

ΦΑΞ: 25410-26116

e-mail.: [mlykidou@gmail.com](mailto:mlykidou@gmail.com)

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

67100 ΞΑΝΘΗ

Θέμα: Απάντηση επί των ερωτήσεων των Βουλευτών κ.κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Χαρά Καφαντάρη με αρ. πρωτ. 7490/3-4-2014.

Σχετ.: Έγγραφο με αρ. πρωτ. 13989/8-4-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας αποστέλλουμε απάντηση επί των ερωτήσεων που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Χαρά Καφαντάρη σχετικά με το σκέλος των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ

ΤΣΕΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

**Θέμα: Απάντηση επί των ερωτήσεων των Βουλευτών κ.κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Χαρά Καφαντάρη με αρ. πρωτ. 7490/3-4-2014.**

Στις 26 Μαρτίου 2014, αναγνώσαμε στον ηλεκτρονικό τύπο δημοσίευμα με τίτλο «Κοκτέιλ βοθρολυμάτων στο πόσιμο νερό της Ξάνθης», το οποίο αναφερόταν σε έρευνα του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.). Σε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη ζητήσαμε τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία ουδέποτε εστάλη ή γνωστοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στη Δημοτική Επιχείρηση, αλλά ούτε και στο Δήμο Ξάνθης όπως ισχυρίσθηκε τηλεφωνικά ο εκπρόσωπος του Κέντρου κ. Χριστοδουλάκης.

Παράλληλα με εξώδικη πρόσκληση - διαμαρτυρία που απευθύναμε στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο όπως νόμιμα εκπροσωπείται, στις 29-3-2014, ζητήσαμε επίσημα πλέον, εκ νέου να μας αποσταλούν αναλυτικός πίνακας με τα αποτελέσματα από τις φερόμενες ως διενεργηθείσες από μέρους του Κέντρου, έρευνες και να μας γνωστοποιηθεί σε ποια σημεία του χώρου ευθύνης μας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης έλαβαν χώρα οι επίμαχες μετρήσεις, καθώς επίσης και να γνωρίσουν με ποια ενεργητική νομιμοποίηση και αρμοδιότητα προέβησαν στους ελέγχους, σε ποιο πιστοποιημένο εργαστήριο έγιναν οι αναλύσεις, ποιος ήταν παρών κατά τη διάρκεια των μετρήσεων και ποιος υπέδειξε τα σημεία λήψης των δειγμάτων, για να αξιολογηθεί η βασιμότητα των μετρήσεων και των καταγγελιών.

Μέχρι σήμερα 10-4-2014 δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί τα συγκεκριμένα στοιχεία της έρευνας ούτε κοινοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στην Δ.Ε.Υ.Α.Ξ, παρά μόνο αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου νομικού προσώπου (Κέντρου)

αποτελέσματα πέντε (5) δειγματοληψιών που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν στις 12 Ιουνίου 2013, χωρίς όμως να αναφέρονται ουσιώδη στοιχεία όπως αυτά που αναφέρονται στο εξώδικο μας καθώς και το εργαστήριο που εξέτασε τα δείγματα, ο υπεύθυνος δειγματοληψίας και έλεγχου, και ο τρόπος και ο χρόνος μεταφοράς των δειγμάτων από την λήψη τους στην Ξάνθη μέχρι την εξέταση τους στα εργαστήρια του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στην Αθήνα .

Επί του συγκεκριμένου ζητήματος που αφορά τον έλεγχο ποιότητας του πόσιμου νερού στην Ξάνθη, πρέπει να γίνει γνωστό ότι τόσο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. όσο και από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης η οποία ασκεί εποπτικό έλεγχο στην ποιότητα του πόσιμου νερού, δεν διαπιστώθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα στην ποιότητα του πόσιμου νερού, ούτε εντοπίσθηκε κάποιο ανησυχητικό εύρημα στις μετρήσεις που έχουν γίνει, καθ όλη την διάρκεια του έτους 2013.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. ως υπεύθυνη ύδρευσης και σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο πραγματοποιεί τους εξής ελέγχους:

- Καθημερινά ελέγχει το χλώριο σε 30 σημεία της περιοχής αρμοδιότητας της .
- Κάθε εβδομάδα γίνονται σταθερά έξη (6) μικροβιολογικές αναλύσεις σε αντίστοιχα σημεία.
- Οι αναλύσεις αυτές εξετάζονται από το πιστοποιημένο με ISO 9001 εργαστήριο της Επιχείρησής μας και από χημικό της Επιχείρησής μας.
- Τέσσερις φορές το χρόνο γίνονται φυσικοχημικές αναλύσεις.
- Παράλληλα σε περιπτώσεις εκτάκτων αιτημάτων των πολιτών πραγματοποιούνται έλεγχοι του νερού, όπου και όποτε ζητηθεί .

- Δύο φορές τον χρόνο (Μάιο και Οκτώβριο) γίνονται καθαρισμοί και απολυμάνσεις των δεξαμενών.
- Επίσης πραγματοποιούνται συνεχείς καθαρισμοί των δικτύων μέσω βανών καθαρισμού αλλά και πυροσβεστικών κρουνών.
- Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης η οποία ασκεί εποπτικό έλεγχο στην ποιότητα του πόσιμου νερού, γίνονται τακτικοί έλεγχοι οι οποίοι τίθενται υπόψη της υπερκείμενης αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
- Αναλύσεις των δειγμάτων εξετάζονται και από το διαπιστευμένο εργαστήριο του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με το οποίο συνεργαζόμαστε.

Εν κατακλείδι, γίνεται πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με αριθμό ΔΥΓ2/οικ 111540 και θέμα «Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος, λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης και λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας» και των όσων ειδικά αναφέρονται στην παράγραφο Γ που αφορά τις υποχρεώσεις μας ως υπευθύνων ύδρευσης.

Επισημαίνουμε ότι είμαστε ανοικτοί σε οποιονδήποτε φορέα ή πρόσωπο ενδιαφέρεται πραγματικά για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Ξάνθη και είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο δημόσιο αγαθό, εφ' όσον τεθούν υπόψη μας με τον δέοντα και πρόσφορο τρόπο. Το συγκεκριμένο θέμα αναδείχθηκε μέσω συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης με μεγάλη καθυστέρηση από την ημέρα που φέρονται να έλαβαν χώρα οι μετρήσεις (Ιούνιος του 2013) ενώ

αξίζει να σημειωθεί ότι ουδείς φορέας ενημερώθηκε επίσημα, ούτε η Διεύθυνση Υγείας, ούτε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ούτε ο Δήμος Ξάνθης και φυσικά ούτε η Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης. Μέχρι και σήμερα το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Π.Α.Κ.Ο.Ε.) δεν έχει θέσει υπόψη των αρμοδίων υπηρεσιών τα αποτελέσματα του ελέγχου, ούτε έχει ενημερώσει επίσημα τις αρχές και τη Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης.

Ο τρόπος ανάδειξης του ζητήματος, η προσπάθεια διασποράς ειδήσεων που είναι πρόσφορες να προκαλέσουν αναστάτωση στους δημότες και η μέχρι σήμερα άρνηση συνεργασίας του «καταγγέλλοντα» με τη Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης, δημιουργούν πλείστα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, και είναι ξένα προς το διακύβευμα που είναι η ποιότητα του πόσιμου νερού στην Ξάνθη.

Προς απόδειξη των ανωτέρω, επισυνάπτουμε αρχείο όλων των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2013, τόσο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. όσο και από το διαπιστευμένο εργαστήριο του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με το οποίο συνεργαζόμαστε.

Όσον αφορά δε για το σημαντικό ζήτημα σχετικά με την παραδοχή των κ.κ. βουλευτών του Σύριζα ότι το δίκτυο της πόλης στο σύνολό του έως το 2011 αποτελούνταν από σωλήνες αμιάντου, επισημαίνουμε ότι το εσωτερικό δίκτυο της πόλης Ξάνθης έχει αντικατασταθεί στο σύνολό του σε ποσοστό 95%, αρχής γενομένης από το 1990. Το απομένον δε μικρό τμήμα το οποίο δεν αντικαταστάθη, αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος από σιδηροσωλήνες. Το υπάρχον εσωτερικό δίκτυο το οποίο αντικαταστάθηκε σε ποσοστό 95% αποτελείται από σωλήνες PVC

όπως και σωλήνες πολυαιθυλενίου. Η παρουσίαση των ανακριβών στοιχείων που παρουσιάζονται στην σχετική ερώτηση των βουλευτών θα μπορούσε να αποφευχθεί αν σχετικό ερώτημα υποβαλλόταν στη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. γεγονός το οποίο δεν συνέβη.

Όσον αφορά το σκέλος των βλαβών αναφέρουμε ότι υπάρχουν διακοπές νερού όπως πραγματοποιούνται από κάθε Επιχείρηση Ύδρευσης σε περιπτώσεις αστοχιών υλικών και προγραμματισμένων εργασιών, σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι πολύωρες αλλά ούτε και τακτικές, ούτως ώστε να επηρεάζονται χιλιάδες οικογένειες.

Η Επιχείρηση δέ για την αποφυγή ταλαιπωρίας των καταναλωτών της λειτουργεί συνεργεία σε 24ωρη βάση αλλά και κατά τις αργίες και το Σαββατοκύριακο προκειμένου να επεμβαίνει άμεσα στις περιπτώσεις βλαβών.

Η χαρακτηριστική περίπτωση η οποία αναφέρεται στον οικισμό της Λεύκης είναι ανακριβής ως προς το χρόνο αδυναμίας πρόσβασης των κατοίκων σε πόσιμο νερό (15 ημερών). Στον οικισμό της Λεύκης στο επίμαχο χρονικό διάστημα υπήρξε ημερήσια διακοπή λόγω εργασιών συντήρησης δικτύου και δεξαμενών του οικισμού. Να τονίσουμε δε ότι στον οικισμό της Λεύκης ο οποίος αποτελεί κομμάτι του Καποδιστριακού Δήμου έγινε αντικατάσταση του συνόλου του εσωτερικού δικτύου (100%) από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

Η ποιότητα και η ποσότητα του νερού σαφώς και αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα και καθήκον για το Δήμο μας και για τον σκοπό αυτό η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. προγραμματίζει μελετά και κατασκευάζει έργα ύδρευσης που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής αλλά και την υγεία των συνδημοτών μας.


Σχετικά με το συνολικό ύψος των δανείων που έχει συνάψει η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. από το 2010, αυτό ανέρχεται στο ποσό των 0,00 € και ως εκ τούτου δεν υπάρχει και εγγυητής.

ΞΑΝΘΗ 11-4-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ

ΤΣΕΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

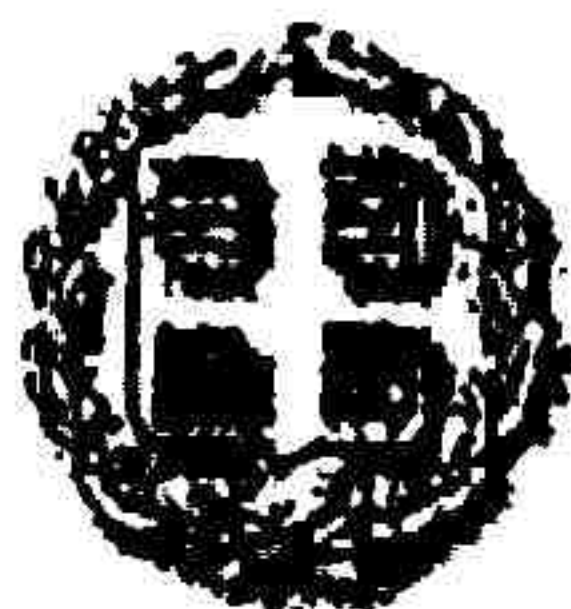

Κομοτηνή : 11-4-2014  
Αρ.Πρωτ : 1678

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Ταχ. Δ/ση : Γ. Κακουλίδου 1  
Ταχ. Κωδ. : 69100 Κομοτηνή  
Πληροφορίες : Δ. Μαρούση  
Τηλέφωνο : 2531352117  
TELEFAX : 2531028997  
e-mail : marousi@pamth.gov.gr

Προς :  
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας  
Θράκης  
Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
FAX: 2313309389

2. Υπουργείο Εσωτερικών  
Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης  
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος  
FAX: 2131361150

3. Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων  
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων  
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Υποδομών  
FAX: 2106442940

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό 7478/3-4-2014 ερώτηση στη Βουλή

Η με αριθμό 7490/3-4-2014 ερώτηση στη Βουλή

Απαντώντας στις ανωτέρω σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή αφενός του Βουλευτή κ. Τέρενς - Νικολάου Κουίκ και αφετέρου των Βουλευτών κ.κ Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Χαράς Καφαντάρη κατά το μέρος που μας αφορά, σχετικά με το θόρυβο που δημιουργήθηκε για το νερό της πόλης της Ξάνθης σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Κατά το έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ξάνθης 61 δειγματοληψίες και κατά το έτος 2014 (μέχρι σήμερα) περίπου 20, χωρίς να εντοπισθούν προβλήματα ή νερά επικίνδυνα για τη Δημόσια Υγεία. Παρόμοια διαβεβαίωση έχουμε λάβει και από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης. Επισημαίνουμε ότι οι δειγματοληψίες για έλεγχο του πόσιμου νερού που πραγματοποιούν οι κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας μας γίνονται με την αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων όπως αυτά προβλέπονται από τη νομοθεσία και τα δείγματα αποστέλλονται για έλεγχο στο πιστοποιημένο από το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Υπουργείο Υγείας «Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας» στην Αλεξανδρούπολη.

Η Διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πράτει πάντοτε τα δέοντα με ύψιστο ενδιαφέρον για τη Δημόσια Υγεία, συνεργαζόμενη για το σκοπό αυτό μόνο με θεσμοθετημένα όργανα του Κράτους και

πιστοποιημένα εργαστήρια και όχι με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως είναι  
το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.).

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Γ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωνσταντίνος Κατσιμίγας