



29 ΑΠΡ. 2014



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα 28/04/2014

Αρ.Πρωτ: 2928β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Ι.Λαγό

2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 7547/7-4-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 7547/7-4-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ι.Λαγό σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα που τίγεται άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σύρου (ΔΕΥΑΣ). Για το λόγο αυτό και για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ.22844 Φ8.2/11-4-14 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και το υπ' αριθμ. 531/11-4-14 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ.

Συνημμένα:

-Το με α.π. 22844/ Φ8,2/11-4-14 έγγραφο Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου (σελ.3)

-Το με α.π. 531/4-4-14 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ (σελ/2)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Σελίδες απάντησης: 1


Σελίδες συνημμένων: 5

Σύνολο Σελίδων: 6

✓ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Δόμνα Σωτηριάδου



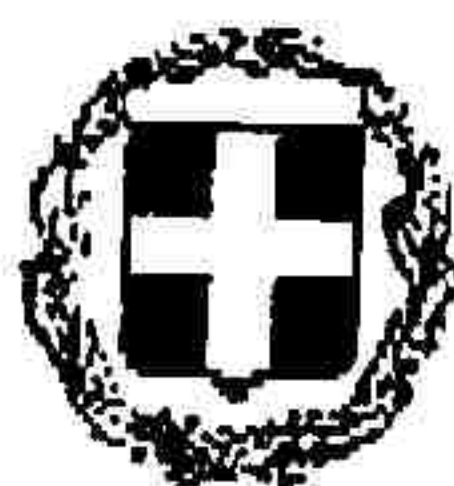

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πειραιάς, 11-04-2014

Α.Π.: 22844 Φ.8.2
ΣΧΕΤ: 22455

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας: 185 38
Τηλ.: 213 - 2026837
Πληροφορίες: Θ. Κραβαρίτης
FAX: 210 - 4291264
e-mail: gg@apdaigaiou.gov.gr
th.kravaritis@apdaigaiou.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι τ.κ.11523 Αθήνα
Φαξ: 210 6429137

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 04-04-14 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Λαγού με θέμα «Εκβολή λυμάτων στη θάλασσα από βλάβη στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού στην Ερμούπολη της Σύρου».

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αριθ. πρωτ. Βουλής 7547/07-04-14 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Λαγού.
2) Το με αριθ. πρωτ. 2928/Β/25/08-04-14 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ (Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου) που συνοδεύει τη παραπάνω ερώτηση.
3) Το με αριθ. πρωτ. 22195/10-04-14 έγγραφο μας.
4) Το με αριθ. πρωτ. 22386/11-04-14 έγγραφο της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ.

Σε απάντηση της παραπάνω (1) σχετικής ερώτησης σας επισυνάπτουμε το (4) σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, (στο οποίο εκ παραδρομής στο θέμα αναφέρετε εσφαλμένα ως ημερομηνία ερώτησης η 04-04-13 αντί του ορθού 04-04-14), όπου αναφέρονται οι ενέργειες που έχουν γίνει από την εν λόγω Υπηρεσία για την Υπόθεση του θέματος.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Συνημμένα:

Αντίγραφο του (4) σχετικού (σελ 2)

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως.
2. Γραφείο Γενικού Δ/τη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
3. Φ. Σύρου 6.1..
4. Αρχ. Θ. Κραβαρίτης.
5. Χρονολογικό Αρχείο



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΗΜ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ


Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 22195

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΩΣΕΩΣ 11/04/2014

P. 1

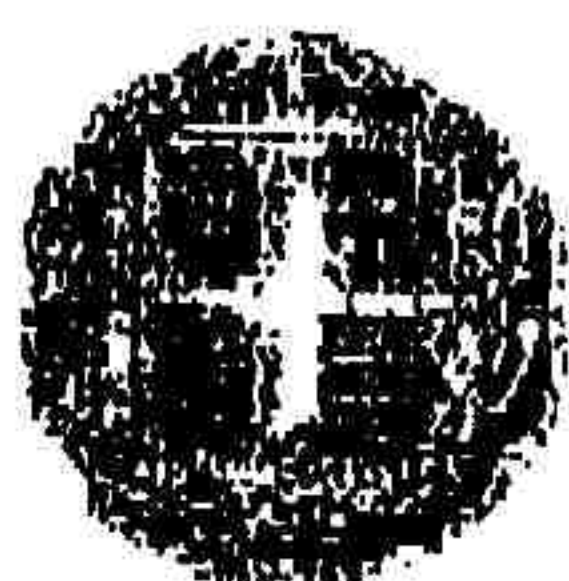

12/4/2014

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX

Ερμούπολη, 11-04-2014

Αρ. πρωτ.: 22386

Σχετ. Αρ.: 22195/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Επτανήσου 35

Τ.Κ. : 84 100

Πληροφορίες: Π. Παπιόπουλος

Τηλ.: (22813) 60114

Fax: (22810) 88896

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. 14

ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ακτή Μιαούλη 83, Μπότσαρη 2-8

Τ.Κ. 18538, Πειραιάς

Fax : 210 4291264

ΚΟΙΝ.: 1 Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού
 Σχεδ.

Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού

Προγρ/σμού

Περιβ/ντος & Υποδομών Περιφέρειας
 Νοτίου Αιγαίου

Τμήμα Περιβάλλοντος (Κυκλάδες

Σάκη Καράγιωργα 22

84 100, ΕΝΤΑΥΘΑ.

ΦΑΞ: 22810 84124

2. Δ.Ε.Υ.Α.Σύρου

Θυμάτων Σπερχειού 2 ΕΝΤΑΥΘΑ

ΦΑΞ: 2281088100

Θέμα: Έγγραφό σας με Θέμα «Απάντηση στην από 04-04-13 Ερώτηση του βουλευτή κ. Ι. Λαγού »

Σχετ.: 1) Το με αρ. πρωτ. 22195/Φ.8.2/10.04.2014 έγγραφό σας.

2) Το με αρ. πρωτ. 2928/Β/25/08.04.2014 έγγραφο του Υπ. Περιβάλλοντος και Κλιματικής
 Αλλαγής (Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου).

3) Η με αριθμ. Πρωτ. Βουλής 7547/07-04-14 Ερώτηση του βουλευτή κ. Λαγού Ι. με θέμα
 «Εκβολή λυμάτων στη θάλασσα από βλάβη στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού στην
 Ερμούπολη Σύρου».

Με αφορμή τα παραπάνω σχετικά, όσον αφορά το έργο που αναφέρεται στο θέμα του έργου
 έχουμε να σας αναφέρουμε τα παρακάτω:


Για το έργο εγκαταστάσεις Βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Ερμούπολης Σύρου είναι σε ισχύ
 Περιβαλλοντικοί Όροι (μέχρι την 31-12-2016) μετά την με αρ. πρ. 630/20-1-2006 Απόφαση Γ.
 Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου Ανανέωσης και τροποποίησης της με αρ. πρ. 91371/7-11-
 1997 Κ.Υ.Α. Α.Ε.Π.Ο. του παραπάνω αναφερόμενου έργου.

Κατόπιν έχει εκδοθεί η με αρ.πρ. 29023/18978/14 - 12 - 2010 (ΑΔΑ: 4ΙΦΝΕΝ-Ρ) θετική
 γνωμοδότηση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου επί της Προμελέτης
 Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : « Αύξηση της δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός

του ΒΙΟΚΑ Ερμούπολης Σύρου». Στις 12/2/2013 υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας Μ.Π.Ε. για το παραπάνω αναφερόμενο έργο η οποία επιστράφηκε με το αρ. πρ. 7751/2343/26-02-2013 έγγραφό μας λόγω ελλείψεων. Έκτοτε δεν έχουμε καμία νέα υποβολή Μελέτης, ούτε έχει προκύψει κάποια άλλη τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για το στο θέμα έργο. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτήτων ελέγχεται από τα Τμήματα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δια Κ.Ε.Π.Π.Ε. (Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος) ή δια αυτοψίας των κατά τόπους αρμοδίων υπαλλήλων. Μέχρι σήμερα δεν μας προκύπτει κοινοποίηση τέτοιου ελέγχου.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γρ. Γεν. Γραμματέα
2. Γρ. Γεν. Διευθυντή
3. Αρχείο
4. Φ.ΠΕ/ΥΠ

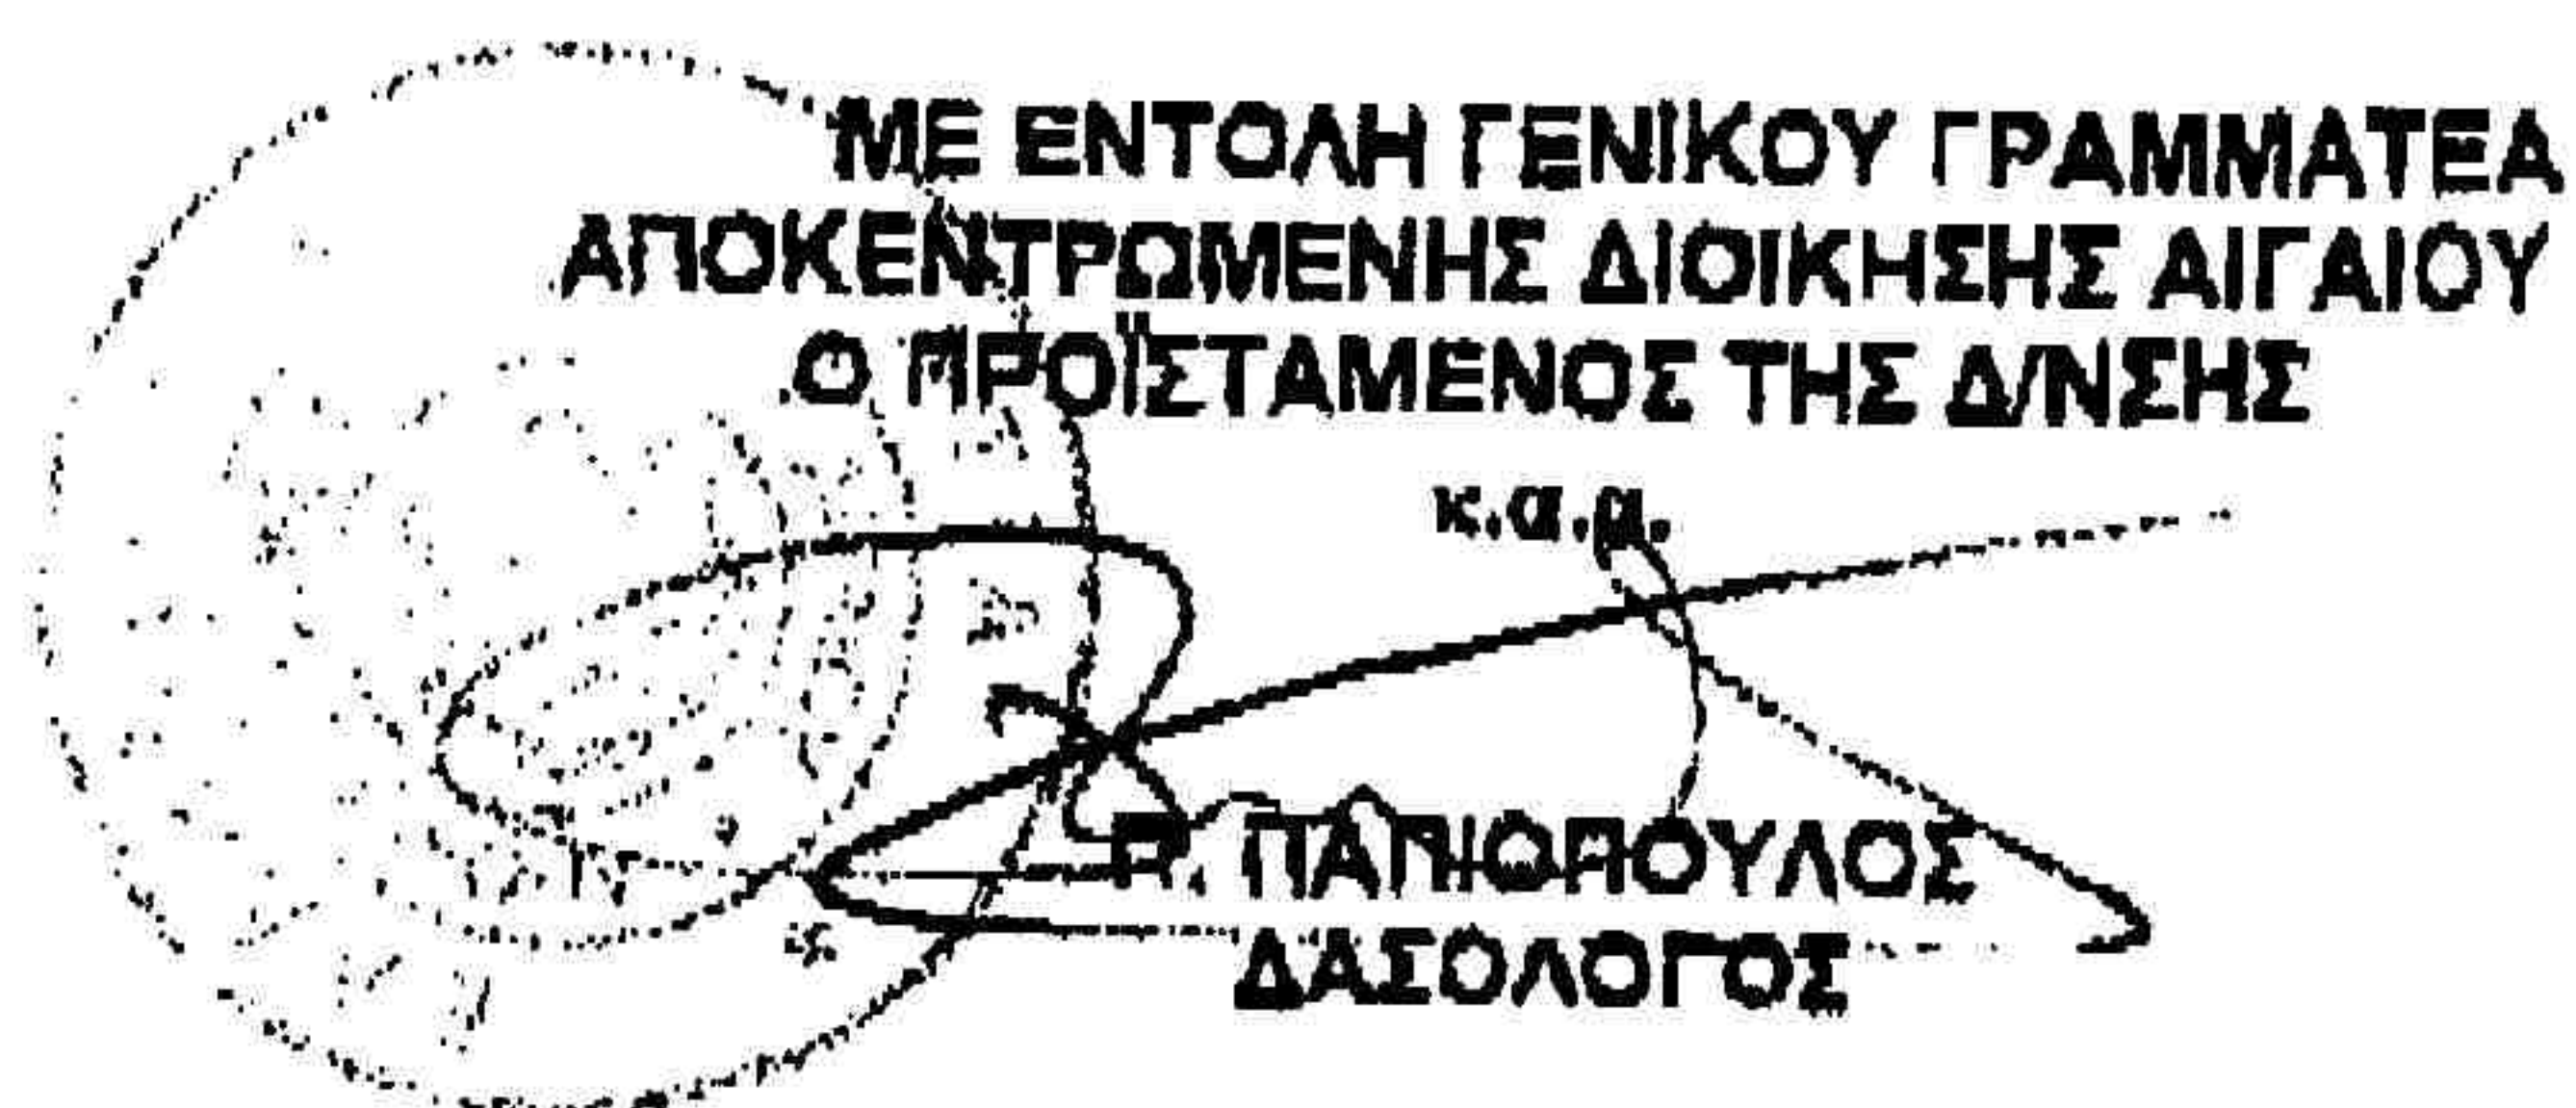



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ

Λ/ΝΣΗ: ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΙΤΕΡΧΕΙΟΥ 16 - 84.100 ΣΥΡΟΣ - ΤΗΛ.: 2281084687 - 87929 FAX: 2281088100

Αρ. Πρωτ.: 531

Ερμούπολη 11/4/2014

ΠΡΟΣ:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων Fax.2131361150
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ
Γραφείο κ. Υπουργού Fax.2106429137
3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γεν. Δ/ση Χωροταξικής και Περιβαλ-
λοντικής Πολιτικής
Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου Fax.2104291264
4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ Νοτίου Αιγαίου
Fax.2281088896
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γραφείο κ. Περιφερειάρχη Fax.2281079010
6. ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Γραφείο κ. Δημάρχου Fax.2281088232

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος - Εκβολή λυμάτων στη θάλασσα λόγω βλάβης στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της Σύρου

ΣΧΕΤ. Η με αριθ. Πρωτ. Βουλής 7547/07.04.14 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Λαγού

Σε συνέχεια του σχετικού αναφορικά με την εκβολή λυμάτων στη θάλασσα, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε στα παρακάτω:

1. Στις 22 Μαρτίου υπήρξε εκβολή λυμάτων από υπερχείλιση του αντλιοστασίου που βρίσκεται στη θέση Πηδάλι στην Μαρίνα της Σύρου. Η υπερχείλιση λυμάτων είχε διάρκεια περί την μισή ώρα και υπολογίζεται ότι εκβράστηκαν περί τα 40 κυβικά, οπότεν και υπήρξε άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Η βλάβη οφειλόταν σε εμπλοκή του ηλεκτρονικού οργάνου μέτρησης της στάθμης των λυμάτων εντός του αντλιοστασίου και αποκαταστάθηκε με τη διακοπή και επανατροφοδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος (RESET). Αιτία της βλάβης ήταν στιγμιαία πτώση (βύθιση) της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα όλων των αντλιοστασίων ελέγχεται από απόσταση μέσω συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού.
2. Στις 29 Μαρτίου από τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού της Ερμούπολης, υπήρξε εκροή νερού, χρώματος κίτρινο-καφέ. Η

εκροή αυτή οφειλόταν σε υπερφόρτωση της μιας δεξαμενής καθίζησης, λόγω ανάγκης συντήρησης της άλλης, με αποτέλεσμα μικρή ποσότητα της ιλύος να μη προφθάσει να καθιζάνει και να εξέλθει μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού. Η υπερφόρτωση ήταν μικρής διάρκειας λόγω της αυξημένης ροής λυμάτων που συνήθως παρουσιάζεται τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου. Η συντήρηση της μιας εκ των δύο δεξαμενών καθίζησης ήταν αναγκαίο να πραγματοποιηθεί εκτός της θερινής περιόδου, οπότε τα φορτία αυξάνονται λόγω τουρισμού.

Και τα δύο περιστατικά ήταν μεμονωμένα, μη συνδεόμενα μεταξύ τους και δεν οφειλόντουσαν σε αμέλεια του απασχολούμενου προσωπικού ή σε πλημμελή συντήρηση των ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα για το πρώτο περιστατικό έχει ήδη ληφθεί μέριμνα για περαιτέρω ενίσχυση του αυτοματισμού, με πρόσθετο εξοπλισμό, ώστε κατά το δυνατόν να περιοριστούν ακόμα και τέτοια φαινόμενα, μέχρι της πλήρους εξάλειψής τους.

Γενικά, επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το αποχετευτικό της Ερμούπολης, τόσο ως προς τα αντλιοστάσια και τα δίκτυα αλλά και ως προς το βιολογικό καθαρισμό, λειτουργεί απρόσκοπτα και αποτελεσματικά και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που καθορίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκροής προς τον αποδέκτη (θάλασσα). Τα συγκεκριμένα ατυχή περιστατικά, αν και μικρής όχλησης, αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα. Δυστυχώς συνέπεσαν μεταξύ τους σε μικρό χρονικό διάστημα και προξένησαν αυτό το θόρυβο, πλην όμως δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα των εγκαταστάσεων και την επιμέλεια με την οποία η Διοίκηση και το προσωπικό της ΔΕΥΑΣ αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα, παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Προσδοκώντας ότι το μέλλον θα μας δικαιώσει, εξαλείφοντας παρόμοια περιστατικά, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη ενημέρωση.



Μετά τιμής

Αντώνης Βεκρής
*Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ