



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα 22/5/ 2014

Αριθμ. Πρωτ. 758

Προς:

Βουλή των Ελλήνων

Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: « Έκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων λεκανοπεδίου Ιωαννίνων »

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση ΑΚΕ 7676/933/ 10-4-2014

Η Ερώτηση ΑΚΕ 8198/990/ 15-5-2014

Απαντώντας στην παραπάνω Ερωτήσεως που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Σ. Καλογιάννης**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το έργο: «Έκσυγχρονισμός και ανακαίνιση τμημάτων αρδευτικών δικτύων ζωνών Α' και Β' Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων» έχει ΚΑΕ 2009ΣΕ08180020.

- Σχετικά με τα ερωτήματα α.α. 1 και 2 της ΑΚΕ:

Επισημαίνεται ότι, το τεχνικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί. Επομένως το έργο είναι δυνατό να λειτουργήσει και ήδη γίνονται οι δοκιμές (συννημμένο το από 25-04-2014 Ενημερωτικό της Δ/νουσας Υπηρεσίας).

Οι γενικές δοκιμές (αντλιοστάσια και δίκτυα σωληνώσεων) θα γίνουν κατά το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα ακολουθήσει μια πλήρης αρδευτική περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, από τον Μάιο του τρέχοντος έτους μέχρι και τον Ιούλιο του 2014. Η βεβαίωση περαίωσης θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, δηλαδή μετά την 31-07-2014. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η παράδοση του έργου προς χρήση.

Συνημμένα αποστέλλεται αντίγραφο του τελευταίου 4ου εγκεκριμένου ΑΠΕ, η Απόφαση ΥΠΑΑΤ της τελευταία παράτασης καθώς και του τελευταίου (33ου) λογαριασμού του έργου.

- Σχετικά με το ερώτημα α.α. 3 της ΑΚΕ

Σημειώνεται ότι, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας από τα αντλιοστάσια περιμετρικά της λίμνης θα εξαρτηθεί από τους εξής κυρίως παράγοντες : τον αριθμό καλλιεργητών που θα συνδεθούν με το αρδευτικό δίκτυο, το είδος των αρδευόμενων καλλιεργειών και τις κλιματολογικές συνθήκες.

Όμως, για να γίνει μια προσέγγιση και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι την προηγούμενη αρδευτική περίοδο για την λειτουργία του αντλιοστασίου Α2 δαπανήθηκε ποσό 20.000€, μπορούμε να υποθέσουμε ότι κατ' αντιστοιχία η δαπάνη για την λειτουργία του συνόλου των αντλιοστασίων του έργου που θα απαιτηθεί θα είναι της τάξεως των 120.000€- 150.000€.

Πρέπει να αναφερθεί ότι, το ποσό για την πρώτη δοκιμαστική λειτουργία, πριν την παράδοση για χρήση, θα καλυφθεί από της πιστώσεις του έργου, ενώ, από την παράδοση για χρήση του έργου και μετά , η σχετική δαπάνη θα καλύπτεται από τους αντίστοιχους ΤΟΕΒ.

- Για το ερώτημα α.α. 4 της ΑΚΕ

Επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από την αρ. πρωτ. 3391/87/12-06-2012

απόφαση χορήγησης άδειας χρήσης νερού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Μακεδονίας (Δ/νση Υδάτων Ηπείρου), για την εξυπηρέτηση των αναγκών άρδευσης των αρδευτικών δικτύων Ζωνών Α' και Β' λεκανοπεδίου Ιωαννίνων δίδεται άδεια χρήσης μέχρι 11.500.000μ³ το χρόνο και για την χρονική περίοδο από 01/05 έως και 30/09 εκάστου έτους.

- Για το ερώτημα α.α. 5 της ΑΚΕ


Τονίζεται ότι, από την λειτουργία του αρδευτικού δικτύου δεν προβλέπεται η πρόκληση ανισορροπίας του οικοσυστήματος της λίμνης. Αντίθετα, επειδή τα ανασκευασθέντα έργα αφορούν ουσιαστικά στην καθαίρεση των υφιστάμενων αρδευτικών έργων ανοικτών διωρύγων (καναλέτων) με σωληνωτά δίκτυα υπό πίεση επιτυγχάνεται περιορισμός της κατανάλωσης νερού κατά σημαντικό ποσοστό. Τούτο, αναφέρεται και στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου (σελίδα 3-39 της ΜΠΕ) ως μια μείωση των ετησίων απαιτήσεων κατά 11% παρά το γεγονός ότι αυξάνεται η καθαρή αρδευόμενη έκταση.

- Για το ερώτημα α.α.6 της ΑΚΕ

Αξιζει να σημειωθεί ότι, ανά έτος δόθηκαν στους παραγωγούς αποζημιώσεις της τάξεως των 300.000€ από το υποέργο της ηρτημένης εσοδείας, με βάση τα σχετικά αιτήματα-δικαιολογητικά της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, συνολικά για το υποέργο έχει διατεθεί μέχρι σήμερα περίπου ποσό 1.500.000€ (αποζημιώσεις και του έτους 2011).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

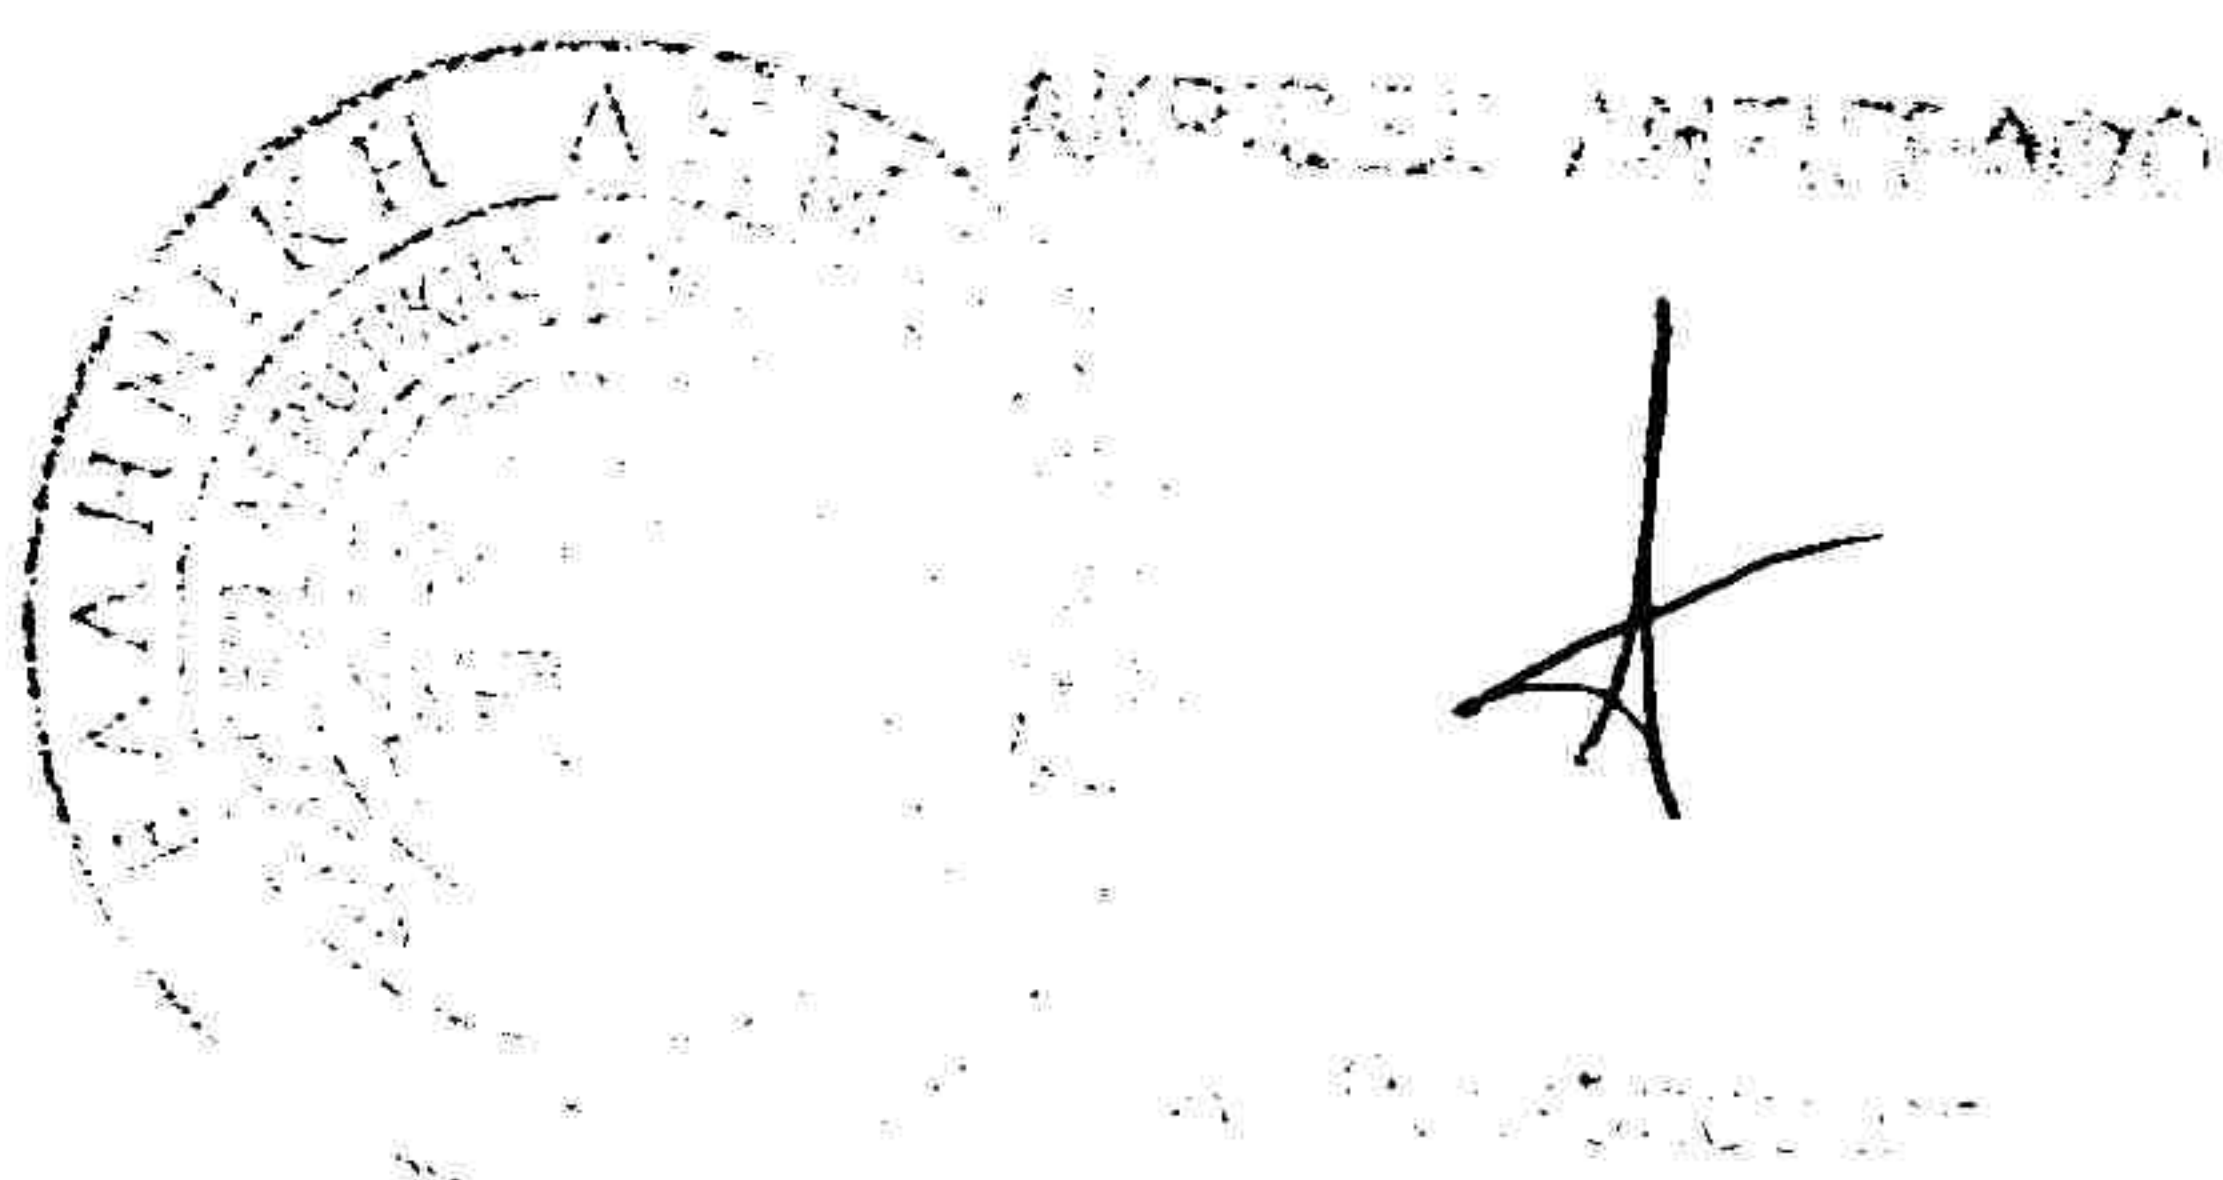

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Σ. Καλογιάννη