




13 ΙΩΝ. 2014

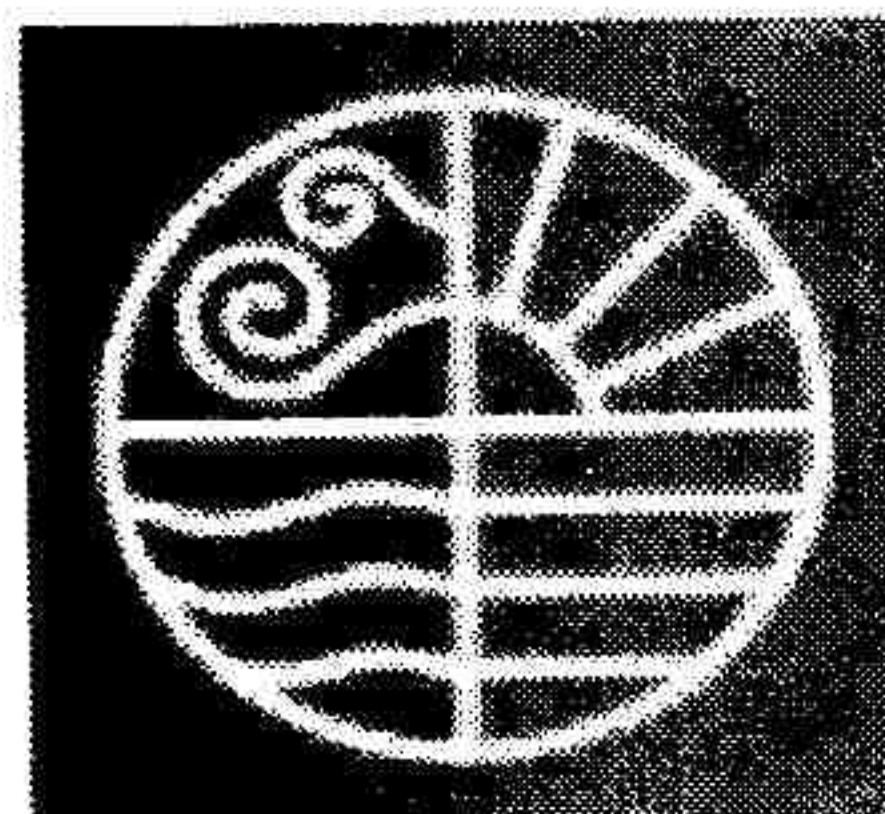

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Υφυπουργός

Αθήνα 13/06/2014
Αρ.Πρωτ: 3050β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ. κ.
- Γιάννη Δημαρά
- Γαβριήλ Αβραμίδα
2. Γραφείο Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 8234/21-05-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 8234/21-05-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/63/οικ.9557/30-05-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτροπαραγωγής/ΥΠΕΚΑ με συνημμένο το έγγραφο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ).

Συνημμένα:

-Το με α.π. Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/63/οικ.9557/30-5-14 έγγραφο Δ/σης ΗΛ/γης με συν έγγραφο ΑΔΜΗΕ (σελ.2)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 2
Σύνολο Σελίδων: 3

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969414
Fax : 210-6969416



Αθήνα, 30-05-2014
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/63/οικ.9557

**Προς: Γραφείο Υπουργού, Κοινοβουλευτικό
Έλεγχο, Αραλιάδος 17, ΤΚ 11523, Αθήνα**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 8234/21-05-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 8234/21-05-2014 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδα, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/20202/30-05-2014 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.

**Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α.α.**

Μ. Μανωλίδος




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΠΡΟΤΕΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΙΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής

OK
FF
2/6/14

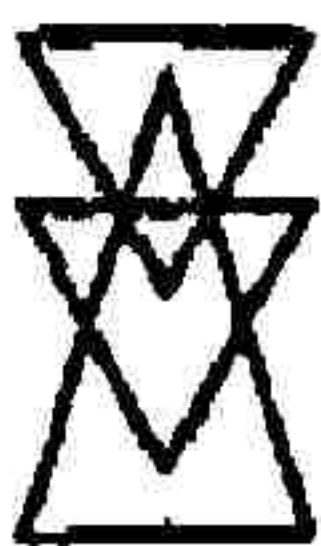

ΑΔΜΗΕ

30 ΜΑΙ. 2014

ΑΡ/ΗΜ/ΓΡ.Δ:

№ 20202

ΠΡΟΣ: κ. Ι. Μανιάτη
Υπουργό ΠΕΚΑ

Περίληψη: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών.

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. 8234 / 21.05.2014 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης βουλευτών σημειώνουμε τα εξής:

Οι γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης (Γ.Μ.) συντηρούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον Κανονισμό Συντήρησης Γ.Μ. του ΑΔΜΗΕ.

Σε ότι ειδικότερα αφορά τις Γ.Μ. που διέρχονται από το περιαστικό δάσος Σειχ-Σου της Θεσσαλονίκης, κατά το 2014 έγιναν οι παρακάτω εργασίες:

- Επιθεωρήσεις εδάφους των Γ.Μ. στις 6, 9, 10, 11, 15/1/2014,
- Θερμοσκοπήσεις στις 10-11/2, 24/4, 14/5/2014,
- Κοπή δένδρων και καθαρισμός βάσεων πύργων 6/1, 10/1, 17/3/2014,
- Επανέλεγχος και καθαρισμός βάσεων – κλάδεμα δένδρων 22-23/5/2014.

Τα υπολείμματα κοπής απομακρύνθηκαν.

Επισημαίνεται ότι οι Γ.Μ. υψηλής τάσης δεν αποτελούν κίνδυνο ανάφλεξης για τα δάση διότι δεν διαθέτουν διακοπτικά στοιχεία εκτός από τα δύο άκρα τους όπου είναι εντός των περιφραγμένων χώρων Υποσταθμών. Σε όλες τις περιπτώσεις και σε συνεννόηση με τα κατά τόπους Δασαρχεία, ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει έγκαιρα σε κοπές κλαδιών δένδρων όταν αυτά πλησιάζουν τους αγωγούς των Γ.Μ. όπως έγινε και στην περίπτωση των Γ.Μ. που περνούν μέσα από το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σειχ-Σου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με τιμή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κατερίνα Μπαλτα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ιωάννης Γιαρένης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ +30 210 5192172 FAX +30 210 5192655 www.admie.gr