


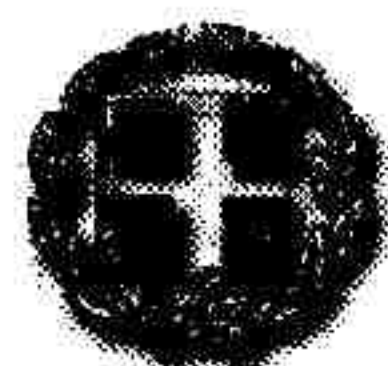

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

22 Ιουλ. 2014

Σελίδες απάντησης : 2
Σελίδες συνημμένων : -
Σύνολο σελίδων : 2

Γ. Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ – Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
ΤΗΛ. : 213 15 14 305
Email: gemporiou@gge.gr
FAX : 210 3837843

Αθήνα, 22/07/2014

Αριθ. Πρωτ.: Β13-26

ΠΡΟΣ :
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών (2)

ΚΟΙΝ.:
-Υπουργεία
1. Οικονομικών
2. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
3. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
Γρ. κ.κ. Υπουργών
-Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Αναφορά του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου.
Σχετ.: Αναφορά 360/01-07-2014.

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος εισροών-εκροών στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα σε αυτή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γ.Γ. Εμπορίου – Γ.Γ. Καταναλωτή, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :

Η υποχρέωση εγκατάστασης συστημάτων εισροών –εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων απορρέει από το **ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α')**. Με την ΚΥΑ **Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β')** υλοποιείται το μέρος των προδιαγραφών, εγκατάστασης και απαιτήσεων συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων των συστημάτων εισροών εκροών και με την ΚΥΑ **ΠΟΛ 1009/27.1.2012 (ΦΕΚ Β' 72)**, ορίζεται το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και το είδος, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος έκδοσης ειδικών φορολογικών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Η έναρξη ισχύος της ΠΟΛ 1009 ορίζεται σε δύο μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή από τις 27.3.2012.

Κατόπιν αυτού, και μετά από επιτροπή που συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 έγινε η τροποποίηση της ΚΥΑ Φ2-1617/7-12-10 (ΦΕΚ 1980 Β') με την **Κ.Υ.Α. Φ2-2022/14-11-12 (ΦΕΚ 3017 Β')** «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων.»

Τον ίδιο μήνα έγινε η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ 1009/04-01-12 (ΦΕΚ 72 Β') «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών

στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού.» με την **ΠΟΛ 1203/2-11-12** (ΦΕΚ 3130 Β').


Κατόπιν αυτών, για τον Α' κύκλο (Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης) έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των συστημάτων εισροών εκροών από τις 27/8/2013, για το Β' κύκλο (Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων), η υποχρέωση εγκατάστασης έληξε στις 27/2/2014, και για το Γ' κύκλο (λοιπή επικράτεια), η εγκατάσταση με βάση το θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 27/8/2014.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/2010 όπως ισχύει, οι εταιρείες εγκατάστασης μετά την τελική εγκατάσταση υποβάλλουν τεχνικούς φακέλους που εμπεριέχουν Υπεύθυνη Δήλωση Εγκατάστασης, αναφορικά με την ορθή και νόμιμη λειτουργία του συστήματος στο πρατήριο.

Μέχρι σήμερα για την Α' φάση εφαρμογής, έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας 1297 τεχνικοί φάκελοι του συστήματος εισροών-εκροών, εκ των οποίων 898 αφορούν εγκατάσταση του συστήματος εισροών εκροών στην Περιφέρεια Αττικής και 399 αφορούν εγκατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Όσο αφορά την Β' φάση εφαρμογής εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών στις Π.Ε. Λάρισας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Αχαΐας και Ηρακλείου, έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας συνολικά 291 τεχνικοί φάκελοι.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

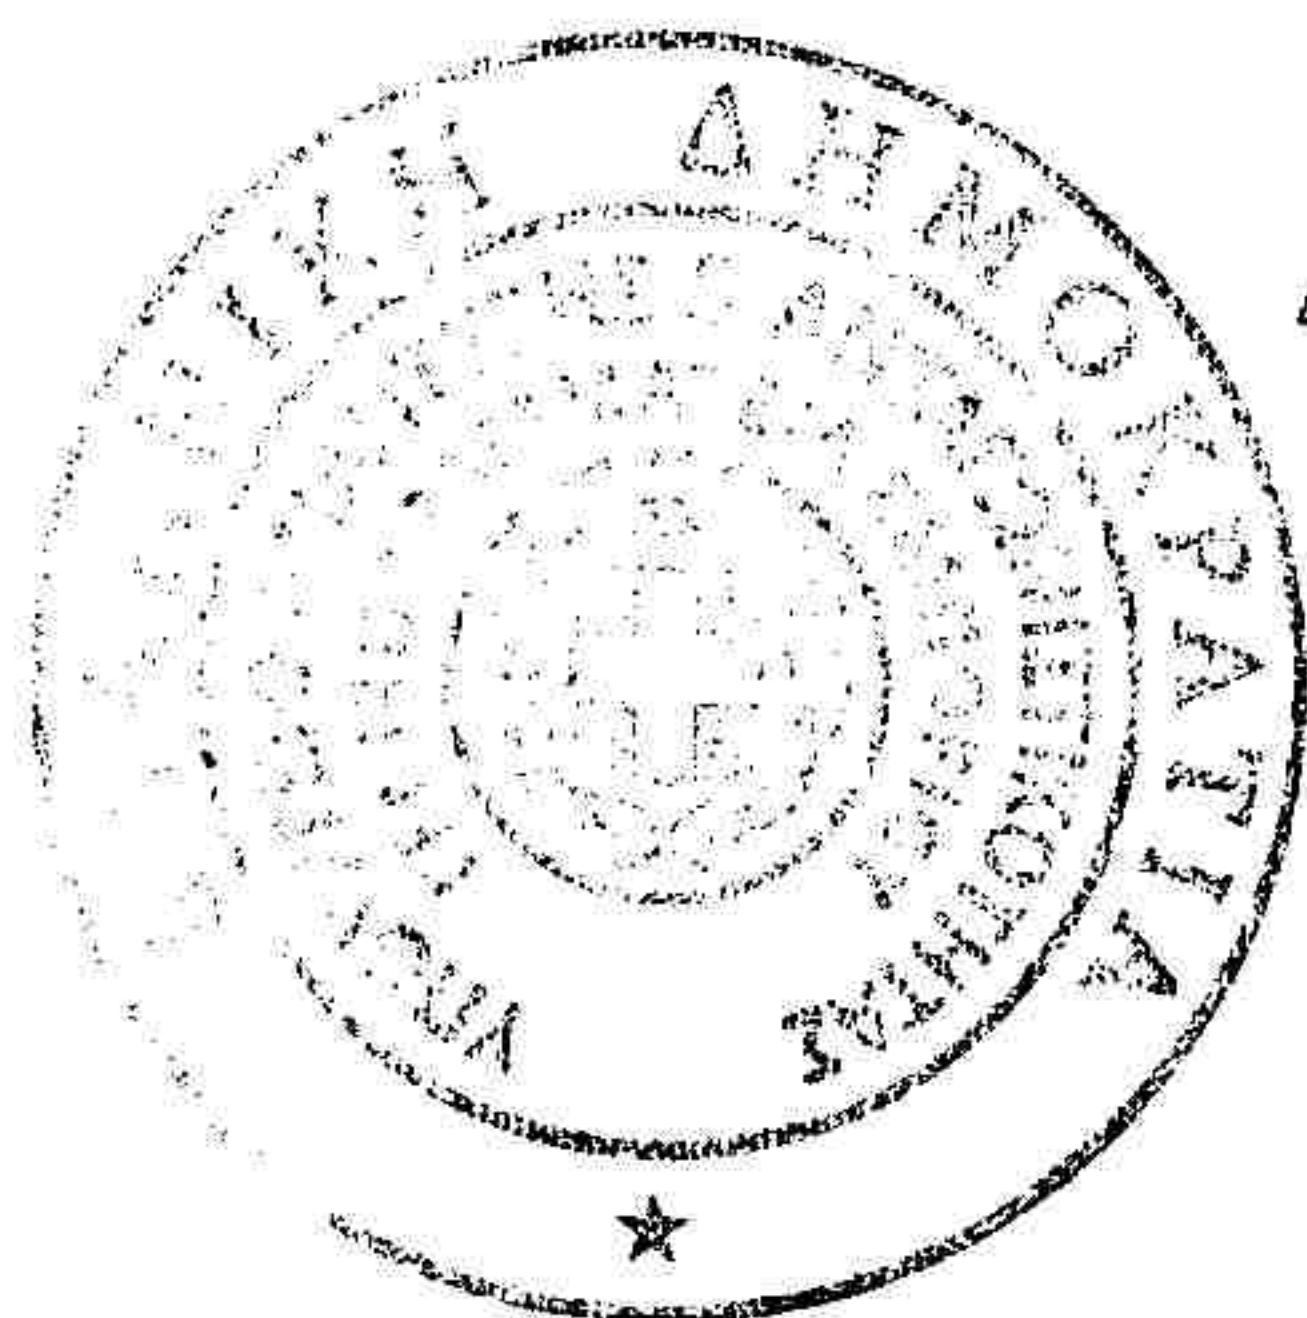

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Μ. Θεοχάρη

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ