



24 ΙΟΥΛ. 2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 23 - 07 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 903/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνα: 2131364033
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
- κα Ελένη Γερασιμίδου
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 636/01-07-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Ακατάλληλο νερό στις περιοχές του Δήμου Βόλβης στην ΠΕ Θεσσαλονίκης», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για το έτος 2014 έως σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών έχει κατανείμει από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για επενδύσεις (Σ.Α.Τ.Α.) το ποσό των 232.800,00 ευρώ στο Δήμο Βόλβης, για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΣΑΕ 055 «Λειψυδρία» έχουν εκδοθεί αποφάσεις συνολικού ποσού 230.000,00 ευρώ, αναφορικά με το Δήμο Βόλβης (πρώην Δήμοι Εγνατίας, Απολλωνίας, Αρεθούσας) με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας και έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα το συνολικό ποσό του 113.892,02 ευρώ, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Επιπροσθέτως, σας διαβιβάζουμε τα κάτωθι έγγραφα, προς ενημέρωσή σας:

- το υπ' αριθμ. πρωτ. 2034(+2133)/09-07-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 55030/04-07-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
- το υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΥ: 7048/04-07-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
- το υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΥ: 814/03-02-2014 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με συνημμένη την από 03-12-2013 έκθεση υγειονομικού ελέγχου των Εποπτών Δημόσιας Υγείας για το Δήμο Βόλβης.
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 16944/07-07-2014 έγγραφο του Δήμου Βόλβης με συνημμένα τα υπ' αριθμ. πρωτ. 2020/04-07-2014 και 3125/21-11-2013 έγγραφα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλβης (Δ.Ε.Υ.Α.Β.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΛΙΑΡΙΣΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΪΚΑΤΟΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Συνημμένα: Δέκα τέσσερις (14) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

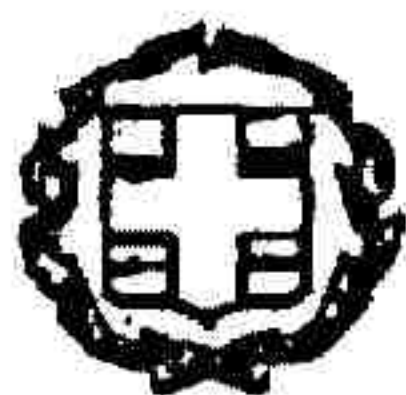

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Θεσσαλονίκη, 9-7-2014
Αριθ. Πρωτ. 2034(+2133)

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : ggri@domt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1.ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αποστολή με φαξ στο 210-6429137
2.Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπ. Αυτ/σης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
αποστολή με φαξ στο 210-3741150

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 518/27-6-2014 Ερώτηση.

- Σχετ:** 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3135/β/227/30-6-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.
2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 27081/4-7-2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση της Βουλευτού κας Κατερίνας Μάρκου, σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 55030/4-7-2014 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων ρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΥ:7048/4-7-2014 της Δ/σης Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα συνημμένα με αυτό έγγραφα, 3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 16944/7-7-2014 έγγραφο του Δήμου Βόλβης και τα συνημμένα με αυτό έγγραφα και 4) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 19671/3-7-2014 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Ωραιοκάστρου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΠΑΝΙΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Εσωτερική Διανομή
Πρόεδρος Ουλής

2014-07-04 12:48

>> 422590

P 1/2

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Αριθ. Πρωτ. ... 2134 ...
Ημερομηνία ... 7-7-2014 ...



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (4/7/2014)

Θεσσαλονίκη, 4 Ιουλίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: 55030

Βελχ. 2034

Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκης

Πληροφορίες: Δρ. Κ. Θ. Παπαδόπουλος

Τηλέφωνο: 2313 309498, 483

Φαξ: 2310 424160

Email: fy-km@dmpt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ✓ Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
Υπόψη κ. Γ. Γρηγοριάδη
(σχετ. αρ. πρωτ. 2034/30-06-14)
Τηλ: 2313 309224
Φαξ: 2313 309389

ΚΟΙΝ: Γενική Διευθύντρια Χωροταξικής
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜΕΙ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με Α.Π. 518/27-8-2014 Ερώτηση της Βουλευτού κας Κατερίνας Μάρκου προς τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, η οποία μας διαβιβάσθηκε με τηλεομοιοτυπία και πρωτοκολλήθηκε συνημερόν με Α.Π. 55030/1-7-14.

Σχετικά με την παραπάνω αναφερόμενη Ερώτηση της Βουλευτού κας Κατερίνας Μάρκου με θέμα «Ακατάλληλο προς πόση το νερό σε χωριά των Δήμων Βόλβης και Ωραιόκαστρου», σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 περί «ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρμόδιοι για τον έλεγχο του πόσιμου ύδατος των υδρευτικών δικτύων είναι η οικεία Δημοτική Αρχή ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΔΥΓ2/οικ.111540/10-9-2010 της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «οι υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο». Ο εποπτικός έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού ασκείται από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της καθώς και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η παρακολούθηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδάτων της Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιείται με το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας και Ποσότητας των Υδάτων (ΚΥΑ οικ. 140384/2011-ΦΕΚ 20178/9-9-2011) το οποίο θεσπίστηκε στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Αρμόδια Υπηρεσία για τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.

Σελ. 1 από 1

2014-07-04 12:48

>> 422590


P 2/2

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 182Β/31-01-14), το οποίο εκπονήθηκε με την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/Υ.Π.Ε.Κ.Α., τα υπόγεια ύδατα στην περιοχή των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης (υπόγειο υδατικό σύστημα Μυγδονίας), χαρακτηρίζονται από καλή χημική κατάσταση με τοπικά φαινόμενα νιτρορύπανσης. Η παραπάνω περιοχή έχει ενταχθεί στο Μητρώο ευπρόσβλητων στη νιτρορύπανση περιοχών (ΚΥΑ 20418/2522/18-9-2001/ΦΕΚ 1212Β/14-09-2001).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Με εντολή Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ.
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου
Δρ. Χημικός Μηχανικός

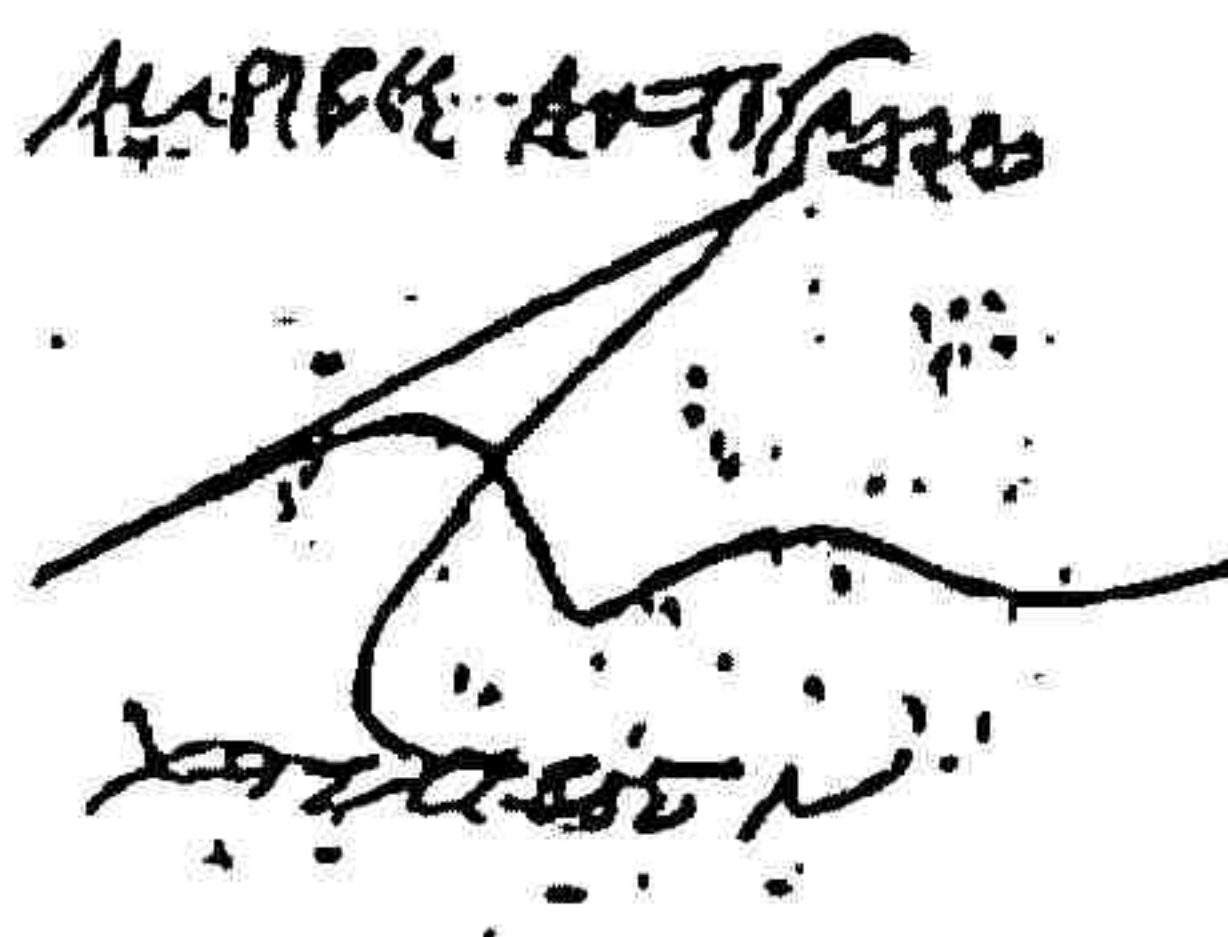Μ.Π.Ε.Κ. Αντιπρόεδρος


Εσωτ. Διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.3.8
3. Φ.Δ.

1022001



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΙΕΙΝΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Θεσσαλονίκη 4/7/2014

Γραφ. Δ/ση : Μοναστηρίου 15
Γραφ. Κωδ. : 54627
Πληροφορίες : ΠΗΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέ: 2313330889, 2313330890, 08:00 έως 10:00

Αριθμ. πρωτ. ΠΥ:7048

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΛΙΟΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΚΑΘ. ΡΩΣΣΙΑΝΗ 11- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 54110

ΘΕΜΑ: Ποιότητα πόσιμου νερού σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου και του Δήμου Βόλβης

ΣΧΕΤ. Η ερώτηση στην Βουλή με αριθ. 518/27-6-2014 (που διαβιβάστηκε με το από 1-7-2014 έγγραφό σας).

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης της Βουλής που αφορά έγγραφο της βουλευτού Μάρκου Λικατέρης της ΔΗΜΑΡ, σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Λητή, Δρυμό, Μελισσοχώρι του Δήμου Ωραιοκάστρου, καθώς και Στίβου, Νικομηδινού και Μικροκώμης του Δήμου Βόλβης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στην Λητή, Δρυμό, Μελισσοχώρι, η Υπηρεσία μας έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένως δειγματοληψίες νερού των δικτύων ύδρευσης. Από τον Οκτώβριο του 2012 υπήρξε απαγόρευση χρήσης του νερού για πόση και μαγειρική χρήση στον Δρυμό, λόγω υπέρβασης στις τιμές των νιτρικών. Στην Λητή και στο Μελισσοχώρι δεν υπήρχαν υπερβάσεις στις φυσικοχημικές παραμέτρους και το νερό εκπλήρωνε τους όρους της νομοθεσίας "περί νερού ανθρώπινης κατανάλωσης" (Υ2/2600/2001 ΚΥΑ).

Η ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου τοποθέτησε φίλτρα απομάκρυνσης νιτρικών σε επιλεγμένα σημεία του Δρυμού, για την εξυπηρέτηση του κοινού (γυμνάσιο, λύκειο Δρυμού, δημοτικό, νηπιαγωγεία, παιδικό σταθμό, ΚΑΠΗ, και κοινόχρηστη βρύση σε παιδική χαρά στην περιοχή Αγίας Ζώνης). Ταυτόχρονα μας ενημέρωσε ότι ήταν σε διαδικασία ανεύρεσης νέας πηγής υδροδότησης.

Κατά την τελευταία δειγματοληψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 12/5/2014 στα δίκτυα ύδρευσης της Λητής, Δρυμού και Μελισσοχωρίου, όλα τα δείγματα βρέθηκαν να εκπληρώνουν τους όρους της νομοθεσίας.

Συνημμένα αποστέλλονται φωτοαντίγραφα από τα ανωτέρω αποτελέσματα των αναλύσεων της Β' Χημικής Υπηρεσίας (αριθμ. πρωτ. 7054-7060/ 1-7-2014).

Απαντώντας στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος που αφορά την ποιότητα νερού σε Στίβο, Μικροκώμη και Νικομηδινό του Δήμου Βόλβης, σας γνωρίζουμε ότι από το αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν προκύπτει καταλλήλότητα νερού στο Στίβο και στην Μικροκώμη. Από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν έως τώρα το νερό στους δύο ουσιασμούς (Στίβος, Μικροκώμη) εκπληρώνει τους όρους της ανωτέρω ΚΥΑ.

Στο νερό δικτύου ύδρευσης του Νικομηδινού υπάρχουν υπερβάσεις στα νιτρικά και στα φθοριούχα.

Η Υπηρεσία μας λόγω μη συμμόρφωσης υπέβαλε έκθεση υγειονομικού ελέγχου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, για το θέμα, σχετ. το υπ' αριθμ. ΠΥ: 814/3-2-2014 έγγραφό μας, φωτοαντίγραφο του οποίου σας αποστέλλουμε.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.Π
Ο Γενικός Διευθυντής

Γεωργίου Γεωργίου

ΑΝΘΡΩΠΑ ΛΑΤΣΑΡΝΟΥ

100/100d 02:31 2102 13:23 4 Jul 2014 13:23 P.2/10

88806162 FAX 2313330886 D/NSH PERIBALONTIKHS

To:2103741150

15-JUL-2014 11:51 From:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΩΗΣ

Σταυρός, 7 Ιουλίου 2014

Α.Π.: 18944

Ταχ. Δ/ση : Σταυρός Θεσσαλίας
Ταχ. Κωδ. : 570 14
Τηλ : 2397028686
Φακ : 2397081888
Πληροφορ : Ηλιάδης Δημ.

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Καθ. Ρωσσίδα 11 Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος»

- Σχετ:
1. Η με αριθμό 518/27-8-2014 ερώτηση στη Βουλή
 2. Το αριθ. πρωτ. 2020/04-07-2014 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Σε απάντηση της αριθ. 518/27-06-2014 ερώτησης στη Βουλή της Βουλευτή Κας. Κατερίνα Μάρκου, σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 2020/04-07-2014 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Βόλως (Δ.Ε.Υ.Α.Β.), αρμόδια για θέματα ύδρευσης του Δήμου Βόλως.



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΩΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ



Ασπροβάλτα, 04/07/2014
Αριθ.Πρωτ. 2020

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 17582
Εμφαν. 07/07/2014
Φακέλος ΕΙΔΙΟΝ
Χρέωση

Πληροφορίες: Καρακίτσος Α.
Ταχ. Διεύθυνση: Ασπροβάλτα
Ταχ. Κώδικας: 57021
Τηλέφωνο: 2397021812
FAX: 2397021813

Προς:
Δήμαρχο Δήμου Βόλβης,
κ° Λιάμα Διαμαντή

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφο περί Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΣΧΕΤ. 1: Το από 01-07-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, το οποίο παραλήφθηκε στις 03-07-2014, μέσω τηλεομοιοτυπίας από το Δήμο Βόλβης.
ΣΧΕΤ. 2: Αριθμ. πρωτ. 3125/21-11-2012 έγγραφό μας.

Απαντώντας στην ερώτηση της βουλευτού Β' Θεσσαλονίκης κ. Μάρκου Κατερίνας σχετικά με την ακαταλληλότητα του νερού σε χωριά του Δήμου Βόλβης, θα θέλαμε καταρχήν να σας ενημερώσουμε πως το πρόβλημα της ποιότητας του νερού, μας απασχολεί καθημερινά ως Δ.Ε.Υ.Α. και διαχρονικά η ποιότητα του νερού στα δίκτυα των οικισμών που υπάρχουν στην επικράτεια του Δήμου μας ελέγχεται μέσα από αναλύσεις, που διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι όπως η νομοθεσία ορίζει.

Σε κάποιες περιπτώσεις τα προβλήματα στην ποιότητα του νερού σε κάποιες από αυτές τις περιοχές έχουν βάθος χρόνου και δεν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σήμερα. Απλά, οι νέες πρακτικές που ακολουθούνται στην ενημέρωση των πολιτών, όπως για παράδειγμα οι ανακοινώσεις ακαταλληλότητας τα φέρνουν στην επιφάνεια και σε άλλες περιπτώσεις η αύξηση του πληθυσμού και η υπερκατανάλωση νερού τα επιδεινώνει.

Σε κάθε περίπτωση, όταν διαπιστώνουμε προβλήματα στην ποιότητα του νερού μιας περιοχής διενεργούμε επαναληπτικούς ελέγχους και εν συνεχεία, ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων προβαίνουμε και αρχήν σε σχετικές ανακοινώσεις καταλληλότητας ή ακαταλληλότητας, προκειμένου να ενημερώσουμε τους πολίτες και να προστατέψουμε τη δημόσια υγεία.

Επίσης, ανάλογα και με το είδος του προβλήματος λαμβάνουμε διορθωτικά μέτρα βελτίωσης της ποιότητας του νερού, που αφορούν είτε στην ανόρυξη νέων γεωτρήσεων στις προβληματικές περιοχές, είτε στον περιορισμό της χρήσης των γεωτρήσεων που παρουσιάζουν το πρόβλημα.

* * *

Ωστόσο, οι πρακτικές αυτές που ακολουθούσαν και οι πρώην Δήμοι, αλλά και εμείς ως Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι σήμερα, δεν οδηγούν πάντα σε ασφαλή αποτελέσματα. Όπως διαπιστώσαμε και στην πράξη υπάρχουν περιπτώσεις όπου το νερό που αντλείται από μία νέα γεώτρηση, που κατασκευάζεται σε μία επιβαρυνμένη περιοχή, είτε κρίνεται ακατάλληλο μετά από σύντομο χρονικό διάστημα χρήσης της γεώτρησης, είτε είναι ακατάλληλο εξ αρχής.

Όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της κοινότητας του Νικομηδινού, όπου η νέα γεώτρηση στην περιοχή του γηπέδου της Κοινότητας, το νερό της οποίας δόθηκε προς κατανάλωση στο δίκτυο ύδρευσης στις 25-07-2012 κρίθηκε ακατάλληλο τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, λόγω υψηλής συγκέντρωσης φθορίου, όπως έδειξαν και οι σχετικές αναλύσεις (2,68 mg/lit με όριο το 1,5 mg/lit). Η για παράδειγμα η νέα γεώτρηση του Μελισσουργού, που κατασκευάστηκε το καλοκαίρι του 2011, με σκοπό να αντικαταστήσει παλιά γεώτρηση, όπου οι αναλύσεις που έγιναν στο νερό της, πριν η νέα γεώτρησή, συγδεθεί με το δίκτυο έδειξαν και στην περίπτωση αυτή υψηλή συγκέντρωσή φθορίου (πάνω από 2 mg/lit με όριο το 1,5 mg/lit).


Σε όλες τις περιπτώσεις, για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού, πέρα από τις αναλύσεις που διεξάγουν τα συμβαλλόμενα σε κάθε έτος αναλυτικά εργαστήρια με τη Δ.Ε.Υ.Α.Β., λαμβάνουμε υπόψη και τις μετρήσεις που διενεργούν οι διάφοροι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής, η οποία μας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ελέγχων της και ζητά από εμάς ενημέρωση για τις δικές μας ενέργειες, για τις περιπτώσεις οικισμών με προβλήματα στην ποιότητα του νερού.

Προς απόδειξη της επικοινωνίας που υπάρχει ανάμεσα στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. και τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς και των ενεργειών στις οποίες προβήκαμε για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού σε κάποιες περιοχές, σας παραθέτουμε το σχετ. 2, όπου εξάγουμε στην εν λόγω υπηρεσία τα βήματα που ακολουθήσαμε σε κάθε μία περίπτωση ακαταλληλότητας νερού.

Ωστόσο, το θέμα της ποιότητας του νερού στα χωριά αυτά σχετίζεται κυρίως με την ορυκτολογική σύστασή του υπεδάφους, μέσα από το οποίο αντλείται το νερό στις περιοχές αυτές, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που έχουμε υψηλή συγκέντρωση ορισμένων μετάλλων στο νερό, με συχνότερο πρόβλημα τα υψηλά επίπεδα φθορίου (Νικομηδινό, Στίβο, Νυμφόπετρα, Βαγιοχώρι, Λουτρά Ν. Απολλωνίας, Μελισσουργό).

Επίσης, άλλο πρόβλημα ποιότητας που παρουσιάζεται συχνά σε μετρήσεις του νερού σε ορισμένες περιοχές είναι η υψηλή συγκέντρωση νιτρικών, που σχετίζεται με τη μακροχρόνια χρήση λιπασμάτων στις περιοχές αυτές.

Τα γεωλογικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής, καθώς και η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων σε μία αγροτική περιοχή, που περιβάλλει έναν οικισμό καθιστούν πολλές φορές απαγορευτική την ανόρυξη νέας γεώτρησης, καθώς τα αποτελέσματα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προδιαγεγραμμένα.

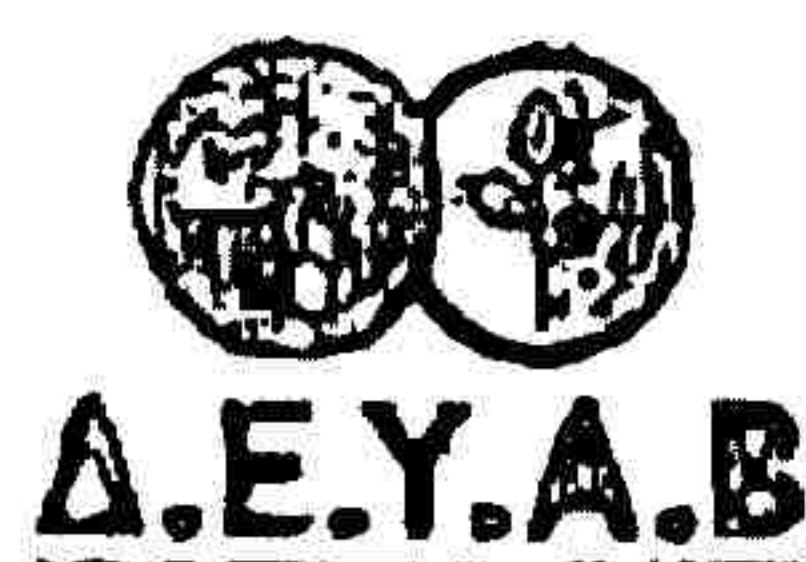

Ασπροβάλτα, 21/11/2012
Αριθμ. Πρωτ. 3125

Πληροφορίες: Καρακίτσος Α.
Ταχ. Διεύθυνση: Ασπροβάλτα
Ταχ. Κώδικας: 57021
Τηλέφωνο: 2397021812
FAX: 2397021813

Προς:
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Μοναστηρίου 15, Τ.Κ. 540 27,
Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα επαναληπτικών χημικών αναλύσεων νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης και επανορθωτικά μέτρα σε δίκτυα
οικισμών του Δήμου Βόλβης.

Σχετ.: α. Το υπ' αριθμ. ΠΥ 4296/2012 έγγραφό σας.
β. Το υπ' αριθμ. ΠΥ 6383/2012 έγγραφό σας προς το
Υπουργείο Υγείας, που κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό (1) περί υπερβάσεων σε χημικές
παραμέτρους (φθοριούχα, νιτρικά) στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, από
δίκτυα ύδρευσης οικισμών του Δήμου μας (Νικομηδινό, Ν.Απολλωνία,
Μελισσουργό, Κοκκαλού), σας γνωρίζουμε πως για κάθε μια από τις
περιπτώσεις αυτές, οι ενέργειές μας ήταν οι εξής:

α) Νικομηδινό – Στίβος

Πραγματοποιώντας δειγματοληψίες νερού, στα δίκτυα της Δ.Ε.
Απολλωνίας στις 20-03-2012 και διενεργώντας χημικές και μικροβιολογικές
αναλύσεις στα δείγματα αυτά, διαπιστώσαμε υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών
και φθορίου στις κοινότητες Νικομηδινού και Στίβου.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εκδώσουμε την με αριθμ. πρωτ. 670/27-
03-2012 Ανακοίνωση περί ακαταλληλότητας του νερού στις κοινότητες
αυτές. Εν συνεχεία διενεργήσαμε τους ελέγχους και στις γεωτρήσεις των
οικισμών αυτών, όπου και πάλι διαπιστώσαμε υψηλές τιμές νιτρικών και
φθορίου.

Για την κοινότητα Νικομηδινού και έχοντας από το καλοκαίρι του 2011
στη διάθεσή μας νέα γεώτρηση στην περιοχή του γηπέδου της κοινότητας,

όπου τα αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού της έδειχναν πως ήταν κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, προχωρήσαμε άμεσα στην λήψη άδειας χρήσης νερού από τη διεύθυνση υδάτων και τη σύνδεση της γεώτρησης με το δίκτυο ύδρευσης.

Οι προσπάθειες αυτές ολοκληρώθηκαν στο τέλος Ιουλίου και έτσι, στις 25-07-2012 εκδώσαμε για την κοινότητα Νικομηδινού ανακοίνωση καταλληλότητας, με αριθμ. πρωτ. 2543/25-07-2012.

Δυστυχώς, στις δειγματοληψίες που διενεργήσαμε στα δίκτυα της περιοχής τον Σεπτέμβριο, οι αναλύσεις του νερού έδειξαν ότι στην κοινότητα Νικομηδινού και η νέα γεώτρηση είχε πρόβλημα, καθώς το νερό της παρουσιάζει υψηλές συγκεντρώσεις φθορίου. Αναλύσεις στο δίκτυο έδειξαν φθόριο 2,68 mg/l, με όριο 1,5 mg/l.

Έτσι, για μία ακόμα φορά προβήκαμε σε ανακοίνωση περί ακαταλληλότητας. Για τη συνέχεια και με την έναρξη του νέου έτους προγραμματίζουμε καθαρισμό των παλαιών γεωτρήσεων στις κοινότητες Στίβου και Νικομηδινού, με ανακατασκευή των περιφραγματικών των γεωτρήσεων αυτών, με σκοπό να περιορίσουμε τη συγκέντρωση νιτρικού αποκλείοντας στα επιφανειακά νερά της περιοχής, όπου βρίσκονται οι γεωτρήσεις αυτές, να εισέλθουν στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Για όλες μας τις ενέργειες παραθέτουμε τα αντίστοιχα έγγραφα.

Β) Μελισσουργός

Για την κοινότητα Μελισσουργού, οι αναλύσεις που πραγματοποιήσαμε στο νερό του δικτύου έδειξαν φυσιολογικές τιμές φθορίου σε δειγματοληψίες που έγιναν στις 20-03-2012. Εν συνεχεία όμως, οι αναλύσεις που έγιναν σε δείγμα από τη γεώτρηση του χωριού έδειξαν συγκέντρωση φθορίου $1,74 \text{ mg/l} > 1,5 \text{ mg/l}$.

Έτσι, μετά το αποτέλεσμα αυτό και λαμβάνοντας υπόψη και τα δικά σας αποτελέσματα προχωρήσαμε σε ανακοίνωση απαγόρευσης στις 28-05-2012, με αριθμ. πρωτ. 2087.

Συνεχίσαμε να παρακολουθούμε την ποιότητα του νερού της κοινότητας Μελισσουργού με τρεις ακόμα αναλύσεις, στις οποίες οι συγκεντρώσεις του φθορίου βρίσκονταν κοντά στο όριο, αλλά πάντα κάτω από αυτό. Ειδικά στην τελευταία δειγματοληψία, το φθόριο βρέθηκε στην τιμή $1,3 \text{ mg/l}$, οπότε και εκδώσαμε ανακοίνωση καταλληλότητας.

Επίσης, στην κοινότητα Μελισσουργού υπάρχει νέα γεώτρηση από το καλοκαίρι του 2011, κοντά στη δεξαμενή του χωριού, η ανόρυξη της οποίας έγινε νόμιμα από το Δήμο και διαθέτει νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι διαδικασίες για τη σύνδεση της γεώτρησης αυτής με το δίκτυο της ΔΕΗ και τη διάθεση του νερού της, στο δίκτυο ύδρευσης του χωριού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Έως τότε θα παρακολουθούμε τακτικά, με συνεχείς δειγματοληψίες την ποιότητα του νερού της κοινότητας και θα ενημερώνουμε ανάλογα τους κατοίκους.

Υ) Ν. Απολλωνία

Στις δειγματοληψίες που πραγματοποιήσαμε τον Μάρτιο στην Δ.Κ. Ν. Απολλωνίας, τα αποτελέσματα των αναλύσεων ως προς το φθόριο ήταν εντός ορίων. προς απόδειξη παραθέτουμε τις αντίστοιχες αναλύσεις από τα δύο σημεία του δικτύου, στα οποία πάρθηκαν τα δείγματα.

Επίσης, σε καμία από τις αναλύσεις που έγιναν σε δείγματα από τις γεωτρήσεις δεν υπήρχε υπέρβαση στο φθόριο.

Μόνο στη μία γεώτρηση της Αγίας Παρασκευής υπήρχε υπέρβαση του ορίου στα νιτρικά $55,50 \text{ mg/l} > 50 \text{ mg/l}$, που όμως λόγω της ανάμειξης με το νερό των άλλων γεωτρήσεων δεν εμφανίζεται στο δίκτυο.

Παρ' όλα αυτά, μετά το δικό σας έγγραφο επαναλάβαμε τις αναλύσεις σε δείγματα από το δίκτυο της κοινότητας.

Έτσι, στο δείγμα που πάρθηκε στις 13-08-2012 από την πλατεία της Κοινότητας βρέθηκε υψηλή συγκέντρωση φθορίου $1,75 \text{ mg/l} > 1,5 \text{ mg/l}$.

Εν συνεχεία διενεργήσαμε επανέλεγχο ως προς το φθόριο, σε δείγματα νερού που πήραμε από τις γεωτρήσεις, όπου και διαπιστώσαμε ότι υπήρχε υψηλή συγκέντρωση φθορίου στο δείγμα από τη γεώτρηση στο Τσαίρι, την οποία και απομονώσαμε.

Εκτοτε, -δεν παρουσιάστηκαν άλλα προβλήματα στο νερό της Δ.Κ. Νέας Απολλωνίας και στην τελευταία δειγματοληψία που κάναμε στις 18-03-2012, οι αναλύσεις έδειξαν φθόριο $1,28 \text{ mg/l} < 1,5 \text{ mg/l}$.

δ) Κοκκαλού

Τέλος, στην Τ.Κ. Κοκκαλούς, οι μετρήσεις που έγιναν έδειξαν διαδοχικά:

1. 20-03-2012 Βρύση απέναντι από εκκλησία (δίκτυο)

φθόριο $0,93 \text{ mg/l} < 1,5 \text{ mg/l}$

2. 30-04-2012 Γεώτρηση

φθόριο $1,3 \text{ mg/l} < 1,5 \text{ mg/l}$

3. 18-05-2012 Δίκτυο Café Τσίγκερλιώτη

φθόριο $1,303 \text{ mg/l} < 1,5 \text{ mg/l}$

Συνεπώς, δεν υπήρχε άλλη ένδειξη για υπέρβαση ορίου στην Τ.Κ. Κοκκαλούς.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί με συνεχείς ελέγχους την ποιότητα του νερού στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Βόλβης και να ενημερώνει για τα αποτελέσματα, τόσο τους κατοίκους, όσο και της υπηρεσίας σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το θέμα αυτό.

Συνημμένα:

Αναλύσεις και ανακοινώσεις σχετικά με την καταλληλότητα του νερού των Τοπικών

Ενοτήτων:


Εκδομηδινού

Ελίσσουργού

Ελέας Απολλωνίας

Εοκκαλούς

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

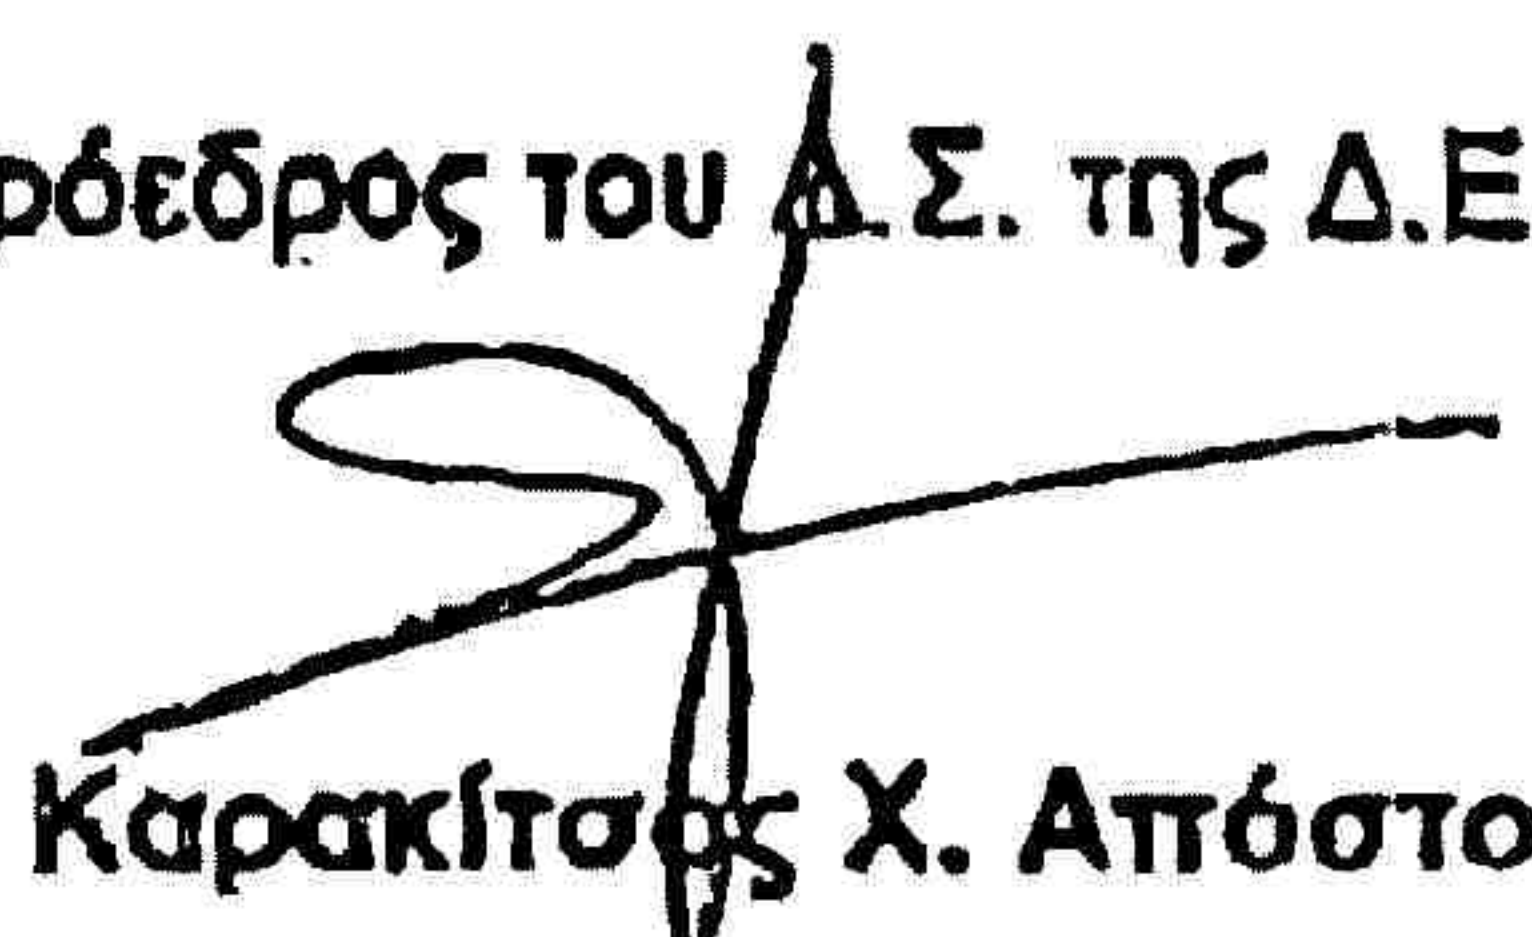
Καρακίτσος Χ. Απόστολος