



29 ΙΟΥΛ. 2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 29 - 07 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 934/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνα: 2131364033
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Νικόλαο Μίχο
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 913/08-07-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Μίχος, με θέμα «Χωρίς νερό οι κάτοικοι του χωριού Βέλους στην Εύβοια», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 13123/138087/16-07-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 1046/15-07-2014 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κύμης - Αλιβερίου (ΔΕΥΑΚΑ), εκ των οποίων προκύπτει η αποκατάσταση της υδροδότησης της Τοπικής Κοινότητας Βέλους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

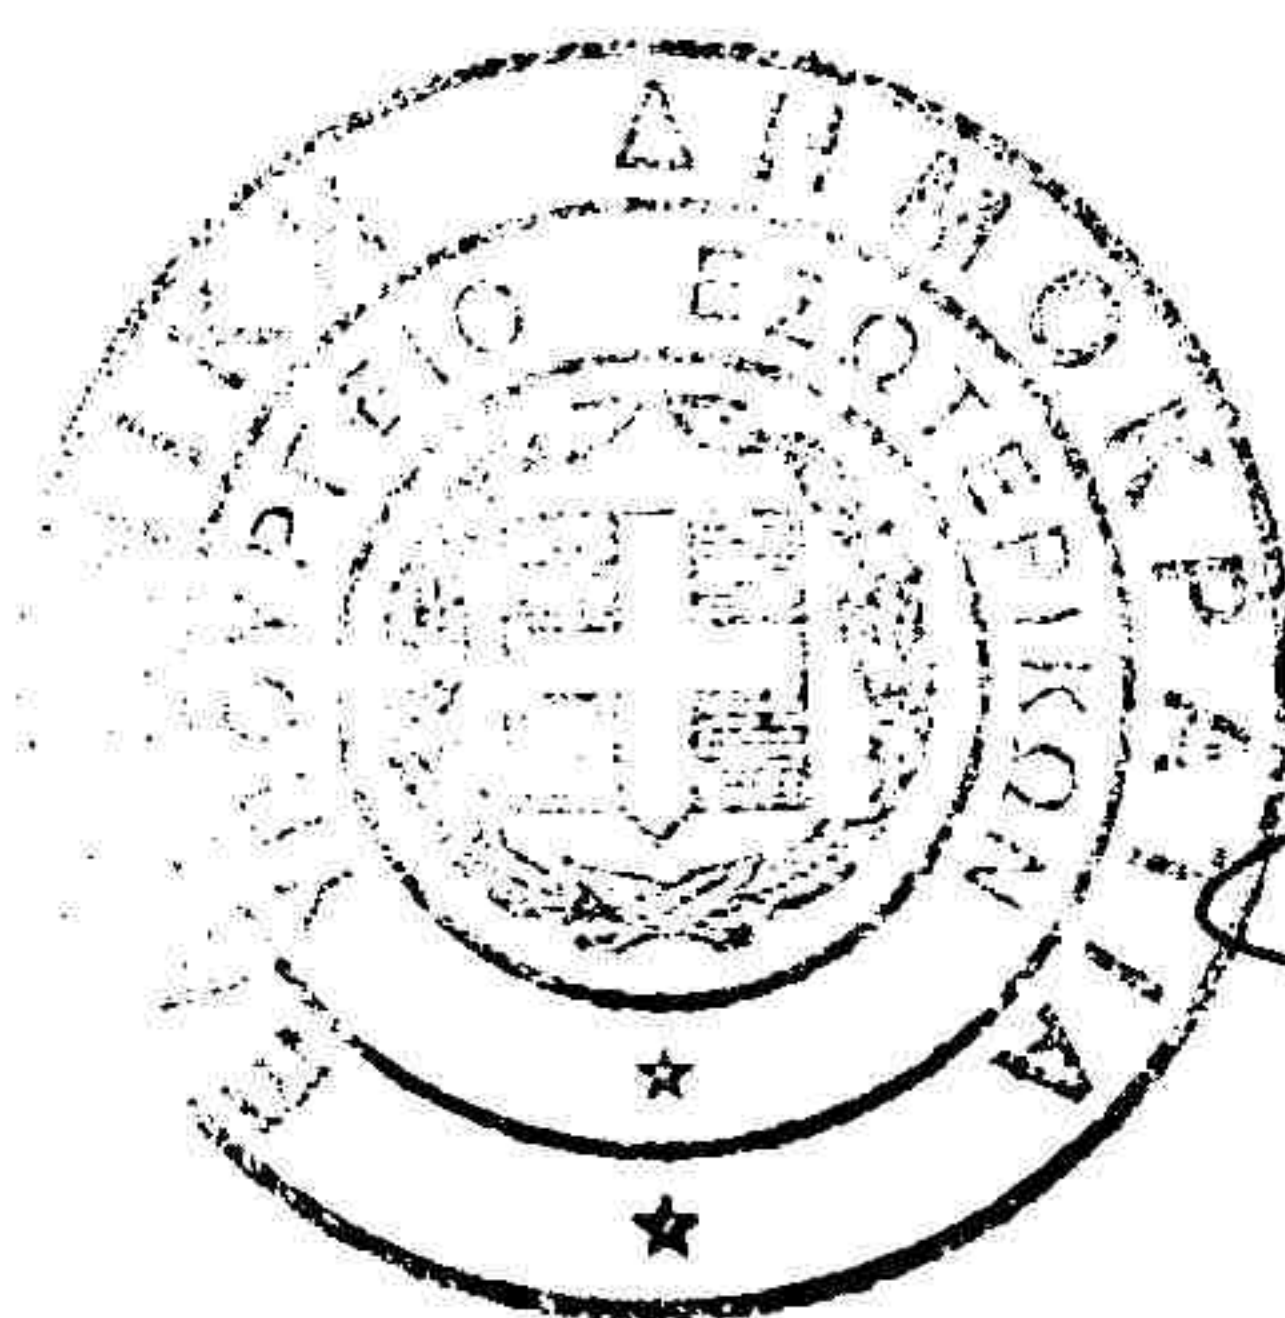

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλεφωνο : 2413 503567
Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthetst.gov.gr

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 16-7-2014
Αριθμ. πρωτ.: 13123/138087

✓ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών

FAX: 210-3741150

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 913/8-7-2014 Ερώτηση του βουλευτή κ. Ν. Μίχου αναφορικά με την Υδροδότηση της Τοπικής Κοινότητας Βέλους

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 27850/11-7-2014 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 913/8-7-2014 ερώτηση, αναφορικά με το θέμα «Χωρίς νερό οι κάτοικοι του χωριού Βέλους στην Εύβοια», σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 1046/15-7-2014 έγγραφο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, το θέμα δημιουργήθηκε από πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου της Τοπικής Κοινότητας. Το πρόβλημα αυτό και κατά συνέπεια η ομαλή υδροδότηση της Τοπικής Κοινότητας Βέλους έχουν αποκατασταθεί».


Συνημμένα (1)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-
ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ



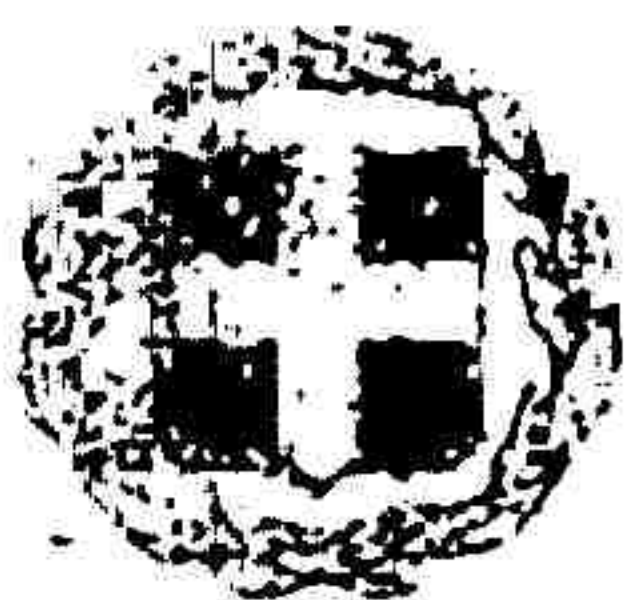

15/07/2014
13123/135087

ΑΝΕΜΟΥ

Κα Γκαζία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕΥΑΚΑ)
Μπαρικόλα 41, 34500, Αλιβέρι
Τηλ.: 2223025276, fax : 2223025164

Αλιβέρι 15/07/2014
Αρ.Πρωτ.: 1046

ΠΡΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ : ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥΣ

ΣΧΕΤ.: α) Το ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 13005/136761/14-07-2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΑΣ
β) Το αρωθ. 27850/11-7-2014 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ
γ) Η αριθ. 913/08-7-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ. Μίχου

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού εγγράφου σας, όπως με αυτό μας διαβεβαιώστηκαν τα β) και γ) σχετικά, αναφορικά με την υδροδότηση της Τοπικής Κοινότητας Βελούς, σας γνωρίζουμε ότι το θέμα δημιουργήθηκε από πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου της Τοπικής Κοινότητας.

Το πρόβλημα αυτό και κατά συνέπεια η ομαλή υδροδότηση της Τοπικής Κοινότητας Βελούς έχουν αποκατασταθεί.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΥΑΚΑ
Δ. ΘΩΜΑΣ
Η/Υ Διευθυντής ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ