


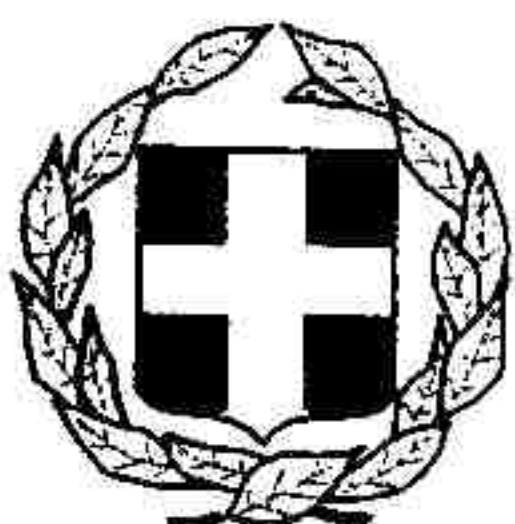

09 ΙΑΝ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Νομικών Θεμάτων &
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ταχ. δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. κώδικας: 541 23
Πληροφορίες: Αν.Γερμισιώτου
Τηλ: 2310 379181
Fax: 2310 379244
E-MAIL: agermi@mathra.gr

Θεσσαλονίκη 4 - 7 - 2014
Αρ. Πρωτ: οικ. 4337
ΠΡΟΣ: ✓ Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Κτίριο Βουλής, Αθήνα
ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο Βουλευτού
κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη
κτίριο Βουλής
2) Γραφείο Βουλευτού
κ. Ελένης Γερασιμίδου
κτίριο Βουλής
10021 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ Θ. Κωνσταντινίδη και Ε. Γερασιμίδου».

Σχετ: Η με αριθ.Πρωτ. 636/1-7-2014 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Αναφορικά με την ως άνω Ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και κ. Ελένης Γερασιμίδου, σχετικά με την υδροδότηση με ακατάλληλο για πόση νερό των Κοινοτήτων Στίβου, Νικομηδινού και του οικισμού Μικροκώμης του Δήμου Βόλβης, σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε, φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, είναι αρμόδια για την υδροδότηση αποκλειστικά της πόλης της Θεσσαλονίκης και κάποιων προαστίων. Για την υδροδότηση των περιοχών του Δήμου Βόλβης αρμόδια είναι η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης, άρα καθ' ύλην αρμόδιο είναι το συνενωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας.



Ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

- 1.Γραφείο Υπουργού
(με φωτοαντίγραφο της Ερώτησης)
- 2.Γραφείο Γενικού Διευθυντή



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθ. Πρωτ. ΕΛΕΓΧΟΥ	636
Αριθ. Κοινοβ. Ομάδας	1-7-14

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας, Εσωτερικών και Μακεδονίας και Θράκης

Θέμα: Ακατάλληλο νερό στις περιοχές του Δήμου Βόλβης στην ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Εδώ και αρκετά χρόνια πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι περιοχών του Δήμου Βόλβης, που υδροδοτούνται με ακατάλληλο για πόση νερό.

Συγκεκριμένα, με βάση και έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης (Αρ.Απόφασης 68/2014, ΑΔΑ:74Γ5ΟΛΛ0-ΞΒΜ), υδροδοτούνται με ακατάλληλο για πόση νερό οι Τοπικές Κοινότητες Στίβος και Νικομηδινό από 27.3.2012, ενώ ο οικισμός της Μικροκώμης από 1.12.2011.

Παρ' όλο που το ζήτημα της υδροδότησης με πόσιμο νερό αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας, δεν έχουν παρθεί όλα αυτά τα χρόνια τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης του.

Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής εμπορευματοποίησης των υδάτινων πόρων και της πλήρους ιδιωτικοποίησης του πόσιμου νερού σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, που προωθούν συστηματικά όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και η σημερινή ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, με γνώμονα τα συμφέροντα του κεφαλαίου και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση επισπεύδει την ολοκληρωτική παράδοση στα διεθνικά μονοπώλια και της ΕΥΑΘ στη Θεσσαλονίκη, ενώ μέσω του «Καλλικράτη» η ίδια μοίρα επιφυλάσσεται και για τις «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης».

Σύμφωνα όμως με τις λαϊκές ανάγκες το νερό, είναι φυσικός πόρος στρατηγικής σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας, των οικοσυστημάτων, του περιβάλλοντος και για την εγχώρια παραγωγή και γι' αυτό πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να δοθεί με κρατική ευθύνη η δυνατότητα υδροδότησης των παραπάνω περιοχών του Δήμου Βόλβης με πόσιμο νερό, και μάλιστα χαμηλής τιμολόγησης.

Οι βουλευτές


Θεοδόσης Κωνσταντινίδης

Ελένη Γερασιμίδου

Ε. Γερασιμίδου



ΑΝΤΙΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ

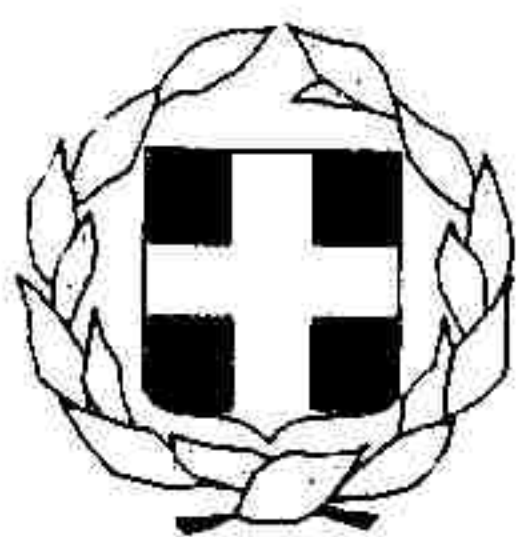

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Νομικών Θεμάτων &
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ταχ. δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. κώδικας: 541 23
Πληροφορίες: Αν.Γερμισιώτου
Τηλ: 2310 379181
Fax: 2310 379244
E-MAIL: agermi@mathra.gr

Θεσσαλονίκη 4 - 7 - 2014
Αρ. Πρωτ: οικ. 4337
ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Κτίριο Βουλής, Αθήνα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1) Γραφείο Βουλευτού
κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη
κτίριο Βουλής
2) Γραφείο Βουλευτού
κ. Ελένης Γερασιμίδου
κτίριο Βουλής
10021 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ Θ. Κωνσταντινίδη και Ε. Γερασιμίδου».

Σχετ: Η με αριθ.Πρωτ. 636/1-7-2014 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Αναφορικά με την ως άνω Ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και κ. Ελένης Γερασιμίδου, σχετικά με την υδροδότηση με ακατάλληλο για πόση νερό των Κοινοτήτων Στίβου, Νικομηδινού και του οικισμού Μικροκώμης του Δήμου Βόλβης, σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε, φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, είναι αρμόδια για την υδροδότηση αποκλειστικά της πόλης της Θεσσαλονίκης και κάποιων προαστίων. Για την υδροδότηση των περιοχών του Δήμου Βόλβης αρμόδια είναι η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης, άρα καθ'ύλην αρμόδιο είναι το συνενωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας.

Ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΒΛΙΔΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

- 1.Γραφείο Υπουργού
(με φωτοαντίγραφο της Ερώτησης)
- 2.Γραφείο Γενικού Διευθυντή

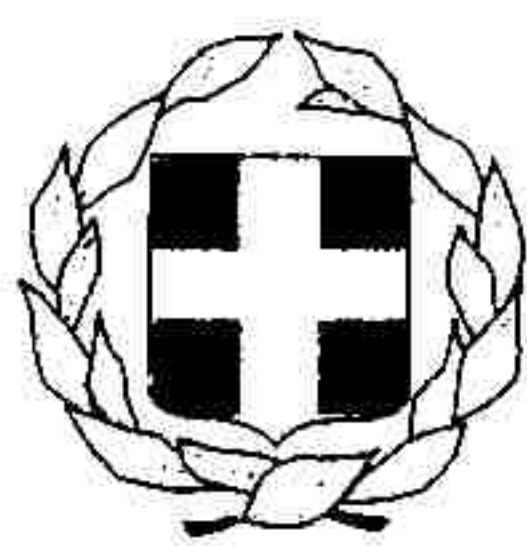

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Νομικών Θεμάτων &
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ταχ. δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. κώδικας: 541 23
Πληροφορίες: Αν.Γερμισιώτου
Τηλ: 2310 379181
Fax: 2310 379244
E-MAIL: agermi@mathra.gr

Θεσσαλονίκη 4 - 7 - 2014
Αρ. Πρωτ: οικ. 4334 .
ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Κτίριο Βουλής, Αθήνα
ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο Βουλευτού
κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη
κτίριο Βουλής
✓ 2) Γραφείο Βουλευτού
κ. Ελένης Γερασιμίδου
κτίριο Βουλής
10021 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ Θ. Κωνσταντινίδη και Ε. Γερασιμίδου».

Σχετ: Η με αριθ.Πρωτ. 636/1-7-2014 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Αναφορικά με την ως άνω Ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και κ. Ελένης Γερασιμίδου, σχετικά με την υδροδότηση με ακατάλληλο για πόση νερό των Κοινοτήτων Στίβου, Νικομηδινού και του οικισμού Μικροκώμης του Δήμου Βόλβης, σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε, φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, είναι αρμόδια για την υδροδότηση αποκλειστικά της πόλης της Θεσσαλονίκης και κάποιων προαστίων. Για την υδροδότηση των περιοχών του Δήμου Βόλβης αρμόδια είναι η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης, άρα καθ' ύλην αρμόδιο είναι το συνενωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας.

Ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΒΛΙΔΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

- 1.Γραφείο Υπουργού
(με φωτοαντίγραφο της Ερώτησης)
- 2.Γραφείο Γενικού Διευθυντή