



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ**  
15 ΣΕΠ. 2014

**Αθήνα, 15 - 09 - 2014  
Αριθ. πρωτ.: 544/2014**

15 ΣΕΠ. 2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα  
Ταχ. κώδικας: 101 83  
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα  
Φ. Αναγνωστάκης  
Τηλέφωνα: 2131364032  
2131364366  
Φαξ: 2131364354  
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr  
f.anagnostakis@ypes.gr

**Προς:**  
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων  
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Αναφορών


**Κοινοποίηση:**  
Βουλευτή κ. Βασίλειο Κυριακάκη  
Βουλή των Ελλήνων  
(με φωτ/φο των συνημμένων)

**Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**  
**Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 2996/11-03-2014 Αναφορά**

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 383/2014/03-04-2014 και σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κυριακάκης, με θέμα «Προβλήματα στο σύστημα ύδρευσης των Φυλακών Δομοκού και ευρύτερα του Δήμου Δομοκού», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 6323/01-04-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με συνημμένο σε αυτό το υπ' αριθμ. πρωτ. 4435/24-03-2014 έγγραφο του Δήμου Δομοκού, για ενημέρωσή σας.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ**

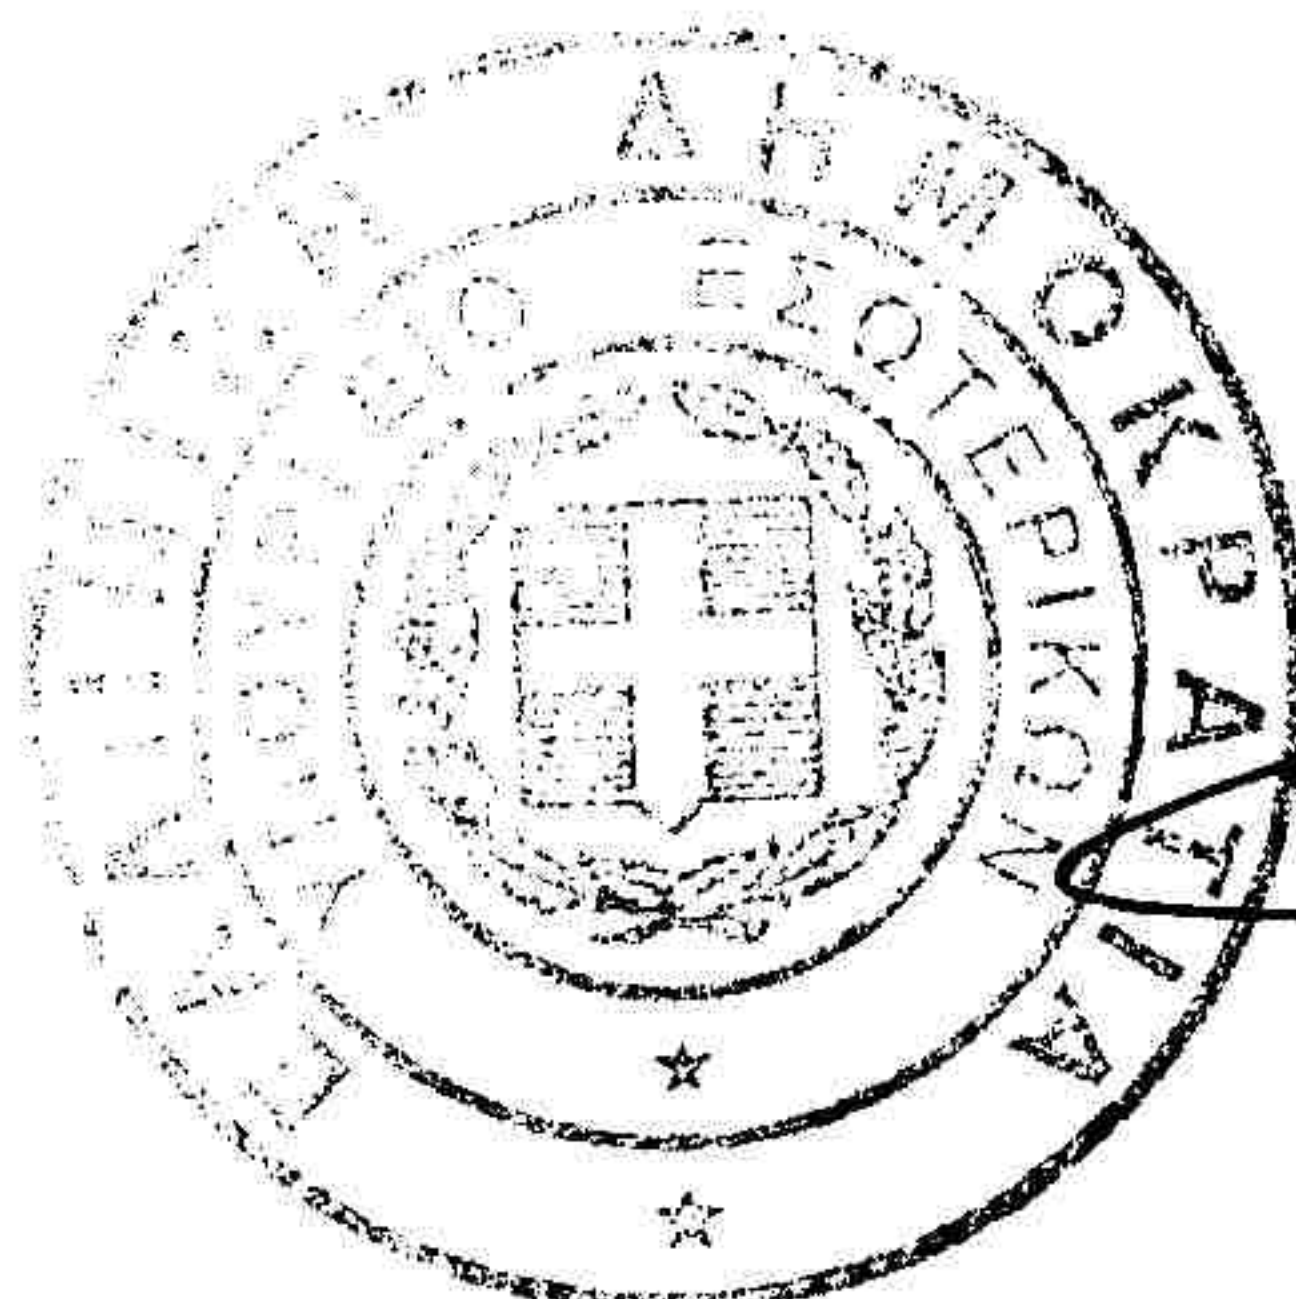

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ**

**Συνημμένα:**  
Δύο (2) σελίδες

**Εσωτερική διανομή:**  
1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου







Μηριάστια



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου  
Τηλέφωνο : 2413 503567  
Fax : 2413 503587  
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111  
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

**ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ**

Λάρισα 1-4-2014  
Αριθμ. πρωτ.: 6323/58701

✓ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών

FAX: 213-1364713

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 2996/11-3-2014 Ερώτηση της βουλευτού κ. Β. Κυριακάκη

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 11432/20-3-2014 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 2996/11-3-2014 ερώτηση, αναφορικά με τα **Προβλήματα στο σύστημα ύδρευσης των Φυλακών Δομοκού και ευρύτερα του Δήμου Δομοκού**, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 4435/24-3-2014 έγγραφο του Δήμου Δομοκού, «ο Δήμος Δομοκού έχει επισημάνει το πρόβλημα στον Εισαγγελέα και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα υδροδότησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος. Από τα στοιχεία που υπάρχουν στην υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου η κατανάλωση νερού στο Κατάστημα Κράτησης είναι πολλές φορές διπλάσια και τριπλάσια της ποσότητας που καταναλώνεται για το ίδιο διάστημα, από όλη την Τοπική Κοινότητα της οποίας ο πληθυσμός είναι τουλάχιστον τριπλάσιος από αυτού του Καταστήματος. Έχει δοθεί λύση προσωρινή στο πρόβλημα με την παροχή νερού στο Κατάστημα από διπλανή γεώτρηση. Λύση οριστική, θα δοθεί μετά την οριστικοποίηση της προμελέτης «Κατασκευή Υδροδοτικού Φράγματος και Δικτύων», σε μελέτη για την κατασκευή του οποίου τα χρήματα υπάρχουν σε ΚΑΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»


Συνημμένα (3)

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:  
Χρον. Αρχείο

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-  
ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ



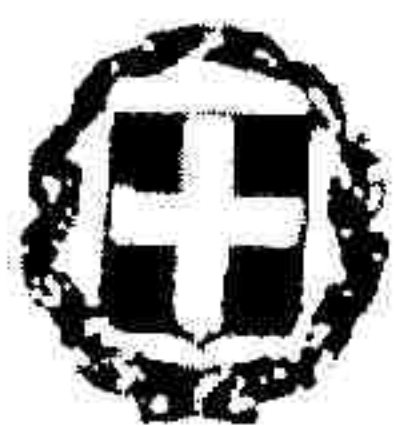

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Τμήμα Οικον. Υπηρεσιών

Αρμόδιος κ. Αθ. Καρκάνης Αντιδήμαρχος

Ταχ. Δ/ση Πλ. Μουσών 1

35010 Δομοκός

Τηλ. 22320 22385

Δομοκός 24 Μαρτίου 2014

Αριθμ. Πρωτ. 4435

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας  
Π Ρ Ο Σ Γενική Διεύθυνση Εσωτ. Λειτουργίας  
Διεύθυνση Διοίκησης  
Τμήμα Προσωπικού  
Λάρισα

ΘΕΜΑ : «Υδρευση Καταστήματος Κράτησης στο Δομοκό».-

ΣΧΕΤ (α) Α.Π. 5879/54155/21-3-2014 έγγραφό σας.

(β) Α.Π. 11432/20-3-2014 έγγραφο Υπ. Εσωτερικών.

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών εγγράφων, ύστερα από την ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριακάκη, ο Δήμος Δομοκού στο έγγραφό του επισημαίνει το πρόβλημα στον κ. Εισαγγελέα καθώς και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Από τα στοιχεία που υπάρχουν στην υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου μας και έχουν διατυπωθεί με το Α.Π. 18653/29-10-2013 έγγραφο προς την Διεύθυνση του Καταστήματος, η κατανάλωση νερού στο Κατάστημα Κράτησης είναι πολλές φορές διπλάσια και τριπλάσια της ποσότητας που καταναλώνεται για το ίδιο διάστημα, από όλη την Τοπική Κοινότητα της οποίας ο πληθυσμός είναι τουλάχιστον τριπλάσιος από αυτός του Καταστήματος.-

Επειδή έχει δοθεί λύση προσωρινή στο πρόβλημα με την παροχή νερού στο Κατάστημα από διπλανή ιδιωτική γεώτρηση, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνεται επ' αόριστον.

Λύση οριστική, όπως επισημαίνεται και στο έγγραφό μας, θα δοθεί μετά την οριστικοποίηση της προμελέτης «Κατασκευή Υδροδοτικού Φράγματος και Δικτύων», σε μελέτη για την κατασκευή του οποίου τα χρήματα υπάρχουν σε ΚΑΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ο Δήμαρχος Δομοκού  
και αντί αυτού  
Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Καρκάνης