

25 ΣΕΠ. 2014

Σελίδες απάντησης: 2

Σελίδες συνημμένων:

Σύνολο σελίδων:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα 24-9-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 192

Προς:

✓ Βουλή των Ελλήνων
✓ Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Αρδευτικά έργα στην Π.Ε. Χανίων»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 1688/5-8-2014

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές **κ.κ. Δ. Μανωλάκου, Ν. Μωραΐτης, Σ. Χαλβατζής**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής :

Με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ, το έτος 1992, έχει εκπονηθεί μελέτη κατασκευής φράγματος Ταυρωνίτη (τρία φράγματα με σήραγγα διασύνδεσης μεταξύ τους).

Βάσει της μελέτης αυτής, προβλέπεται συνολική αποθήκευση νερού 65 εκατ. m3 περίπου. Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου ήταν περίπου 100 εκατ. € (με τιμές 1992). Η μελέτη έχει αποσταλεί, το έτος 2005, στον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης για επικαιροποίηση και αναζήτηση χρηματοδοτικού προγράμματος προς ένταξη.

Διευκρινίζεται ότι δεν κατατέθηκε από τους αρμόδιους φορείς πρόταση στο ΥΠΑΑΤ για ένταξη του εν λόγω έργου στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Δ' Προγραμματικής περιόδου.

Για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της λιμνοδεξαμενής «Χρυσοσκαλίτισσας» Ν. ΧΑΝΙΩΝ, η Δ/νση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της συγκεκριμένης λιμνοδεξαμενής, με μέριμνά της εκπόνησε τη «Μελέτη Αποκατάστασης λειτουργικότητας λιμνοδεξαμενής Χρυσοσκαλίτισσας Ν. ΧΑΝΙΩΝ».

Στη μελέτη προβλέπεται ότι η δαπάνη κατασκευής των έργων που θα εκτελεστούν για το σύνολο της λιμνοδεξαμενής, χωρητικότητας 500.000 m3 νερού, θα ανέλθει στο ποσό των 4.750.000 €.

Προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του ανωτέρω έργου απαιτείται η αναθεώρηση των σχετικών περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι έχουν λήξει από το 2008.


Γνωστοποιήθηκε εγγράφως στην Περιφέρεια Κρήτης από το ΥΠΑΑΤ, η ανάγκη δρομολόγησης, εκ μέρους της, της ανωτέρω αναθεώρησης των περιβαλλοντικών όρων, αλλά και ένταξης του έργου της αποκατάστασης σε κάποιο περιφερειακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Όσον αφορά στην αποκατάσταση της λιμνοδεξαμενής των Αγίων Θεοδώρων, το ΥΠΑΑΤ δεν έχει δρομολογήσει ανάλογη μελέτη.

Αν τα ανωτέρω μελετηθέντα μέτρα για την αποκατάσταση της λιμνοδεξαμενής της Χρυσοκαλίτισσας εφαρμοστούν επιτυχώς και εξακολουθεί να υφίσταται η αναγκαιότητα εκ μέρους των ωφελούμενων καλλιεργητών, θα εξεταστεί η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί με τα ίδια ή παρόμοια μέτρα με αυτά και το πρόβλημα της λιμνοδεξαμενής των «Αγίων Θεοδώρων».

Επισημαίνεται, πως τη διαχείριση όλων των αρδευτικών έργων της Κρήτης, έχει αναλάβει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης.

Τέλος, για τα αναφερόμενα περί μελέτης και δημοπράτησης της λιμνοδεξαμενής Πλατάνου, μελέτης της άρδευσης της υψηλής ζώνης Αγυιάς-Κολυμπαρίου και δημοπράτησης έργων ύδρευσης-άρδευσης του βορειανατολικού Αποκόρωνα, δεν έχει λάβει γνώση το ΥΠΑΑΤ.

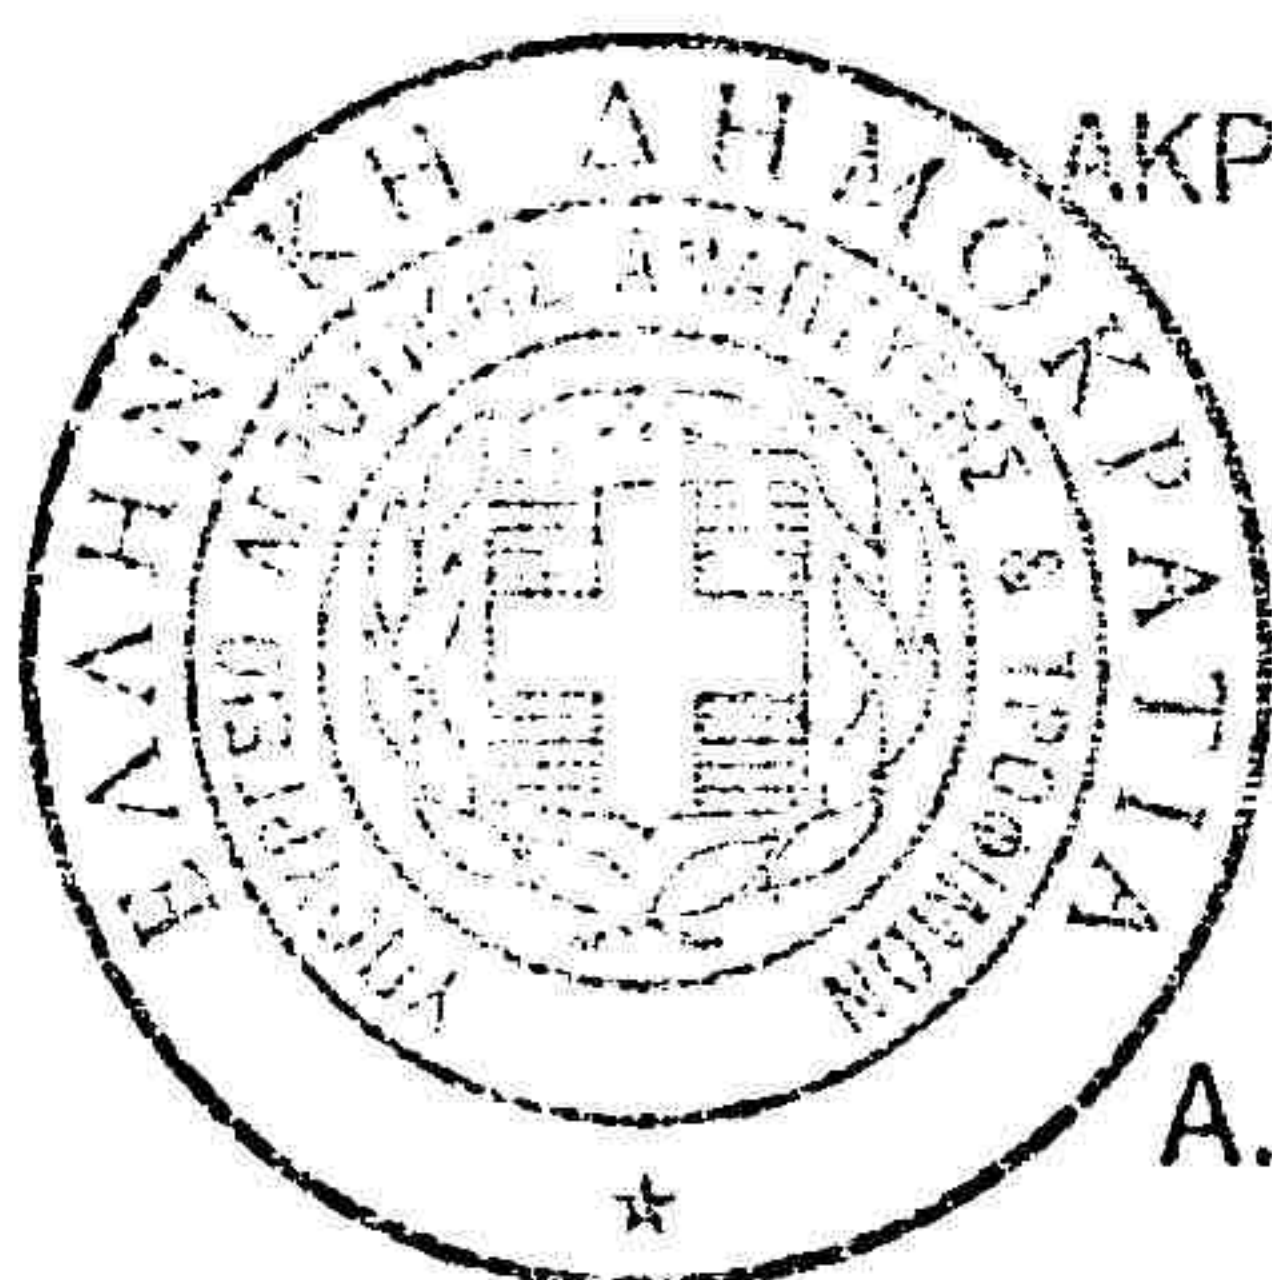

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γρ. κ. Υπουργού
2. Υπουργείο Οικονομικών – Γρ. κ. Υπουργού
3. Βουλευτή κα Δ. Μανωλάκου
4. Βουλευτή κ. Ν. Μωραΐτη
5. Βουλευτή κ. Σ. Χαλβατζή