



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα 29/9/ 2014
Αρ.Πρωτ: 3274 β

01 ΟΚΤ. 2014

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Χ. Παππά
2. Γραφείο Υπουργού Υγείας
3. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1518/29-7-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 1518/29-7-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Χρήστο Παππά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ.37639/1732/27-8-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ ΥΠΕΚΑ και το υπ' αριθμ. πρωτ. 146529/21-8-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι επειδή οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι κυρίως άπτονται των αρμοδιοτήτων της οικείας Περιφέρειας έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 37639/1732/27-8-14 έγγραφο ΔΠΣ/ΥΠΕΚΑ (σελ. 2)
- Το με α.π. 146529/21-8-14 έγγραφο Δ/νσης ΠΔΥΠ/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 4
Σύνολο Σελίδων: 5

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

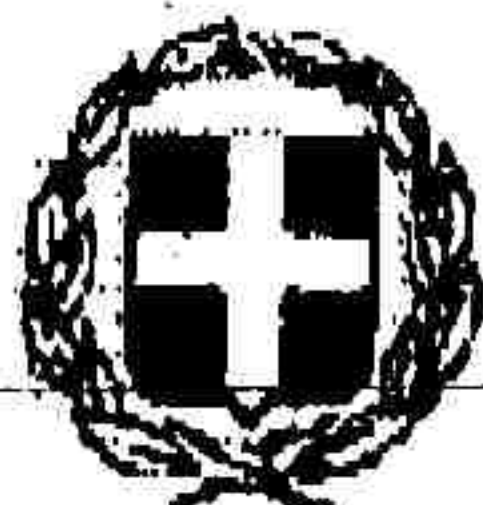

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΛΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΛΝΤΟΣ

Αθήνα, 27.08.2014

Αρ. Πρωτ.: 37639/1732

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
(σχετ. 3274/β/228/31.07.14)

Ταχ. Δ/ση: Τηκελάων 36
Ταχ. Κώδ.: 11526
Πληροφορίες: Ε. Γιορταμάκη
FAX: 210-6918487
Τηλέφωνο: 210 - 6921952
email: elgiortanaki@gmail.com

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθ. 1518/29.07.14 Ερώτηση βουλευτή κ. Χρήστου Παππά που αφορά τη «Ρύπανση της λίμνης Ιωαννίνων (Παμβώτιδα)».

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 3274/β/228/31.7.14 έγγραφό σας με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας η εν θέματι ερώτηση (Α.Π. ΔΠΣ 37639/1732/31.7.14)

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής ερώτησης και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε ότι:

1. Η λίμνη Ιωαννίνων (Παμβώτιδα), καθώς και η ευρύτερη περιοχή της:

- α. Εμπίπτει σε περιοχή αρμοδιότητας, ως προς τη διοίκηση και διαχείρισή τους του Φορέα Διαχείρισης της Λ. Παμβώτιδας, ο οποίος πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας να γνωμοδοτεί για όλα τα έργα και δραστηριότητες εντός της περιοχής του.
- β. Εμπίπτει σε περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση (Natura) 2000, που εντάχθηκαν στον εθνικό μας κατάλογο (άρθρο 9, παρ. 6 ν. 3937/2011), στην γενική κατηγορία χαρακτηρισμού οικοτόπων και ειδών, και έλαβαν ειδικότερα τον χαρακτηρισμό ως:
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα (GR 2130012, GR 2130005, GR 2130008, GR 2130011, GR 2130013).

2. Στο πλαίσιο προώθησης σχεδίου Π.Δ. για τον χαρακτηρισμό της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας ως Περιφερειακό Πάρκο, το οποίο συντάχθηκε μετά την ακύρωση από το ΣΤΕ της υπ. αρ. 22943/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 649/Δ/1.6.03) (έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσής του και αναμένεται μετά την επεξεργασία του από τη Δ/ση Νομοθετικού έργου του υπουργείου μας, να προκύψει το τελικό σχέδιο Π.Δ. που θα προωθηθεί για θεσμοθέτηση), λαμβάνονται κατ'αρχήν μέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης από τη λειτουργία των παράνομων έργων και δραστηριοτήτων, όπου μεταξύ άλλων τα λύματά τους καταλήγουν στην εν λόγω λίμνη.

Ειδικότερα, σημειώνουμε ότι για την αποφυγή της άμεσης ή έμμεσης διάθεσης μη επεξεργασμένων λυμάτων στην εν θέματι λίμνη προβλέπεται στο προαναφερθέν σχέδιο Π.Δ. γματός.

Όλα τα έργα και δραστηριότητες που δεν είναι συνδεδεμένα ή δεν μπορούν να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), να διαθέτουν επαρκές σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων τους (υγρών-στερεών), το οποίο να μην δημιουργεί άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο υποβάθμισης των επιφανειακών ή υπόγειων υδριτών και εδαφών.




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Προϊόντος Γραφείου Γραμματείας Δ/ΝΤΡΙΑ

Ρ. ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ

Β. ΓΕΛΑΤΣΟΡΑ

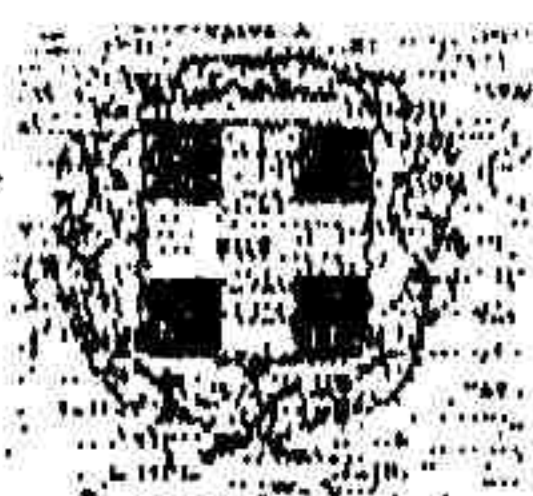

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124

Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα

Πληρ.: Μ. Χατζηγιάννη

Τηλ.: 210-6931299

Fax: 210-6994355

Αθήνα, 21 - 8 - 2014

Αρ. πρωτ.: 146529

Προς:

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας

& Κλιματικής Αλλαγής

Γραφείο Υπουργού

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

(επί σχετ.3274/Β/228/31-7-2014)

ΘΕΜΑ: «Νέα οικολογική καταστροφή στη λίμνη Παμβώτιδα στα Γιάννενα»

Σχετ.: Η υπ' αριθμόν 1518/29-07-2014 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. πρωτ. ΕΓΥ 146529/18-08-2014).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 1518 Ερώτησης που κατατέθηκε στις 29-07-2014 στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κο Χ. Παππά σχετικά με την οικολογική καταστροφή στη λίμνη Παμβώτιδα και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

- 1) Η προστασία και η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων όλης της χώρας αποτελεί θέμα υψίστης προτεραιότητας για την Υπηρεσία μας και το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. και επιταγή της Εθνικής Νομοθεσίας, όπως αυτή έχει εναρμονισθεί για την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα Νερά, με τον Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α'280/9.12.2003) και το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α'54/8.3.2007). Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων είναι αρμόδια για τη χάραξη και την επίβλεψη της εφαρμογής της πολιτικής για τους υδατικούς πόρους της χώρας στο πλαίσιο της Οδηγίας αυτής, των συναφών κοινοτικών Οδηγιών, μεταξύ των οποίων είναι και η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «περί επεξεργασίας αστικών λυμάτων» και της Εθνικής Νομοθεσίας.
- 2) Από τα στοιχεία που έχει υποβάλει η Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων στην Υπηρεσία μας στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ «περί επεξεργασίας αστικών λυμάτων», η λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ιωαννίνων κρίνεται σύννομη, με την ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων για όλες τις παραμέτρους να είναι εντός των ορίων που θέτει η Οδηγία.
Συγκεκριμένα, το σύνολο των αστικών λυμάτων του οικισμού Ιωαννίνων οδηγείται για επεξεργασία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ιωαννίνων, μέσω αποχετευτικών δικτύων σε ποσοστό 90%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό με τη συλλογή

βοθρολυμάτων και τη μεταφορά τους μέσω βυτιοφόρων οχημάτων στην Εγκατάσταση. Επίσης, ποσοστό δικτύου του οικισμού βρίσκεται σήμερα υπό κατασκευή, στο πλαίσιο του έργου "Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ιωαννιτών για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας", χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.).

Εσωτ. Διανομή


- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Χρον. Αρχείο
- Θεματικός Φάκελος (Φ10)
- Μ. Χατζηγιάννη

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
α/α

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Επιφανειακών και Υπογείων
Υδάτων

Κ. ΝΙΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

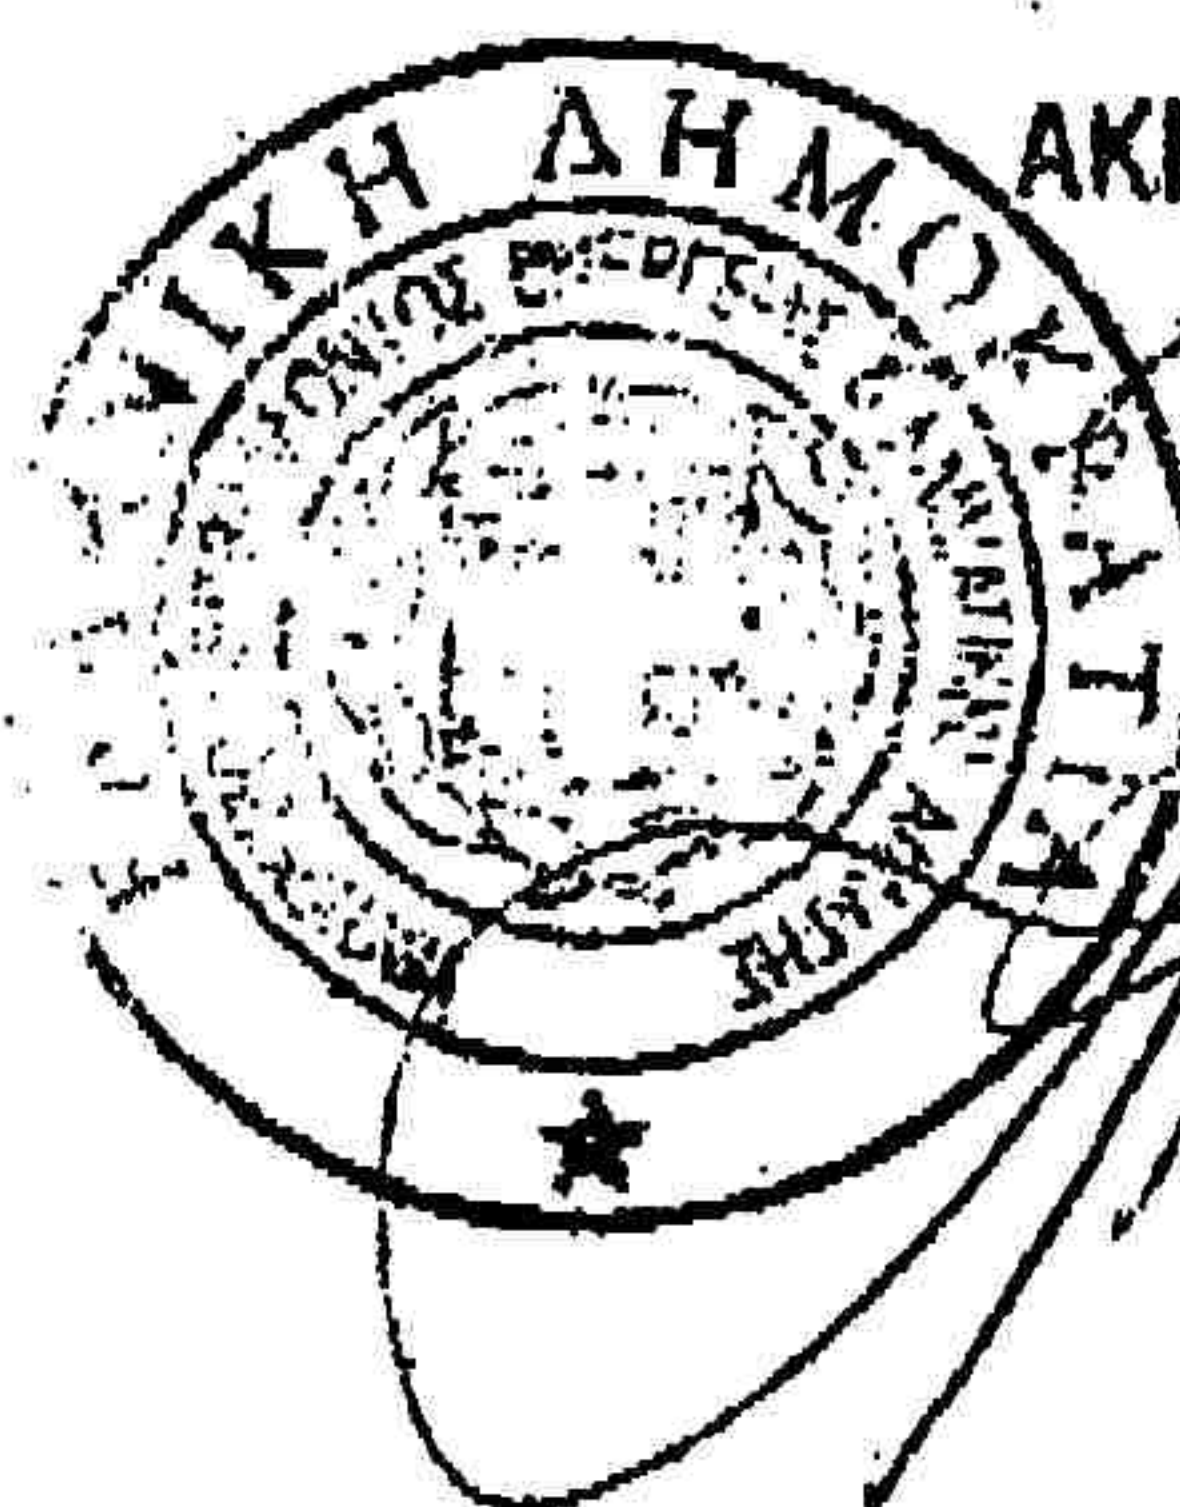

Χ. ΚΟΤΣΑΚΗ