




1 ΟΚΤ. 2014

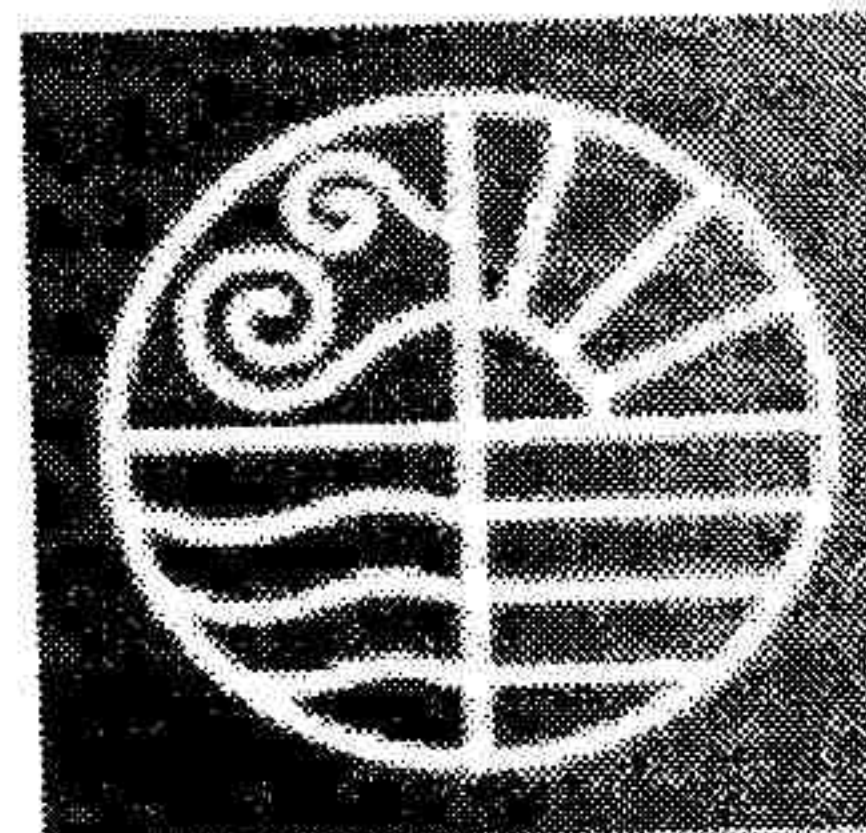

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Υπουργός

Αθήνα 30/09/ 2014
Αρ.Πρωτ: 3386 β

01 ΟΚΤ. 2014

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Γιάννη Γκιοκά
 - Χρήστο Κατσώτη
 - Λιάνα Κανέλλη
 - Σπύρο Χαλβατζή
2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2161/2-09-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2161/02-09-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Γιάννη Γκιοκά, Χρήστο Κατσώτη, Λιάνα Κανέλλη και Σπύρο Χαλβατζή, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ38/2034/οικ.15346/25-9-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα ΑΠΕ/ΥΠΕΚΑ, το υπ' αριθμ. πρωτ. 174704/16-9-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 43456/22-9-2014 έγγραφο της Δ/σης Νομοθετικού Έργου/ΥΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι οι περιβαλλοντικοί όροι στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δεν τίθενται με κριτήριο την κατηγοριοποίηση του έργου αλλά βάσει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, του χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού καθώς και το περιεχόμενο της

ΜΠΕ' από το οποίο προκύπτουν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις από την άσκηση της δραστηριότητας στο περιβάλλον.

Συνημμένα:

- Το με α.π. ΥΑΠΕ/Φ38/2034/οικ. 15346/25-9-2014 έγγραφο Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα ΑΠΕ/ΥΠΕΚΑ (σελ. 4)
- Το με α.π. 174704/16-9-2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (σελ. 1)
- Το με α.π.. 43456/22-9-2014 έγγραφο της Δ/σης Νομοθετικού Έργου/ΥΠΕΚΑ (σελ. 6)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: 11
Σύνολο Σελίδων: 13

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

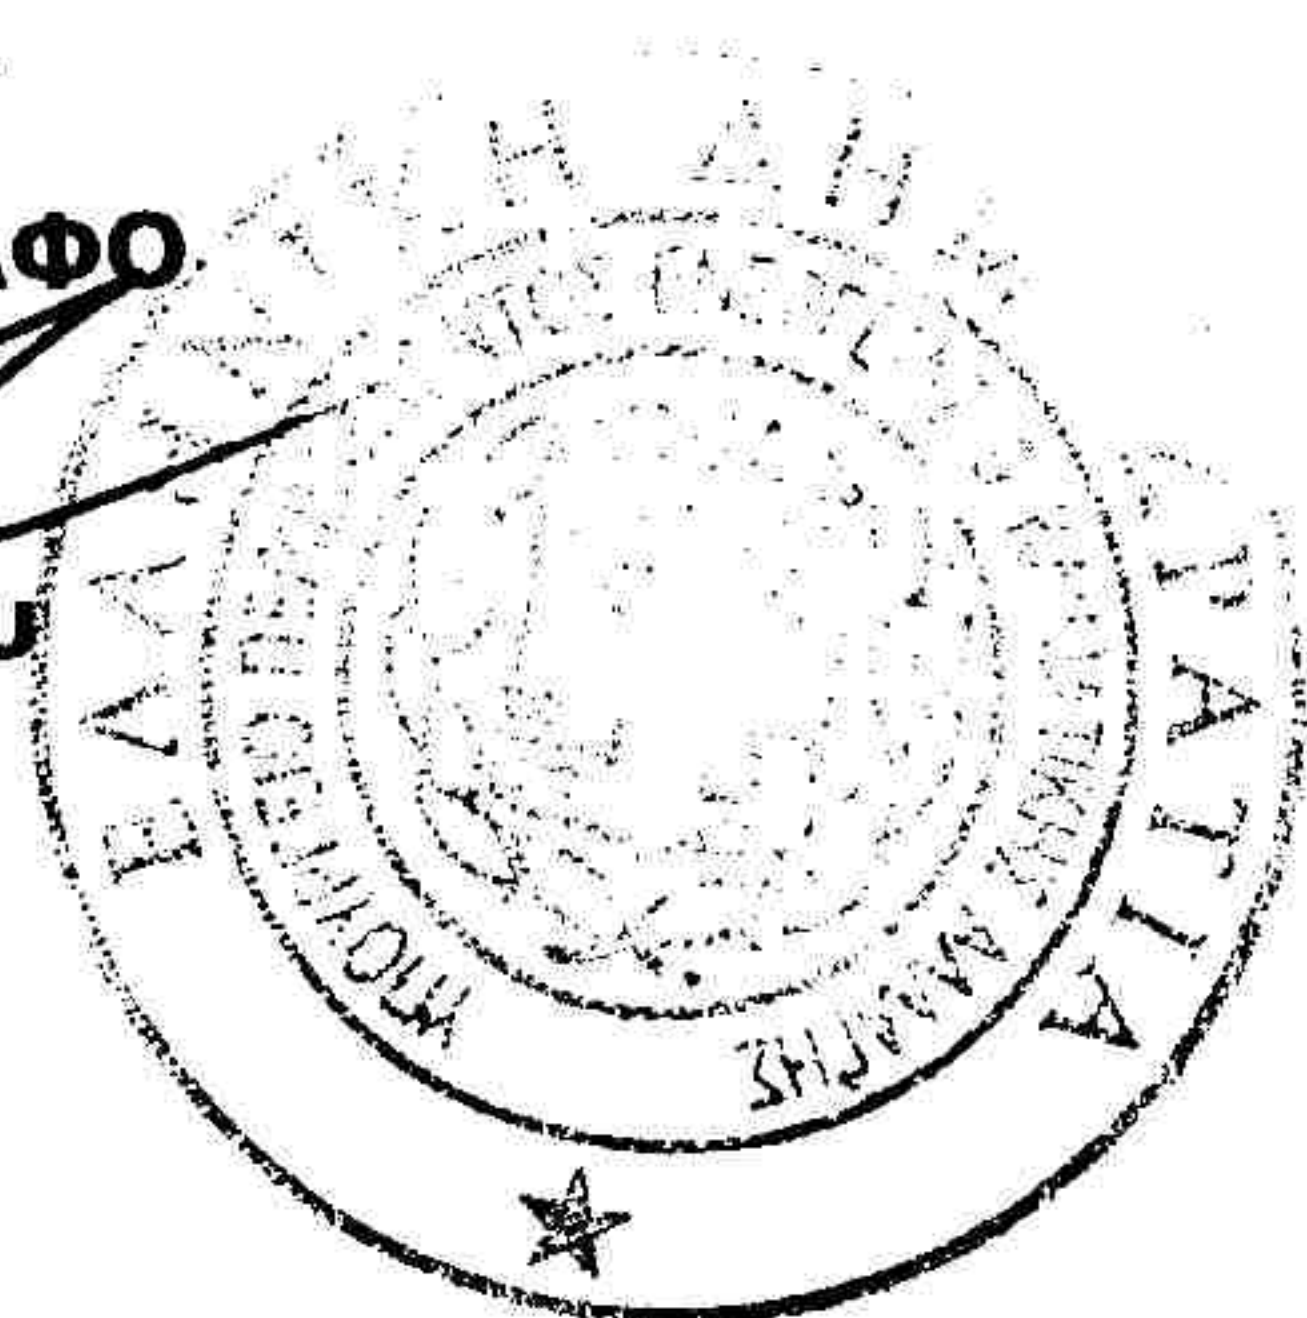



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΙΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΓΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Α.Π. 174704

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Α. Καϊτατζή
Τηλ. φωνο : 210 6417802
FAX : 210 6430625

ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17, Αμπελόκηποι,
115 23, Αθήνα

FAX: 210-6429137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Θέμα:

Απάντηση σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ με θέμα: «Για τη μονάδα καύσης βιομάζας στη Δ.Κ. Αυλώνα Αττικής»

Σχει:

Το με Α.Π. 3386/Β/269/4.9.2014 έγγραφο από το Γραφείο Υπουργού/Κοινοβουλευτικός Έλεγχος του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η σχετική με το θέμα ερώτηση με Α.Π. 2161/2.9.2014 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 174704/5.9.2014).

Σε απάντηση στην με Α.Π. 2161/2.9.2014 ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, που αφορά στη μονάδα καύσης βιομάζας στη Δ.Κ. Αυλώνα Αττικής, σας γνωρίζουμε ότι:

Η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ) έχει αρμοδιότητα για την αξιολόγηση και προώθηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης συγκεκριμένων έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ έχει την αρμοδιότητα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών μελετών και της προώθησης των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Π.Π.Π.Α. και Ε.Π.Ο.) έργων και δραστηριοτήτων που αφορούν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, τα οποία κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 των πινάκων της ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21 Β').

Η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2 και αποτελεί αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.


Τα επιμέρους ερωτήματα του σχετικού εγγράφου δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
ΕΠ. ΤΟΛΕΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Β. Πάτση
5. Α. Καϊτατζή

κπ\C:\ΥΠΕΧΩΔΕ\Nouli\174704-14.doc

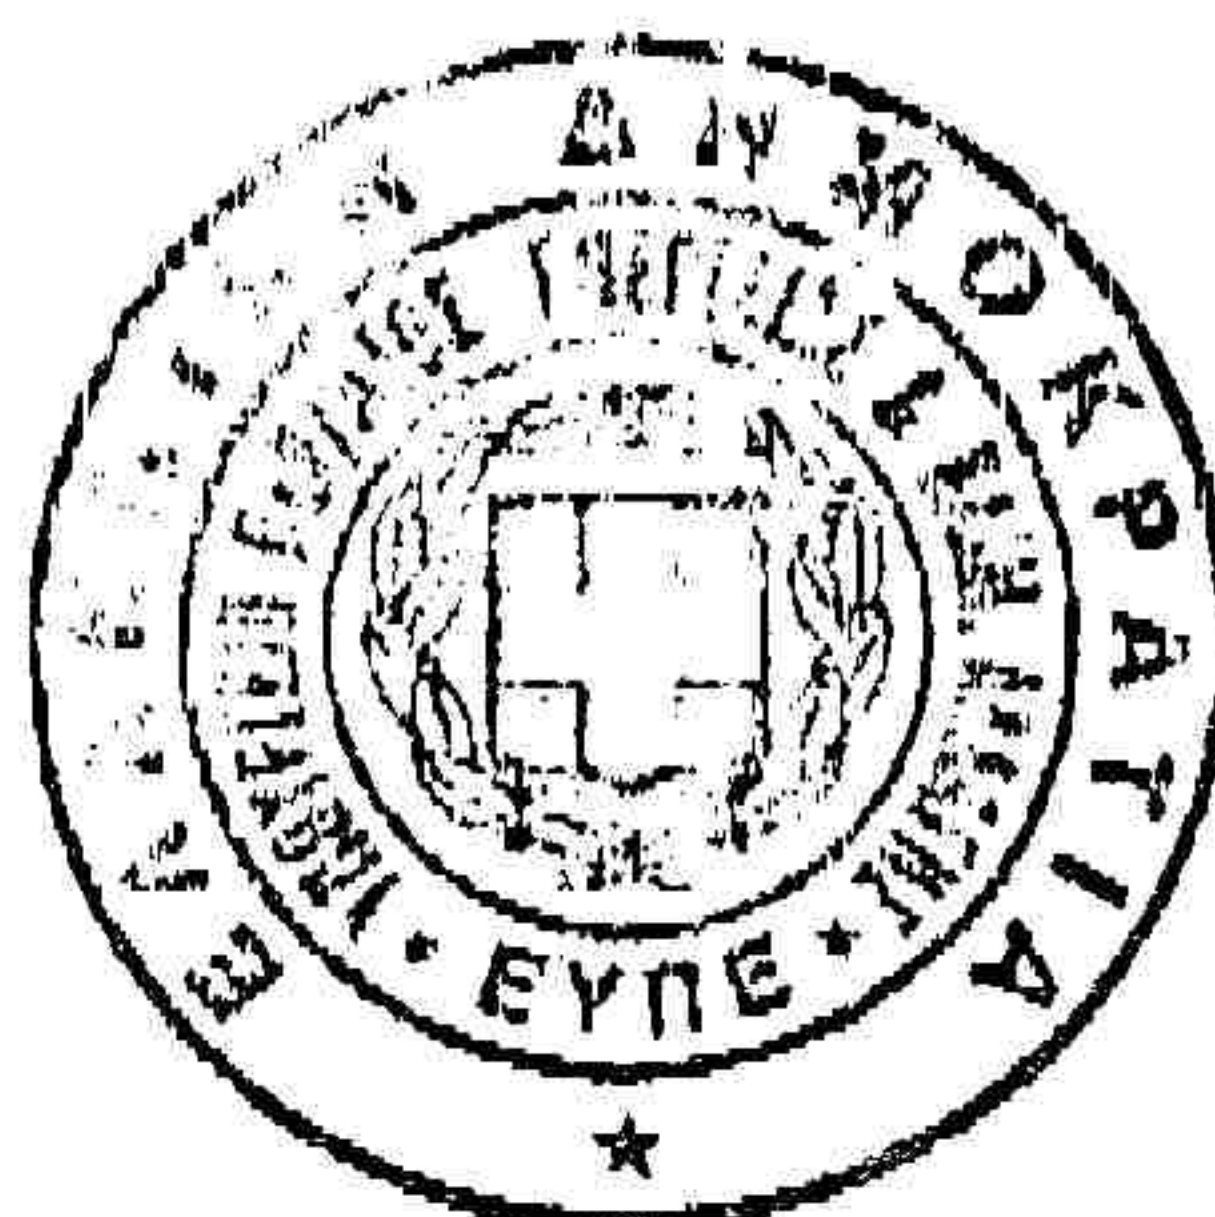

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΑΛΕΥΡΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΑΠΕ

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. Ντζούρας
Τηλ. : 210 6969 360
Fax : 210 6969 404
e-mail : ntzouras@eka.ypeka.gr

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ38/2034/οικ.15346

✓
ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

**Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής**

Αμαλιάδος 17, Αμπελόκηποι
Τ.Κ.: 115 23 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2161/02.09.2014 ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γ. Γκιόκα, Χ. Κατσώτη, Λ. Κανέλλη, Σ. Χαλβατζή

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α' 129), άρθρ. 1, παρ. 2, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3851/2010 (Α' 85), η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα για την προστασία του κλίματος. Με βάση το ίδιο άρθρο και κατ'εφαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, προβλέπεται συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% μέχρι το 2020 και καθορίζεται επιμέρους στόχος συμμετοχής της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.

Η ανάπτυξη εφαρμογών παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές βιομάζας και βιοαερίου, έχει καθυστερήσει στη χώρα μας, παρότι αυτές οι τεχνολογίες έχουν συγκεκριμένα ευνοϊκά χαρακτηριστικά, που καθιστούν την προώθησή τους επιθυμητή. Για την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων έχει θεσμοθετηθεί ευνοϊκή τιμολόγηση ηλεκτροπαραγωγής καθώς και ολοκληρωμένο πλαίσιο αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ, που λαμβάνει υπόψη όλες τις χωροταξικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Βάσει αυτού του πλαισίου χορηγούνται οι άδειες ακολουθώντας την κατά περίπτωση και κατηγορία έργου διαδικασία.

Συγκεκριμένα με το ν. 3851/2010 (Α' 85), με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ν. 3468/2006 (Α' 129), εισήχθησαν διατάξεις για την προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής μεταξύ άλλων από βιομάζα, μέσω απλοποιημένης αδειοδοτικής διαδικασίας διεσπαρμένων εφαρμογών, αυξημένου ειδικού βάρους για την εθνική μας οικονομία, τη στήριξη των αγροτικών εισοδημάτων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ειδικότερα, εισήχθησαν ρυθμίσεις, που επέφεραν ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το προϋφιστάμενο καθεστώς στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής με βιομάζα, ως ακολούθως:

- (α) Εισήχθη ευνοϊκή τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς βιομάζας με αύξηση των εγγυημένων τιμών πώλησης, η οποία ακόμα και μετά την ψήφιση του ν. 4254/2014 (Α' 85) για το μηδενισμό του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού στήριξης των ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, οπότε εισήχθησαν μειώσεις στις τιμές αποζημίωσης όλων των μορφών ΑΠΕ, παρέμειναν σε ικανοποιητικό επίπεδο (βλ. Πίνακα).

1), ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των εν λόγω επενδύσεων και να μην επιβαρύνεται υπέρμετρα ο ειδικός λογαριασμός.

Κλίμακα εγκατεστημένης ισχύος P	$P \leq 1 \text{ MW}$	$1 \text{ MW} < P \leq 5 \text{ MW}$	$P > 5 \text{ MW}$
Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων (χωρίς τη λήψη κρατικής ενίσχυσης)	198	170	143

Πίνακας 1: Αποζημίωση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιορευστών (σε ευρώ/MWh)

- (β) Έλαβαν χώρα ρυθμίσεις για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας με την αύξηση του ορίου ισχύος σταθμών βιομάζας, από τα 100kW στο 1MW, κάτω του ορίου οι σταθμοί εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, και συνεπαιόλουθα από την υποχρέωση για έκδοση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας. Η αρμοδιότητα «χειρισμού» των αιτημάτων ανάπτυξης σταθμών βιομάζας, που εξαρτώνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, περιήλθε στο διαχειριστή του διασυνδεδεμένου δικτύου και του δικτύου των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 4 & 8 του ν. 3468/2006, ο αρμόδιος διαχειριστής του δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύνδεση αυτών των σταθμών κατά περίπτωση με το διασυνδεδεμένο δίκτυο ή το δίκτυο των μη διασυνδεδεμένων νησιών.
- (γ) Εισήχθησαν διατάξεις για την αποτροπή δέσμευσης του ηλεκτρικού χώρου επί μακρόν προκειμένου να μην καθυστερούν ή ανακόπτονται οι επενδυτικές προσπάθειες, ιδιαιτέρως για τους σταθμούς οι οποίοι απαλλάσσονται της αδειοδότησης, μέσω της ήρρησης συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων για τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου και της υποχρέωσης εγγυοδοσίας. Συγκεκριμένα, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διευκολύνει μεν την υλοποίηση σταθμών μικρής ισχύος, αλλά ταυτόχρονα αποτρέπει την επί μακρού χρόνου δέσμευση ηλεκτρικού χώρου από ανώριμα αιτήματα, μέσω της δμηνιαίας (και προσεχώς 2μηνιαίας) διάρκειας ισχύος των προσφορών σύνδεσης από την οριστικοποίηση τους (ν. 3468/2006, άρθρ. 8, παρ. 4), του δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης/εγκατάστασης του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, εντός 18 ή 24 μηνών, κατά περίπτωση, από την ημερομηνία χορήγησης οριστικών όρων σύνδεσης (άρθρ. 8, παρ. 4), και των σχετικών απαιτήσεων εγγυοδοσίας. Οι τελευταίες συνίστανται στην υποχρέωση των φορέων σταθμών παραγωγής που απαλλάσσονται της υποχρέωσης έκδοσης άδειας παραγωγής, για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής στον αρμόδιο διαχειριστή, η οποία καταπίπτει υπέρ του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, σε περίπτωση μη υλοποίησης της σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο ή το Σύστημα, εντός της καθορισθείσας ημερομηνίας.
- (δ) Με νομοθετικές ρυθμίσεις, που συμπεριλήφθησαν στους ν. 4001/2011 (Α' 179), άρθρ. 188, ν. 4062/2012 (Α' 70), άρθρ. 39, παρ. 5, και ν. 4152/2013 (Α' 107), άρθρ. πρώτο, παρ. Ι', υποπαρ. ΙΙ', περ. 6, προωθήθηκε η κατά προτεραιότητα εξέταση, από τον αρμόδιο διαχειριστή του δικτύου, αιτημάτων προσφορών σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/βιοαέριο/βιορευστά, όποτε κρίθηκε ότι υφίσταντο καθυστερήσεις στη σχετική διαδικασία, που ανακόπτουν την αδειοδότηση των εν λόγω επενδύσεων.

Ως προς τους κανόνες χωροθέτησης και εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ, που υποχρεούνται στην εξασφάλιση άδειας παραγωγής, τηρούνται οι διατάξεις του συγκεκριμένου Ειδικού Γραφείου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, που ισχύει από το 2018 (Κατ. 49828/2464/03.12.2008, ΦΕΚ Β' 2464), με το οποίο δίνονται επιπλέον κατευθύνσεις για την εφαρμογή των πολιτικών προώθησης τους, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.




Ειδικότερα, για τους ανωτέρω σταθμούς, το άρθρο 18 του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου καθορίζει τα κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα/βιοαέριο», ορίζοντας τις «προνομιακές περιοχές» χωροθέτησης, τις «ζώνες αποκλεισμού», και τις ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται από τις γειννύζουσες χρήσεις γης, περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, περιοχές και στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, οικιστικές δραστηριότητες, αναπτυξιακές ζώνες και δραστηριότητες.

Για το σύνολο των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/βιοαέριο, δηλαδή υποκείμενους και μη στην υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι πολεοδομικοί όροι και περιορισμοί, αρτιότητας, ποσοστού κάλυψης και συντελεστού δόμησης γηπέδων, τήρησης αποστάσεων από οικισμούς, διαφορετικών πληθυσμιακών πυκνοτήτων, κατά περίπτωση κατηγορίας όχλησης, με την επιφύλαξη τυχόν δεσμευτικών αποφάσεων για την κάθε περιοχή. Βάσει των διατάξεων του ν. 2911/2001 (Α' 201), άρθρ. 2, παρ. 7, ως ισχύει, οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ λογίζονται ως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, από πολεοδομικής απόψεως, και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του από 24.05.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ Δ' 270) για την εκτός σχεδίων πόλεων δόμηση, καθώς και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη του ίδιου προεδρικού διατάγματος, που αφορά σε έργα της ΔΕΗ ΑΕ, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησής τους.

Πέραν των ανωτέρω, με το άρθρο 9 του ν. 3851/2010 δίνονται σαφείς κατευθύνσεις βίωσης των οποίων διενεργείται ο περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός σχετικά με την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ και ορίζεται ότι τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης περιλαμβάνουν τις κατευθύνσεις και τα προγραμματικά πλαίσια για τη βιώσιμη αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού των περιφερειών, με προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του 1650/1986, όπως ισχύει και τις παραγράφους 1 εδάφιο δ' και 2 εδάφιο ιβ' του άρθρου 2 του ν. 2742/1999. Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων, καθορίστηκαν «περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας» για έργα ΑΠΕ, στη βάση της αρχής ότι οι ΑΠΕ συνιστούν περιβαλλοντικά φιλικές μορφές ενέργειας που μπορούν να χωροθετούνται ευρέως στις υπόλοιπες περιοχές ως μέσο για την προστασία του κλίματος. Έτσι, βάσει της παρ.6, του άρθρου 19 του νόμου 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.3851/2010, είναι δυνατή η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ στις περιοχές των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 19 του ν.1650/1986, δηλαδή σε εθνικά πάρκα, σε προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς και σε περιοχές οικοανάπτυξης, καθώς και στις γειτονικές εκτάσεις αυτών, εφόσον με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται στα πλαίσια της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του σταθμού διασφαλίζεται η διατήρηση του προστατευόμενου αντικείμενου της περιοχής. Από τις ανωτέρω περιοχές εξαιρούνται μέρη που αποτελούν περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας (υγρότοποι RAMSAR) και οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της επικράτειας που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την απόφαση 2006/13/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εύλογα συνάγεται από τα ανωτέρω, ότι έχει διαμορφωθεί το γενικό πλαίσιο χωροθέτησης έργων ΑΠΕ σε κάθε περιοχή της χώρας και έχουν δοθεί οι κατευθύνσεις για την εναρμόνιση όλων των τοπικών ή υπερτοπικών χωροταξικών σχεδίων που θα ορίζουν λεπτομερώς τις βέλτιστες περιοχές χωροθέτησης των έργων. Επομένως, η εγκατάσταση των έργων αυτών δεν γίνεται άκριτα, ούτε με έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Η ανάπτυξη των έργων (βιομάζας καύσιμα, παράλληλα με τη διατήρηση της φυσιογνωμίας και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας με την ενεργοποίηση θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στις διαδικασίες προμήθειας και εφοδιασμού των σταθμών με πρώτη ύλη καυσίμου βιομάζας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναγνωρίζει τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής γενικότερα από βιομάζα/βιοαέριο/βιορευστά, ως σταθμούς βάσης που ενισχύουν τον προγραμματισμό του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού, και ότι, πέραν της

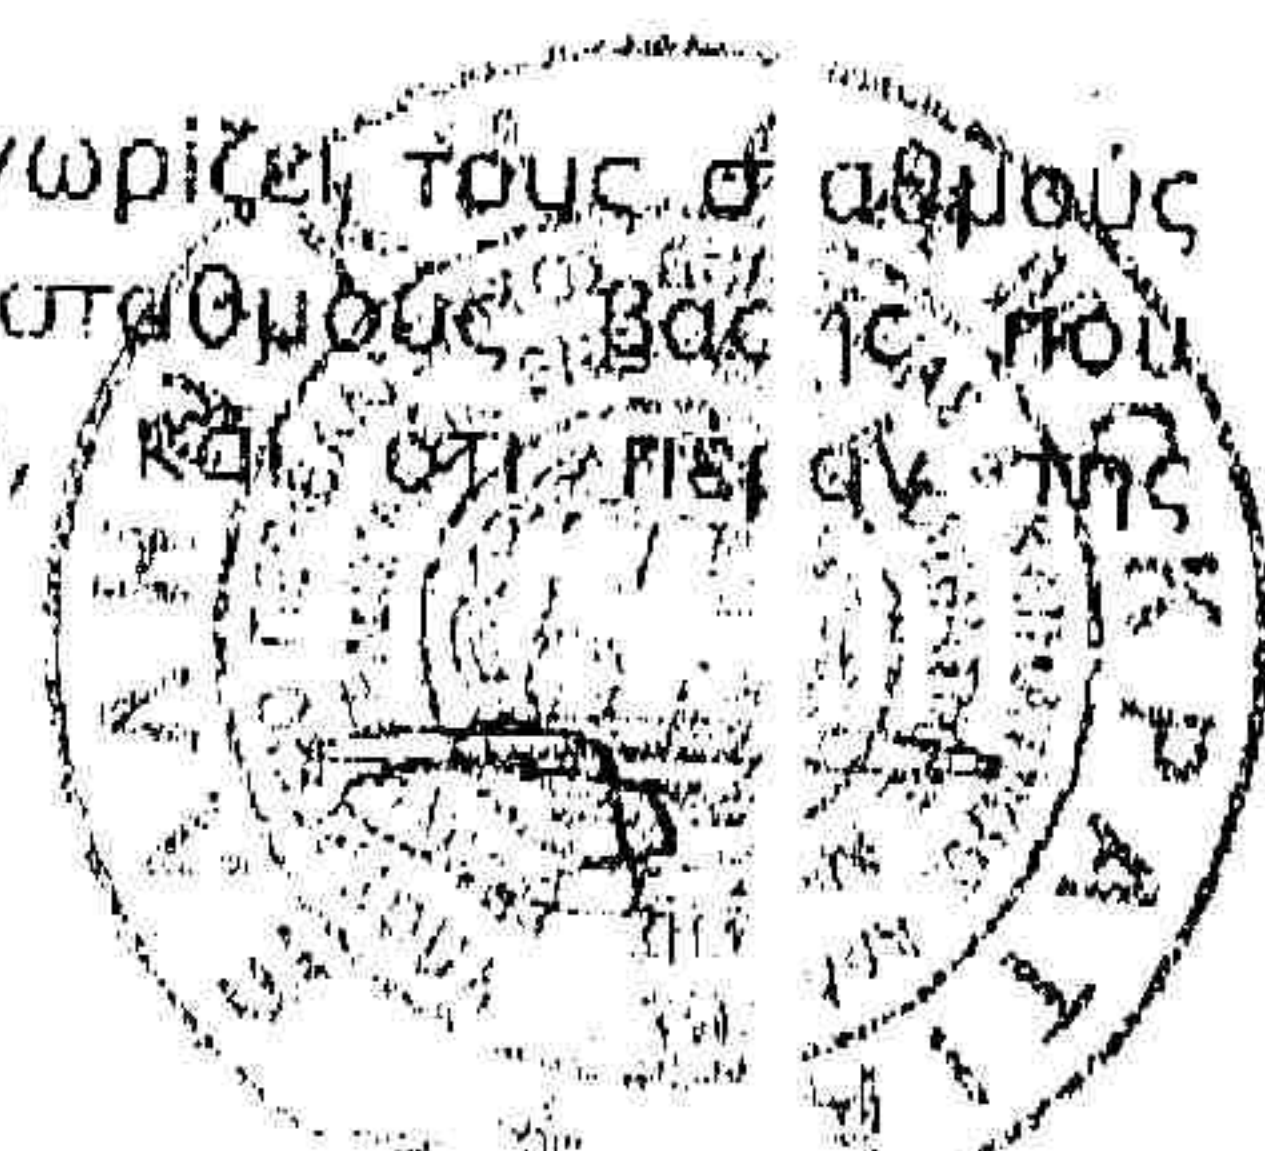


συμβολής τους στην επίτευξη των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ, αναμένεται να συμβάλλουν κατά περίπτωση:

- i. στην ενεργοποίηση του αγροτικού πληθυσμού, μέσω της δημιουργίας συναφών θέσεων εργασίας στην ελληνική περιφέρεια,
- ii. στην επίλυση περιβαλλοντικής φύσεως προβλημάτων (αποφυγή ρύπανσης), που οφείτονται της ασφαλούς διαχείρισης των οργανικών μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως είναι τα πτηνο-κτηνοτροφικά απόβλητα, και
- iii. στην αξιοποίηση αργούντων γεωργικών εδαφών, προς την κατεύθυνση ανάπτυξης της ενεργειακής γεωργίας.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ΑΠΕ

Η. Νικολάου

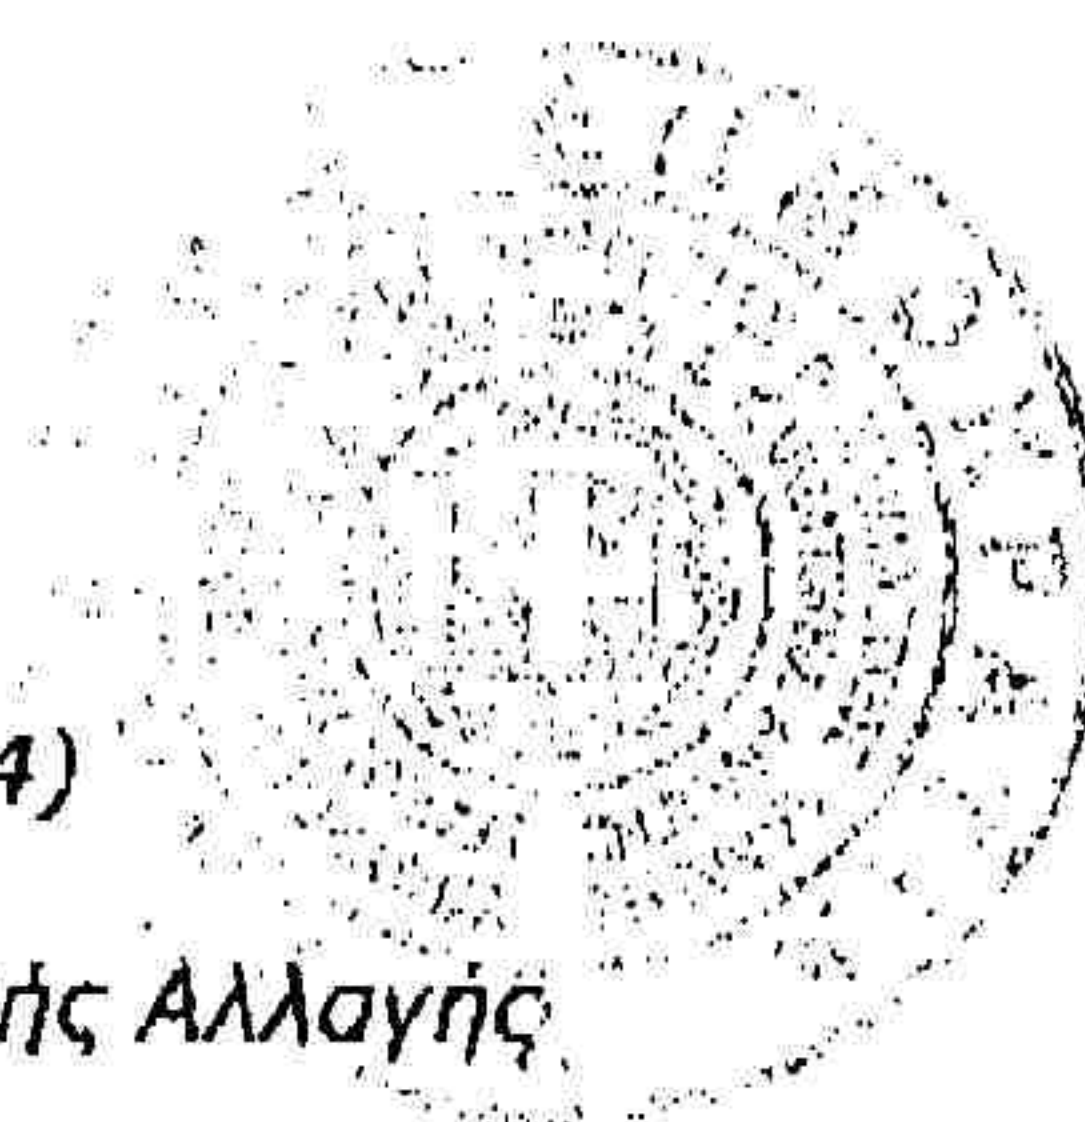


ΑΝΤΙΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ

Ο Γ. ΒΑΡΕΛΛΑ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού (σχετ.: 3386/Β/269/04.09.2014)
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
4. Δ15
5. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.(4)

OK
GR
25/9/14

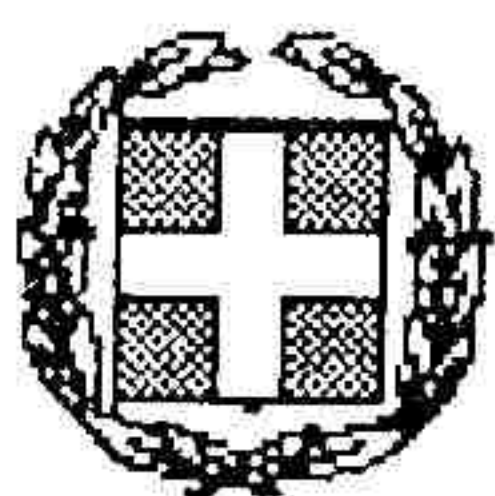

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Αμαλιάδος 17

Ταχ. Κώδικας: 115 23

Τηλέφωνο: 2106437.085

Fax: 2106469.385

Email: dne@prv.ypeka.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 22.9.2014

Αριθ.Πρωτ: 12456

ΠΡΟΣ:

✓ Γραφείο Υπουργού

Κοινοβουλευτικός Έλέγχος

ΘΕΜΑ: "Απάντηση στην ερώτηση των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΚΚΕ για τη μονάδα καύσης βιομάζας στη Δ.Κ Αυλώνα Αττικής (έγγραφό σας υπ'αρ.3386/β/269/4.9.2014)"

Σε απάντηση του ανωτέρω διαβιβαστικού εγγράφου σας με συνημμένη την υπ'αρ.πρωτ.2161/2.9.2014 ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ για την ανάκληση της υπ'αρ. Φ6199/4089/13/18.12.2013 αποφάσεως του Γεν.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα μέσω διαδικασίας αεριοποίησης (ισχύος 1MWe), της εταιρίας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ» στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


Ενώπιον του Υπουργού ΠΕΚΑ ασκήθηκε η από 17.1.2014 εμπρόθεσμη προσφυγή του

Συλλόγου Αυλωνιτών «Το Σάλεσι» κλπ κατά της ανωτέρω απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 8 ν.3200/1955, όπως ισχύει, μόνο για έλεγχο νομιμότητας. Επ'αυτής εκδόθηκε η υπ'αρ.7420/18-3-2014 απορριπτική της προσφυγής απόφαση υπογραφής της Γεν.Γραμματέως ΥΠΕΚΑ για όσους λόγους αναφέρονται στο σκεπτικό της.

Συνημμένα:


Αντίγραφο της υπ'αρ. 7420/18.3.2014
απόφασης

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑ**

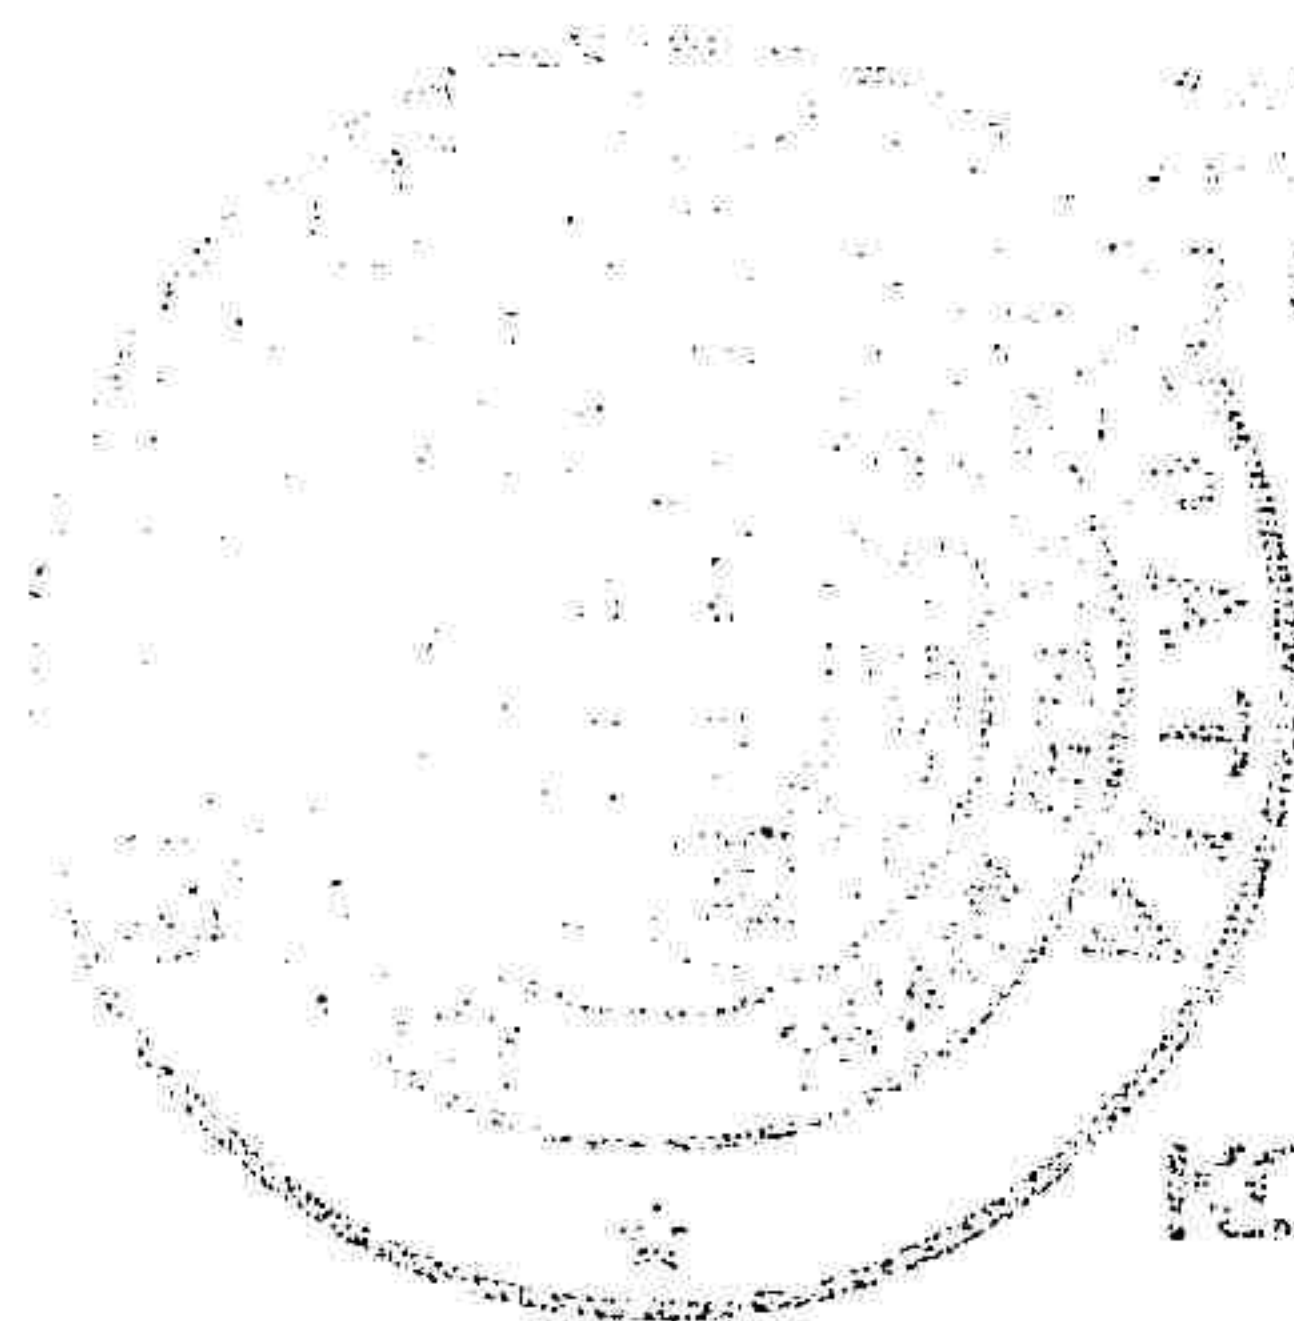

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε.Α.

ΚΟΡΗ/ΝΟΣ ΠΩΛΙΑΚΑΣ

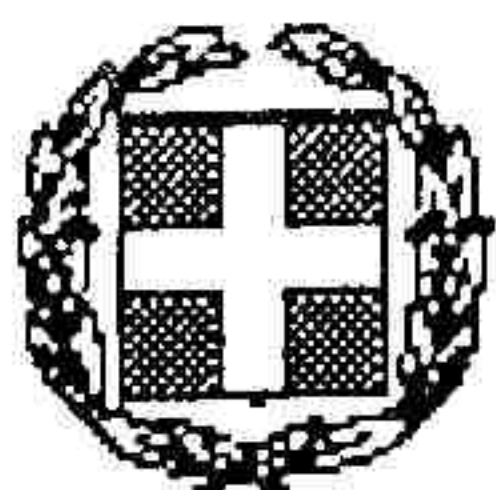

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ**

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΟ-ΔΔΣ

Αθήνα 18-3-2014

Αριθ. πρωτ. 7420

Ταχ. Δ/ση : Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας : 11523
ΤΕΛΕΦΑΞ : 210-6469385
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 213-1515162

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Απόρριψη της προσφυγής του Συλλόγου Αυλωνιτών με την επωνυμία «Το Σαλέσι» κλπ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (Α' 160), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης κλπ» (Α' 91) και ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και ρύθμιση αυθαιρέτων κλπ.» (Α' 209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/2011 (Α' 209)» (Β' 21), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 20741/8-5-2011 όμοια απόφαση (Β' 1565).
5. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Η.Π. 11014/703/Φ104 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) κλπ» (Β' 332/20-3-2003).
6. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κ.λ.π.» (Β' 1391).
7. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. οικ. 48963/5-10-2012 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' κ.λ.π.» (Α' 107).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 "Περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως" (Α' 97) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κλπ.» (Α' 107).

9. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. οικ. 12123/25-2-2013 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς κ.λ.π.» (Β'499) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

10. Την υπ' αριθ. Φ6199/4089/13/18-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα μέσω διαδικασίας αεριοποίησης (ισχύος 1MWe), της εταιρίας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΜΑΝΔΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ή «ΤΣΟΥΜΠΑ» στη Δ.Κ. Αυλώνα, του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής».

11. Την από 17-1-2014 εμπρόθεσμη προσφυγή του Συλλόγου Αυλωνιτών με την επωνυμία «Το Σαλέσι», κλπ. που κατατέθηκε στο ΥΠΕΚΑ στις 17-1-2014 με αριθ. πρωτ. 2469/17-1-2014 και στρέφεται κατά της ανωτέρω απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Επειδή με την υπ' αριθ. Φ6199/4089/13/18-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιομάζας (ισχύος 1MWe), της εταιρίας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΜΑΝΔΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ή «ΤΣΟΥΜΠΑ» στη Δ.Κ. Αυλώνα, του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής και θα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη παραγωγής ενέργειας βιομάζα φυτικής προέλευσης τύπου chip wood από ευκάλυπτο και μίσχανθο, και ορίζεται ότι ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργός του έργου οφείλει τόσο κατά την κατασκευή και εγκατάσταση, όσο και κατά την λειτουργία του έργου, αλλά και μετά το πέρας αυτής, να τηρεί τους καθοριζόμενους με την ως άνω απόφαση περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς με αποκλειστική του ευθύνη.

Επειδή με την από 17-1-2014 εμπρόθεσμη προσφυγή τους, που κατατέθηκε στο Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. στις 17-1-2014 με αριθ. πρωτ. 2469/17-1-2014, ο Σύλλογος Αυλωνιτών με την επωνυμία «Το Σαλέσι», κλπ., στρέφονται κατά της ανωτέρω απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και αιτούνται την ακύρωσή της προβάλλοντας τους ισχυρισμούς ότι α) από τη λειτουργία των μονάδων καύσης – πυρόλυσης βιομάζας θα υπάρξουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής του Αυλώνα καθώς σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών η παραγωγή ρύπων, σε σχέση με τους ρύπους που παράγονται από τις χαλυβουργίες – μεταλλουργίες της όμορης περιοχής των Οινοφύτων, προφανώς θα δηλητηριάσει προσθετικά (της υφισταμένης ρύπανσης) τον πληθυσμό της Αυλώνας μέσω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο και τους καταναλωτές των αγροτικών προϊόντων της περιοχής σε όλη την Ελλάδα, β) η κατατεθείσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφέρει ότι το απαιτούμενο νερό για την λειτουργία της μονάδας θα προέρχεται από το υπάρχον δίκτυο της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα, ενώ στην πραγματικότητα το νερό της Δημοτικής Κοινότητας

Αυλώνα χρησιμοποιείται μόνο ως πόσιμο νερό και για τους χώρους υγιεινής και δεν παρέχεται για βιομηχανική χρήση και ως ψυκτικό μέσο, γ) δεν έχει γίνει μελέτη διασποράς αερίων ρύπων σε σχέση με τους βιομηχανικούς αέριους ρύπους της γειτνιάζουσας βαρέας βιομηχανικής περιοχής των Οиноφύτων που παράγει μεγάλες ποσότητες βλαβερών ρύπων και επηρεάζουν και την περιοχή στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα και για τον αυτό λόγο και η περιοχή αυτή δεν μπορεί να δεχθεί επιπλέον ρύπους, έστω και κατ' ελάχιστο, δ) σύμφωνα με την κατατεθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η Μονάδα θα στεγασθεί πλησίον άλλης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα της ίδιας εταιρείας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», και μάλιστα στο αυτό δηλωθέν αγροτεμάχιο, ούτως ώστε κάθε μονάδα να είναι ισχύος κάτω από 1MWe κατά καταστρατήγηση των διατάξεων του Νόμου.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και περιέχονται στην προσβαλλόμενη απόφαση και στα λοιπά στοιχεία και έγγραφα του σχετικού φακέλου της υπόθεσης που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και σε ότι αφορά ειδικότερα τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς των προσφευγόντων προκύπτουν ότι 1) σύμφωνα με το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης η εγκατάσταση της ως άνω δραστηριότητας, δυναμικότητας 1MWe [η οποία υπάγεται στην κατηγορία Α2 της υπ' αριθ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Ρ.Ε.Κ.Α. (Α'209) (Β'21), όπως ισχύει], θα υλοποιηθεί σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην θέση «ΜΑΝΔΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ή «ΤΣΟΥΜΠΑ» στη Δ.Κ. Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην εκτός σχεδίου και εντός των ορίων του ΓΠΣ Αυλώνας περιοχή και εντός της περιοχής που χαρακτηρίζεται ως ΒΙΠΑ όπου επιτρέπεται η λειτουργία βιοτεχνικών / βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η θέση της εγκατάστασης δεν εμπίπτει σε ζώνες αποκλεισμού για την χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα και για την λειτουργία της θα ανεγερθεί κτήριο εντός του οποίου θα στεγασθούν όλα τα επί μέρους στοιχεία εξοπλισμού , 2) σύμφωνα με το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης ως υπόλοιπο – απόβλητο κατά την διαδικασία της αεριοποίησης της βιομάζας χρησιμοποιείται στεγανή δεξαμενή ύδατος σε συνδυασμό με κάθετο γεωθερμικό σύστημα ψύξης για περαιτέρω χρήση στο κύκλωμα καθαρισμού και ψύξης, ενώ παράλληλα έχει εσωματωμένη διάταξη αντιδραστήρα με σύστημα επικάθισης και του αφαιρεί τις ύλες που έχει απορροφήσει και επιπλέον τα κατά την διαδικασία φιλτραρίσματος και ψύξης αερίου SYNGAS παραγόμενα ιζήματα ή άλλως επικαθίσεις αιωρημάτων του παραγόμενου αερίου συλλέγονται σε ιζηματοσυλλέκτες στη βάση της δεξαμενής από όπου περιοδικά συλλέγονται και απομακρύνονται από εξειδικευμένη εταιρεία και τέλος η παραγόμενη τέφρα μεταφέρεται σε ειδική στεγανή μεταλλική δεξαμενή από την οποία είναι δυνατή η απομάκρυνση της μέσω απορροφητικού μηχανισμού προς τα μεταφερόμενα container αποκομιδής. Επίσης και η παραγόμενη τέφρα από την καύση της βιομάζας και το αιώρημα επικάθισης – ίζημα στη δεξαμενή νερού από τον καθαρισμό μέσω κλειστού κυκλώματος θα απομακρύνεται με ασφάλεια από διαπιστευμένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και δύναται να διατεθεί σε καλλιεργητές εντός Αττικής είτε σε εταιρείες παραγωγής λιπασμάτων / εδαφοβελτιωτικών είτε ως υλικό κάλυψης ΧΥΤΑ. Κατά συνέπεια από την λειτουργία της μονάδας δεν θα μολύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας καθότι το νερό που θα χρησιμοποιείται θα ανακυκλώνεται σε κλειστή δεξαμενή και το ίζημα και η τέφρα που παράγονται από την μονάδα θα απομακρύνονται με ασφάλεια από διαπιστευμένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων

αποβλήτων, 3) Σύμφωνα με το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης η τροφοδοσία της απαιτούμενης ποσότητας νερού για την λειτουργία της μονάδας θα γίνει από το δίκτυο ύδρευσης της εγκατάστασης από όπου θα τροφοδοτείται η δεξαμενή ύδατος και θα αναπληρώνονται οι απώλειες κατά την διαδικασία καθαρισμού και ψύξης του αερίου, το δε νερό θα προέρχεται το υπάρχον δίκτυο του Δήμου, εφόσον είναι διαθέσιμο, είτε από προμηθεύτρια εταιρεία, 4) Όπως αναφέρεται στο περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης από την διαδικασία καύσης του αερίου SYNGAS εκλύεται σημαντική ποσότητα CO λόγω της ατελούς καύσης της πρώτης ύλης. Η περίπτωση παραγωγής περίσσειας αερίου SYNGAS αντιμετωπίζεται με δαυλό καύσης παρεμποδίζοντας την με αυτό τον τρόπο να διαφύγει στο περιβάλλον και αν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει υπερπαραγωγή αερίου ή άλλος λόγος απόρριψης αερίου, μετά την αποθήκευσή του ενεργοποιείται ο δαυλός καύσης ώστε το SYNGAS να μη απελευθερώνεται άκαυστο. Κατά συνέπεια όπως αναφέρεται και στο υπ' αριθ. ΠΕΧΩ/Φ6199/251/14/52-2014 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελάχιστα θα επιβαρύνεται το περιβάλλον από καυσαέρια, καθ' ότι το CO₂ που θα αποβάλλεται κατά την καύση είναι τόσο όσο έχει απορροφήσει το ξύλο από την ατμόσφαιρα κατά την ανάπτυξη του.

Επειδή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η ως άνω προσβαλλόμενη υπ' αριθ. αριθ. Φ6199/4089/13/18-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εκδόθηκε νόμιμα και δεν διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955, παράβαση νόμου κατά την έκδοση της, και κατά συνέπεια όλων των ανωτέρω θα πρέπει να απορριφθεί η από 17-1-2014 προσφυγή του Συλλόγου Αυλωνιτών με την επωνυμία «Το Σαλέσι», κλπ.

Αποφασίζουμε

Απορρίπτεται, σύμφωνα με το σκεπτικό, η από 17-1-2014 προσφυγή του Συλλόγου Αυλωνιτών με την επωνυμία «Το Σαλέσι», κλπ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Υπουργού Π,Ε,Κ.Α.
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Διεύθυνση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού
Μεσογείων 239, Νέο Ψυχικό 15451
3. Παναγιώτη Χασιώτη
Πληρεξούσιο Δικηγόρο Συλλόγου Αυλωνιτών «Το Σάλεσι»
Ι. Ρίτσου 6, Αυλώνα Αττικής

Ε.Δ. Χρ. Αρχ.
Π. Γιαννόπουλος, Δικηγόρος