


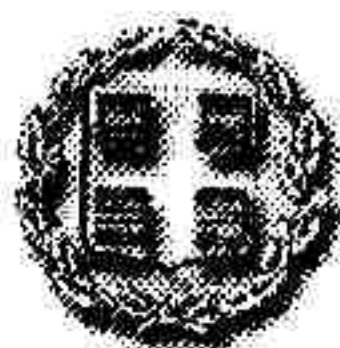


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416

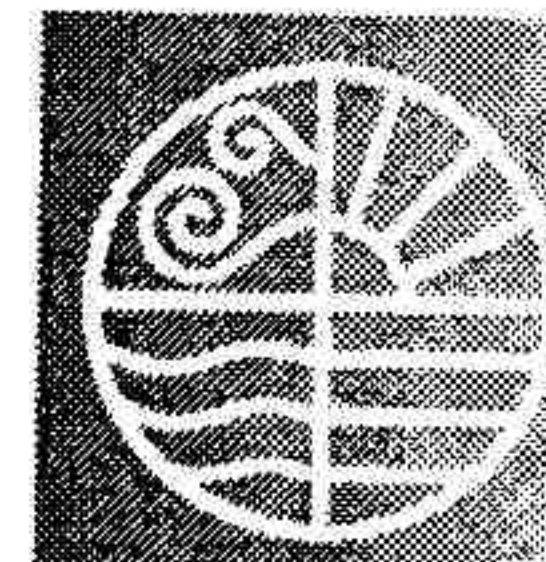

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

- 3 ΟΚΤ. 2014

Αθήνα, 02-10-2014
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/111/15706

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Αναφορών**

Κοινοποίηση:

- 1) Βουλευτή κα. Μ. Χρυσοβελώνη
- 2) ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Περραιβού & Καλλιρρόης 5, Αθήνα 117 43

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 1411/18-09-2014 Αναφορά

Σε απάντηση της υπ' αρ. 1411/18-09-2014 Αναφοράς της βουλευτή κας. Μ. Χρυσοβελώνη, σας διαβιβάζουμε το υπ' αρ. ΓρΔ/10167/25-09-2014 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Α. Παπαγεωργίου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής

Η ΜΑΤΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ



Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημ.: ΓΡΔ/10167/25-09-2014

Προς: κ. Ι. Μανιάτη
Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή.

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 1411/18.09.2014 Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κ. Μ. Χρυσοβελώνη.

Κύριε Υπουργέ,


Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής Αναφοράς της βουλευτή κας Μ. Χρυσοβελώνη, αναφορικά με την νόμιμη ηλεκτροδότηση των καταστημάτων μελών του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Διασκέδασης Αγριάς, που εδράζονται εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης στην Αγριά Βόλου, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Η ηλεκτροδότηση των τραπεζοκαθισμάτων στην απέναντι από τα ως άνω καταστήματα πλευρά του παραλιακού δρόμου, περιοχή ευθύνης του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, γίνεται μέσω μη δόκιμων επεκτάσεων των αντίστοιχων εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των καταστημάτων, για τις οποίες ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου.

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούσαν να ηλεκτροδοτηθούν με ανεξάρτητες παροχές, σύμφωνα με την πάγια διαδικασία ηλεκτροδότησης, εντούτοις δεν έχει μέχρι σήμερα κατατεθεί από πλευράς των καταστηματαρχών σχετικό αίτημα.

Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια τοπική υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ θα επικοινωνήσει με το Σύλλογο, προκειμένου να του γνωστοποιήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

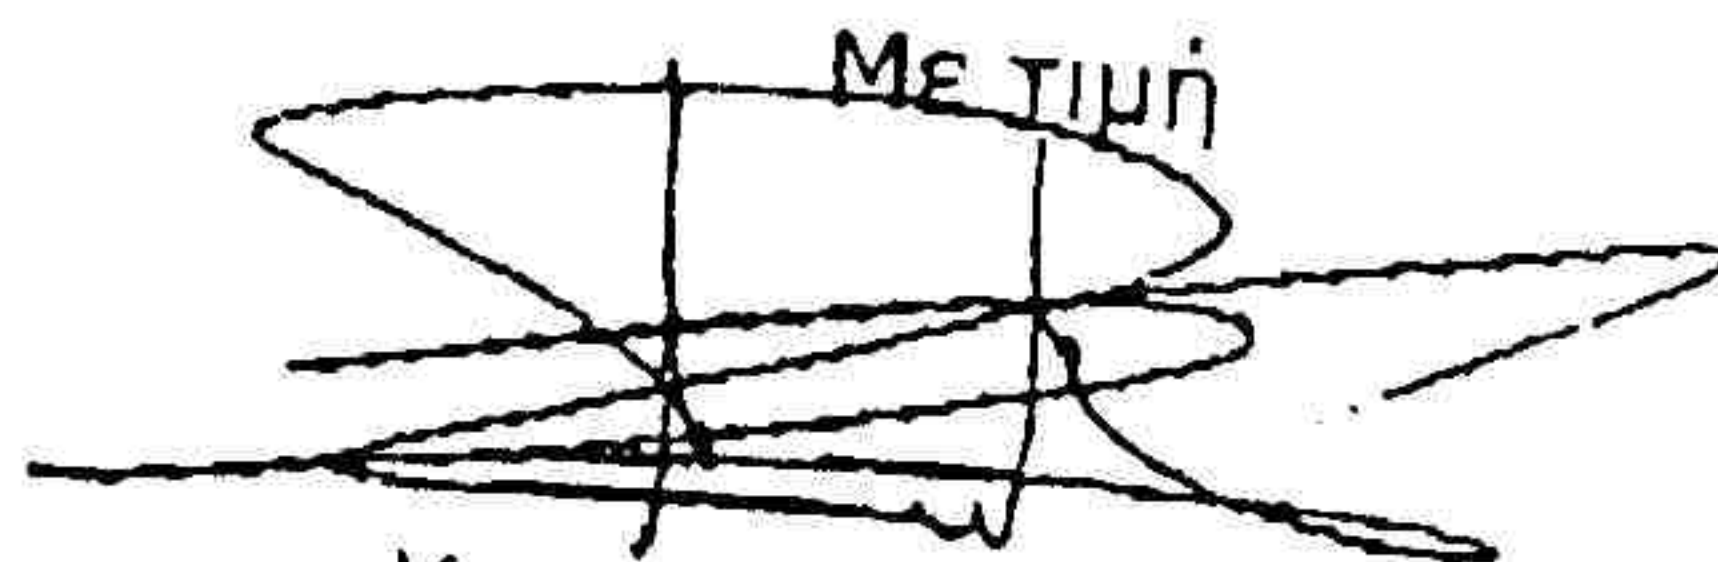Με τιμή

Κωνσταντίνος Ζωντανός

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου
 - Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
κ. Κ. Μαθιουδάκη
 - ΥΠΕΚΑ
Γενική Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
 - ΥΠΕΚΑ
Δ/νση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
-
-
-