



17 ΟΚΤ. 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 16 - 10 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 1343/2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Αντώνιο Γρέγο
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2344/08-09-2014 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1179/2014/02-10-2014 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Γρέγος, με θέμα «Ακατάλληλο το νερό στην περιοχή του Δρυμού Μυγδονίας Θεσσαλονίκης», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Υ: 9581/12-09-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

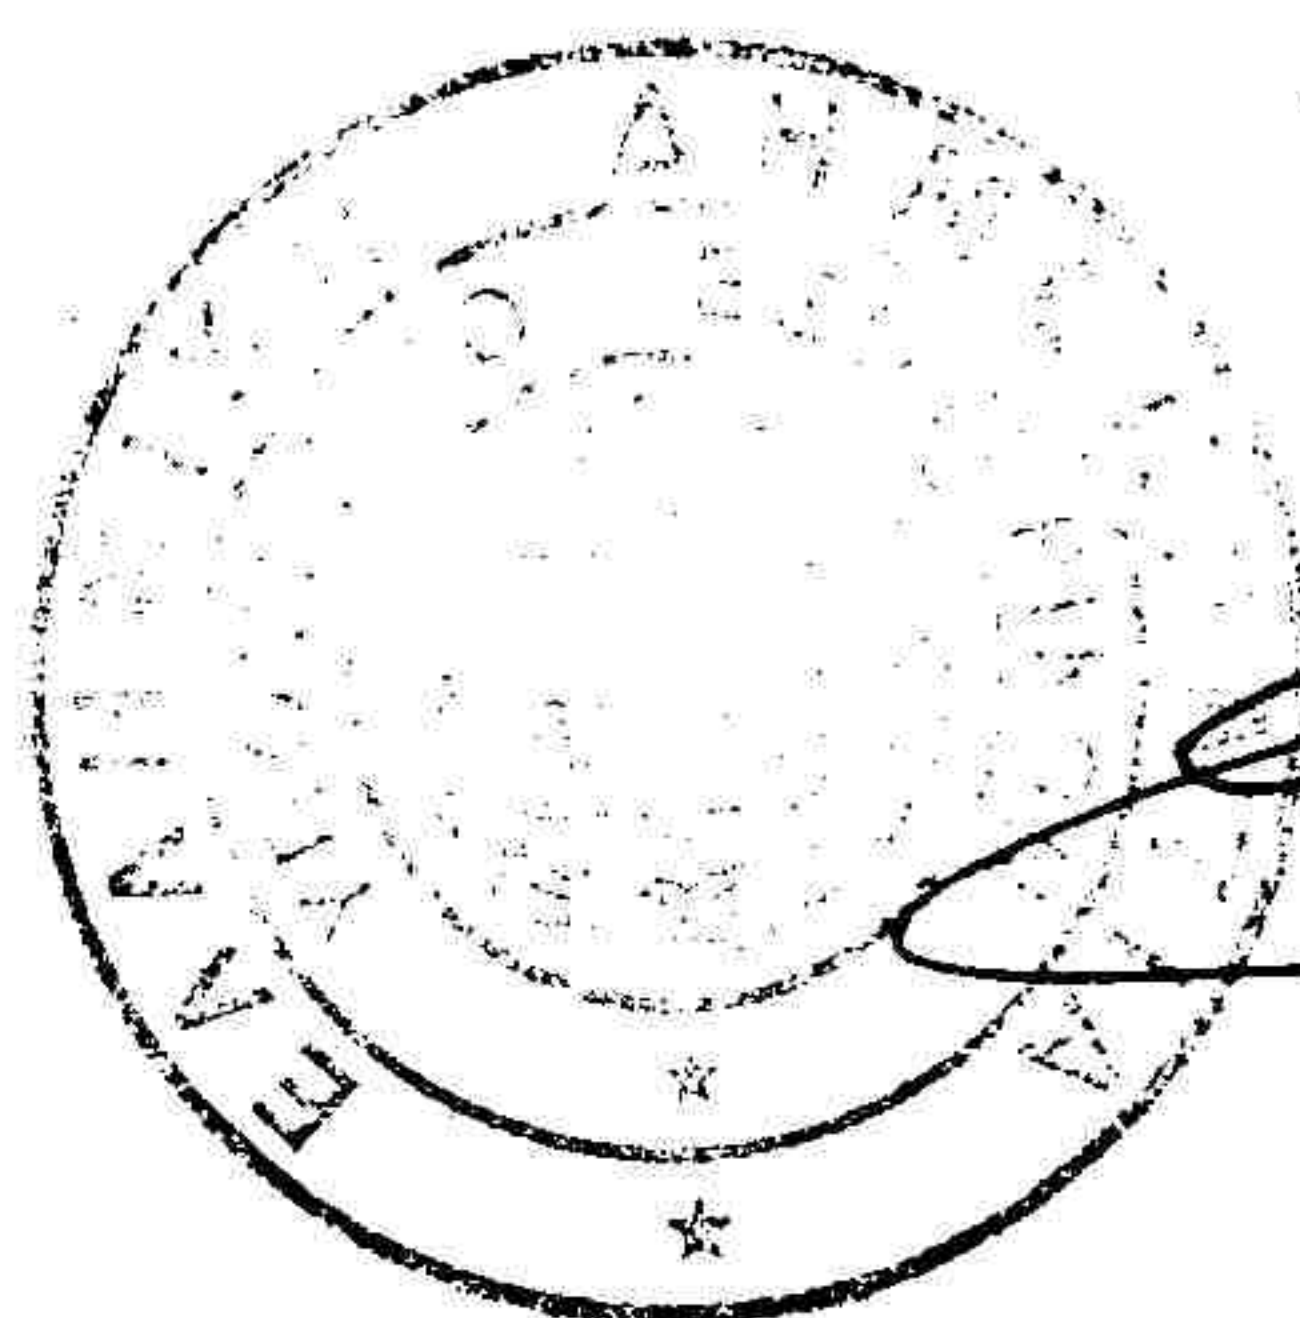

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Μία (1) σελίδα

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
2. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 15

Ταχ. Κωδ. : 54627

Πληροφορίες : ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τηλέ: 2313330889, 2313330890, 08:00 έως 10:00

29/9
7/14
Θεσσαλονίκη 12/9/2014

19 ΣΕΠ. 2014

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΠΥ:9581

35642

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προστασίας Περ/ντος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2 - ΑΘΗΝΑ

10563

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα βουλής

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ' αριθμ. 2344/8-9-2014 ερώτημα βουλής
β) Το υπ αριθμ. 33981/2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας πραγματοποίησε δειγματοληπτικό έλεγχο του νερού δικτύων ύδρευσης, στις 12/5/2014, στους οικισμούς ΛΗΤΗ και ΔΡΥΜΟ Δήμου Ωραιοκάστρου, που αναφέρονται στο (α) σχετ. ερώτημα βουλής.

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων της Β' ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ προέκυψαν τα εξής:

Δείγμα νερού από Λητή - παιδικός σταθμός "Μυγδονάκια" : ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την Υ2/2600/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892β'/11-7-2001)

Δείγμα νερού από Λητή - οβελιστήριο Ν.Νικολαΐδη : ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την Υ2/2600/2001 ΚΥΑ

Δείγμα νερού από Δρυμό - αρτοποιείο Α.Τσιάνη : ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την Υ2/2600/2001 ΚΥΑ.

Στο Δρυμό είχε διαπιστωθεί παλαιότερα υπέρβαση στην τιμή των νιτρικών, με αποτέλεσμα να εκδοθεί Απαγόρευση χρήσης του νερού για πόση και μαγειρική χρήση στους κατοίκους της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα η ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου τοποθέτησε φίλτρα απομάκρυνσης νιτρικών σε επιλεγμένα σημεία για την εξυπηρέτηση του κοινού (σχολεία, ΚΑΠΗ κλπ).

Από τις τελευταίες αναλύσεις διαπιστώνεται μείωση στην συγκέντρωση των νιτρικών με αποτέλεσμα το νερό να εκπληρώνει τους όρους της υγειονομικής νομοθεσίας.

Η ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου εξέδωσε άρση της απαγόρευσης χρήσης του.

Παρά ταύτα η Υπηρεσία μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της συνεργάζεται και ασκεί εποπτικό έλεγχο στους υπεύθυνους ύδρευσης, για τη τήρηση των όρων της νομοθεσίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το νερό που παρέχουν στους καταναλωτές ανταποκρίνεται στους όρους της ανωτέρω ΚΥΑ.

Ε. Π


Ο Γενικός Δ/ντής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Γραφείο Περιφερειάρχη ΠΚΜ

Βασ. Όλγας 198 Θεσ/νίκη

(σχετ. το 3184/11-9-2014 έγγραφο)

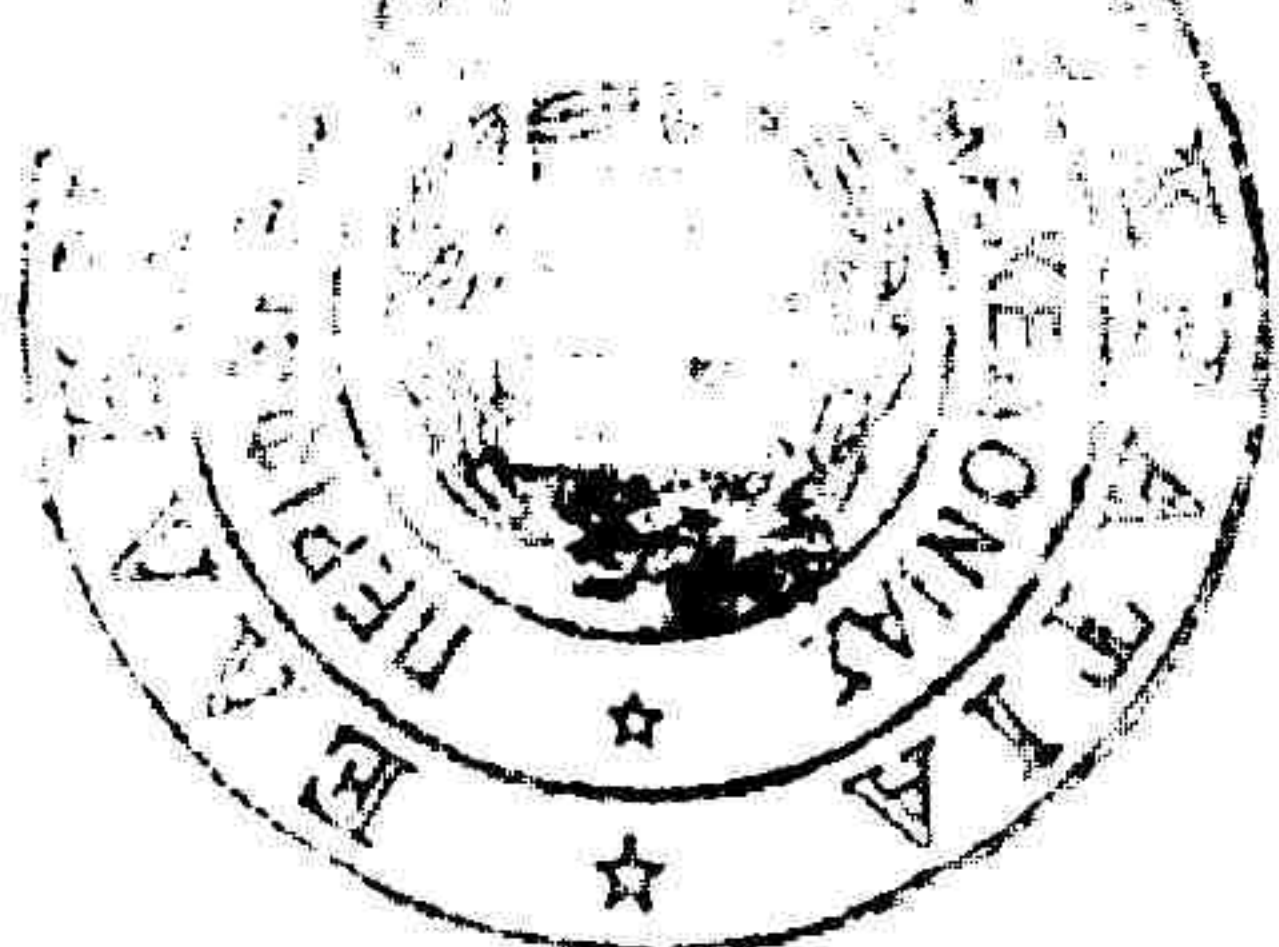

ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΛΤΣΑΡΝΟΥ