




24 ΟΚΤ. 2014

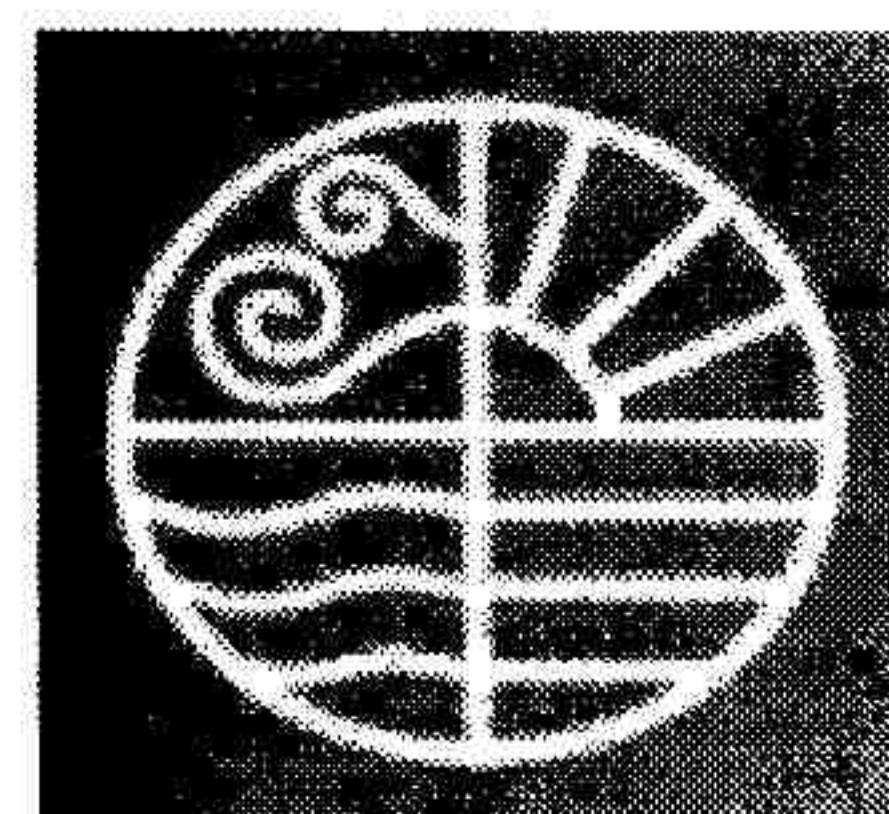

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα 23/10/ 2014
Αρ.Πρωτ: 3493 β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Θεοδόση Κωνσταντινίδη
 - Ελένη Γερασιμίδου
2. Γραφείο Υπουργού Υγείας
3. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2315/05-09-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2315/05-09-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένη Γερασιμίδου μας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 1164/2014/26-9-14 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με τα ζητήματα που τίθενται, η αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ περιορίζεται στην εκπόνηση και θεσμοθέτηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδάτινου Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας. Για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής επί του θέματος αυτού επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 146754/06-10-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

-Το με α.π. 146754/6-10-14 έγγραφο Δ/σης Προστασίας & ΔΥΠ/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 1
Σύνολο Σελίδων: 2

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα
Πληρ.: Ε. Λιάκου
Τηλ.: 210 6931297
Fax: 210 6994355
e-mail: e.liakou@pny.ypeka.gr

Αθήνα, 6 / 10 / 2014
Αρ. πρωτ.: 146754

ΠΡΟΣ:
Υ.Π.Ε.ΚΑ.
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί σχετ. αρ. 3493/β/2410)

Θέμα: 'Απάντηση σε ερώτηση με αρ. πρωτ. 2315/5-9-2014 '
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 3493/β/2410/1-10-2014 έγγραφό σας (Αρ. Πρωτ. Ε.Γ.Υ. 146754/1-10-14

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 2315/5-9-14 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ.κ. Θ. Κωνσταντινίδη και Ε. Γερασιμίδου και όσον αφορά στα θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚ) το οποίο έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ'εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, έχει αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων και προτείνονται μέτρα, όπου απαιτείται, για τη διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της καλής κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Σημαντικό κομμάτι των Σχεδίων Διαχείρισης αποτελεί η αποτύπωση της κατάστασης και ο σχεδιασμός μέτρων για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών συστημάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος. Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβούλευσης έχουν τεθεί και συζητηθεί θέματα ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συνδυασμό και με τις προτάσεις μέτρων που διατυπώνονται στα Σχέδια Διαχείρισης.

Σημειώνεται ότι για τη συντήρηση και τη διασφάλιση της καλής κατάστασης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των δικτύων ύδρευσης καθώς και για την υλοποίηση σχετικών έργων που να διασφαλίζουν την παροχή πόσιμου ύδατος την ευθύνη έχουν οι αρμόδιοι φορείς παροχής και λειτουργίας των δικτύων (Δήμοι, ΔΕΥΑ, εταιρείες ύδρευσης).



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μ. ΓΚΙΝΗ

Εσωτερική Διανομή
- Φ10

Χ. ΚΩΤΣΑΚΗ