




24 ΟΚΤ. 2014

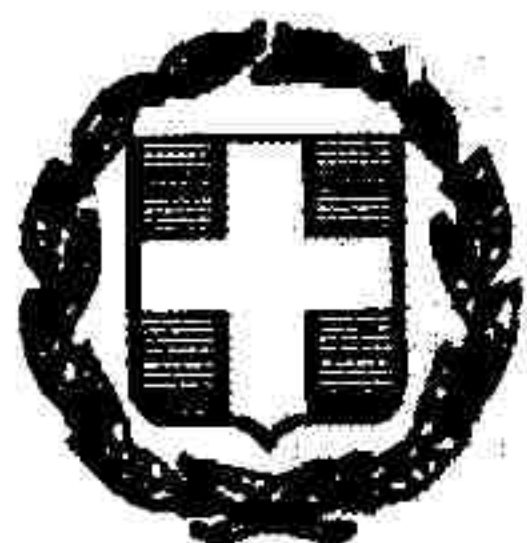

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Υπουργός

Αθήνα 22/10/ 2014

Αρ.Πρωτ: 3534 β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Θεοδόση Κωνσταντινίδη
 - Ελένη Γερασιμίδου
2. Γρ. Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
3. Γραφείο Υπουργού Υγείας
4. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
5. Γραφείο Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων
(με αντίγραφο της Ερώτησης) ✓

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 3493/09-10-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 3493/09-10-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένη Γερασιμίδου, σας γνωρίζουμε ότι όπως προκύπτει και από τα επισυναπτόμενα έγγραφα, αρμόδια να ενημερώσουν τη Βουλή, είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για θέματα που αφορούν σε αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (προς το οποίο κοινοποιούμε το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ερώτησης) για θέματα που αφορούν σε αρμοδιότητες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

Συνημμένα:

- Το με α.π. 175450/15-10-2014 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος /ΥΠΕΚΑ (σελ. 1)
- Το με α.π. 47943/14-10-2014 έγγραφο Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ./ΥΠΕΚΑ (σελ.1)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ


Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 2

Σύνολο Σελίδων: 3

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

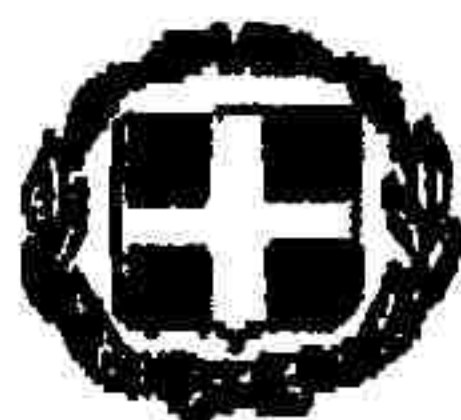

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

Α.Π. 175450

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
 Τ.Κ. : 114 73
 Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
 Τηλέφωνο : 210 6417962
 Φ.Α.Χ. : 210 6430637

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ
 Γραφείο Κοινοβουλευτικού
 Ελέγχου

Θέμα : Ερώτηση Βουλής για τη λειτουργία κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της πόλης του Δήμου Κατερίνης.

Σχετ. : Το υπ' αρ. 35348/311/10.10.14 έγγραφό σας με συνημμένη την υπ' αρ. 3493/9.10.14 Ερώτηση Βουλής (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 175450/13.10.14).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 3493/9.10.14 Ερώτησης Βουλής με αντικείμενο τη λειτουργία κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της πόλης του Δήμου Κατερίνης, σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον η εν λόγω κεραία έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση όμως του έργου αυτού, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, αλλά καθορίζεται από τις διατάξεις της υπ' αρ. 174610/2014 (Β' 2498) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για παρόμοια έργα που εμπίπτουν στη Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του Ν. 4014/2011, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 10 του ν. 4070/2012 (Α' 82), σε περίπτωση που σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας εγκαθίσταται σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία), τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (Β'1105).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ


α.α.

Β. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Κ. Γιαβής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

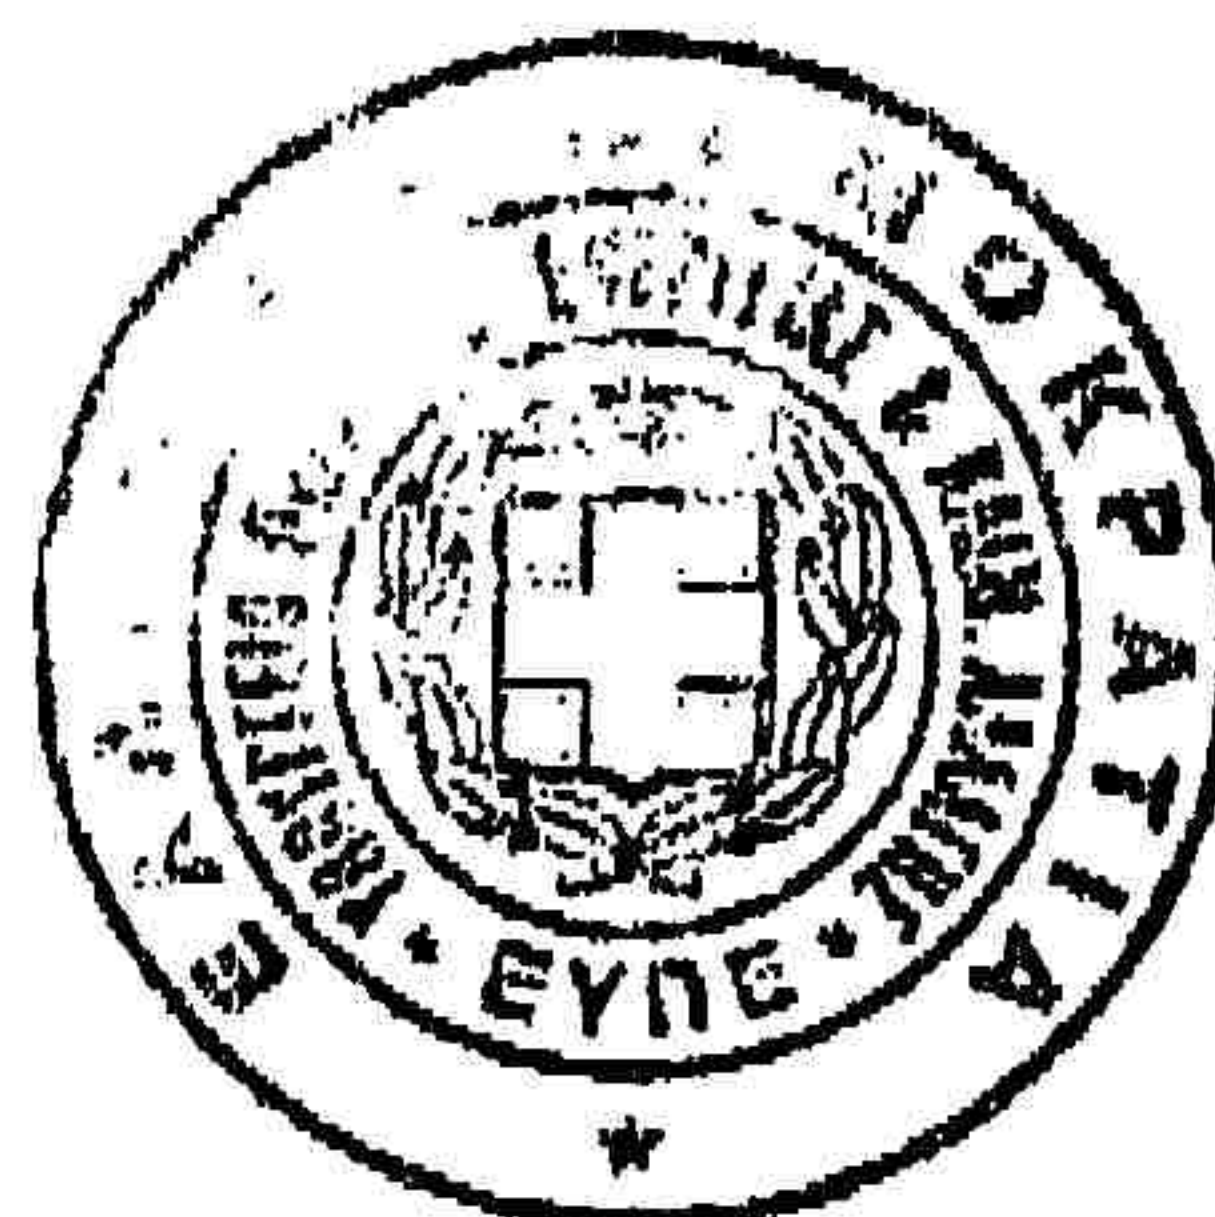

Ε. ΑΛΕΥΡΑ

Ε. ΑΛΕΥΡΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.
ΤΜΗΜΑ Β'**

Αθήνα 14 / 10 / 2014

Αρ. Πρωτ.: 47943

**Προς: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί του 3534/Β/311/10-10-14εγγράφου)**

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων & Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδ. : 11526
Πληροφορίες : Δημητρακοπούλου Ειρήνη
Τηλέφωνο : 210-6996332
FAX : 210-6918088
e-mail : e.dimit@yahoo.com

Θέμα : Απάντηση σε ερώτηση των Βουλευτών κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και κ. Ελένης Γερασιμίδου.

Σε απάντηση της από 9-10-14 ερώτησης των Βουλευτών κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και κ. Ελένης Γερασιμίδου με αρ.πρωτ. 3493/9-10-14 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1) Ο έλεγχος νομιμότητας οποιασδήποτε κατασκευής μεταξύ των οποίων είναι και η εγκατάσταση κινητής τηλεφωνίας γίνεται από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων στους οποίους ανήκουν, οι οποίες κατόπιν αυτοψίας έχουν την αρμοδιότητα να επιβάλουν κυρώσεις όταν δεν είναι σύμφωνες με το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει.

2) Βασικοί νόμοι που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι : ο Ν.2075/92, ο Ν. 2801/2000, ο Ν. 4070/12 και ο Ν. 4053/12

Ειδικότερα:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 24α παρ. 5ε του Ν. 2075/92 για την κατασκευή κεραιάς σταθμού στην ξηρά απαιτείται έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία.

β) Σύμφωνα με το Ν. 4070/12 « Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 82/Α/10-4-12) και ειδικότερα με την παρ. λα του άρθρου 12, αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.2801/2000, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών - πλην αυτών που αφορούν πάρκα κεραιών - είναι η Ε.Ε.Τ.Τ.

3) Σύμφωνα με την παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 του Ν. 4070/12, καθώς και την Κ.Υ.Α. 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/2000 όπως ισχύει, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) είναι αρμόδια για θέματα σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

4) Σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 «Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραιάς κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων».

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω νομοθεσία η υπηρεσία μας (Δ.Ο.Κ.Κ) δεν είναι αρμόδια για το εν λόγω θέμα αλλά η Υ.ΔΟΜ του Δήμου στην οποία ανήκει το ακίνητο και η Ε.Ε.Τ.Τ.

Ε. Δ.:

- 1) Χρον. Αρχείο
- 2) Δ.Ο.Κ.Κ / Β
- 3) Δημητρακοπούλου
- 4) Διευθυντής



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ