


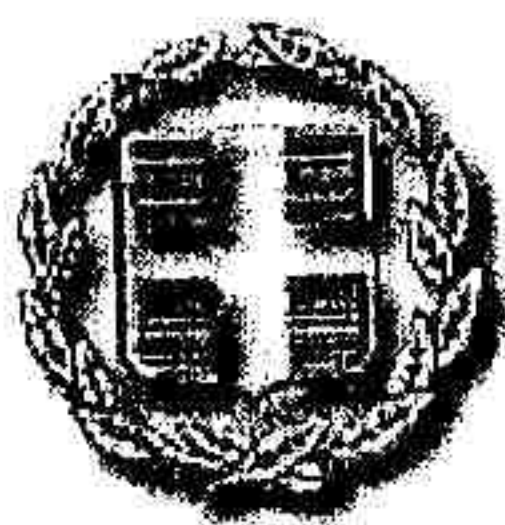

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
- Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
- Τηλέφωνο : 213.216.1433,
213.216.1427,
213.216.1426
- Fax : 210.5237254
- E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 24-10-14

Αρ. Πρωτ.:Γ.Π 79862

ΠΡΟΣ ✓ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 1336/11-9-14 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» (28 Ιουλίου 2014) που αφορά τις διαμαρτυρίες συγγενών και ασθενών από το νοσοκομείο Λιβαδειάς εξαιτίας του γεγονότος ότι για πέντε ολόκληρες ώρες δεν υπήρχε ρεύμα, σας πληροφορούμε τα εξής :

Έχει διαταχθεί από τον Διοικητή του Νοσοκομείου ΕΔΕ.

Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι ουδείς ασθενής κινδύνευσε όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της Εφημερίδας (ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 28 Ιουλίου 2014) το δε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που ήταν σε βάρδια ή εφημέρευε, ήταν παρόν.

Ενδεικτικά όμως θα πρέπει να αναφερθεί ότι τους καλοκαιρινούς μήνες η ΔΕΔΔΗΕ τόσο στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς όσο και στο Γ.Ν. Θηβών προέβαινε σε συνεχείς και απροειδοποίητες διακοπές της ηλεκτροδότησής τους με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές βλάβες στις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και των δύο Νοσοκομείων.

Έγιναν έντονα έγγραφα διαβήματα προς τους ίδιους με παράλληλη κοινοποίηση στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας (ΕΚΕΠΥ) όσο και προς τον Εισαγγελέα.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

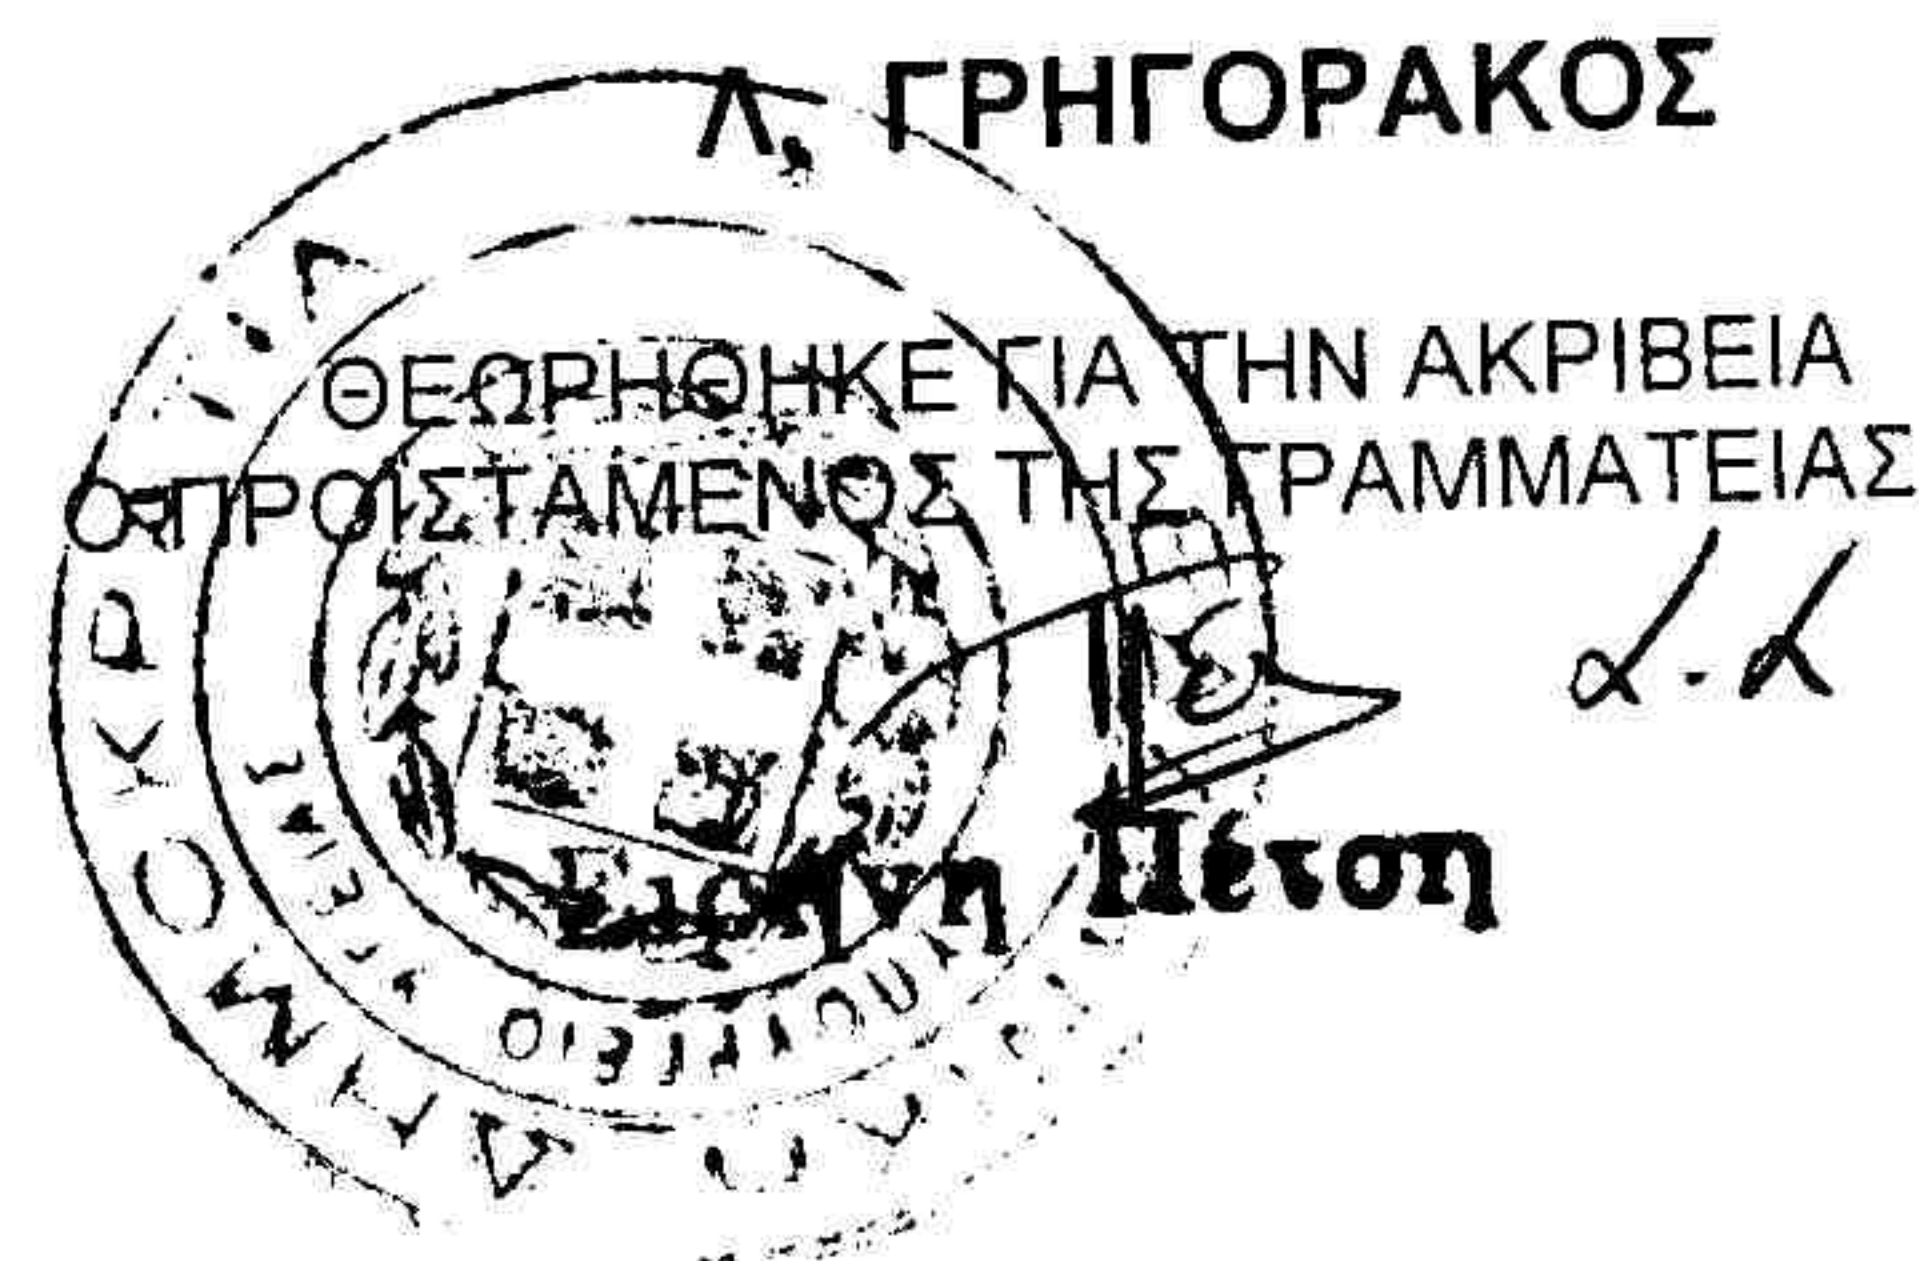

Αριθμός Σελίδων απάντησης: 1
Αριθμός Συνημμένων Σελίδων: 0
Συνολικός Αριθμός: 1