




04 11 5, 2014

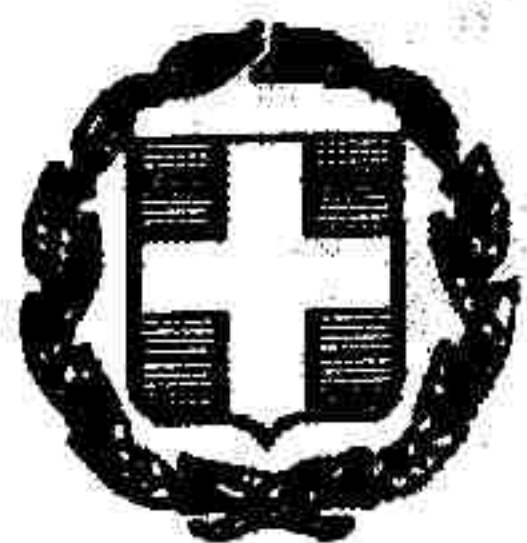

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**  
**ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
**Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι**  
**115 23 - Αθήνα**  
**Τηλ. 210 64 00 015**  
**Fax. 210 64 29 137**  
**E-mail: [vouli1@prv.ypeka.gr](mailto:vouli1@prv.ypeka.gr)**

Υπουργός

**Αθήνα 30/10/ 2014**  
**Αρ.Πρωτ: 3536 β**

**ΠΡΟΣ τη**  
**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**  
**Τμήμα Ερωτήσεων**

**ΚΟΙΝ:**

- 1. Βουλευτή κ. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου**
- 2. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας**
- 3. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων**

**Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»**

**Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 3505/10-10-2014 Ερώτηση**

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 3505/10-10-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 3437 (+3499)/17-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο το ζήτημα που θίγεται δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ.

**Συνημμένο:**

**-Το με α.π. 3437(+3499)/17-10-2014 έγγραφο της Αποκ. Διοικ. Μακεδονίας-Θράκης (σελ. 5)**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ


|                       |
|-----------------------|
| Σελίδες απάντησης: 1  |
| Σελίδες συνημμένων: 5 |
| Σύνολο Σελίδων: 6     |

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





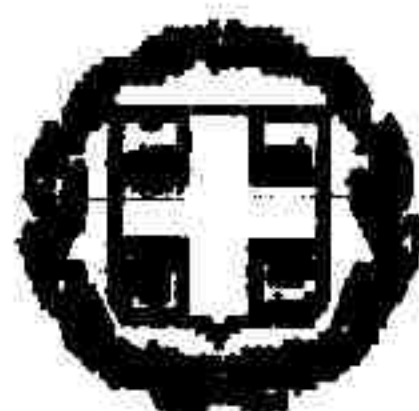

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Θεσσαλονίκη, 17-10-2014  
Αριθ. Πρωτ. 3437(+3499)

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11  
Θεσσαλονίκη, 54008  
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης  
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224  
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313-309389  
Ηλεκτρον. Δ/ση : ggrigor@damt.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** ΥΠΕΚΑ  
Γραφείο Υπουργού  
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος  
αποστολή με φαξ στο 210-6429137

**Θέμα:** Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 3505/10-10-2014 Ερώτηση.  
**Σχετ:** Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3536/Β/411/13-10-2014 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση της Βουλευτού κας Ειρήνης-Ελένης Αγαθοπούλου, σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 34743/16-10-2014 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας 2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 414285/1155/17-10-2014 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 91775/14-10-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

**Ακριβές Αντίγραφο**



**ΠΑΝΙΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ**

Εσωτερική Διανομή  
Φάκελος Βουλής





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Πολύκαστρο, 16-10-2014  
Αριθ. Πρωτ : 34743**

Ταχ. Δ/ση: Μ. Αλεξάνδρου 75-77  
Ταχ. Κώδικας: 612 00 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ  
Πληροφορίες: Καπνός/Ματθαίος  
Τηλέφωνο: 23433-50130  
FAX: 23433-50130  
e-mail: info@dmunicipalitypaionia.gr

ΠΡΟΣ:  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

**Θέμα: « Κοινοβουλευτικός Έλεγχος ».**

**Σχετ: « Ερώτηση στη Βουλή με αριθ. 3503/10-10-2014 ».**

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης της Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αγαθοπούλου Ειρήνης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο Δήμος Παιονίας κλήθηκε να παραλάβει το έργο κατισκευής αντιλιοστασίου αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής «ΤΑΥ» Σιταριάς.

Πρόκειται για έργο που κατισκευάσθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πριν ακόμα παραδοθεί λεηλατήθηκε και κλάπηκε μέρος του εξοπλισμού από αγνώστους (δεδομένου ότι πρόκειται για απομακρυσμένη περιοχή στον κάμπο της Σιταριάς).

Ο δήμος Παιονίας δεν διαθέτει το ανάλογο προσωπικό τόσο για την παραλαβή, όσο και για την λειτουργία του συγκεκριμένου συγκροτήματος (Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό).

Υπάρχει σκέψη (εάν αυτό προβλέπεται εκ του νόμου) να γίνει η παραλαβή σε συνεργασία με ιδιώτες Μηχανολόγους – Ηλεκτρολόγους που θα ορίσει ο Δήμος μας.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα έργο, η λειτουργία του οποίου έχει καθαρά ανταποδοτικό χαρακτήρα με μεγάλο κόστος λειτουργίας που δεν είναι δυνατόν να το αναλάβει ο Δήμος μας εις βάρος όλων των δημοτών – κατοίκων.

Ο φορέας λειτουργίας του έργου θα πρέπει να είναι ο ΤΟΕΒ της περιοχής, η Διοίκηση του οποίου σε μια πρώτη συνάντηση αρνείται και αδυνατεί να αναλάβει την λειτουργία – φύλαξη – συντήρηση του έργου.




Ως Δήμος έχουμε ζητήσει ήδη την σύγκληση γενικής συνέλευσης των μελών του ΤΟΕΒ, προκειμένου να τους πείσουμε για την αναγκαιότητα ανάληψης της λειτουργίας του σημαντικού αυτού έργου.

Ο Δήμος μας λόγω έλλειψης προσωπικού πέραν της παραλαβής, αδυνατεί να διαφυλάξει – διασφαλίσει το συγκεκριμένο έργο από απόπειρας κλοπής υλικών – εξοπλισμών που τον τελευταίο καιρό επιχειρούνται κατά παρόμοιων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκτός κατοικημένης περιοχής.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι προσπαθούμε ως νέα Δημοτική Αρχή που ανέλαβε την Διοίκηση του Δήμου την 1-9-2014, να βρούμε λύση τόσο για την παραλαβή του έργου, όσο και για την λειτουργία του (μέσω του τοπικού ΤΟΕΒ) όπως προβλέπεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

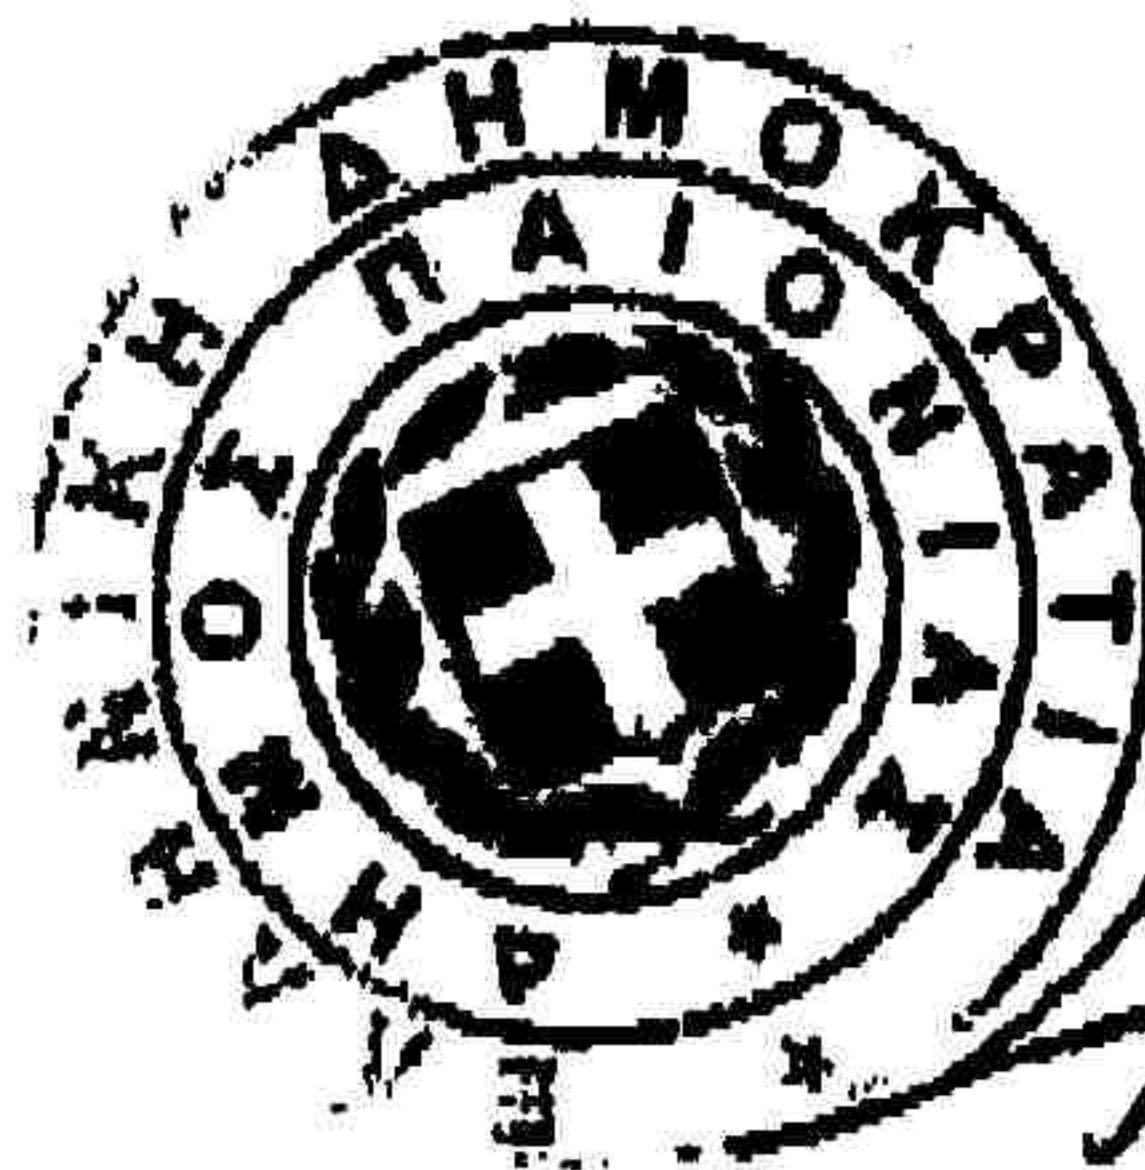

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΙΕΝΟΥΔΗΣ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Ταχ. Δ/ση  
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες  
Τηλέφωνο  
Φαξ  
e-mail

Αν. Παπανδρέου 3, Κιλκίς  
GR 61100  
Παρθάλης Νίκος  
+30.2341.350101  
+30.2341.075048  
gram@kilkis.gr

Κιλκίς, 17 Οκτωβρίου 2014  
Αριθ.Πρωτ. 414285/1155

**ΠΡΟΣ**

- 1.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ  
f.2313.308389
- 2.Γραφείο Περιφερειάρχη Κ.Μ.  
f.2313.318752

**ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος (ερώτηση στη Βουλή 3505/10-10-2014)**  
**ΣΧΕΤ: Το από 14/10/2014 συνοδευτικό σημείωμα του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ**

Σε απάντηση σχετικού και αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1.Το αναφερόμενο αντλιοστάσιο αντιπλημμυρικής προστασίας στην θέση «Τ» του οικισμού Σιταριάς (Τ.Κ.Λιμνοτόπου, Δήμου Παιονίας) κατασκευάστηκε με μελέτη και επίβλεψη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. και για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

2.Ο προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 5.620.000,00€, το ποσό της σύμβασης (ανάδοχος) ήταν 3.028.479,51€ και ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ήταν 3.028.479,51€.

3.Το έργο περατώθηκε στις 27 Μαΐου 2014.

4.Το αντλιοστάσιο θα παραχωρηθεί για χρήση (λειτουργία, συντήρηση, φύλαξη) στο Δήμο Παιονίας, ο οποίος -από πληροφορίες μας- θα το παραλάβει μεν διοικητικά, αλλά αδυνατεί να το λειτουργήσει, λόγω έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού (μηχανολόγος-μηχανικός, τεχνικοί-υδραυλικοί), οι οποίοι και θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα στα σύγχρονα ηλεκτρομηχανολογικά και υδραυλικά συστήματα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφόρηση ή διευκρίνιση, καθώς και για κάθε περαιτέρω συνεργασία.

**Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κιλκίς**


**Παριελής Κολότσιος**



Πιστό Αντίγραφο

Νίκος Παρθάλης



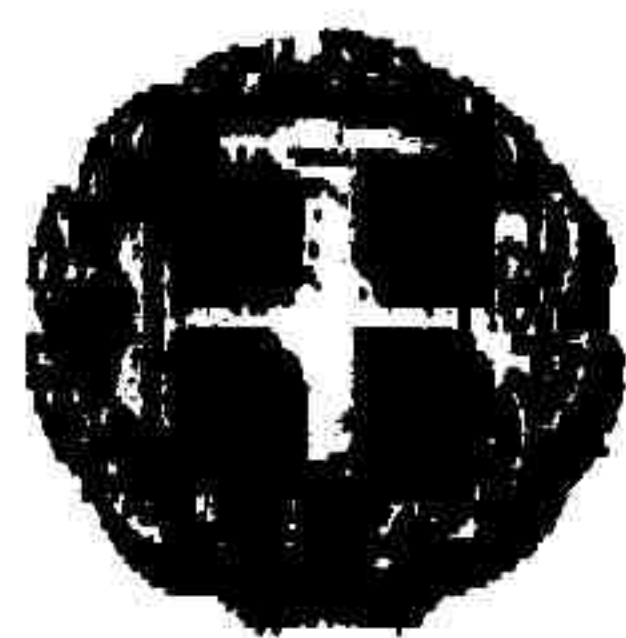

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ-  
ΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Τ. Οικονομίδη 1 καθ.

Ρουσσίδη 11

Ταχ.Κώδικας: 54008 Θεσ/νίκη

Πληροφορίες: Γρ.Γεν.Δ/ντή

Τηλ: 2313309114

FAX: 2310428834

**ΠΡΟΣ Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα**

**ΘΕΜΑ: « Κοινοβουλευτικός έλεγχος »**

Σχετ: 1. η υπ' αριθμ 3536/β/2014 εγγραφο του ΥΠΕΚΑ που αφορά την υπ' αριθμ 3505/10-10-2014 ερώτηση της Βουλής

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής σας αναφέρουμε ότι οι υπηρεσίες μας δεν είναι αρμόδιες για τις εν τω θέματι της ερώτησης ενέργειες προς αντιμετώπιση του προβλήματος του αντλιοστασίου της κοινότητας Λιμνοτόπου του Δ. Παιονίας Κιλκίς .

Ο Γενικός  
Δ/ντης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Δρ. Νικήτας Φραγκισκάκης



*Γρ. Γεν. Δ/ντή*  
3437  
6-6x

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕ  
Αριθ. Πρωτ. ...3498...  
Ημερομηνία ...16-10-14...

Θεσσαλονίκη, 14-10-2014

Αρ. Πρωτ.: 91775