



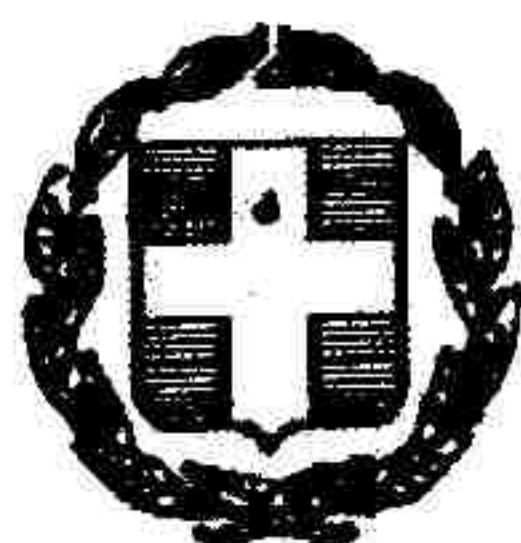

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

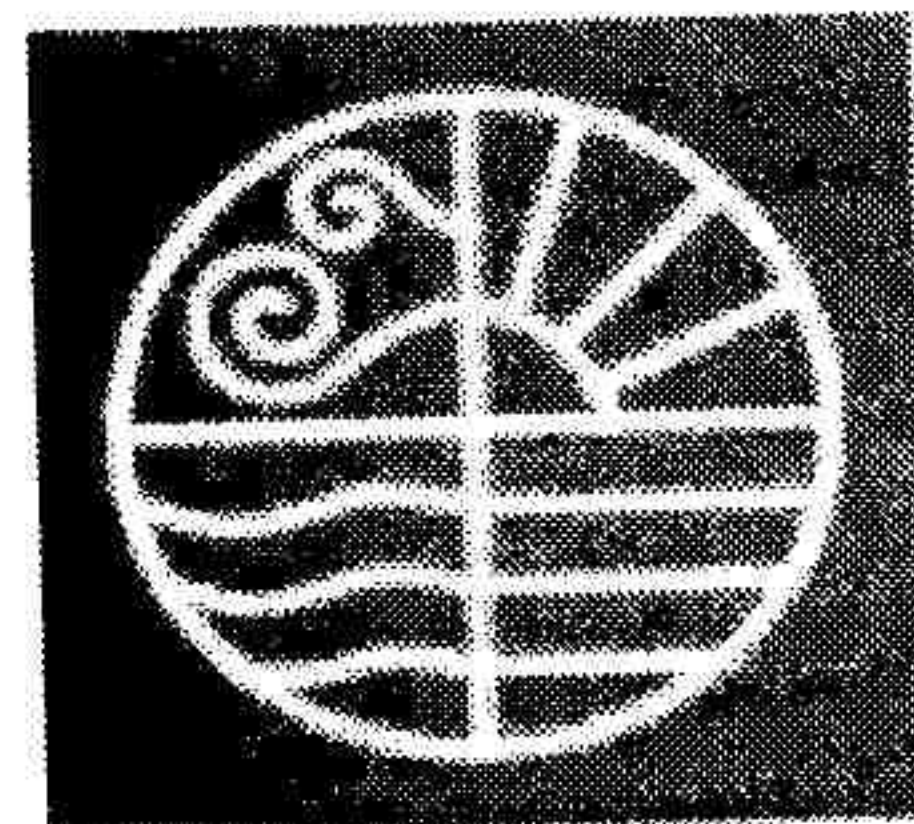

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός
Αθήνα 18/11/ 2014
Αρ.Πρωτ: 3605 β

21 11 2014

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

Βουλευτή κ. Τέρενς – Νικόλαο Κουϊκ

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 4021/29-10-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 4021/29-10-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Τέρενς –Νικόλαο Κουϊκ, επισυνάπτουμε τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ.20623/226523/06-11-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας δεδομένου ότι το ζήτημα που θίγεται κυρίως άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Αυτοδιοίκησης.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 51017/4000/12-11-14 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων /ΥΠΕΚΑ (σελ.2)
- Το με α.π. 6234/7-11-2014 ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το με α.π. 53304/17-11-2014 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Εργου/ΥΠΕΚΑ με συν. το αντίγραφο της 36193/12-9-11 Απόφασης (σελ.7)
- Το με α.π. 20623/226523/6-11-14 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας (σελ.2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων:12
Σύνολο Σελίδων: 13

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



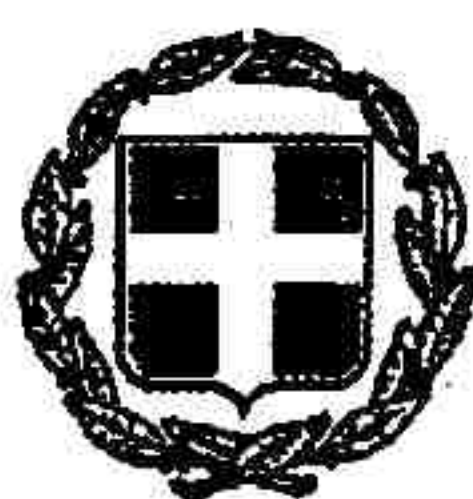

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ,
ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αθήνα, 12 - 11 - 2014

Αρ. Πρ.: 51017/4000

ΠΡΟΣ: Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 112 51 Αθήνα
TELEFAX : 210 8663693
Πληροφορίες: Φ. Μπούρα
Τηλέφωνο : 210 8653328

ΘΕΜΑ: «Παράνομη εγκατάσταση ΧΥΤΑ-Υ στο Τρίλοφο Φθιώτιδας στη θέση Μαγδάρα».

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αρ. 4021/29-10-2014 Ερώτηση του βουλευτή κ. Γ. Ν. Κουίκ που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. 3605/Β/2111/30-10-14 έγγραφό σας (αρ. πρ. ΔΠΣ 51017/4000/31-10-2014).

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

1. Για την έκδοση της απόφασης της Γεν. Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με αρ. πρωτ. 17422/2927/01-06-2011 ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη στην ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στο πλαίσιο και του εγκεκριμένου (με τη με αρ. πρωτ. 6972/22-12-2005 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Η ανωτέρω απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α./Υ.) και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Ε.Ε.Α.) της 9^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη θέση «Μαγδάρα» Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας. Κατά της ΑΕΠΟ ασκήθηκε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από κατοίκους και φορείς της περιοχής, η οποία απορρίφθηκε, όπως αναφέρεται και στην (α) σχετική Ερώτηση.

2. Η ισχύουσα οδηγία – πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) δεν απαγορεύει την υγειονομική ταφή αποβλήτων, ορίζει όμως ότι η μέθοδος αυτή αποτελεί την τελευταία επιλογή, με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων. Επίσης, τόσο στη νομοθεσία της Ε.Ε. (οδηγίες 1999/31/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ) όσο και στην εθνική νομοθεσία (ΚΥΑ 29407/3508/2002 και Ν.4042/2013) ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται προκειμένου ένα απόβλητο να οδηγηθεί σε υγειονομική ταφή και ιδίως η απαίτηση για επεξεργασία των αποβλήτων πριν την ταφή τους, ώστε να οδηγούνται τελικά στους χώρους υγειονομικής ταφής τα υπολείμματα της επεξεργασίας (Χ.Υ.Τ.Υ.).

Από τους περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται στην εξεταζόμενη ΑΕΠΟ φαίνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι προαναφερόμενες απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας (εθνικής και της Ε.Ε.), δεδομένου ότι:

- με την προβλεπόμενη λειτουργία στη θέση «Μαγδάρα» της προαναφερόμενης Ε.Ε.Α., όπου θα γίνεται Μηχανική Διαλογή των εισερχόμενων αποβλήτων (σύμμεικτων ή των μη ανακυκλώσιμων, προερχόμενων από το Σύστημα Διαλογής στην Πηγή - ΔσΠ) με Αναερόβια Χώνευση του οργανικού κλάσματος και Ενεργειακή Αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου με ταυτόχρονη παραγωγή RDF, θα οδηγούνται προς υγειονομική ταφή τα υπολείμματα της Ε.Ε.Α. και
- ο χώρος υγειονομικής ταφής θα λειτουργήσει μόνο αρχικά σαν Χ.Υ.Τ.Α., διότι, μετά τη θέση σε εφαρμογή του Συστήματος ΔσΠ και την έναρξη λειτουργίας της Ε.Ε.Α., θα λειτουργεί σαν Χ.Υ.Τ.Υ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Δ/νση Π.Β.Ε.Δ.Α.
- Τμήμα Δ.Α.Β.Σ.Α. (Φ3.1)
- Φ. Μπούρα
- Ε. Βασιλάκη


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ρ. ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ

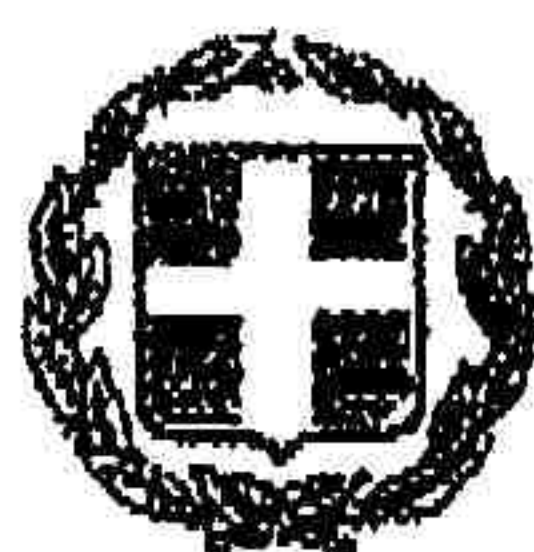

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΠ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ
ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

**Ταχ.Δ/ση : Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ. : 101 64 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Βλάχου,
Τηλ : 210-2124685,
FAX : 210-5244135**

Αθήνα 7.11.2014

Αρ. Πρωτ.: 6234

ΠΡΟΣ.: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού Αναπληρωτή
(FAX 2106432589) 6229137

ΚΟΙΝ.:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Ερώτηση 4021/29-10-2014

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. 3605/B/2011/30-10-2014 έγγραφο σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού κάνουμε γνωστά τα εξής:


Σε ότι αφορά τα έργα, τις εργασίες και τις εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, σε εκτάσεις που προστατεύονται και διαχειρίζονται από τις δασικές υπηρεσίες, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4280/2014.

Αν πρόκειται για έργα συστημάτων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, αντιμετωπίζονται ως έργα υποδομής κατά τις διατάξεις παρ. 3 αρθ. 53 Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 Ν. 4280/2014 και πραγματοποιούνται και εντός αναδασωτέων εκτάσεων και χωρίς να απαιτείται άρση της απόφασης αναδάσωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 αρθ. 46 Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 36 Ν. 4280/2014, ενώ

όταν πρόκειται για χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις τις παρ. 1 αρθ. 57 Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 36 Ν. 4280/2014 και πρέπει να έχει προηγηθεί άρση της απόφασης αναδάσωσης κατά τις διατάξεις αρθ. 3 και 4 αρθ 44 Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 35 Ν. 4280/2014.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ


Κώστας Δημόπουλος
Δασολόγος

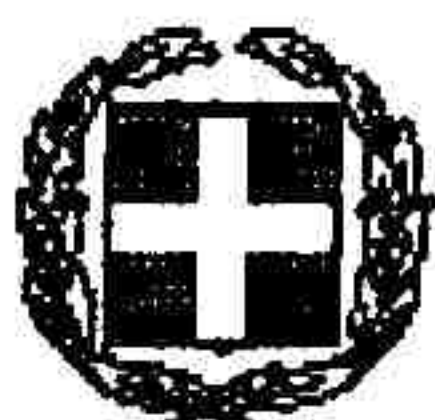

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ**

Αθήνα, 17-11-2014
Αριθ. Πρωτ.: 53304

Ταχ. Δ/ση Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας 115 23
Πληροφορίες Π. Γιαννόπουλος
Τηλέφωνο 213 1515162
Fax 210-6469-385
E-MAIL: dne@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή κ. Τέρενς - Νικολάου Κουίκ"

Απαντώντας στην 3605/Β/2111/30-10-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ. Τέρενς - Νικολάου Κουίκ σας γνωρίζουμε ότι κατά της 17422/2927/1-6-2011 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος "Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων της 9ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη θέση "Μαγδάρα" Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας.....", ασκήθηκε προσφυγή της Ευσεβίας Κούτρα – Κελεσιάδου κ.λπ., επί της οποίας εκδόθηκε η 36193/12-9-2011 απορριπτική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ε.Υ


Η Προϊσταμένη του Τμήματος


Ξανθίππη Πουρνάρα

Συνημμένα:
Αντίγραφο της υπ' αρ. 36193/12-9-2011 απόφασης

17 - 11 - 2014



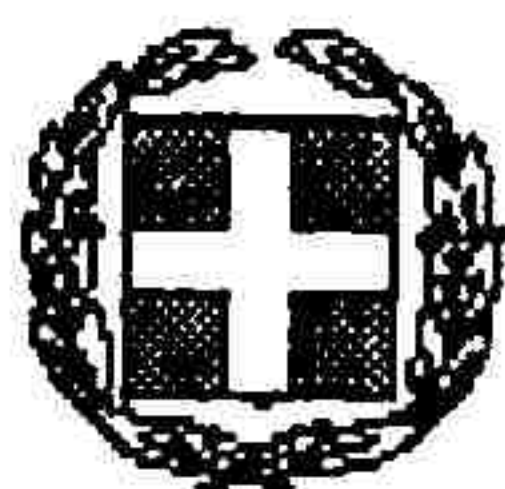

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Αθήνα 18-09- 2011
Αριθ. πρωτ 36193

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ταχ. Δ/ση : Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας : 11523
Τηλέφωνο : 2131515.156
TELEFAX : 210-6469.385
EMAIL : grammateia@dneminev.gr

ΘΕΜΑ : " Απόρριψη της προσφυγής της Ευσεβίας Κούτρα-Κελεσιάδου κλπ ".

Έχοντας υπόψη:

- 1.- Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (Α' 160).
- 2.- Τις διατάξεις του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης κλπ». (Α'91).
- 3.- Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87) , όπως ισχύει.

4.- Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Η.Π. 15393/2332/5-8-2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και κλπ.» (Β'1022/5-8-2002).

5.- Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Η.Π. 11014/703/Φ104 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) κλπ» (Β'332/20.3.2003).


6.- Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 25535/3281/15.11.2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας κλπ» (Β'1463/20.11.2002).

7.- Την υπ' αριθ. 50910/2727/22.12.2003 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 11909/Β).

8.- Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως» (Α'97) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

9.- Την από 29.6.2011 προσφυγή-αίτηση θεραπείας των Ευσεβίας Κούτρα Κελεσιάδου κλπ που περιήλθε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου την 12.7.2011 και στρέφεται κατά της στο στοιχείο 10 αποφάσεως της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

10.- Την υπ' αρ.17422/2927/1.6.2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων της 9ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη θέση «Μαγδάρα» Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας..... ».

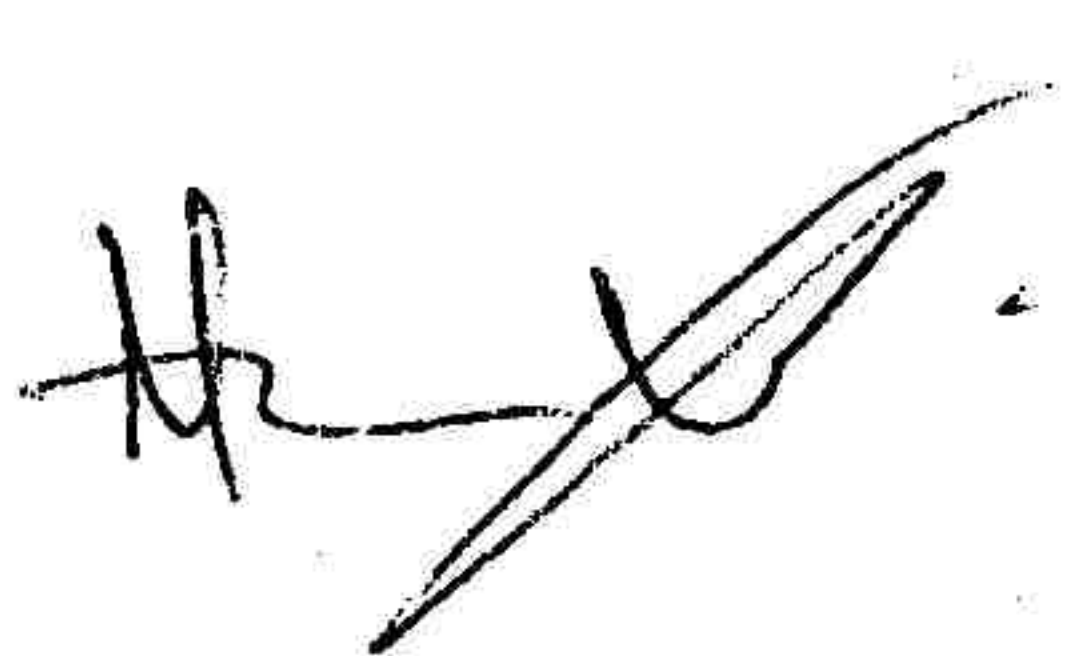

Με την προσβαλλόμενη απόφαση εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγιονομικής Ταφής Αποβλήτων /Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α/Υ) και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Ε.Ε.Α) της 9ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και οδού πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, στη θέση «Μαγδάρα» Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτες ωρίμανσης ΧΥΤΑ 9ης Διαχειριστικής Ενότητας Π.Σ.Ε».

Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ακυρωτέα διότι ελλείπει η συγκριτική αξιολόγηση κατά την επιλογή των θέσεων. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος καθότι κατά την επιλογή της επίμαχης θέσης του ΧΥΤΑ/Υ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από την υπ'αρ.114218/31.10.1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1016/Β) διαδικασία.

Ειδικότερα εξετάσθηκαν 4 εναλλακτικές θέσεις με τα κριτήρια που αναφέρονται στις σελίδες 5-13 έως 5-19 της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε). Οι προτεινόμενες θέσεις ήταν: 1) η θέση «Μαγδάρα» στον Καποδιστριακό δήμο Μακρακώμης 2) η θέση «Παλιοχώρι» στον Καποδιστριακό δήμο Λιανοκλαδίου, 3) η θέση «Παλιάμπελο» στον Καποδιστριακό δήμο Στυλίδας και 4) η θέση «Τούμπανο» στον Καποδιστριακό δήμο Λαμιέων. Από την συγκριτική αξιολόγηση και ιεράρχηση των εξετασθεισών θέσεων προέκυψε ότι η θέση «Μαγδάρα» στον Καποδιστριακό δήμο Μακρακώμης συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία (σελ.5-20 έως 5-122 της Π.Π.Ε).

Ως προς τις αιτιάσεις που αφορούν στην μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, στην ανάλυση ευαισθησίας ως προς τους τεθέντες συντελεστές βαρύτητας και στα ειδικά γεωλογικά-υδρογεωλογικά-υδρολογικά και στρωματογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής εκφεύγουν του ελέγχου κατά τη ακυρωτική διαδικασία καθότι εμπίπτουν στην ανέλεγκτη ουσιαστική επιστημονική κρίση και εκτίμηση της διοίκησης.

Απορριπτέος επίσης κρίνεται ο προβαλλόμενος ισχυρισμός που αφορά στον αναδασωτέο χαρακτήρα μεγάλου τμήματος της επίμαχης έκτασης. Και τούτο διότι η αρμόδια δ/νση Δασών της Ν.Φθιώτιδας με τα υπ'αρ.4609/328/9.2.11, 5474/417/10.2.11 και 7258/540/17.2.11 έγγραφά της έθεσε όρους και περιορισμούς δόμησης για την κατασκευή του υπό κρίση έργου οι οποίοι συμπεριελήφθησαν στην προσβαλλόμενη απόφαση, όπως ρητά αναφέρεται στο κεφάλαιο Δ1 περ.1.5 της προσβαλλόμενης απόφασης.

Επίσης απορριπτέος κρίνεται ο ισχυρισμός που αφορά στη μη οριοθέτηση των υπαρχόντων υδρορευμάτων στην επίμαχη έκταση. Και τούτο διότι τ'αναφερόμενα στη Μ.Π.Ε υδρορεύματα και εικονίζονται στο χάρτη κλίμακα 1:5000 με α/α 9, δεν είναι μόνιμης ροής αλλά σχηματίζονται κατόπιν ισχυρής βροχόπτωσης και γι'αυτά έχει ληφθεί μέριμνα στην περίπτωση 3 για τη διαχείριση ομβρίων του κεφ.Δ2.1 με την θέση όρων και περιορισμών δόμησης για τη διαχείριση ομβρίων στο γήπεδο του ΧΥΤΑ. Το μόνο υδρόρευμα που υπάρχει είναι νοτίως του γηπέδου του ΧΥΤΑ και και σε απόσταση 200 μ. από τα όρια αυτού.

Απορριπτέος επίσης κρίνεται ο προβαλλόμενος ισχυρισμός για την απουσία ρύθμισης ως προς τις κατολισθήσεις.

Και τούτο διότι στην προσβαλλόμενη απόφαση λαμβάνεται μέριμνα για το τεθέν ζήτημα στην παράγρ.2.1.13 αυτής σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όπως αναφέρεται στη Μ.Π.Ε και επιβεβαιώνεται από την οριστική γεωλογική μελέτη του έργου, οι αναφερόμενες εδαφικές αστάθειες είναι περιορισμένης κλίμακας οι οποίες δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου διότι ο εδαφικός μανδύας και τα τυχόν υπάρχοντα αποσαθρώματα θα αφαιρεθούν κατά τη διαμόρφωση της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Α/Υ.

Απορριπτέος επίσης κρίνεται ως ουσιαστικά αβάσιμος κρίνεται ο προβαλλόμενος ισχυρισμός ότι ο χώρος του υπό κρίση ΧΥΤΑ/Υ ευρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μ. από τον οικισμό «Τρίλοφο» που αποτελεί οικισμό πρό του 1923. Και τούτο διότι όπως αναφέρεται στη σελίδα 2-2 της



ΜΠΕ «πλησιέστερος προς τη θέση του έργου οικισμός είναι το Τρίλοφο που βρίσκεται ΒΑ του χώρου σε ευθεία απόσταση 1χλμ περίπου. Η απόσταση μπορεί να μετρηθεί και στο χάρτη α/α 9 «Χάρτης χρήσεων γής στη ζώνη άμεσης επιρροής του έργου» κλ.1:5000, δηλ. είναι σαφώς μεγαλύτερη της απαιτούμενης απόστασης των 500 μ.

Απορριπτέος ως αβάσιμος κρίνεται ο ισχυρισμός σχετικά με την παραβίαση της αρχής της πληροφόρησης κα συμμετοχής του κοινού καθότι τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία δημοσιοποίησης της ΜΠΕ όπως προκύπτει από τα υπ'αρ. 39565/4423/20.5.10 και 73931/8603/29.12.10 έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων.

Απορριπτέοι επίσης κρίνονται οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί που αφορούν στον κίνδυνο ρύπανσης, στις αρνητικές συνέπειες στην υγεία των κατοίκων και στην ασφάλεια από τη λειτουργία των Χ.Υ.Τ.Α, καθότι είναι γενικοί και αόριστοι και δεν εξειδικεύουν ποίες είναι οι συγκεκριμένες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των κατοίκων από τη λειτουργία του υπό κρίση Χ.Υ.Τ.Α, λαμβανομένου υπόψη ότι στην προσβαλλόμενη απόφαση έχουν τεθεί όλοι οι όροι και περιορισμοί που προβλέπονται για την προστασία του περιβάλλοντος, του εδάφους, των υπόγειων νερών και της ατμόσφαιρας σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και τις ΚΥΑ 29407/3508/10-12-2002 (ΦΕΚ 1572/Β) και 50910/2727/22.12.2003 (ΦΕΚ 11909/Β).

Απορριπτέος επίσης κρίνεται ο ισχυρισμός ως προς την εγγύτητα του γηπέδου που θα κατασκευασθεί ο υπό κρίση ΧΥΤΑ σε περιοχή NATURA καθότι τούτο κείται εκτός περιοχής NATURA και σε απόσταση 4,2 χλμ περίπου από την περιοχή με ονομασία «Κοιλάδες και εκβολές Σπερχειού-Μαλιακός Κόλπος» (Κωδικός GR 2440002 (σελ.2-3 της Μ.Π.Ε)

Επειδή μετά τα ανωτέρω, δεν διαπιστώθηκε παραβίαση της κειμένης νομοθεσίας με την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης κατ' άρθρο 8 του ν.3200/1955, όπως ισχύει.

Γι' αυτό,

Αποφασίζουμε

Απορρίπτεται η από 29.6.2011 προσφυγή της Ευσεβίας Κούτρα-Κελεσιάδου κλπ, κατά το σκεπτικό.

Κοινοποίηση:

- 1.- Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος
Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχ/σμού
Θεοδωράτου και Βέλλιου
Τ.Κ. 35 100-Λαμία
(Με τα αποσταλέντα στοιχεία)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

- 2.- Δικηγορικό Γραφείο
Βούλας και Βασίλη Παπαδημητρίου
Πανεπιστημίου 56-Αθήνα
(ως πληρεξούσιους δικηγόρους κα αντίκλητους
της Ευσεβίας Κούτρα-Κελεσιάδου κλπ)

5-9-11 6911 29.11 8.1.01/09.03/2011
Ευσεβία Κούτρα-Κελεσιάδου κλπ
Δικηγόρος
Ισχυρότητα ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ
ΥΠΕΚΑ
ΥΠΕΚΑ
ΥΠΕΚΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 6 -11- 2014
Αριθμ. πρωτ.:20623/226523

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503587

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής

Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

FAX: 210-6429137

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 4021/29-10-2014 Ερώτηση του βουλευτή κ. Τέρενς -Ν. Κουίκ

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 3605/Β/2111/30-10-2014 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 4021/29-10-2014 ερώτηση, αναφορικά με θέμα *«Παράνομη εγκατάσταση ΧΥΤΑ-Υ στο Τρίλοφο Φθιώτιδας στην θέση Μαγδάρα»*, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 5018/225049/3-11-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Λαμιέων υπέβαλε Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) στην υπηρεσία μας για την δημιουργία ΧΥΤΑ/Υ στα γεωγραφικά όρια της 9ης Διαχειριστικής Ενότητας ΠΣΕ (2ης ΔΕ Ν. Φθιώτιδας).

Οι προς αξιολόγηση θέσεις που εξετάστηκαν στο στάδιο της ΠΠΕ ήταν οι εξής:

- ✓ Φ1: «Μαγδάρα» στον Δήμο Μακρακώμης
- ✓ Φ2: «Παλιοχώρι» στον Δήμο Λειανοκλαδίου
- ✓ Φ3: «Παλιάμπελο» στον Δήμο Στυλίδος
- ✓ Φ4: «Τούμπανο» στο Δήμο Λαμιέων

Στην ΠΠΕ, βάσει της βαθμολογίας επιλέχθηκε η θέση «Μαγδάρα», σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 114218/97 και του ΠΕΣΔΑ. Κατόπιν αυτών η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, χορήγησε την αριθμ. 109566/15-12-2009 Γνωμοδότηση ΠΠΕΑ.

Ο Δήμος Λαμιέων υπέβαλε εν συνεχεία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α./Υ. και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Ε.Ε.Α.) της 9ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και οδού πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, στη θέση «Μαγδάρα» Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας.

Η ΜΠΕ στάλθηκε προς γνωμοδότηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Φθιώτιδας και στους συναρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τη διαδικασία που οριζόταν στην ΚΥΑ Η.Π.11014/703/14-

3-2003 (ΦΕΚ332/Β). Μετά τις γνωμοδοτήσεις εκδόθηκε η αριθμ. 17422/2927/1-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΠΟΡ10-Χ2) απόφαση ΓΓ ΑΔΘΣΤΕ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το ΧΥΤΑ/Υ του θέματος.

Έγινε προσφυγή κατά της απόφασης στο ΣΤΕ από πολίτες, η οποία εκδικάστηκε και απορρίφθηκε με την αριθμ. 36193/12-9-2011 απόφαση ΥΠΕΚΑ.

Σε ότι αφορά τα ερωτήματα που τίθενται στην ερώτηση και σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας, ενημερώνουμε ότι:

- Το μόνο υδατόρεμα που υπάρχει πλησίον της θέσης του ΧΥΤΑ/Υ είναι το «Μαραθόρεμα» νοτίως του γηπέδου του ΧΥΤΑ και σε απόσταση περίπου 200 μ. από τα όριά του
- Έχουν τεθεί στην ΑΕΠΟ όροι και περιορισμοί για την προστασία των υπογείων νερών και γενικά του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Συνημμένα:

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

