




08 ΔΕΚ. 2014

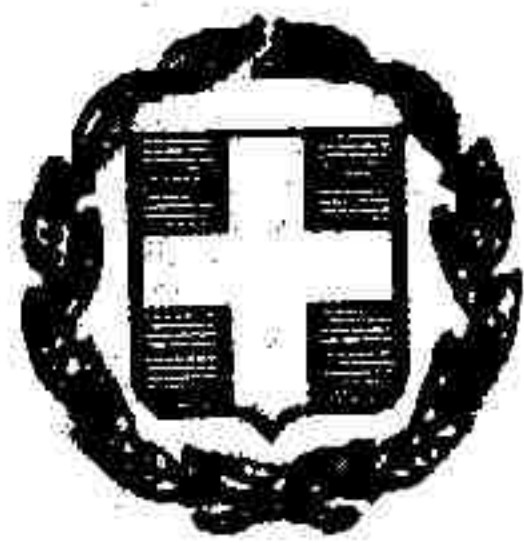

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 05/12/2014
Αρ. Πρωτ. 3671β

ΠΡΟΣ: ✓ Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

Ταχ. Δ/ση: Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας: 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 2106400015
FAX: 210 6429137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτή κ. Χρήστο Παππά
2. Γραφείο Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ
3. Γραφείο Υπουργού Εξωτερικών

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: Η με αριθμ. πρωτ. 4638/14-11-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 4638/14-11-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Χρήστο Παππά, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Δ/Φ6/138/οικ.21590/4-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας /ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

-Το με α.π.ΑΠΕΗΛ/Δ/Φ6/138/οικ.21590/4-12-14 έγγραφο Δ/σης ΑΠΕ & ΗΛ/κης Ενέργειας/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 2


Σύνολο Σελίδων: 3

Εσωτερική Διανομή

• Γραφείο Υφυπουργού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

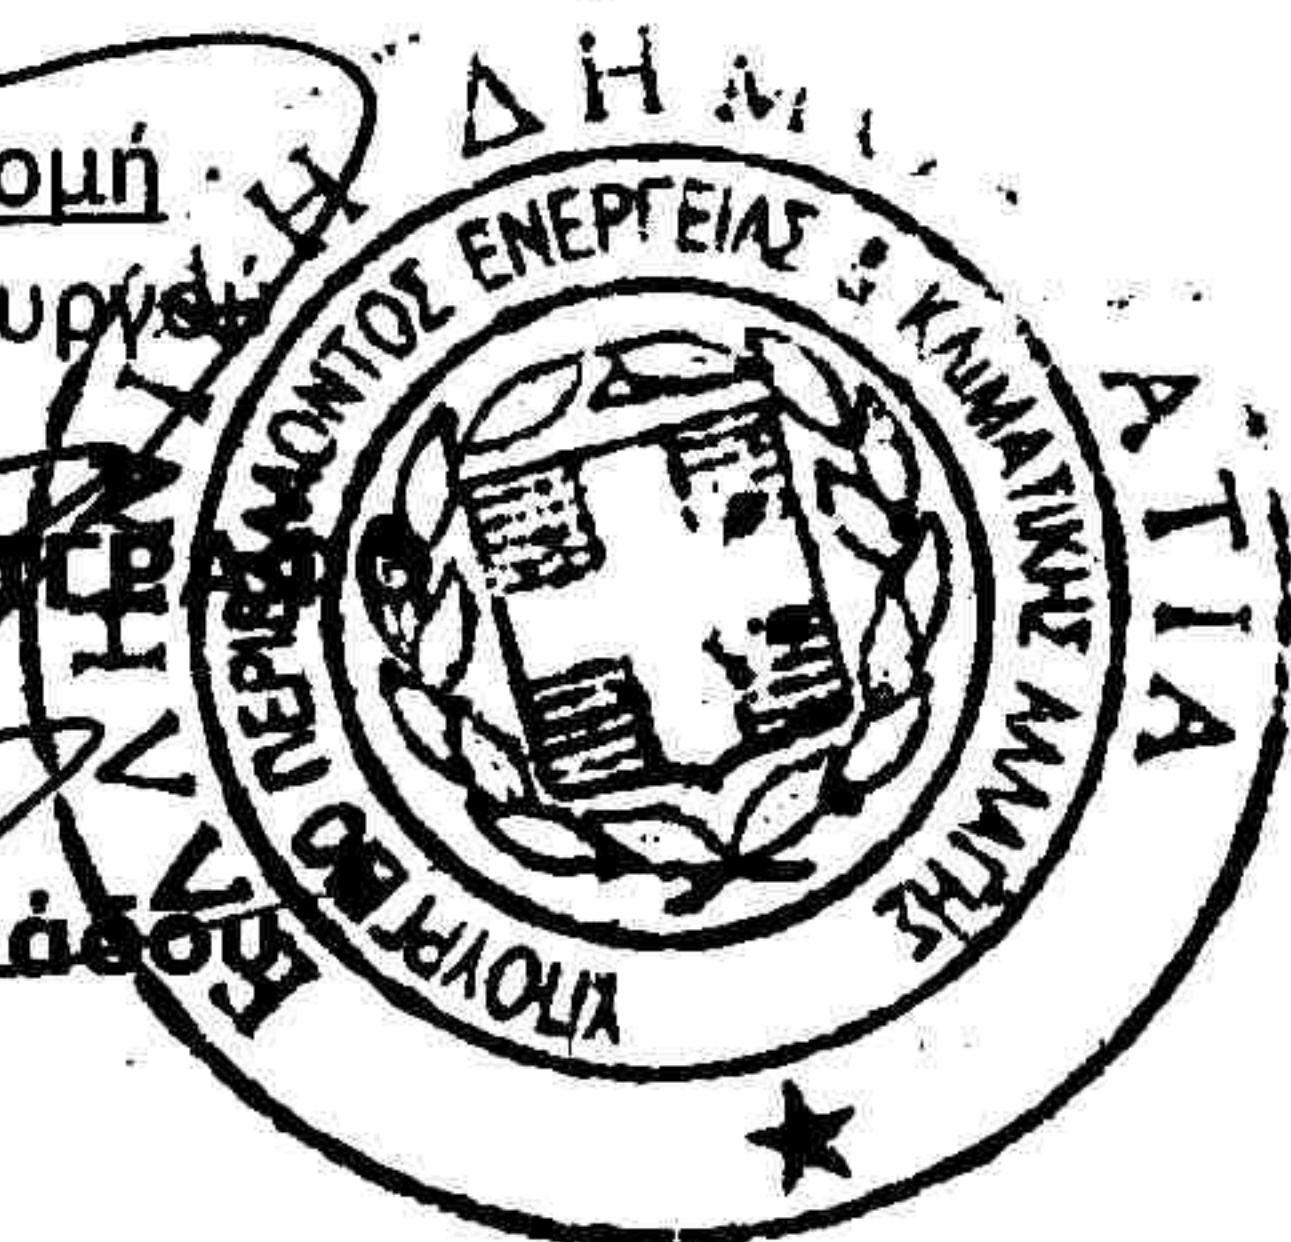



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416

Αθήνα, 04-12-2014
Αρ. Πρωτ.: ΑΠΕΗΛ/Δ/Φ6/138/οικ.21590

Προς: Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17, Αθήνα 115 23

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη 4638/14-11-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της 4638/14-11-2014 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Χ. Παππά, σας διαβιβάζουμε το ΓΡ.Δ/20428/28-11-2014 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
α.α.

Καλομοίρα Αραβανή

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας
- Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
- ΑΠΕΗΛ - Διευθυντής
- ΑΠΕΗΛ - Τμήμα Δ'

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**



ΑΡ/ΗΜ/ΓΡ.Δ./ № 2 0 4 2 8 2 8 ΝΟΕ. 2014

ΠΡΟΣ: κ. Ι. Μανιάτη
Υπουργό ΠΕΚΑ

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Χ. Παππά.

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. 4638/14.11.2014 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Χ. Παππά.

Κύριε Υπουργέ,

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, που τίθεται στην παραπάνω σχετική ερώτηση με θέμα «Ο υδροηλεκτρικός σταθμός από τον οποίο γίνεται η ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας - Αλβανίας αγοράστηκε από την Τουρκία», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα:

Η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανέρχεται σε 13.258 MW όσον αφορά τη συμβατική παραγωγή, η οποία αναλύεται σε 10.240 MW θερμικής παραγωγής και σε 3.018 MW υδροηλεκτρικής παραγωγής. Επιπλέον είναι εγκατεστημένα περί τα 4.300 MW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η μέγιστη ζήτηση ανέρχεται σε 9.000 MW, επομένως υπάρχει πλήρης επάρκεια για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε Ηλεκτρική ενέργεια.

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα ερωτήματα σας ενημερώνουμε, ότι δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με τιμή


Ιωάννης Γιάννιτης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος