



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας: 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 2106400015
FAX: 210 6429137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Αθήνα 17/12/2014
Αρ. Πρωτ. 3699β

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτές κ.κ.
- Διαμάντω Μανωλάκου
- Γιώργο Λαμπρούλη
- Σπύρο Χαλβατζή

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: Η με αριθμ. πρωτ. 4918/24-11-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 4918/24-11-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Διαμάντω Μανωλάκου Γιώργο Λαμπρούλη και Σπύρο Χαλβατζή, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Δ/Φ6/145/οικ.22088/09/12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας /ΥΠΕΚΑ, το υπ' αριθμ. πρωτ. 176507/2-12-2014 έγγραφο Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 96711/Φ8.2/10-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Συνημμένα:

- Το με α.π.ΑΠΕΗΛ/Δ/Φ6/145/οικ.22088/9-12-14 έγγραφο Δ/σης ΑΠΕ & ΗΛ/κης Ενέργειας/ΥΠΕΚΑ (σελ.4)
- Το με α.π.176507/2-12-14 έγγραφο ΔΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το με α.π.96711/Φ8.2/10-12-14 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (σελ.3)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 8
Σύνολο Σελίδων: 9

Εσωτερική Διανομή

Γραφείο Υπουργού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Πληροφορίες: Μ. Μανωλιός
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416

3694 B



Αθήνα, 09-12-2014
Αρ. Πρωτ.: ΑΠΕΗΛ/Δ/Φ6/145/οικ.22088

**Προς: Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17, Αθήνα 115 23**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη 4918/24-11-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της 4918/24-11-2014 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. Δ. Μανωλάκου, Γ. Λαμπρούλη και Σ. Χαλβατζή, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/12306/03-12-2014 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αικ. Παπαδογιάννη

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας
- Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
- ΑΠΕΗΛ - Διευθυντής
- ΑΠΕΗΛ - Τμήμα Δ'



Αρ./Ημ.: ΓρΔ/12306/03.12.2014

Προς : **κ. Ι. Μανιάτη**
Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών.

Σχετικά : Η υπ' αρ. 4918/24.11.2014 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Μανωλάκου Δ.,
Λαμπρούλη Γ. και Χαλβατζή Σ.

Κύριε Υπουργέ,

Πριν από το 2000 είχε διαγνωστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. το πρόβλημα αξιοπιστίας ηλεκτροδότησης της πόλης της Ρόδου και γι' αυτό είχαν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για επίλυσή του με την κατασκευή ενός Υποσταθμού υποβιβασμού υψηλής προς μέση τάση. Έτσι, μετά από συνεννόηση με το Δήμο Ρόδου και εξέταση των θέσεων που προτάθηκαν για την εγκατάσταση, προωθήθηκε η λύση κατασκευής Κέντρου Διανομής (Υποσταθμός κλειστού τύπου). Αφού διεκπεραιώθηκαν όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τους αρμόδιους φορείς (Νομαρχία – Περιβαλλοντική αδειοδότηση, Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο – Αδειοδότηση Διατηρητέων, Πολεοδομία Δ. Ροδίων – Οικοδομική Άδεια), ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου Κέντρου Διανομής στο χώρο του παλαιού εργοστασίου της ΔΕΗ στην περιοχή Αγ. Νικολάου στην πόλη της Ρόδου.

1. Το Κέντρο Διανομής είναι κατ' ουσία ένα κτίριο σε πλήρη συμφωνία με τους όρους δόμησης της περιοχής που εγκαθίσταται, στο οποίο εγκλείεται όλος ο εξοπλισμός και όλα τα δίκτυά του είναι αμιγώς υπόγεια.

Τα Κέντρα Διανομής δεν επιβαρύνουν περιβαλλοντικά, με κανένα τρόπο, τις περιοχές στις οποίες εγκαθίστανται εξ' αιτίας του ειδικού εξοπλισμού που περιλαμβάνουν, του τρόπου που κατασκευάζονται και της ανάπτυξης των δικτύων που τροφοδοτούν. Για το λόγο αυτό τα Κέντρα Διανομής εγκαθίστανται χωρίς προβλήματα εντός των πόλεων, σε κτίρια που είναι εν επαφή ή γειτνιάζουν με κτίρια κατοικιών, ή κτίρια γραφείων, ή σχολεία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκονται σε κοινό κτίριο με χώρους γραφείων, χώρους ιατρείων ή χώρους συνάθροισης κοινού.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τα δεκαπέντε (15) Κέντρα Διανομής που λειτουργούν στην Αθήνα, τα τρία (3) Κέντρα Διανομής που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, το ένα (1) στη Ρόδο και το ένα (1) στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ άνω των τριάντα (30) Κέντρων Διανομής λειτουργούν στην πόλη του Παρισιού, όπως και σε άλλες μεγάλες πόλεις διεθνώς.

Τα ανωτέρω έχουν επανειλημμένα επαληθευθεί με μετρήσεις των τιμών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε λειτουργούντα Κέντρα Διανομής, από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και διαπιστευμένους φορείς του κράτους, απ' όπου φαίνεται σαφώς αφενός η πλήρης συμμόρφωση με τα Διεθνώς καθιερωμένα όρια – μάλιστα όλες οι μετρήσεις είναι από δεκάδες έως χιλιάδες φορές χαμηλότερες των επιτρεπόμενων – και αφ' ετέρου ότι οι τιμές που μετρώνται σε διάφορα σημεία των πόλεων είναι πολλές φορές μεγαλύτερες από τις τιμές στα Κέντρα Διανομής.

2. Δεδομένης της ασφαλούς λειτουργίας των Κέντρων Διανομής για τις πόλεις και τους κατοίκους, η τροφοδότηση των φορτίων των μεγάλων πυκνοδομημένων πόλεων γίνεται με την εγκατάσταση Κέντρων Διανομής εντός του πολεοδομικού ιστού, κάτι που έχει προβλεφθεί από τη Περιβαλλοντική και την Πολεοδομική Νομοθεσία της χώρας μας αλλά και διεθνώς. Η εγκατάσταση των Κέντρων Διανομής εντός των πόλεων και μάλιστα σε θέσεις «κεντροβαρικές» ως προς τους καταναλωτές που τροφοδοτούν επιβάλλεται για λόγους περιβαλλοντικούς και λόγους αξιοπιστίας του Δικτύου Διανομής.

Συγκεκριμένα η κατασκευή Υποσταθμού υποβιβασμού εκτός της περιοχής των πυκνοδομημένων πόλεων που τροφοδοτούν απαιτεί την κατασκευή πολλών γραμμών μέσης τάσης μεγάλου μήκους, που στο μεγαλύτερο τους μέρος θα είναι εναέριες.

Αυτό θα έχει σαν συνέπεια την αύξηση των απωλειών του δικτύου κάτι που επιφέρει την κατανάλωση πολύτιμων ενεργειακών πόρων (για τη Ρόδο πετρελαίου) και την αντίστοιχη αύξηση των ρύπων.

Πέραν αυτού όμως, η κατασκευή μεγάλου μήκους εναέριου και υπόγειου δικτύου μέσης τάσης για την τροφοδότηση των πυκνοδομημένων πόλεων, μειώνει την αξιοπιστία του δικτύου γιατί αυξάνει τις πιθανότητες βλαβών στο δίκτυο άρα και τις διακοπές τροφοδότησης καταναλωτών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στις διακυμάνσεις της τάσεως του δικτύου, δημιουργώντας έντονα προβλήματα σε συσκευές των αστικών καταναλωτών (TV, Η/Υ, λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές κ.α.).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ανάπτυξη του δικτύου υψηλής και μέσης τάσης των Υποσταθμών, λόγω της σημαντικότητάς τους για την ομαλή τροφοδότηση των καταναλωτών αλλά και των βασικών αναγκών των πόλεων, πρέπει να γίνεται σε σαφώς οριοθετημένους κοινόχρηστους δρόμους.

3. Η αναφερόμενη απόφαση 4890/2009 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά αφορά στην λειτουργία του Κέντρου Διανομής Κορυδαλλού, το οποίο λειτουργεί στην πλήρη του ανάπτυξη από το 2006 τροφοδοτώντας τους καταναλωτές του Δ. Κορυδαλλού και των πέριξ Δήμων, και δεν ισχύει.


Για το συγκεκριμένο Κέντρο Διανομής Κορυδαλλού μετά από δικαστικές προσφυγές κατοίκων, τόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών 1243/2009 και του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης 7/2010, όσο και άλλες Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές δικαίωσαν πλήρως τη ΔΕΗ και το Κέντρο Διανομής λειτουργεί κανονικά και νόμιμα έχοντας αναπτύξει το σύνολο του δικτύου υψηλής και μέσης τάσης.

4. Η ισχύς του νέου Κέντρου Διανομής Ρόδου θα είναι αρχικά 100MW, έχοντας την υποδομή να επαυξηθεί στα 150MW ανάλογα με τις ανάγκες της πόλης της Ρόδου τα επόμενα χρόνια, πρόβλεψη που είναι απαραίτητο να υπάρχει για μια πόλη σαν τη Ρόδο με έντονα σημάδια περαιτέρω δυναμικής ανάπτυξης.

Κατόπιν αυτών και παρά το ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόσφατη αμετάκλητη απόφασή του έχει εγκρίνει τη Περιβαλλοντική αδειοδότηση του νέου Κέντρου Διανομής Ρόδου στη θέση του παλαιού εργοστασίου της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή Αγ. Νικολάου, ο ΔΕΔΔΗΕ θα επανέλθει παραθέτοντας και νεώτερες μελέτες και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων όλων των Υποσταθμών υποβιβασμού υψηλής προς μέση τάση της Ρόδου και ιδιαίτερα του Κέντρου Διανομής Ροδινίου που βρίσκεται εντός της πόλης της Ρόδου.


Ο ΔΕΔΔΗΕ πρόσφατα, αλλά και η ΔΕΗ Α.Ε. παλαιότερα, έχουν εξετάσει όλες τις θέσεις που προτάθηκαν από το Δήμο Ρόδου για την εγκατάσταση του νέου Κέντρου Διανομής και

γνωστοποίησαν έγκαιρα τις απόψεις τους. Η εξέταση έγινε με κύριο κριτήριο οι συγκεκριμένες θέσεις και η ανάπτυξη των δικτύων να συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος της αξιόπιστης τροφοδότησης των καταναλωτών της πόλης της Ρόδου και να μην το επιδεινώνουν, ενώ παράλληλα θα πρέπει να μπορούν να υλοποιηθούν έγκαιρα για την αποφυγή δυσλειτουργιών της πόλης.

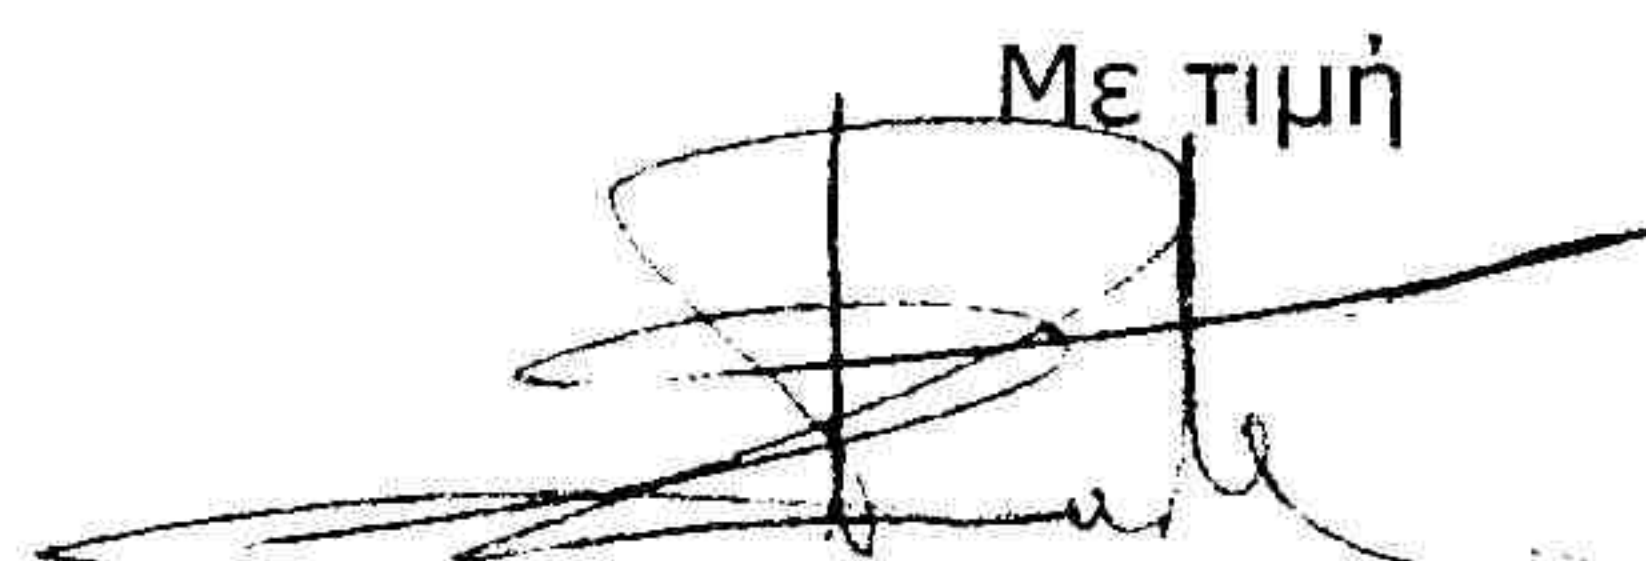Με τιμή

Κωνσταντίνος Ζωντανός

Κοινοποίηση:

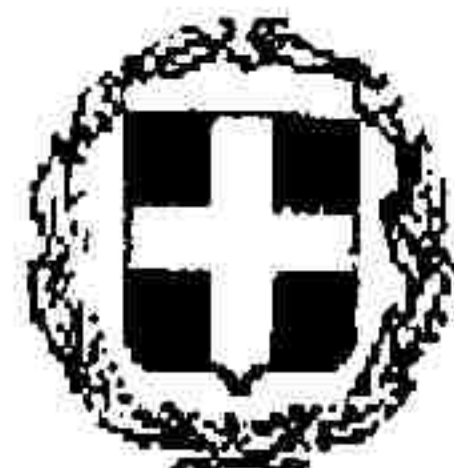- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Κ. Μαθιουδάκη
- ΥΠΕΚΑ
Γενική Γραμματεία Ενέργειας &
Ορυκτών Πρώτων Υλών
Δ/ση ΑΠΕ & Ηλεκτρικής Ενέργειας
- ΥΠΕΚΑ
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Πειραιάς, 10-12-2014

Α.Π.: 96711 Φ.8.2
ΣΧΕΤ: 94578

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας: 185 38
Τηλ.: 213 - 2026837
Πληροφορίες: Θ. Κραβαρίτης.
FAX: 210 - 4291264
e-mail: gg@apdaigaiou.gov.gr
th.kravaritis@apdaigaiou.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι τ.κ.11523 Αθήνα
Φαξ: 210 6429137

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 24-11-14 Ερώτηση των Βουλευτών κα. Δ. Μανωλάκου, κ. Γ. Λαμπρούλη και κ. Σπ. Χαλβατζή με θέμα «Για τον υποσταθμό της ΔΕΔΗΕ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Ρόδο».

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αριθ. πρωτ. Βουλής 4918/24-11-14 ερώτηση των Βουλευτών κα. Δ. Μανωλάκου, κ. Γ. Λαμπρούλη και κ. Σπ. Χαλβατζή.
2) Το με αριθ. πρωτ. 8699/Β/1912/25-11-14 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ (Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου) με τα συνημμένα αυτού.
3) Το με αριθ. πρωτ. 92989/28-11-14 έγγραφο μας.
4) Το με αριθ. πρωτ. 8965/03-12-14 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης σας διαβιβάζουμε το (4) σχετικό έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το οποίο σας έχει ήδη αποσταλεί.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ**

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Συνημμένα:

Το (4) σχετικό (σελ. 2).

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
2. Γραφείο Γενικού Δ/ντη Χω. Πε. Πο.
3. Φ. Ρόδου 7.1..
4. Αρχ. Θ. Κραβαρίτης.
5. Χρονολογικό Αρχείο



**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

**ΔΗΜ. ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΑ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**

Ρόδος 3 /12/2014
Αρ.Πρ. 8965

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας: 851 00
Πληροφορίες: Π. Βενέρης
Email: p.veneris@rho.pnai.gov.gr
Τηλέφωνο: 22413-63170
FAX: 22413-60638

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8
185 38 Πειραιάς
FAX: 210-4291264

ΚΟΙΝ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 Αθήνα
FAX: 210-6429137

Θέμα : Απάντηση στην από 24-11-14 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Δ. Μανωλάκου, Γ. Λαμπρούλη και Σπ. Χαλβατζή με θέμα τον υποσταθμό της ΔΕΔΗΕ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Ρόδο.

Σχετ.: Το με Α.Π.92989 Φ.8.2./28-11-2014 Έγγραφο σας

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας σας ενημερώνουμε ότι:

Στην προ «Καλλικράτη» κατάσταση, στο Τμ. Περιβάλλοντος που λειτουργούσε στα πλαίσια της Δνσης Πολεοδομίας της Ν.Α. Δωδ/σου, κατατέθηκε από την ΔΕΗ Α.Ε. τον Ιούνιο του 2007, φάκελος με Περιβαλλοντική Έκθεση για το έργο: «Κέντρο Διανομής 150/20kV Ρόδου» εντός του ιδιόκτητου οικοπέδου της ΔΕΗ, στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Ρόδου. Σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία {ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.126880/07/ΦΕΚ 435Β/07 (συμπλήρωση της ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/02 περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες)} το έργο κατατασσόταν στην 4η υποκατηγορία – Β' κατηγορία – Πίνακας 1 (α.α. 13 β2 Υποσταθμοί Κλειστού Τύπου >=150KV, δηλαδή στη χαμηλότερη περιβαλλοντική κατηγορία) και η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) εκδιδόταν με απόφαση Νομάρχη. Μετά από έλεγχο του παραπάνω φακέλου η Δνση Πολεοδομίας Ν.Α. Δωδ/σου, στηριζόμενη και στα υπ. αρ. ΟΙΚ.6003/01/29-11-01 και 4064/18-8-05 έγγραφα της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Ροδίων περί θεώρησης όρων δόμησης και χρήσεων γης, προχώρησε στην έκδοση της υπ. αρ. 4376(σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με απόφαση Νομάρχη.

Στη συνέχεια προχώρησε στην έκδοση της υπ. αρ. 7200/19-11-2009 Απόφασης Νομάρχη Δωδ/σου «περί ανακλήσεως της υπ.αρ.4376(σχετ.4408)/28-6-2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων», συμμορφούμενη με τις υποδείξεις και παρατηρήσεις του υπ.αρ.2660/17-11-2009 Εγγράφου του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ.Δωδ/σου της τότε κρατικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Η ΔΕΗ Α.Ε. προσέφυγε κατά της παραπάνω Απόφασης Ανάκλησης στο ΣτΕ (Αρ. Καταθέσεως: 883/2010) και πρόσφατα δικαιώθηκε. Έτσι, οι αρχικοί περιβαλλοντικοί όροι είναι πλέον σε ισχύ.
Η Υπηρεσία μας δεν έχει προβεί σε κάποια περαιτέρω ενέργεια διότι δεν υπήρξε οποιοδήποτε άλλο αίτημα.


Εσωτερική διανομή:

1. Χ.Α Τμ. Περ. & Υδρ.
2. Φ. Θέματος
3. Π.Βενέρης


**Με Εντολή Περιφερειάρχη
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ**

**ΒΕΝΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΑΝΤΙΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

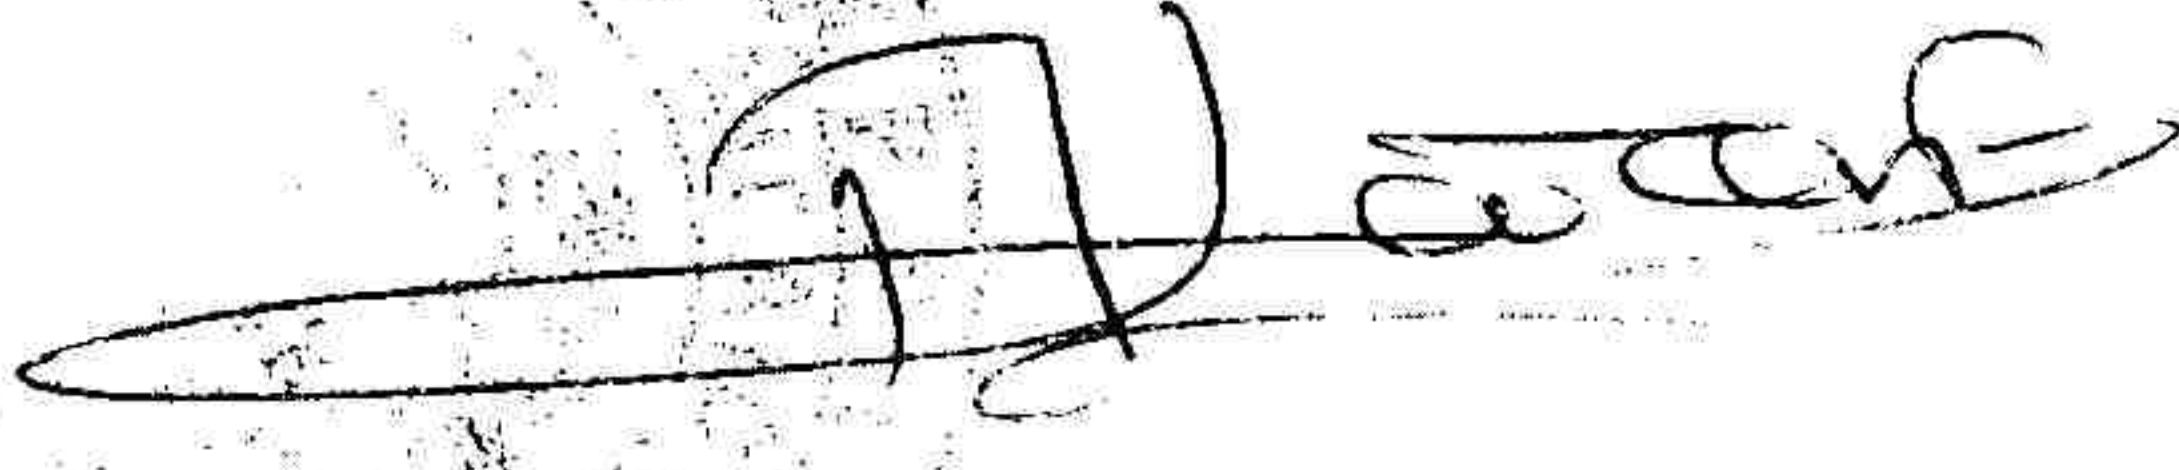

Είρηνη Πλάτση
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

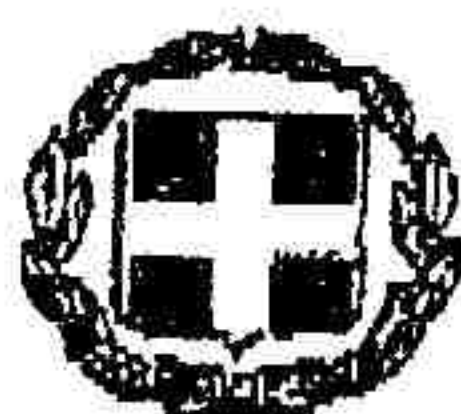

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΔΙΠΑ)
ΤΜΗΜΑ Β'**

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014

Α.Π. 176507

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 6417802
F.A.X. : 210 6430625

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Θέμα : Ερώτηση Βουλής για εγκατάσταση υποσταθμού του ΔΕΔΗΕ στην περιοχή Αγίου Νικολάου στη Ρόδο

Σχετ. : Το υπ' αρ. 3699β/1912/25.11.14 έγγραφό σας με συνημμένη την υπ' αρ. 4918/24.11.14 Ερώτηση Βουλής (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ 176507/25.11.14).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 4918/24.11.14 Ερώτησης Βουλής με αντικείμενο τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση υποσταθμού υποβιβασμού τάσης στο χώρο του παλιού εργοστασίου της ΔΕΗ στη συνοικία του Αγίου Νικολάου στην πόλη της Ρόδου, σας γνωρίζουμε ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας. Αρμόδια για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Υπηρεσία είναι η Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της οικίας Περιφέρειας, σύμφωνα με την υπ' αρ. 169810/2013 (Β' 1999) Υπουργική Απόφαση για Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11^{ης} ομάδας «Μεταφορά Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσιών», α/α 11: «Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους υποσταθμούς)» του παραρτήματος ΧΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΠΑ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ed

C. Αλεξάνδρας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΔΙΠΑ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Κ. Γιαβής
5. Β. Πάτση