



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 20 - 05 - 2015
Αριθ. πρωτ.: 706

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Α. Γιαννούλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364368
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Αθανάσιο Βαρδαλή
- κα Ελένη Γερασιμίδου
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 65/13-02-2015 Ερώτηση

Σε συνέχεια των υπ' αριθμ. πρωτ. 22/04-03-2015 και 278/07-04-2015 εγγράφων μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Αθανάσιος Βαρδαλής και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Ακατάλληλο προς πόση το νερό στην τοπική Κοινότητα Αδάμ του Δήμου Λαγκαδά στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 3081/31-03-2015 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Μία (1) σελίδα

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Θεσσαλονίκη 31/3/2015

Αριθμ.πρωτ. ΠΥ:3081

Γαζ. Δ/ση : Μοναστηρίου 15

Γαζ. Κωδ. : 54627

Πληροφορίες : ΠΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τηλέ: 2313330889, 2313330890.08:00 έως 10:00

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜ/ΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ 27 ΑΘΗΝΑ
10183

ΘΕΜΑ: Η υπ'αριθμ. 65/2015 Ερώτηση Βουλής

ΣΧΕΤ.: Το υπ αριθμ.277/2015 έγγραφό σας

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, που αφορά την ποιότητα πόσιμου νερού στον οικισμό ΑΔΑΜ του Δήμου Λαγκαδά Θεσ/νίκης, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Από τα αρχεία της Υπηρεσίας μας όπως αναφέραμε και στο υπ'αριθμ. ΠΥ: 1820/2015 έγγραφό μας δεν υπήρχαν στοιχεία ακαταλληλότητας του νερού στο συγκεκριμένο οικισμό. Από επικοινωνία με την ΔΕΥΑ Λαγκαδά, πληροφορηθήκαμε ότι το τελευταίο διάστημα προέκυψε υπέρβαση στα νιτρικά στην γεώτρηση του ΑΔΑΜ, με αποτέλεσμα να εκδοθεί Απαγόρευση Χρήσης για πόση και μαγειρική χρήση του νερού, μέχρι αποκατάστασης του προβλήματος, ενώ συγχρόνως προβαίνουν σε διερεύνηση για εύρεση νέας πηγής υδροληψίας.

Η Υπηρεσία μας πραγματοποίησε δειγματοληπτικό έλεγχο του νερού στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού ΑΔΑΜ, για μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα σας κοινοποιηθούν μόλις μας γνωστοποιηθούν.

Επιπλέον όντας αρμόδια αρχή με β'βαθμό ευθύνης σύμφωνα με την Υ2/2600/2001 ΚΥΑ "Περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θεωρούμε ότι η απαγόρευση χρήσης του νερού μέχρις αποκατάστασης του προβλήματος είναι επανορθωτική ενέργεια που προβλέπεται από τις υγειονομικές διατάξεις ενώ ταυτοχρόνως παρακολουθούμε και ελέγχουμε την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης που είναι υπεύθυνη για την υδροδότηση του πληθυσμού, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχεται νερό καθαρό και υγιεινό στους καταναλωτές

Ε. Π
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΜΗΑΛΛΑ ΚΑΛΗΙΩΤΗ

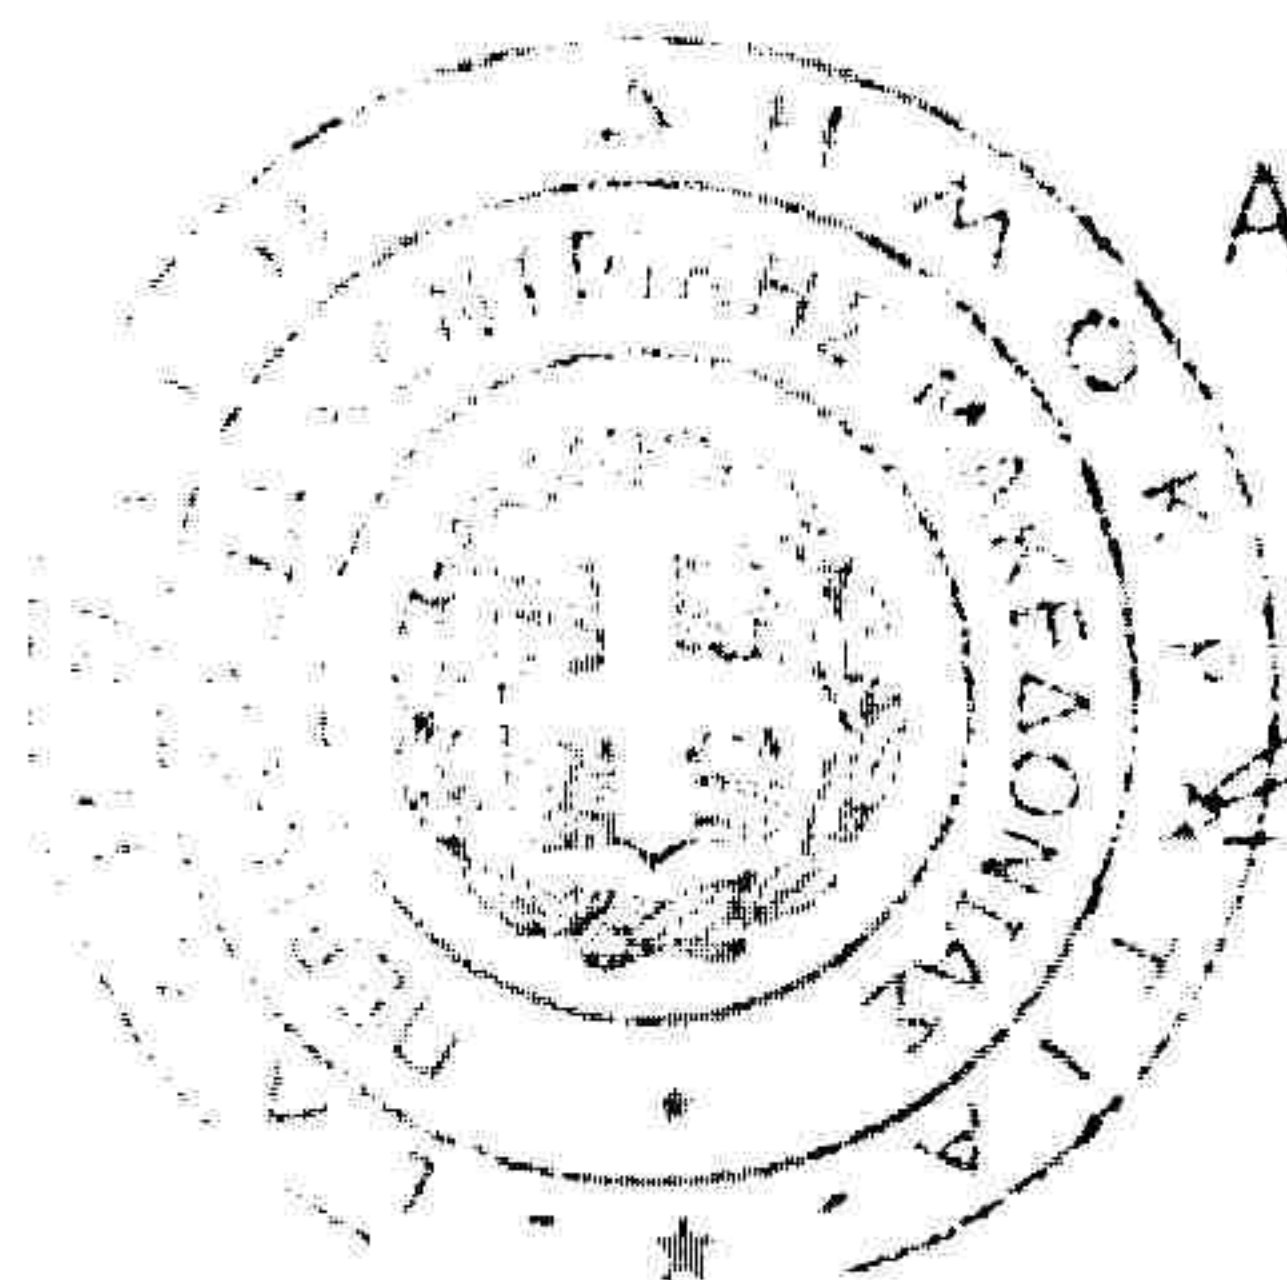

Ακριβές αντίγραφο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ