



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

16 ΙΑΝ. 2015

**Αθήνα, 15 - 07 - 2015
Αριθ. πρωτ.: 1410**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κα Δέσποινα Σβερώνη - Χονδρονάσιου
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3305/08-06-2015 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1171/02-07-2015 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Δέσποινα Σβερώνη - Χονδρονάσιου με θέμα «Επείγουσα η ανάγκη για άμεση συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών στον Βιολογικό Καθαρισμό Βόλου», σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 55603/25-06-2015 έγγραφο του Δήμου Βόλου, με τα ακόλουθα συνημμένα:

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4497/18-05-2015 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου, με συνημμένο σε αυτό δελτίο με τις παραμέτρους παρακολούθησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων έως και τις 12-05-2015.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4086/08-05-2015 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου, με συνημμένο σε αυτό δελτίο με τις παραμέτρους παρακολούθησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Απριλίου 2015.
- Οκτώ (8) δελτία δειγματοληψίας της 26-05-2015.
- Επτά (7) δελτία δειγματοληψίας της 28-05-2015.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Συνημμένα:
Είκοσι μία (21) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

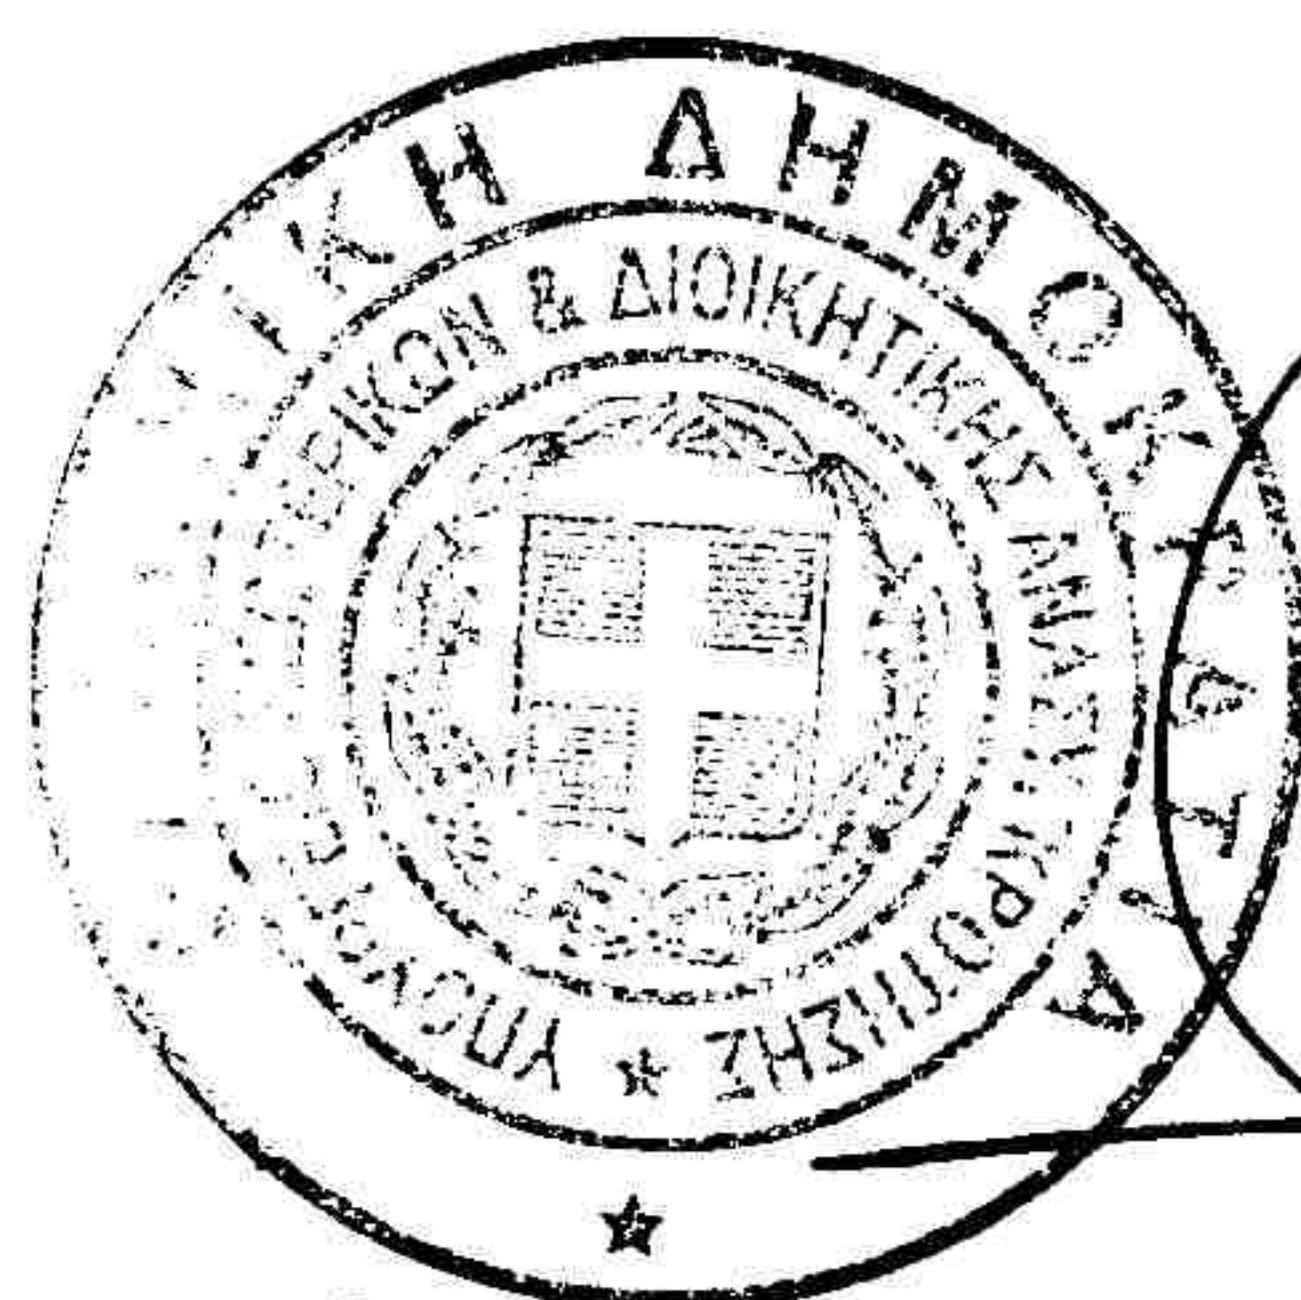


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μουλάς Γεώργιος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Βόλου
Δ/ση: Δημαρχείο Βόλου, Πλατεία Ρ. Φεραίου
ΤΚ 38001, Βόλος
Τηλ 2421350206
praktikadb@volos-city.gr

Προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ευαγγελιστρίας 2
ΤΚ 10563 Αθήνα
Υπ' όψη Μ. Κωστοπούλου
Τηλ. 2131361245
Φαξ 2131361230
Email : m. kostopolou@ypes.gr

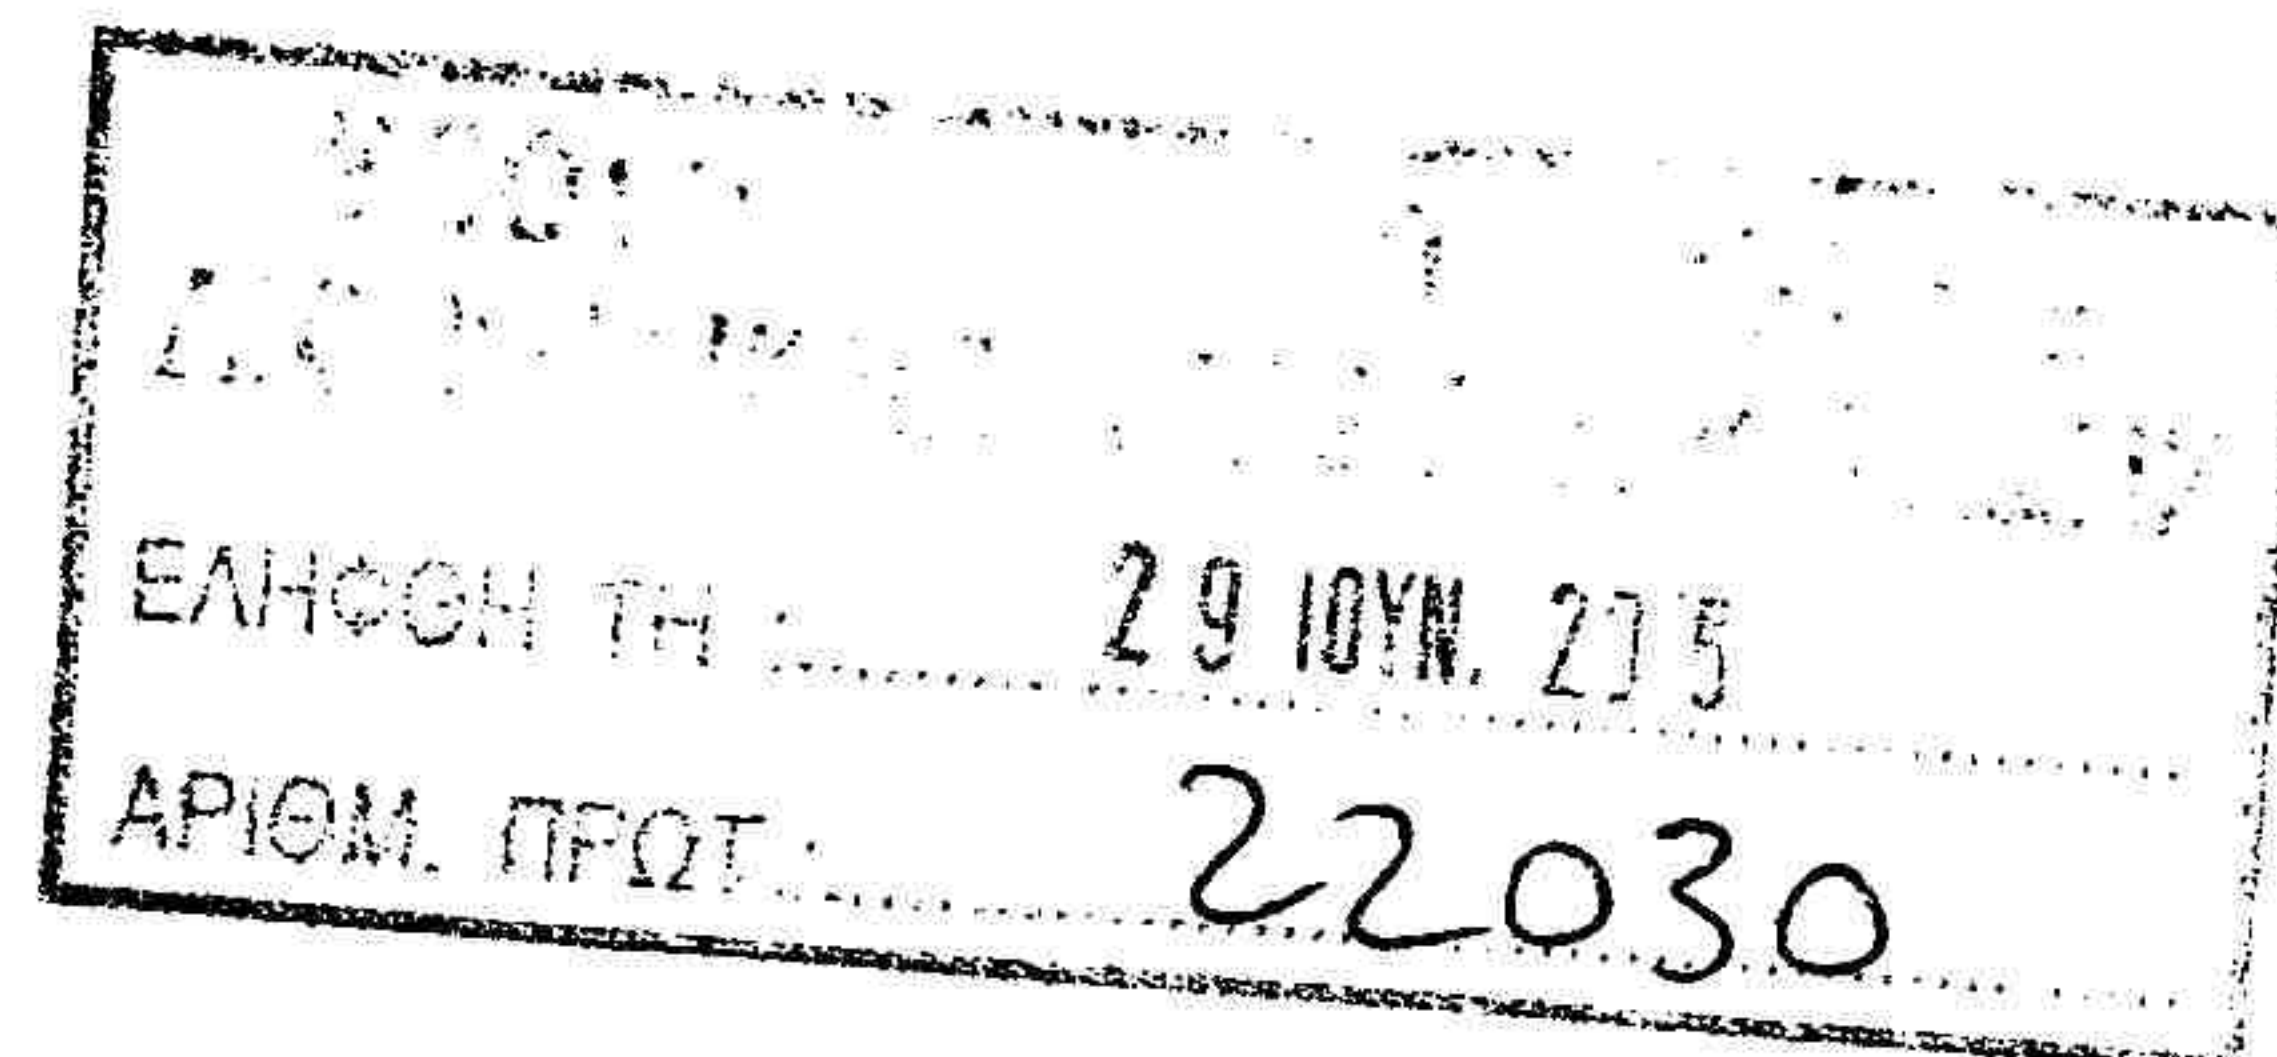


Βόλος 256-2015
Αρ. Πρωτ.: 55603

ΘΕΜΑ: Βιολογικός Καθαρισμός Βόλου
ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. 19665/10.06.2015 έγγραφο σας

Εις απάντηση του αναφερομένου εγγράφου σας αναφέρομε τα εξής:
Τα αναφερόμενα σχετικά με τον Βιολογικό Καθαρισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), του Δήμου Βόλου από την βουλευτή κυρία Σβερώνη, αποτελούν κείμενα της εφημερίδας του Βόλου «Θεσσαλία». Τα πλείστα όσα στοιχεία του ρεπορτάζ ελέγχονται σαν ανακριβή και ψευδή, για τα οποία ο Δήμος Βόλου και η ΔΕΥΑΜΒ προτίθενται να κινηθούν δικαστικά.


Για τα τέσσερα συγκεκριμένα ερωτήματα της βουλευτή, σας αναφέρομε τα εξής:

1. Οι ενέργειες ήταν άμεσες. Η διαρροή σταμάτησε σε μιάμιση ώρα και η βλάβη στην αντλία επιδιορθώθηκε.
2. Δεν επιβεβαιώνεται διαρροή λυμάτων στον Παγασητικό. Τα λύματα έπεσαν στον παρακείμενο χείμαρρο Ξηριά και όχι στην θάλασσα.
3. Η κατάσταση των νερών ήταν και είναι άριστη, όπως το επιβεβαιώνουν και οι σχετικές μετρήσεις, που σας επισυνάπτομε.
4. Δεν υπάρχει κίνδυνος για την Δημόσια Υγεία ώστε να ληφθούν μέτρα.

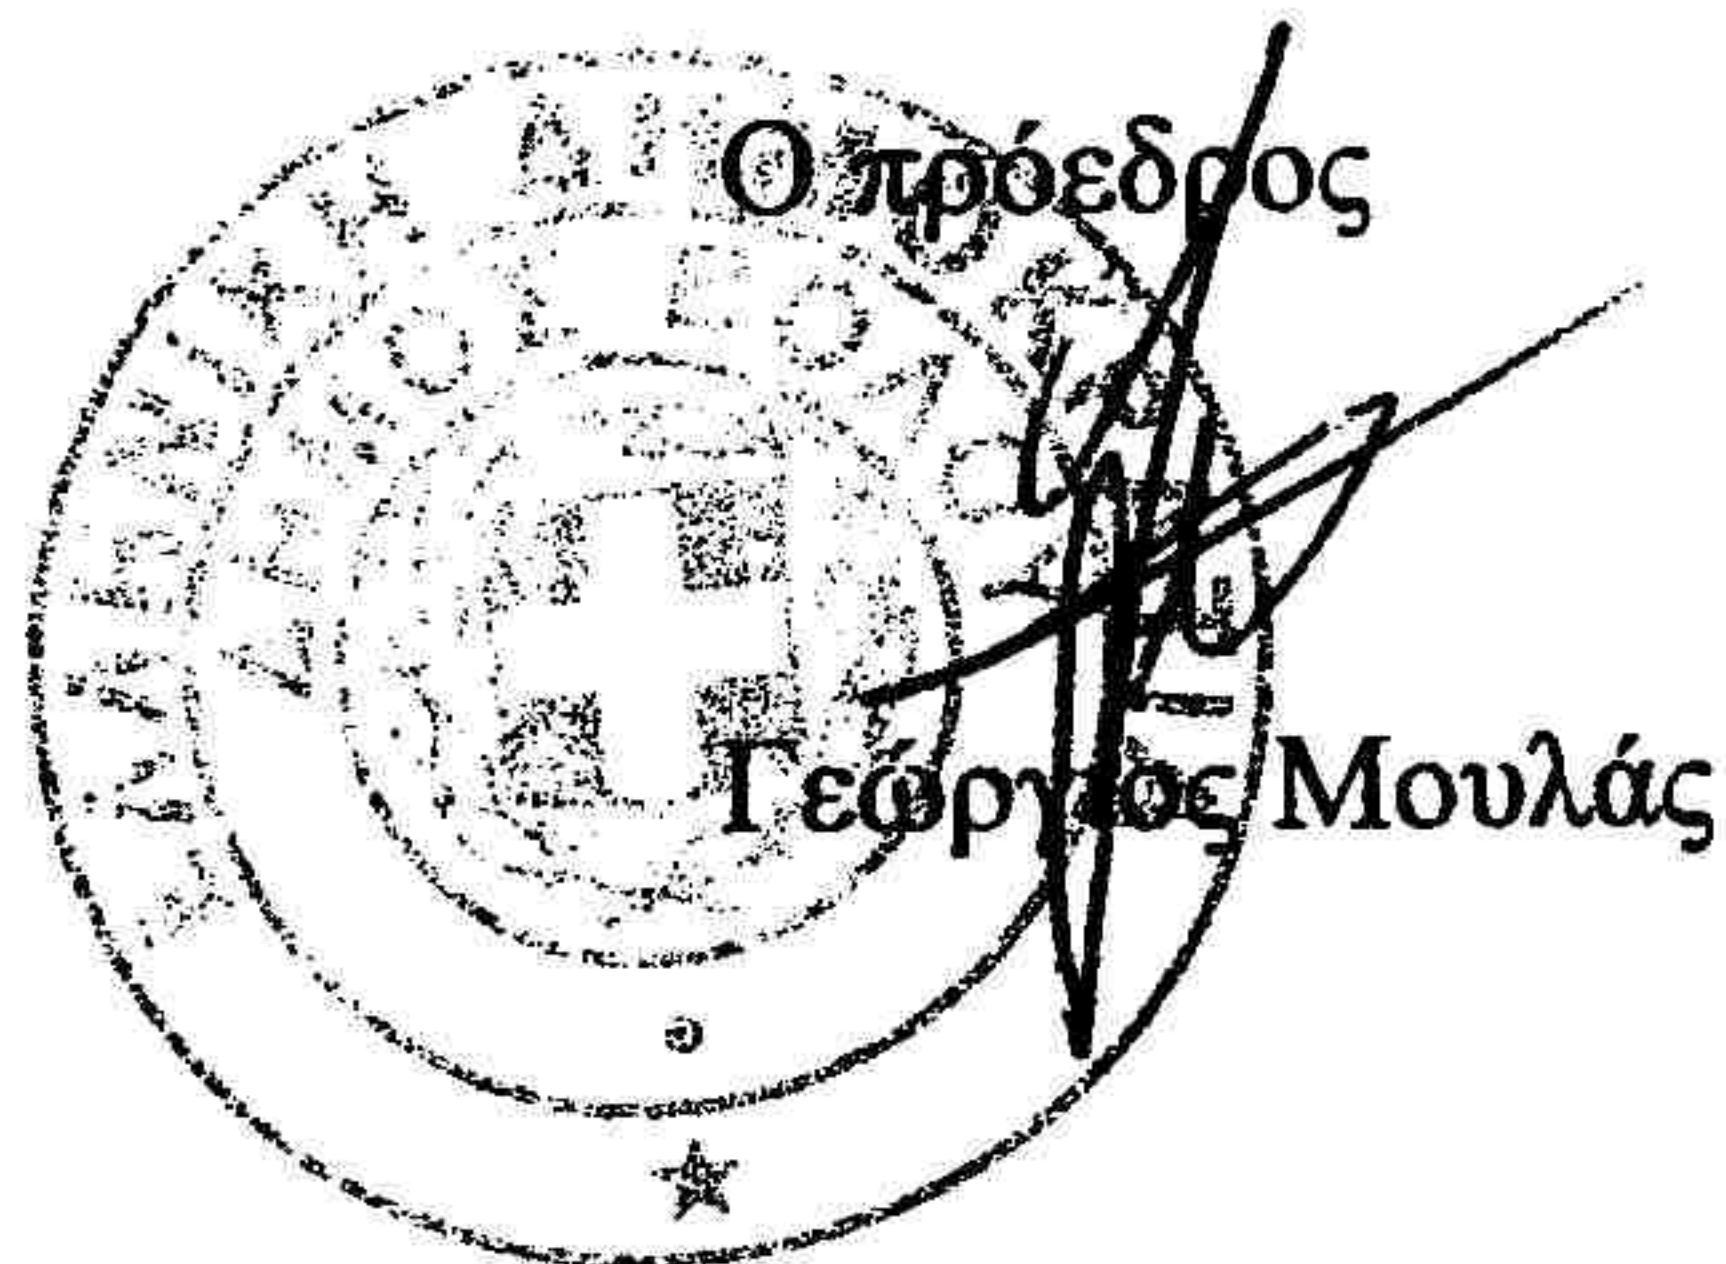

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΣΔΕΟΡΑΣ

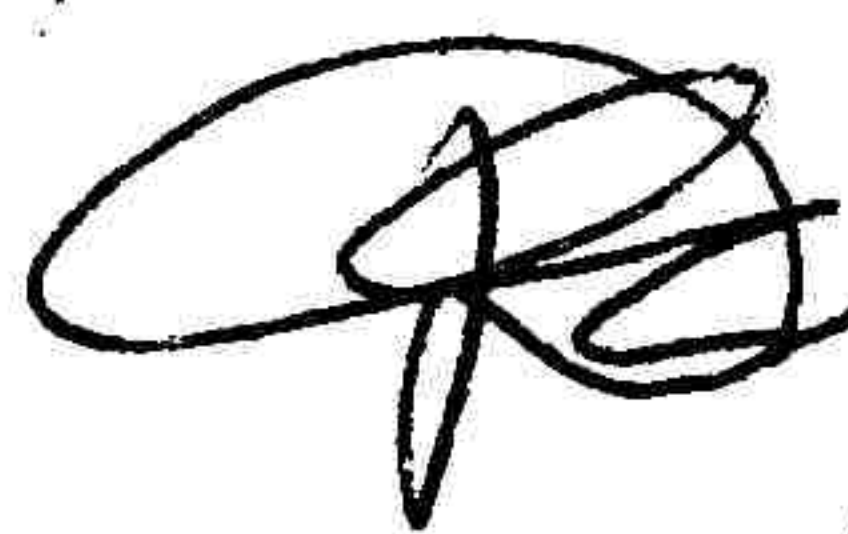

Βόλος, 16 ΜΑΙ. 2015
Αρ. Πρωτ.: 4497

Δ/ση Λειτουργίας &
Συντήρησης Υποδομών

Τμήμα : Αποχέτευσης & ΕΕΛ
Πληρ. : Ε. Διομή
Τηλ. : 24210 66156
Fax : 24210 83040
E-mail : eydi@deyamv.gr

Προς :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ση Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΙΩΛΚΟΥ-ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : Παράμετροι παρακολούθησης των ΕΕΛ Μ. Βόλου

Σας υποβάλλουμε συνημμένα δελτίο με τις παραμέτρους παρακολούθησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων έως και τις 12 Μαΐου του 2015.



Δ/ση: Κωνσταντά 141 - Βόλος - τ.κ. 382 21 - τ.θ. 1046 - www.deyamv.gr



==ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Δ.362/Ε1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΜΑΪΟΣ 2015
ΜΑΪΟΣ 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΜΑΤΟΝ (Εκδοχή 2 04/11/2013)

Major 2015

ΜΑΪΟΣ 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΧΑΡΑΚΗΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	N-103	N-105	N-107	N-109
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΧΑΡΑΚΗΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				

Δ.362/Ε1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ(Εκδοχή 2 04/11/2013)

2015		BOD		COD		SS		N tot		N-NO3		N-NO2		P tot		
Σος	ΠΑΡΟΧΗ	ΕΙΣ.	ΕΞ.	ΕΙΣ.	ΕΞ.	ΕΙΣ.	ΕΞ.	ΕΙΣ.	ΕΞ.	ΕΙΣ.	ΕΞ.	ΕΙΣ.	ΕΞ.	ΕΙΣ.	ΕΞ.	
m3/day	m3/day	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
1	30.000															
2	31.850															
3	32.350															
4	29.000	250	11	582	44	93	96	30.5	20.0	1.2	7.3	1.6				
5	30.350															
6	31.750															
7	32.350															
8	30.800															
9	30.850															
10	28.900	230	26	448	93	79	89	36.6	22.8	18.0	7.7	3.0				
11	29.100															
12	28.250															
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
M.O.	30.446	240	21	515	78	67	253	37,8	23,4	29,4	18,2				7,5	2,4
max.	32.350	250	26	582	97	94	279	38,9	24,0	30,5	20,0				7,7	3,0
min.	28.250	230	11	448	44	19	226	36,6	22,8	28,2	16,6				7,3	1,6
ΣΥΝ.	365.350															



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος, 08 ΜΑΙ 2015
Αρ. Πρωτ.: 4086

**Δ/ση Λειτουργίας &
Συντήρησης Υποδομών**

Τμήμα : Αποχέτευσης & ΕΕΛ
Πληρ. : Ε. Διομή
Τηλ. : 24210 66156
Fax : 24210 83040
E-mail : eydi@deyamv.gr


Προς :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ση Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΙΩΛΚΟΥ-ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

Ενταύθα

ΘΕΜΑ : Παράμετροι παρακολούθησης των ΕΕΛ Μ. Βόλου

Σας υποβάλλουμε συνημμένα το μηνιαίο δελτίο με τις παραμέτρους παρακολούθησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ του 2015.

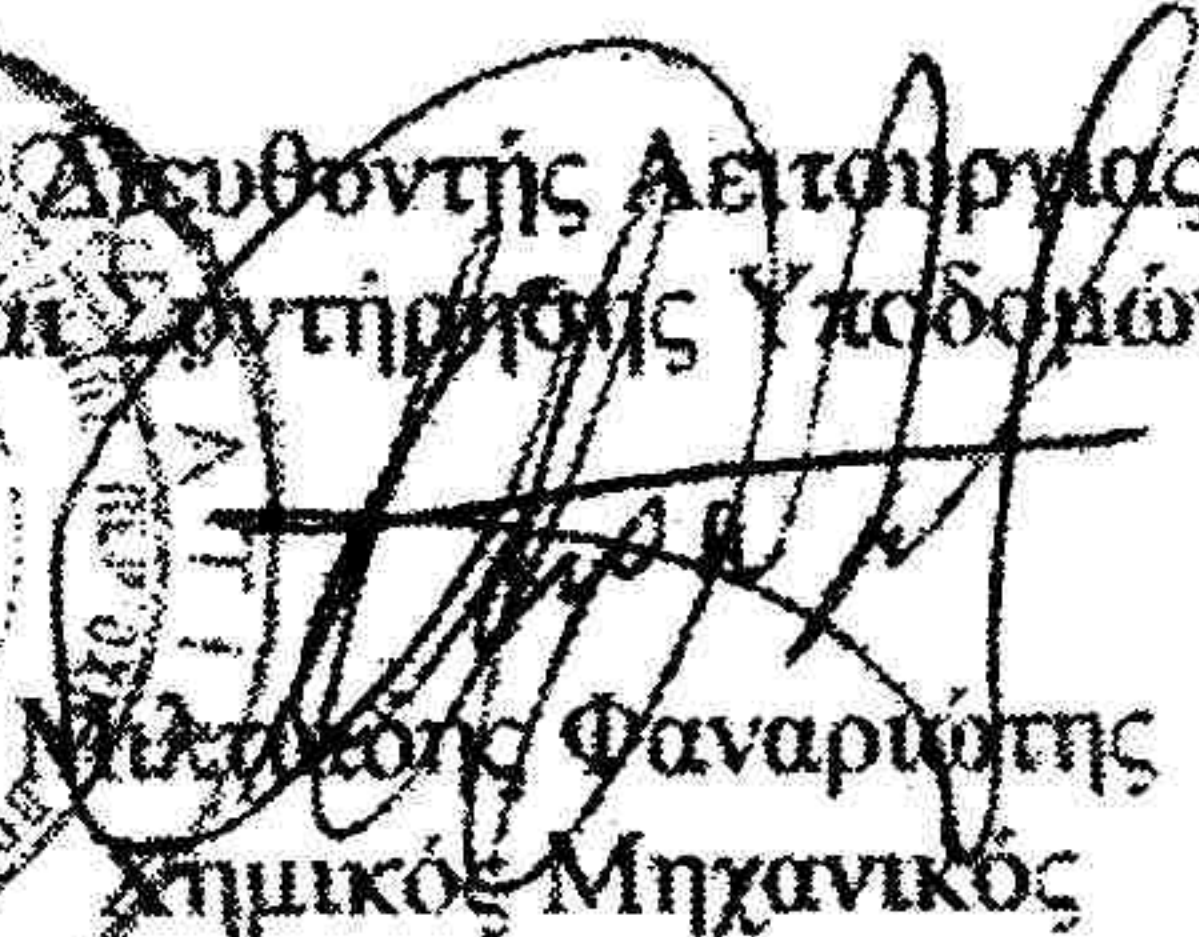Ο Διευθυντής Λειτουργίας
και Συντήρησης Υποδομών

Νικόλεττος Φαναριώτης
Χημικός Μηχανικός

Δ/ση: Κωνσταντά 141 - Βόλος - τ.κ. 382 21 - τ.θ. 1046 - www.deyamv.gr



Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

ΤΜΗΜΑ ΕΕΛ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ.362/Ε1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ (Έκδοση 2 04/11/2013)

2015 4ος	ΠΑΡΟΧΗ mg/day	BOD			COD			SS			N-NO ₃			N-NO ₂			P tot		
		ΕΙΣ. mg/l	ΕΞ. mg/l	Α. %	ΕΙΣ. mg/l	ΕΞ. mg/l	Α. %	ΕΙΣ. mg/l	ΕΞ. mg/l	Α. %	ΕΙΣ. mg/l	ΕΞ. mg/l	Α. %	ΕΙΣ. mg/l	ΕΞ. mg/l	Α. %	ΕΙΣ. mg/l	ΕΞ. mg/l	Α. %
1	31.700																		
2	29.850	300	8	97	524	38	93	230	10	95	42,8	19,2	35	35,5	12,3	52	9,2	1,4	85
3	33.300																		
4	31.000																		
5	33.450																		
6	32.550																		
7	28.900																		
8	35.100																		
9	29.700																		
10	32.200																		
11	28.700																		
12	29.100																		
13	28.350																		
14	30.100	320	13	95	522	49	91	233	22	91	49,2	35,4	34	67,5	21,1	69	7,8	2,4	69
15	30.450																		
16	30.400																		
17	31.350																		
18	29.300																		
19	32.100																		
20	30.450	240	7	97	490	48	90	237	16	93	39,5	17,8	39	29,2	17,8	39	6,7	1,1	84
21	31.100																		
22	30.250																		
23	31.100																		
24	32.400																		
25	30.050																		
26	30.200	220	10	95	442	38	91	216	14	93	39,5	21,6	41	28,5	17,4	39	7,1	1,1	85
27	30.800																		
28	29.000																		
29	30.200																		
30	30.700																		
31																			
Μ.Ο.	30.795	270	10	96	495	44	91	231	16	93	41,5	22,2	46	37,7	17,2	50	7,7	1,5	81
max.	35.100	320	13		524	49		242	22		42,8	25,8		67,5	21,1		9,2	2,4	
min.	28.350	220	7		442	38		216	10		39,5	19,2		25,5	12,3		6,7	1,1	
ΣΥΝ.	333.850																		



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΟΥΝΑΡΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. ΜΕΛΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
24210-22946 έως 7, fax 24210-20394
email: info@waterslabs.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ : Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

ΕΝΤΟΛΗ : Δ/ΝΣΗ ΕΕΛ

ΑΡΙΘ. ΠΙΣΤ. 22093

ΕΚΔΟΣΗ : 21/5/2015

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ : ΝΕΡΑ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓ/ΨΙΑΣ : ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΤΙΜΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ : ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΔ. Ε.Ε. 2006/87

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΤΗΣ : Α. ΜΑΡΑΙΔΩΝΗ (ΒΙΟΛΟΓΟΣ)

ΗΜΕΡ. ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ : 18/5/2015

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : 18/5/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜ.: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ : 18/5/2015 ΕΩΣ 20/5/2015

ΤΟΠΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΟΛΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Σελ. 1 από 1

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 0.5 m βάθος νερού		Αριθ. C.F.U. Μικροβίων (cfu/100ml)*		
Α/Α ΔΕΙΓΜ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΤΗΣ	TOTAL COLIFORMS	E. COLI	ENTEROCOCCI
		ISO 9308 - 1:2000	ISO 9308 - 1:2000	ISO 7899- 2:2000
1	ΑΜΑΡΥΛΙΔΑ	50	0	20
2	ΑΜΦΑΝΩΝ	76	6	8
3	ΠΕΥΚΑΚΙΑ	280	14	14
4	ΔΗΜΟΤ. ΑΚΤΗ ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΟΤ)	6	0	0
5	ΑΛΥΚΕΣ ΔΗΜΟΤ. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ	10	2	0
6	ΞΕΝΙΑ	440	22	6
7	ΑΝΑΥΡΟΣ	500	40	0
8	ΠΑΛΚΕΣ	34	6	0

Οι αναλυτές

Α. ΜΑΡΑΙΔΩΝΗ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Εκ του Εργαστηρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΟΥΝΑΡΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ - ΟΡΓΑΝΟΛΕΞΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΧΜΕΝΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛ. ΜΕΛΑ 22946, ΒΟΛΟΣ, Τ.Κ. 24210
ΤΗΛ. 24210 22946, 24210 20394
Ε.Φ.Μ. 04363615

Α. ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

*από 1 έως 3 το αποτέλεσμα θεωρείται παρουσία, ενώ από 4 έως 9, κατ' εκτίμηση, με βάση το ISO 8199
Το πιστοποιητικό απελευθερείται να αναπαράχθει μόνο στο σύνολό του και όχι μερικώς με τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου.
Τα αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμές κατ' εντολή του πελάτη.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ



ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝ

23

Published on Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
(<http://www.bathingwaterprofiles.gr>)


Δελτίο > Δελτίο Δειγματοληψίας: GRBW089105024101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 2015-05-26

Δελτίο Δειγματοληψίας: GRBW089105024101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 2015-05-26

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας	GRBW089105024101
Περιφέρεια	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δήμος	ΒΟΛΟΥ
Όνομα Ακτής	Κάτω Λεχώνια – Πούντα
Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας	90 μ. από το ΝΑ άκρο της ακτής
Κωδικός Ταυτότητας Ακτής	GRBW089105024
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	2015-05-26
Ώρα Δειγματοληψίας	18:10pm
Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας	Ήρεμη
Καιρικά φαινόμενα κατά τη δειγματοληψία	Συννεφιά
Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας	ΟΧΙ
Διεύθυνση ανέμου	Άπνοια
Intestinal Enterococci (cfu/100ml)	1
Escherichia Coli (cfu/100ml)	1
Κατάλοιπα πίσσας	ΟΧΙ
Γυαλιά	Όχι
Πλαστικά	Όχι
Καουτσούκ	Όχι
Άλλα απορρίματα	Όχι

2012 © ΥΠΕΚΑ | Όροι Χρήσης
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα,
Τηλ: 210 693 1250 - 1
email: bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr

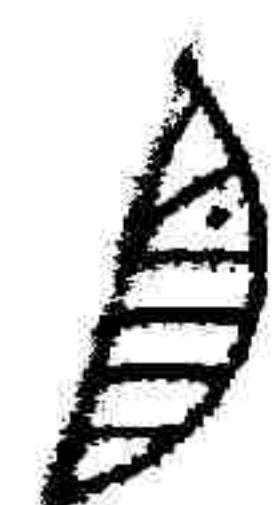

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΔΑΦΗΣ



ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝ

Published on Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
(<http://www.bathingwaterprofiles.gr>)


Αγκή > Δελτίο Δειγματοληψίας: GRBW089105023101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 2015-05-26

Δελτίο Δειγματοληψίας: GRBW089105023101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 2015-05-26

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας	GRBW089105023101
Περιφέρεια	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δήμος	ΒΟΛΟΥ
Όνομα Ακτής	Πλατανίδα
Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας	80 μ. από το ΒΔ άκρο της ακτής
Κωδικός Ταυτότητας Ακτής	GRBW089105023
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	2015-05-26
Ώρα Δειγματοληψίας	17:40pm
Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας	Ήρεμη
Καιρικά φαινόμενα κατά τη δειγματοληψία	Συννεφιά
Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας	ΟΧΙ
Διεύθυνση ανέμου	Άπνοια
Intestinal Enterococci (cfu/100ml)	1
Escherichia Coli (cfu/100ml)	1
Κατάλοιπα πίσσας	ΟΧΙ
Γυαλιά	Όχι
Πλαστικά	Όχι
Καουτσούκ	Όχι
Άλλα απορρίματα	Όχι

2012 © ΥΠΕΚΑ | Όροι Χρήσης
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα,
Τηλ: 210 693 1250 - 1
email: bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr

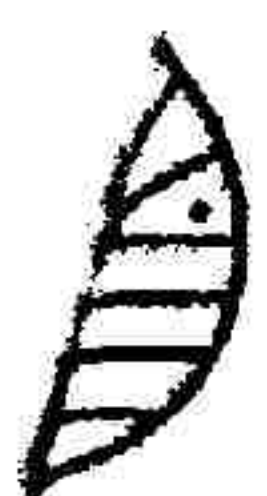ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝPublished on Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
(<http://www.bathingwaterprofiles.gr>)


Δελτίο > Δελτίο Δειγματοληψίας: GRBW089105017101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 2015-05-26

Δελτίο Δειγματοληψίας: GRBW089105017101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 2015-05-26

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας	GRBW089105017101
Περιφέρεια	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δήμος	ΒΟΛΟΥ
Όνομα Ακτής	Κάτω Λεχώνια – Άγιος Μηνάς
Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας	50 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής
Κωδικός Ταυτότητας Ακτής	GRBW089105017
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	2015-05-26
Ώρα Δειγματοληψίας	17:55pm
Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας	Ήρεμη
Καιρικά φαινόμενα κατά τη δειγματοληψία	Συννεφιά
Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας	ΟΧΙ
Διεύθυνση ανέμου	Άπνοια
Intestinal Enterococci (cfu/100ml)	1
Escherichia Coli (cfu/100ml)	1
Κατάλοιπα πίσσας	ΌΧΙ
Γυαλιά	Όχι
Πλαστικά	Όχι
Καουτσούκ	Όχι
Άλλα απορρίματα	Όχι

2012 © ΥΠΕΚΑ | Όροι Χρήσης
 Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα,
 Τηλ: 210 693 1250 - 1
 email: bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr

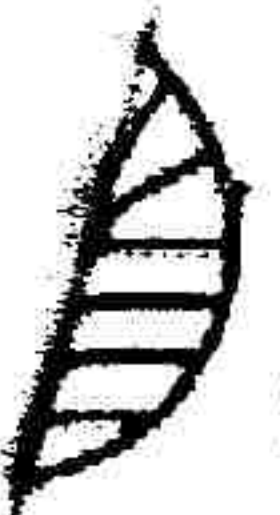

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ



ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝ

Published on Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
<http://www.bathingwaterprofiles.gr>

Έκδοση > Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105025101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-26

Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105025101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-26

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας	GRBW089105025101
Περιφέρεια	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δήμος	ΒΟΛΟΥ
Όνομα Ακτής	Σουτραλί Αγριάς
Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας	Μέσον ακτής
Κωδικός Ταυτότητας Ακτής	GRBW089105025
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	2015-05-26
Ώρα Δειγματοληψίας	18:20pm
Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας	Ήρεμη
Καιρικά φαινόμενα κατά τη δειγματοληψία	Συννεφιά
Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας	ΟΧΙ
Διεύθυνση ανέμου	Άπνοια
Intestinal Enterococci (cfu/100ml)	1
Escherichia Coli (cfu/100ml)	1
Κατάλοιπα πίσσας	ΟΧΙ
Γυαλιά	Όχι
Πλαστικά	Όχι
Καουτσούκ	Όχι
Άλλα απορρίματα	Όχι

2012 © ΥΠΕΚΑ | Όροι Χρήσης
 Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα,
 Τηλ: 210 693 1250 - 1
 email: bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝPublished on Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
(<http://www.bathingwaterprofiles.gr>)

Δελτίο > Δελτίο Δειγματοληψίας: GRBW089105018101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 2015-05-26

Δελτίο Δειγματοληψίας: GRBW089105018101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 2015-05-26

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας	GRBW089105018101
Περιφέρεια	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δήμος	ΒΟΛΟΥ
Όνομα Ακτής	Πλάκες
Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας	Μέσον ακτής
Κωδικός Ταυτότητας Ακτής	GRBW089105018
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	2015-05-26
Ώρα Δειγματοληψίας	18:35pm
Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας	Ήρεμη
Καιρικά φαινόμενα κατά τη δειγματοληψία	Συννεφιά
Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας	ΟΧΙ
Διεύθυνση ανέμου	Άπνοια
Intestinal Enterococci (cfu/100ml)	2
Escherichia Coli (cfu/100ml)	1
Κατάλοιπα πίσσας	ΌΧΙ
Γυαλιά	Όχι
Πλαστικά	Όχι
Καουτσούκ	Όχι
Άλλα απορρίματα	Όχι

2012 © ΥΠΕΚΑ | Όροι Χρήσης
 Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα,
 Τηλ: 210 693 1250 - 1
 email: bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ



ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝ

Published on Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
(<http://www.bathingwaterprofiles.gr>)

Ακτί > Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105019101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-26

Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105019101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-26

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ	
Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας	GRBW089105019101
Περιφέρεια	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δήμος	ΒΟΛΟΥ
Όνομα Ακτής	Ξενία
Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας	Μέσον ακτής
Κωδικός Ταυτότητας Ακτής	GRBW089105019
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	2015-05-26
Ώρα Δειγματοληψίας	18:55pm
Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας	Ήρεμη
Καιρικά φαινόμενα κατά τη δειγματοληψία	Συννεφιά
Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας	ΟΧΙ
Διεύθυνση ανέμου	Άπνοια
Intestinal Enterococci (cfu/100ml)	1
Escherichia Coli (cfu/100ml)	4
Κατάλοιπα πίσσας	ΌΧΙ
Γυαλιά	Όχι
Πλαστικά	Όχι
Καουτσούκ	Όχι
Άλλα απορρίματα	Όχι

2012 © ΥΠΕΚΑ | Όροι Χρήσης
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα,
Τηλ: 210 693 1250 - 1
email: bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ



ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝ

Published on Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
(<http://www.bathingwaterprofiles.gr>)


Δελτίο > Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105020101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-26

Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105020101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-26

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας	GRBW089105020101
Περιφέρεια	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δήμος	ΒΟΛΟΥ
Όνομα Ακτής	Πευκάκια – Δημοτική Ακτή Βόλου
Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας	350 μ. από το ΝΑ άκρο της ακτής
Κωδικός Ταυτότητας Ακτής	GRBW089105020
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	2015-05-26
Ώρα Δειγματοληψίας	19:20pm
Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας	Ήρεμη
Καιρικά φαινόμενα κατά τη δειγματοληψία	Συννεφιά
Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας	ΟΧΙ
Διεύθυνση ανέμου	Άπνοια
Intestinal Enterococci (cfu/100ml)	3
Escherichia Coli (cfu/100ml)	4
Κατάλοιπα πίσσας	ΌΧΙ
Γυαλιά	Όχι
Πλαστικά	Όχι
Καουτσούκ	Όχι
Άλλα απορρίματα	Όχι

2012 © ΥΠΕΚΑ | Όροι Χρήσης
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα,
Τηλ: 210 693 1250 - 1

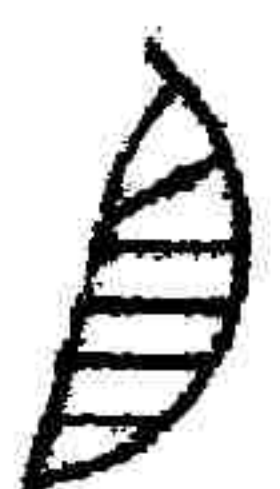

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ



ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝ

Published on Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
(<http://www.bathingwaterprofiles.gr>)


Ακμή > Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105028101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-26

Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105028101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-26

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας	GRBW089105028101
Περιφέρεια	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δήμος	ΒΟΛΟΥ
Όνομα Ακτής	Άναυρος
Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας	150 μ. από το ΝΑ άκρο της ακτής
Κωδικός Ταυτότητας Ακτής	GRBW089105028
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	2015-05-26
Ώρα Δειγματοληψίας	18:45pm
Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας	Ήρεμη
Καιρικά φαινόμενα κατά τη δειγματοληψία	Συννεφιά
Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας	ΟΧΙ
Διεύθυνση ανέμου	Άπνοια
Intestinal Enterococci (cfu/100ml)	1
Escherichia Coli (cfu/100ml)	1
Κατάλοιπα πίσσας	ΌΧΙ
Γυαλιά	Όχι
Πλαστικά	Όχι
Καουτσούκ	Όχι
Άλλα απορρίματα	Όχι

2012 © ΥΠΕΚΑ | Όροι Χρήσης
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα,
Τηλ: 210 693 1250 - 1
email: bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr

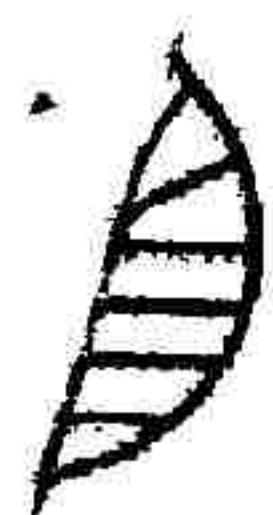ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝPublished on Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
(<http://www.bathingwaterprofiles.gr>)

Δελτίο > Δελτίο Δειγματοληψίας: GRBW089105022101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 2015-05-28

**Δελτίο Δειγματοληψίας: GRBW089105022101 -
Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 2015-05-28**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ	
Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας	GRBW089105022101
Περιφέρεια	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δήμος	ΒΟΛΟΥ
Όνομα Ακτής	Αμφανών
Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας	60 μ. από το νότιο άκρο της ακτής
Κωδικός Ταυτότητας Ακτής	GRBW089105022
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	2015-05-28
Ώρα Δειγματοληψίας	20:15pm
Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας	Ήρεμη
Καιρικά φαινόμενα κατά τη δειγματοληψία	Συννεφιά
Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας	ΝΑΙ
Διεύθυνση ανέμου	Άπνοια
Intestinal Enterococci (cfu/100ml)	1
Escherichia Coli (cfu/100ml)	1
Κατάλοιπα πίσσας	ΌΧΙ
Γυαλιά	Όχι
Πλαστικά	Όχι
Καουτσούκ	Όχι
Άλλα απορρίματα	Όχι

2012 © ΥΠΕΚΑ | Όροι Χρήσης
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα,
Τηλ: 210 693 1250 - 1
email: bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ



ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝ

Published on Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
(<http://www.bathingwaterprofiles.gr>)


λκκλ > Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105027101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-28

Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105027101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας	GRBW089105027101
Περιφέρεια	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δήμος	ΒΟΛΟΥ
Όνομα Ακτής	Αλυκές
Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας	130 μ. από το ΒΑ άκρο της ακτής
Κωδικός Ταυτότητας Ακτής	GRBW089105027
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	2015-05-28
Ώρα Δειγματοληψίας	20:05pm
Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας	Ήρεμη
Καιρικά φαινόμενα κατά τη δειγματοληψία	Συννεφιά
Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας	ΝΑΙ
Διεύθυνση ανέμου	Άπνοια
Intestinal Enterococci (cfu/100ml)	1
Escherichia Coli (cfu/100ml)	1
Κατάλοιπα πίσσας	ΌΧΙ
Γυαλιά	Όχι
Πλαστικά	Όχι
Καουτσούκ	Όχι
Άλλα απορρίματα	Όχι

2012 © ΥΠΕΚΑ | Όροι Χρήσης
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα,
Τηλ: 210 693 1250 - 1
email: bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr

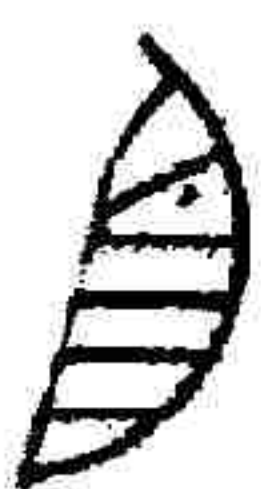

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ



ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝ

Published on Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
(<http://www.bathingwaterprofiles.gr>)


Λογική > Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105021101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-28

Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105021101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας	GRBW089105021101
Περιφέρεια	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δήμος	ΒΟΛΟΥ
Όνομα Ακτής	Αμαρυλλίς
Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας	30 μ. από το ΝΑ άκρο της ακτή
Κωδικός Ταυτότητας Ακτής	GRBW089105021
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	2015-05-28
Ώρα Δειγματοληψίας	20:20pm
Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας	Ήρεμη
Καιρικά φαινόμενα κατά τη δειγματοληψία	Συννεφιά
Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας	ΝΑΙ
Διεύθυνση ανέμου	ΒΑ
Intestinal Enterococci (cfu/100ml)	1
Escherichia Coli (cfu/100ml)	1
Κατάλοιπα πίσσας	ΌΧΙ
Γυαλιά	Όχι
Πλαστικά	Όχι
Καουτσούκ	Όχι
Άλλα απορρίματα	Όχι

2012 © ΥΠΕΚΑ | Όροι Χρήσης
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα,
Τηλ: 210 693 1250 - 1
email: bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr

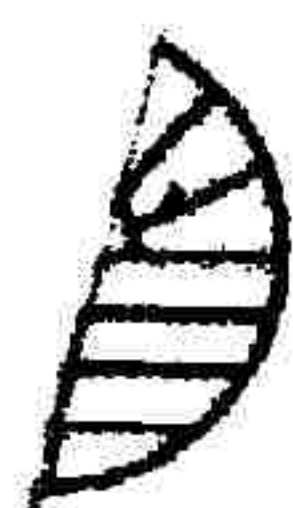

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΔΑΦΗΣ



ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝ

Published on Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
(<http://www.bathingwaterprofiles.gr>)

Εγκύκλιος > Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105016101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-28

Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105016101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας	GRBW089105016101
Περιφέρεια	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δήμος	ΒΟΛΟΥ
Όνομα Ακτής	Χρυσή Ακτή Παναγιάς
Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας	320 μ. από το ΝΔ άκρο της ακτής
Κωδικός Ταυτότητας Ακτής	GRBW089105016
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	2015-05-28
Ώρα Δειγματοληψίας	19:45pm
Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας	Ελαφρά κυματώδης
Καιρικά φαινόμενα κατά τη δειγματοληψία	Συννεφιά
Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας	ΝΑΙ
Διεύθυνση ανέμου	ΒΑ
Intestinal Enterococci (cfu/100ml)	3
Escherichia Coli (cfu/100ml)	4
Κατάλοιπα πίσσας	ΌΧΙ
Γυαλιά	Όχι
Πλαστικά	Όχι
Καουτσούκ	Όχι
Άλλα απορρίματα	Όχι

2012 © ΥΠΕΚΑ | Όροι Χρήσης
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα,
Τηλ: 210 693 1250 - 1
email: bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ



ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝ

Published on Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
(<http://www.bathingwaterprofiles.gr>)

Ρυθική > Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105030101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-28


Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105030101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας	GRBW089105030101
Περιφέρεια	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δήμος	ΒΟΛΟΥ
Όνομα Ακτής	Άγιος Γεώργιος Κυνηγών
Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας	Μέσον ακτής
Κωδικός Ταυτότητας Ακτής	GRBW089105030
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	2015-05-28
Ώρα Δειγματοληψίας	19:55pm
Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας	Ήρεμη
Καιρικά φαινόμενα κατά τη δειγματοληψία	Συννεφιά
Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας	ΝΑΙ
Διεύθυνση ανέμου	Άπνοια
Intestinal Enterococci (cfu/100ml)	2
Escherichia Coli (cfu/100ml)	1
Κατάλοιπα πίσσας	ΌΧΙ
Γυαλιά	Όχι
Πλαστικά	Όχι
Καουτσούκ	Όχι
Άλλα απορρίματα	Όχι

2012 © ΥΠΕΚΑ | Όροι Χρήσης
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα,
Τηλ: 210 693 1250 - 1
email: bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr



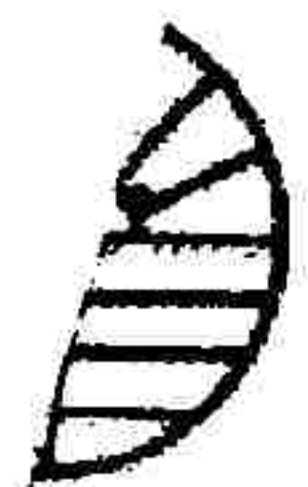

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ



ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝ

Published on Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
(<http://www.bathingwaterprofiles.gr>)


Ρυθμική > Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105029101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-28

Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105029101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας	GRBW089105029101
Περιφέρεια	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δήμος	ΒΟΛΟΥ
Όνομα Ακτής	Νέα Αγχίαλος 1
Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας	130 μ. από το ΒΑ άκρο της ακτής
Κωδικός Ταυτότητας Ακτής	GRBW089105029
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	2015-05-28
Ώρα Δειγματοληψίας	19:30pm
Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας	Ελαφρά κυματώδης
Καιρικά φαινόμενα κατά τη δειγματοληψία	Συννεφιά
Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας	ΝΑΙ
Διεύθυνση ανέμου	ΒΑ
Intestinal Enterococci (cfu/100ml)	1
Escherichia Coli (cfu/100ml)	1
Κατάλοιπα πίσσας	ΟΧΙ
Γυαλιά	Όχι
Πλαστικά	Όχι
Καουτσούκ	Όχι
Άλλα απορρίματα	Όχι

2012 © ΥΠΕΚΑ | Όροι Χρήσης
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα,
Τηλ: 210 693 1250 - 1
email: bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr

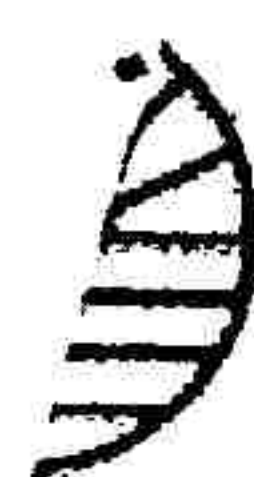

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΔΑΦΗΣ



ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝ

Published on Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
(<http://www.bathingwaterprofiles.gr>)

Λογική > Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105026101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-28

Δελτίο Δειγματοληψίας:GRBW089105026101 - Ημερομηνία Δειγματοληψίας:2015-05-28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας	GRBW089105026101
Περιφέρεια	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δήμος	ΒΟΛΟΥ
Όνομα Ακτής	Νέα Αγχίαλος 2
Περιγραφή Σημείου Δειγματοληψίας	200 μ. από το ΒΑ άκρο της ακτής
Κωδικός Ταυτότητας Ακτής	GRBW089105026
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	2015-05-28
Ώρα Δειγματοληψίας	19:35pm
Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας	Ελαφρά κυματώδης
Καιρικά φαινόμενα κατά τη δειγματοληψία	Συννεφιά
Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα της δειγματοληψίας	ΝΑΙ
Διεύθυνση ανέμου	ΒΑ
Intestinal Enterococci (cfu/100ml)	1
Escherichia Coli (cfu/100ml)	1
Κατάλοιπα πίσσας	ΌΧΙ
Γυαλιά	Όχι
Πλαστικά	Όχι
Καουτσούκ	Όχι
Άλλα απορρίματα	Όχι

2012 © ΥΠΕΚΑ | Όροι Χρήσης
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα,
Τηλ: 210 693 1250 - 1
email: bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr