


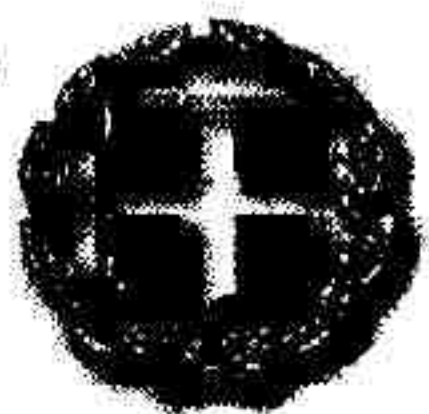

16 Ιουλ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 15 - 07 - 2015
Αριθ. πρωτ.: 1195

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2283/05-05-2015 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 810/29-05-2015 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, με θέμα «Συντονισμός των αρμόδιων φορέων και ορθή κατανομή των υδατικών αποθεμάτων του Ν. Καρδίτσας ενόψει της νέας αρδευτικής περιόδου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 7458/85381/14-05-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

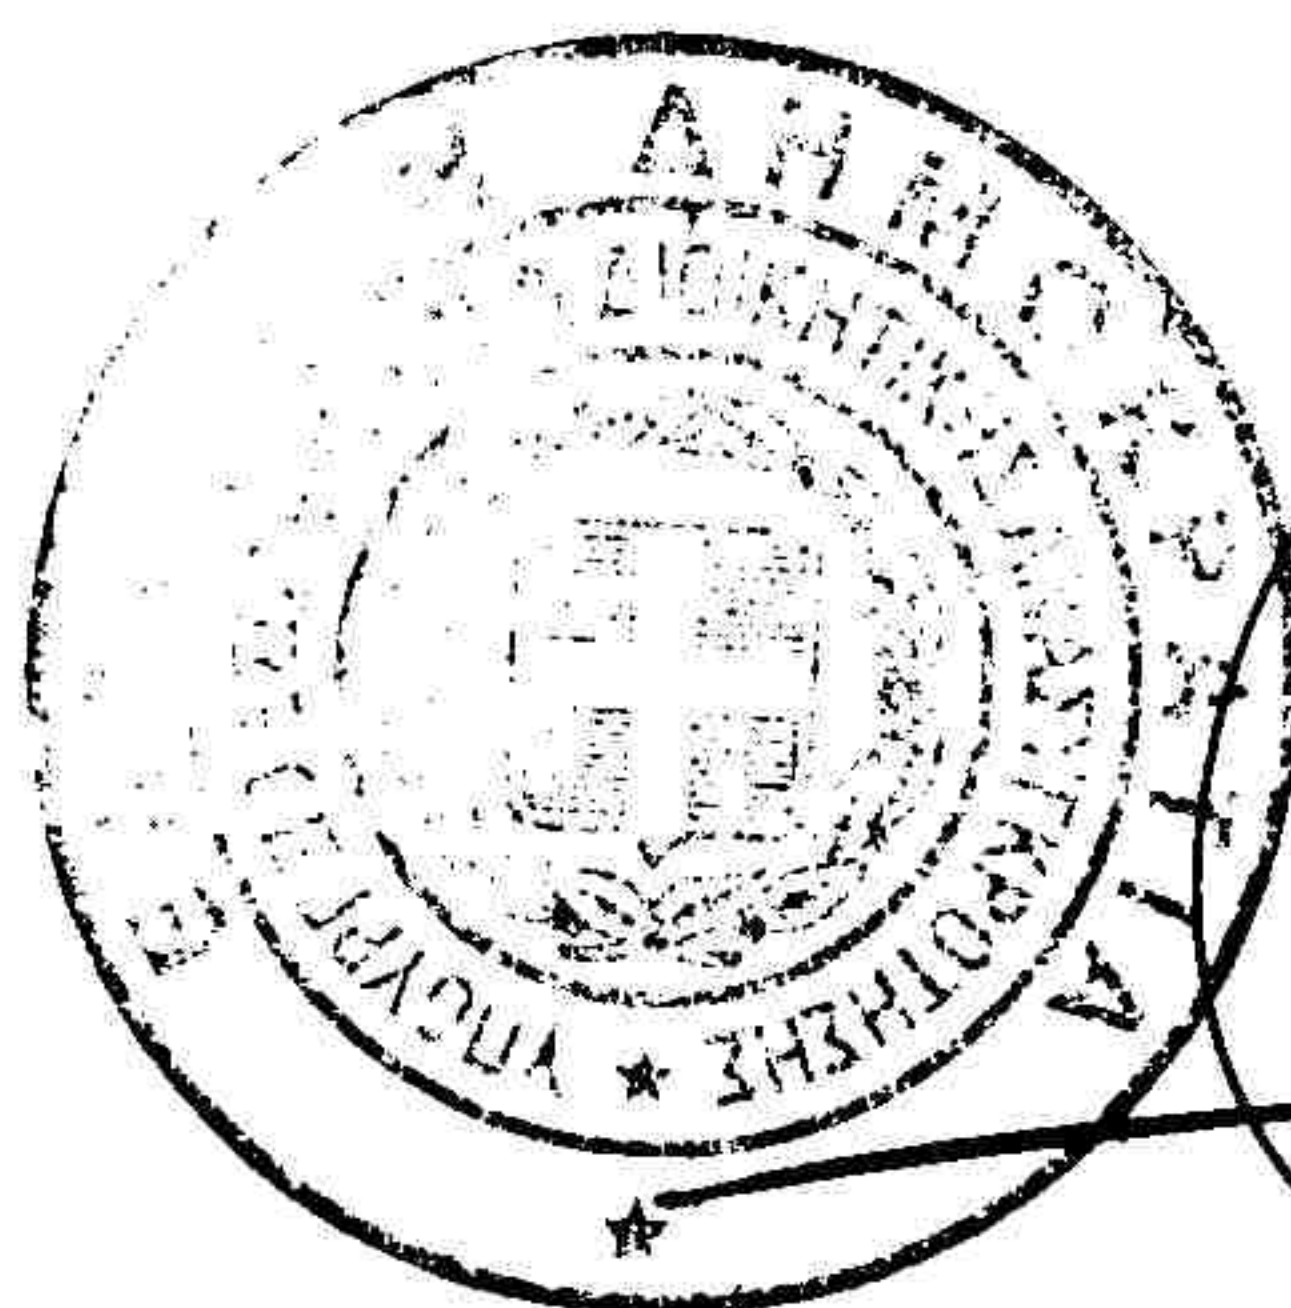

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:
Τέσσερις (4) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

56

Μουρούτι



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 14 -5 -2015
Αριθμ. πρωτ.:7458/85381

Πληροφορίες : Β. Ραούλης
Τηλέφωνο : 2413 503576

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών &
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Fax : 2413 503587

E-mail :

vasileios.raoulis@apdthest
gov.gr

— FAX: 2131364713

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 2283/5-5-2015 Ερώτηση του βουλευτή κ. Κ. Τσιάρα

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Το αρ. πρωτ. 16175/12-05-2015 έγγραφο σας
2. Ν 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09-12-2003) «Προστασία και Διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβ. 2000»
3. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/08-03-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
4. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αρ. οικ. 706/2010 (ΦΕΚ 1383/Β/02-09-2010) «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» και τη Διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ 1572/Β/28-09-2010).
6. Το Π.Δ.138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».
7. Την Κ.Υ.Α. με αρ. οικ.169279/08-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ410-Δ9Τ) «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας».

8. Την με αρ. Ε.Γ.: οικ.909/2014 Απόφαση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΦΕΚ 2561/Β/25-09-2014) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας».
9. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία του έργου» Υφιστάμενος Υδροηλεκτρικός Σταθμός Ν. Πλαστήρα επί του ποταμού Ταυρωπού του Ν. Καρδίτσας» Της ΔΕΗ Α.Ε. (ΑΔΑ:4 Α120-Ε).
10. το αριθμ.πρωτ.466/14-04-2015β έγγραφο της ΠΕ Καρδίτσας Με θέμα Πρόσκληση άτυπου συντονιστικού οργάνου για την νέα αρδευτική περίοδο
11. Εισηγήσεις για το 2014 για τις αναγκαίες ποσότητες των ΠΕ Λάρισας και ΠΕ Καρδίτσας και των ΤΟΕΒ προς αρδευτική χρήση

Απαντώντας στο (1) σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθμ. 2283/5-5-2015 ερώτηση, αναφορικά με το **Συντονισμό των αρμοδίων φορέων και ορθή κατανομή των υδατικών αποθεμάτων του Ν. Καρδίτσας ενόψει της νέας αρδευτικής περιόδου**, σας γνωρίζουμε ότι :

Η Δ/ση Υδάτων Θεσσαλίας που ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, όπως κάθε χρόνο συμμετείχε μετά την πρόσκληση από τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Τσιτάκο Βασίλειο, στο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων στην άρδευση φορέων (10) σχετικό ώστε με βάση τα αποθέματα και την εκτιμώμενη έκταση των αρδευόμενων καλλιεργειών για την προσεχή αρδευτική περίοδο να γίνει η καλύτερη διαχείριση του αρδευτικού νερού

Οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας που αφορούν την αρδευτική χρήση γίνονται πάντα μετά από τις Εισηγήσεις των ΠΕ Καρδίτσας και ΠΕ Λάρισας μετά από συνεννόηση τους με τους τοπικούς ΤΟΕΒ (όπως έγινε και το 2014).

Η ζήτηση των ποσοτήτων και η διαχείριση του αρδευτικού νερού από την λίμνη Πλαστήρα γίνεται στην πράξη πάντοτε από την Αιρετή Περιφέρεια.

Σε απάντηση του (1) σχετικού σχετικά με τη λίμνη του Πλαστήρα σας γνωρίζουμε ότι:

Ο Υ.Η.Σ. Ν. Πλαστήρα, όπως όλα τα Υδροηλεκτρικά Εργαστήρια είναι έργο πολλαπλού σκοπού, δηλαδή εκτός από εξασφάλιση της ύδρευσης της πόλης της Καρδίτσας και άλλων περιοχών, καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες των περιοχών Καρδίτσας και Λάρισας, αλλά και συμμετέχει στην Ενεργειακή Επάρκεια του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος, καλύπτοντας Ενεργειακές ανάγκες, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης ζήτησης όπως συμβαίνει και στην τρέχουσα περίοδο.

Στόχος λοιπόν είναι, η διαχείριση των Υδατικών Αποθεμάτων του Ταμιευτήρα, από όλους τους χρήστες, να καλύπτει όλα τα προηγούμενα, φυσικά με ορθολογική χρήση του νερού.

Στο πλαίσιο των Νόμων 1739/87 & 3199/2003, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε της απόφαση το (9) σχετικό και ειδικότερα την παράγραφο 33 όπου αναφέρεται η μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα» του 2002, με τις Αποφάσεις της διαχειρίζεται τις ποσότητες νερού της λίμνης έτσι ώστε να ανταποκριθεί και στις ζητούμενες από τους φορείς αλλά πάντα με τις αποφάσεις αυτές να μην παραβιαστεί το οικολογικό όριο των +784 μέτρων μέχρι το τέλος της αρδευτικής περιόδου.

Σύμφωνα με την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία του έργου» Υφιστάμενος Υδροηλεκτρικός Σταθμός Ν. Πλαστήρα επί του ποταμού Ταυρωπού του Ν. Καρδίτσας» [(9) σχετικό παράγραφος 33.] :

« ...Θα πρέπει (να εκπονηθεί μελέτη διαχείρισης της λίμνης και ειδικότερα μελέτη ισοζυγίου προσφοράς –ζήτησης νερού του ταμιευτήρα και καθορισμός κατανομής των ποσοτήτων αυτών στις χρήσεις, (ύδρευση, άρδευση, ενέργεια), με δυνατότητα προσαρμογής των ποσοτήτων αυτών σε ετήσια βάση, ανάλογα με το υδρολογικό έτος και τη ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη: - την εξασφάλιση κατά προτεραιότητα των μέχρι σήμερα υφιστάμενων νόμιμων χρήσεων νερού από τον ταμιευτήρα σε τμήμα του Θεσσαλικού κάμπου - τις τυχόν άλλες μελέτες και ενέργειες που έχουν γίνει από άλλους φορείς. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης να καθοριστεί ανώτερη και κατώτερη στάθμη της λίμνης, λόγω της λειτουργίας της, λαμβάνονται υπόψη τις υφιστάμενες χρήσεις νερού, τις οικολογικές απαιτήσεις για την εξασφάλιση της διαβίωσης των ειδών, φυτικών και ζωικών και της διατήρησης των φυσικών οικοσυστημάτων της περιοχής, την ελάχιστη δυνατή αλλοίωση του τοπίου της περιοχής λόγω πτώσης της στάθμης τους θερινούς μήνες καθώς και τη μείωση του όγκου της λίμνης λόγω της εισροής των φερτών υλών. Η μελέτη να λάβει υπόψη της και την μελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί (δηλ. η μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα» του 2002).

Μέχρι την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών του Ν. 3199/2003, η μελέτη αυτή εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί και να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και να εγκριθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΚΑ και Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

Στη μελέτη επίσης αναφέρονται τα εξής

Ποιοτικός χαρακτηρισμός τοπίου ανάλογα με τη στάθμη

782–784: Μέτρια. Η αλλοίωση του τοπίου είναι έντονη, αλλά το τοπίο ικανοποιεί

τους μη τακτικούς παρατηρητές και γίνεται ανεκτό από τους τακτικούς.

Μεταβολή της ποιότητας του τοπίου με τη στάθμη της λίμνης

Μεσαία (782 ως 786 m). Το τοπίο παρουσιάζει αυξανόμενη αλλοίωση. Οι περισσότεροι μη τακτικοί παρατηρητές το βρίσκουν όμορφο. Οι τακτικοί παρατηρητές εντοπίζουν προβλήματα αλλά γενικά το βρίσκουν ανεκτό.

Στα τελικά συμπεράσματα της μελέτης αναφέρεται ότι η στάθμη +784 m εξασφαλίζει πολύ καλό τοπίο στο 90% των περιπτώσεων, καλό τοπίο στις υπόλοιπες περιπτώσεις, και ικανοποιητική ποιότητα νερού.


Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας παρακολουθεί και επεμβαίνει για την διαφύλαξη του κατώτερου ορίου στάθμης που είναι η ελάχιστη αποδεκτή στάθμη των 784 μέτρων όπως αυτή ορίζεται στη Μελέτη «Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα » του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου του Τομέα Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης η επιλογή των 784 m παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

Με σωστή διαχείριση, εξασφαλίζει πολύ καλό τοπίο στο 90% των περιπτώσεων, και ικανοποιητική ποιότητα νερού. Ακόμα και σε περίπτωση κακού προγραμματισμού των απολήψεων το τοπίο διατηρείται σε ανεκτά επίπεδα

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας δεν εμπλέκεται στη Διαχείριση του αρδευτικού νερού της Λίμνης Σμοκόβου.

Συνημμένα :

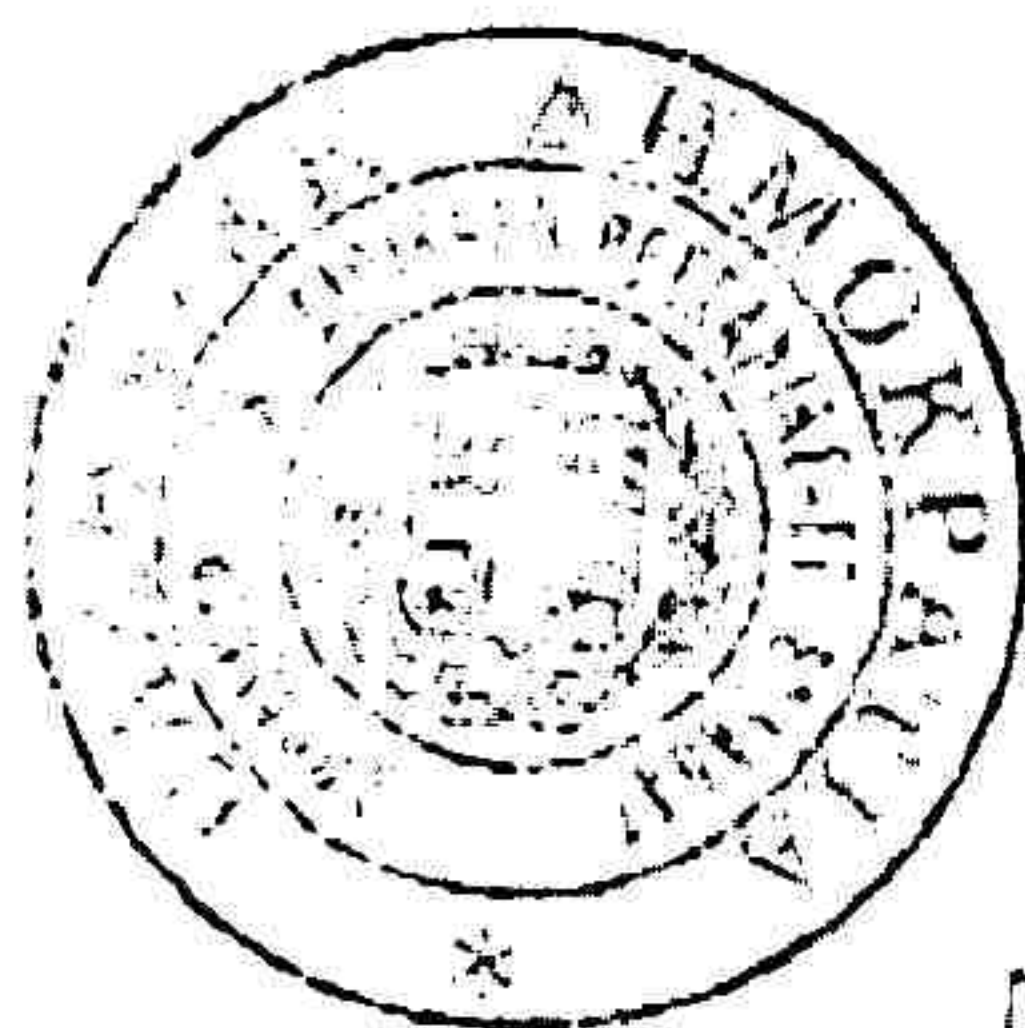

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χρον. Αρχείο