



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

16 Ιουλ. 2015

Αθήνα, 15 - 07 - 2015
Αριθ. πρωτ.: 871

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνα: 2131364033
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr

✓ Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κα Ευσταθία Γεωργοπούλου - Σαλάρη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1345/31-03-2015 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 379/23-04-2015 έγγραφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Ευσταθία Γεωργοπούλου - Σαλάρη, με θέμα «Παράνομη ρίψη βοθρολυμάτων στο φαράγγι Αντρωνίου Αρχ. Ολυμπίας, περιοχής NATURA 2000», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 457/21-04-2015 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

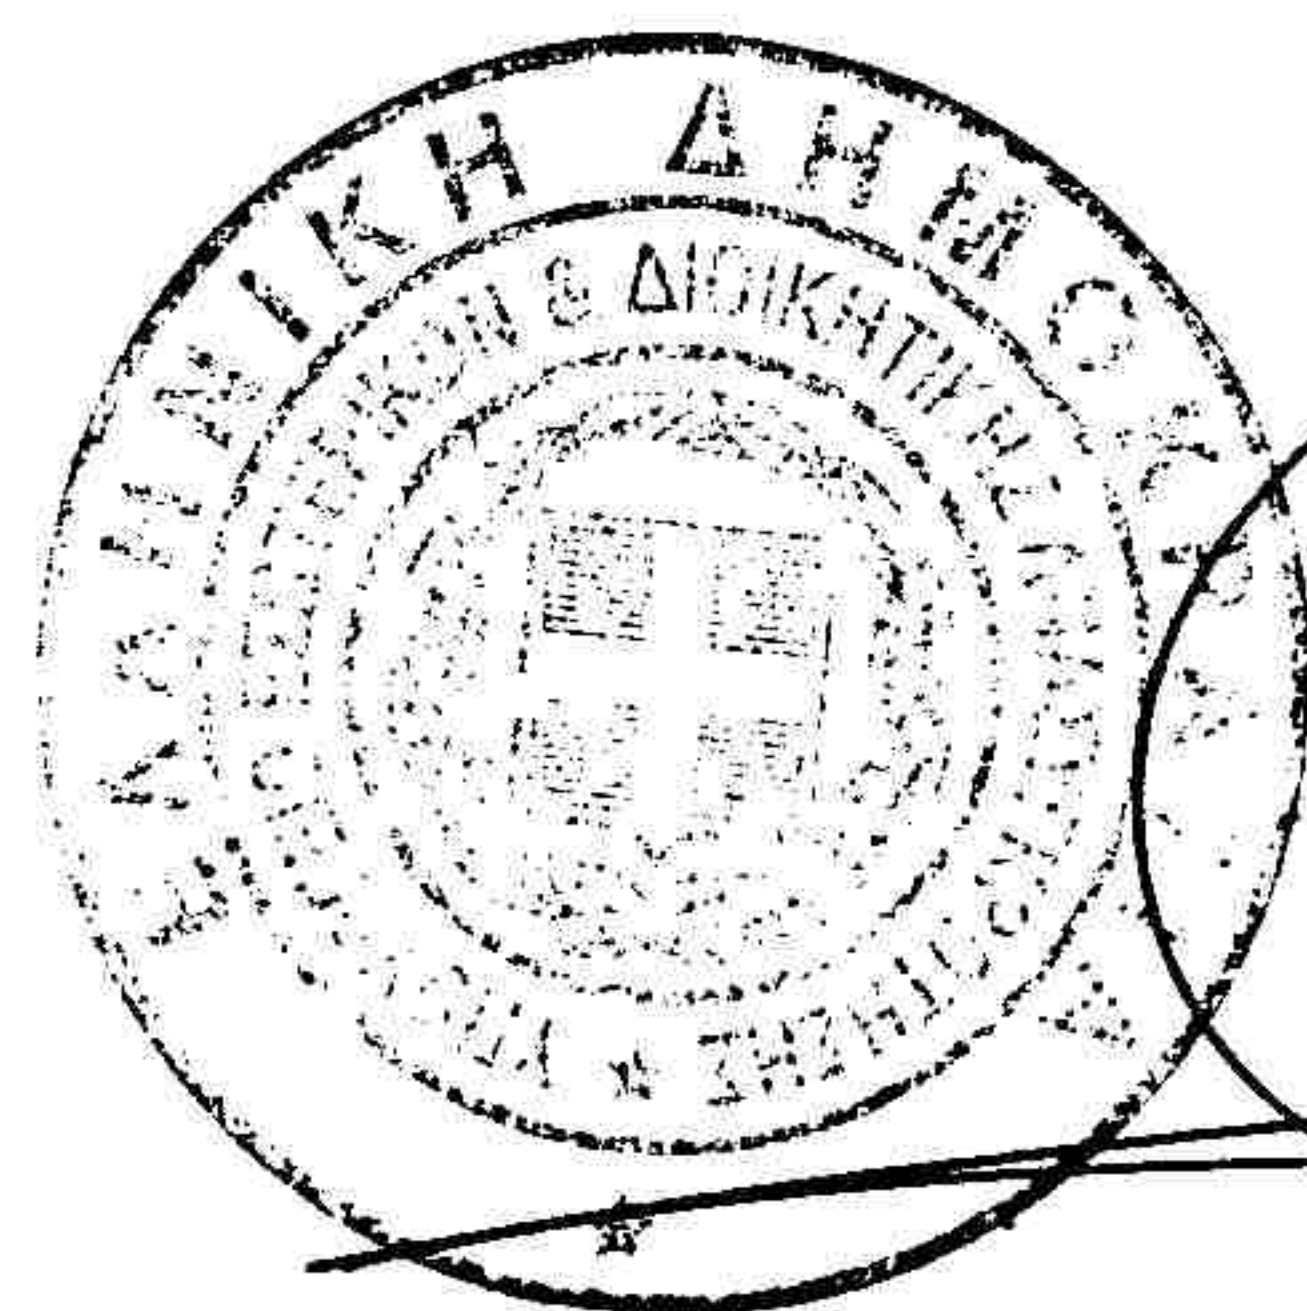


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:
Μία (1) σελίδα

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

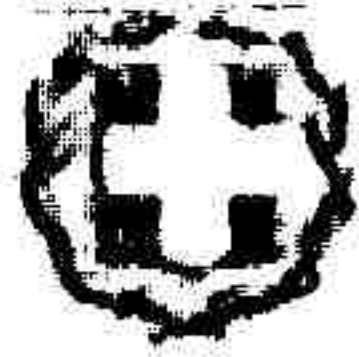

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΕΥΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Ταχ.Δ/ση : Κοσμοπούλου &
Σπηλιοπούλου

Τηλ: 26240-29042

Fax : 26240-29043

T.K. 27 065

ΚΕ ΚΟΣΤΟΠΟΝΗΣΗ / 7.7.Χ
4-5 Οκτ/15

Αρχαία Ολυμπία 21 - 04 - 2015

Αριθ. πρωτ. 457

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ευαγγελιστρίας 2 - ΑΘΗΝΑ

T.K. 105 63

27 APR 2015

14158

ΘΕΜΑ: ~~Ρύψη βομβολυμάτων στο φαράγγι~~ Αντρώνιου Αρχ. Ολυμπίας περιοχής
NATURA 2000».

ΣΧΕΙ: α) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 11339/02-04-2015 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Σ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

Την 02-10-2014 μετέβηκα εγώ προσωπικά μαζί με τον κ. (μέλος του Δ.Σ. τη ΔΕΥΑ) χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση στο Αντρώνι, για αυτοψία στην οικία του κ. (κ. δεν βρισκόταν εκεί και έτσι η αυτοψία περιορίστηκε σε έλεγχο του εξωτερικού χώρου της οικίας καθώς και των αγωγών, που καταλήγουν στο δρόμο εντός της εσχάρας απορροή όμβριων υδάτων, ακριβώς όπως περιγράφεται και στην καταγγελία. Τα όμβρια ύδατα στ συνέχεια καταλήγουν σε φυσικό αποδέκτη όμβριων(ρεματιά).

Στη συνέχεια, την 21-10-2014 και αφού προηγουμένως ήρθα σε συνεννόηση με το πρόεδρο της Τ.Κ. και τον , πραγματοποίησα νέα αυτοψία συνοδεία του κ


Ο κ μου επέτρεψε την είσοδο στην οικία του καθώς και τη χρήση χρωστικής ουσία στις αποχετεύσεις του εσωτερικού δικτύου.

Ελεχθησαν όλες οι εσωτερικές αποχετεύσεις (κουζίνας και WC) καθώς και αυτή της εξωτερική τουαλέτας. Σε καμία από αυτές τα λύματα δεν κατέληξαν στην εσχάρα του δρόμου, αλλά σ βόθρο εντός του οικοπέδου το στόμιο του οποίου βρίσκεται κάτω από την βεράντα.

Ακολουθως έγινε έλεγχος στις αποχετεύσεις όμβριων υδάτων στον περιβάλλοντα την οικία χώρ καθώς και σε διπλανή αυλή. Πραγματικά αυτά καταλήγουν στην εσχάρα του δρόμου.

Συμπερασματικά από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε δεν προέκυψε μόλυνση το περιβάλλοντος από οικιακά λύματα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί.

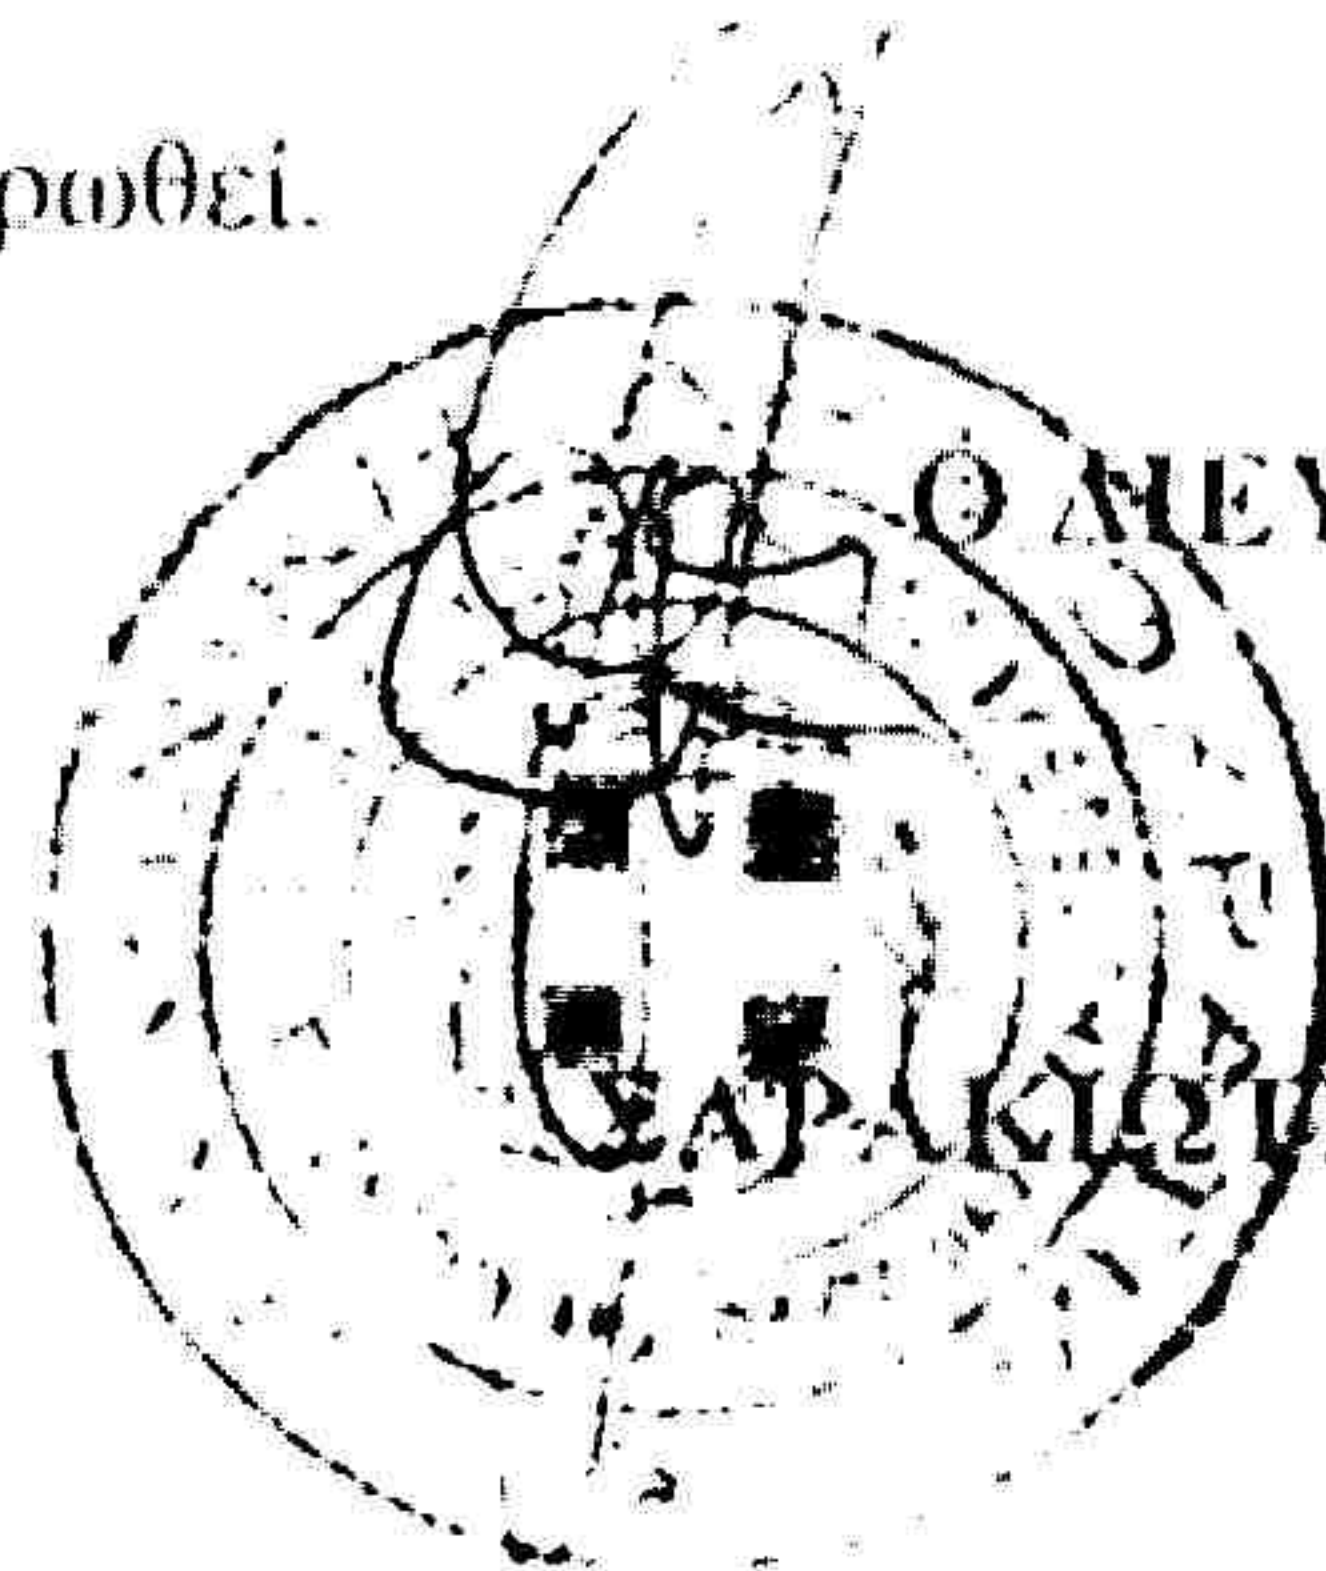

Ο ΔΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ