



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ**

16 ΙΑΝ. 2015

**Αθήνα, 15 - 07 - 2015  
Αριθ. πρωτ.: 1041**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα  
Ταχ. κώδικας: 101 83  
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα  
Λ. Σπυρόπουλος  
Τηλέφωνα: 2131364033  
2131364405  
Φαξ: 2131364354  
Ηλεκ. ταχυδρ.: [koinonouleftikos@ypes.gr](mailto:koinonouleftikos@ypes.gr)

**Προς:**  
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων  
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων &  
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


**Κοινοποίηση:**  
Βουλευτές:  
- κ. Αθανάσιο Βαρδαλή  
- κα Ελένη Γερασιμίδου  
Βουλή των Ελλήνων  
(με φ/ο του συνημμένου)

**Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**  
**Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1878/21-04-2015 Ερώτηση**

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 630/14-05-2015 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Αθανάσιος Βαρδαλής και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Λίμνη Βεγορίτιδα», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 7678/30-04-2015 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου, για ενημέρωσή σας.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ**

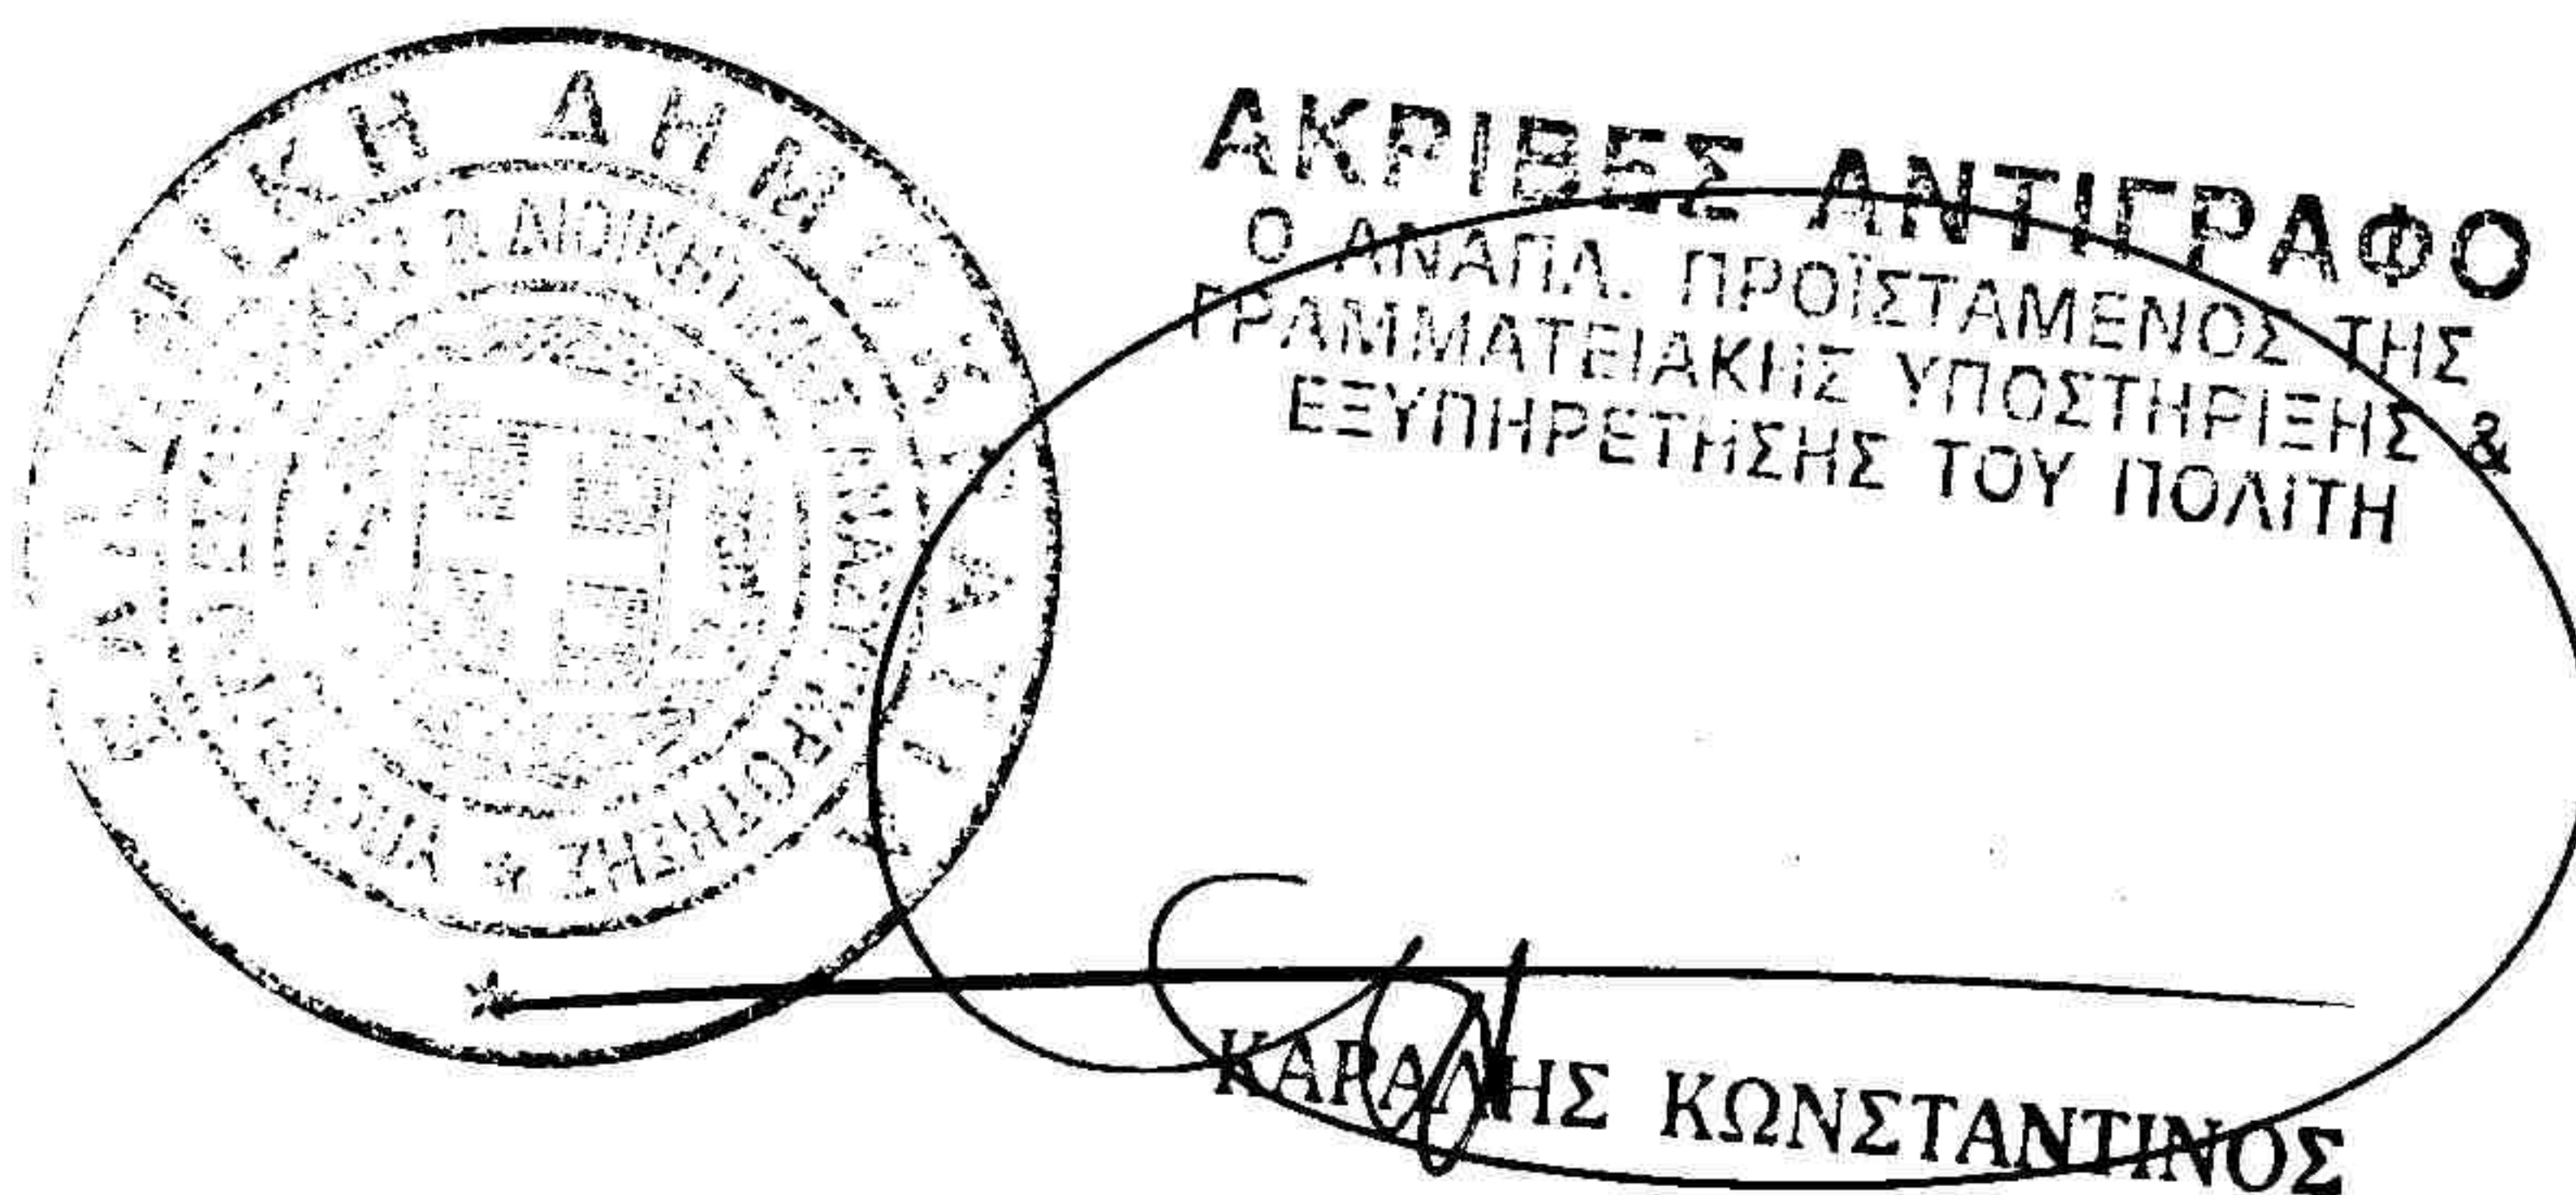


**Συνημμένα:**  
Μία (1) σελίδα

**Εσωτερική διανομή:**

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓

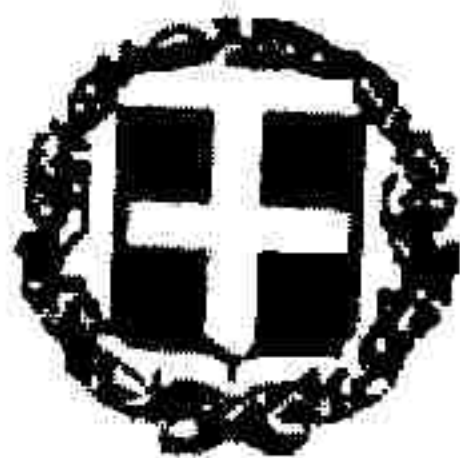

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Γρ. Νικολαΐδη 2  
Ταχ. Κωδ. : 53200 Αμύνταιο  
Πληροφορίες : Γρ. Δημάρχου  
Τηλέφωνο : 2386350100  
FAX : 2386350114

Αμύνταιο 30/4/2015

Αριθ. Πρωτ. : 2623

ΠΡΟΣ :  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΙΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
FAX : 2131361230

Θέμα : «Περιβαλλοντικά προβλήματα στη λίμνη Βεγορίτιδα»  
Σχετ. : υπ. αρ. 13894 / 24-4-2015 έγγραφό σας

Σε απάντηση του σχετικού σας εγγράφου ως προς τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώνεται η εργολαβία κατασκευής νέου καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης (σε αντικατάσταση του σπασμένου που βρίσκεται πια 6 μέτρα κάτω από την στάθμη της λίμνης Βεγορίτιδας) από το κεντρικό αντλιοστάσιο συλλογής των λυμάτων του οικισμού Αγίου Παντελεήμονα προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Αγίου Παντελεήμονα.

Με βάση την σχετική σύμβαση το έργο ολοκληρώνεται στις 18/5/2015 και ο βαθμός ολοκλήρωσης των εργασιών είναι περίπου στο 90%, ενώ η στάθμη της λίμνης δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην σύνδεση του νέου αγωγού με το Α/Σ.

Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι στην λειτουργία του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα, από την ανύψωση της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας. Ειδικότερα :

1. Το κατώτερο σημείο τοποθέτησης του καταθλιπτικού αγωγού είναι στα +517μ.
2. Το κεντρικό Α/Σ συλλογής λυμάτων έχει στάθμη πυθμένα : +517μ.
3. Η οδός πρόσβασης προς την ΕΕΛ Αγίου Παντελεήμονα έχει στάθμη -518μ
4. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων έχει στάθμη στο +519μ (στέψη τελικού φρεατίου εξόδου).

