



04 ΑΥΓ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα **03.08.2015**

Αρ. Πρωτ **344**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα προβλήματα στην εισαγωγή χλωρίου και τους κινδύνους που απειλούν τη Δημόσια Υγεία

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 4069/20.07.2015 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κύριος Σπύρος Δανέλλης


ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Σπύρο Δανέλλη
2) Υπ. Οικονομικών – Γρ. Υπουργού
3) Υπ. Υγείας – Γρ. Υπουργού

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Ερώτησης , παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο βουλευτή ,ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.250/29-7-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.250/29-7-2015 σχετικό έγγραφο

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

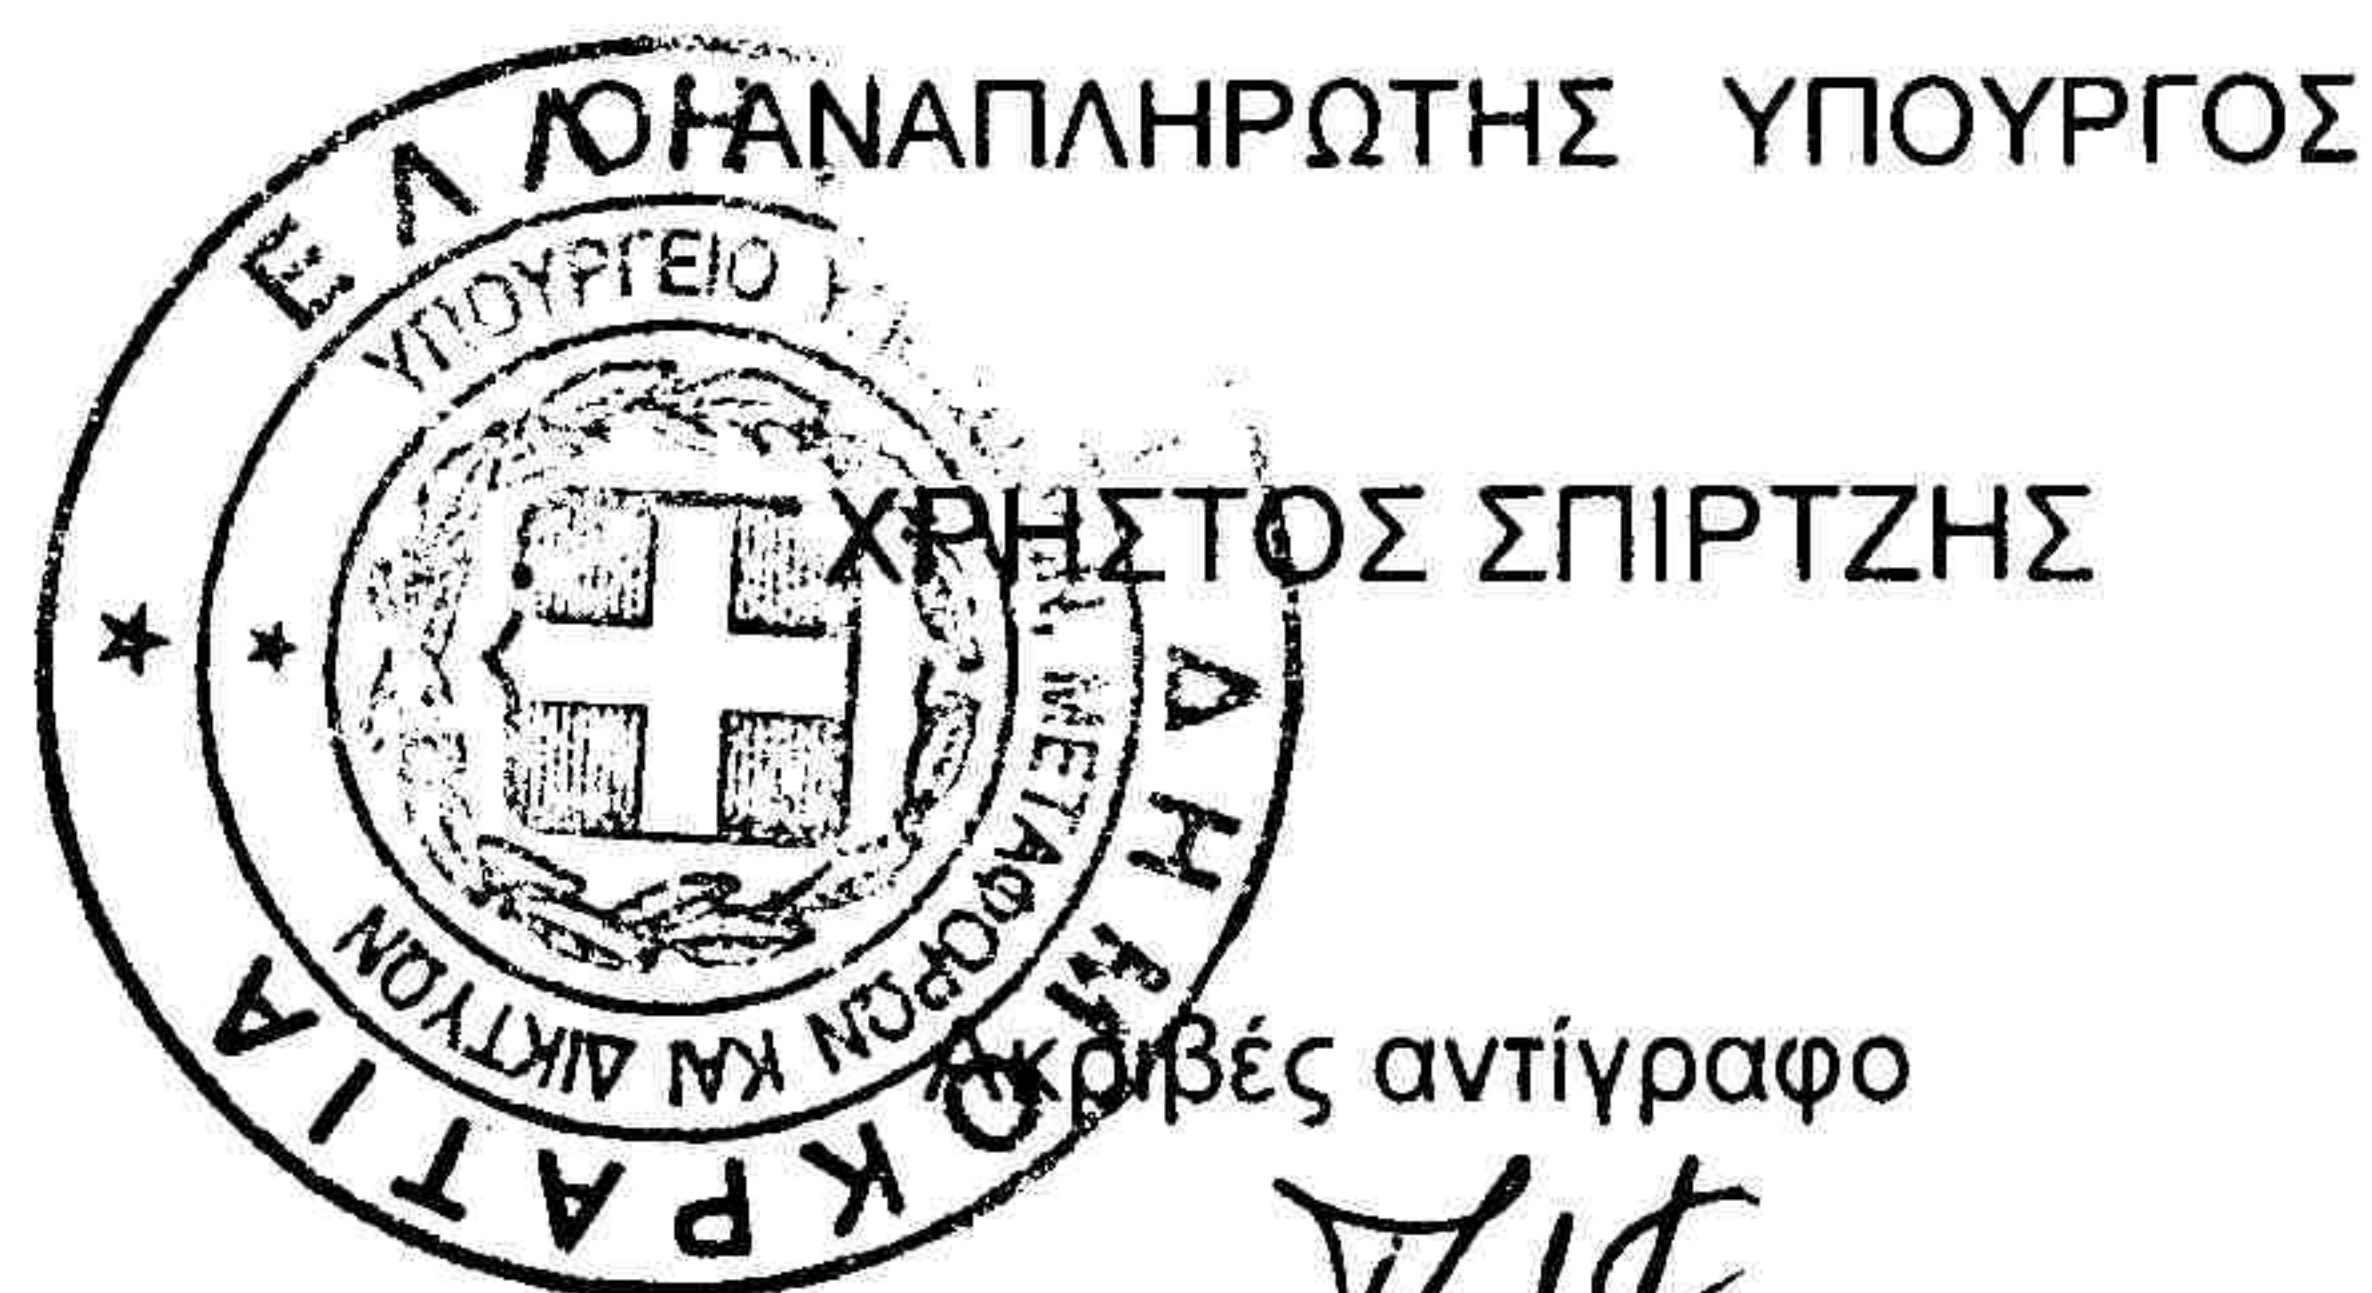

Καθώς αντίγραφο
Π. Καρπύσης

**ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΕΤΑΙΡΙΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.)
ΩΡΟΠΟΥ 156, 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ. 004070101 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Τ. 44724/06/Β/90/52

*Ακρ. Βεβ. Αντίγραφο
Γιάννη Μπενίση*

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015
Αρ. Πρωτ. 250

Προς: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση στο υπ' αριθμ. 344/23-7-2015 έγγραφό σας, σχετικά με την 4089/20-7-2015 ερώτηση του Βουλευτού Σπύρου Δανέλλη με θέμα: «Προβλήματα εισαγωγής χλωρίου – κίνδυνοι ελλοχεύουν για τη δημόσια υγεία».

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) έχοντας την ευθύνη για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη υδροδότηση 4.500.000 κατοίκων των περιοχών αρμοδιότητάς της διαθέτει εν ενεργεία συμβάσεις και επαρκώς εξασφαλισμένες ποσότητες χλωρίου όσον αφορά στην προμήθεια και τροφοδότηση των εγκαταστάσεων της με άνυδρο χλώριο και υποχλωριώδες νάτριο, οι οποίες εξελίσσονται ομαλά.

Η Εταιρεία προχώρησε έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες από πλευράς της ενέργειες για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης τροφοδοσίας των μονάδων επεξεργασίας νερού με άνυδρο χλώριο και διαθέτει έγγραφη δέσμευση του προμηθευτή ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα στην προμήθεια άνυδρου χλωρίου από τη Βουλγαρία.

Ως εκ τούτου ουδέν πρόβλημα υφίσταται για τη δημόσια υγεία αναφορικά με τις απαιτούμενες ποσότητες χλωρίου σε ό,τι αφορά την ΕΥΔΑΠ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γιάννης Μπενίσης