



21 ΔΕΚ. 2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 21 - 12 - 2015
Αριθ. πρωτ.: 2329**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Ν. Καραβασίλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364311
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinounouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Γιαννακίδη Ευστάθιο
- κ. Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
- κ. Στογιαννίδη Γρηγόριο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1488/26-11-2015 Ερώτηση


Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Γιαννακίδης Ευστάθιος, κ. Ζεϊμπέκ Χουσεϊν και κ. Στογιαννίδης Γρηγόριος, με θέμα «Έργα υποδομής και ανεπάρκειες ύδρευσης στην Ξάνθη», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 3989/03-12-2015 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 1062/11-04-2014 έγγραφο της οικείας επιχείρησης (το οποίο έχει πρωτοκολληθεί από το Δήμο Ξάνθης με τον αριθμ. πρωτ. 20168/11-04-2014), για ενημέρωσή σας.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ζητήσει στοιχεία από τη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2336/30-11-2015 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Συνημμένα:
Δώδεκα (12) σελίδες

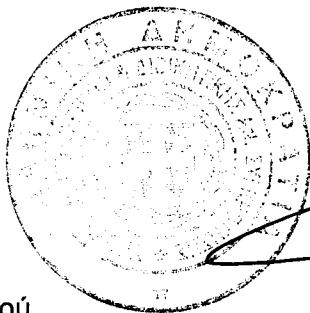

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΤΑΓΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

ΞΑΝΘΗ 03/12/2015
Αρ. πρωτ.3989

Γενική Δ/ση
Κάρτης Παναγιώτης
Τηλ. 2541100318
Fax: 2541100357
Email deyax@deyaxanthis.gr

Προς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σταδίου 27 ΑΘΗΝΑ
Υπόψη : κας Μ-ΑΤσούτσουρα,
Ν.Καραβασίλη
Τηλ.: 2131364033 ,2131364311
Fax: 2131364354 .

Θέμα : Κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Σχετ.: α. Αριθ.πρωτ.1488/26-11-2015 Ερώτηση Βουλευτών.
β. Αριθ.πρωτ. 2336/30-11-2015 Υπ. Εσωτ.-Διοικ. Ανασυγκρότησης
γ. Αριθ.πρωτ. 14863/1-12-2015 Αποκεντρ. Διοίκηση Μακ.-Θράκης
δ.Αριθ.πρωτ. 14476/30-11-2015 Δήμος Ξάνθης .

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) λειτουργεί με την μορφή Δημοτικής Επιχείρησης ,και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) ,διεπόμενο από τους κανόνες της Ιδιωτικής Οικονομίας .(Ν1069/1980 άρθρο 1) . Συντάσσει δικό της Π/Υ εσόδων-εξόδων , δεν επιχορηγείται από το Δημόσιο ή τον Δήμο . Η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών , μεταξύ των οποίων η μισθοδοσία του προσωπικού , η συντήρηση-επισκευή των εγκαταστάσεων καθώς και η συντήρηση των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης επιτυγχάνεται με χρηματοδότηση από τους πόρους των παραγράφων (γ) έως (ι) του άρθρου 10 όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παραγ. 4 του άρθρου 33 του Ν.3274/2005. Επίσης από τους ιδίους πόρους χρηματοδοτείται και η εκτέλεση μικρών έργων δι'αυτεπιστασίας με σκοπό την βελτίωση των δικτύων και την ποιότητα νερού.

2 Οι παρουσιαζόμενες βλάβες είναι συνεχόμενες και διαχρονικές και σύμφωνα με τα τηρούμενα στην επιχείρηση στοιχεία ο αριθμός των παρουσιαζόμενων βλαβών και επομένως των αποκαταστάσεων αυτών εμφανίζεται για το έτος 2015 στα ίδια περίπου επίπεδα των προηγούμενων ετών (συνημμένα σας αποστέλλουμε γραφήματα για τα έτη 2007έως 2015).

3. Προτεραιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. είναι η άμεση αντικατάσταση των παρουσιαζομένων βλαβών με σκοπό όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία των δημοτών . Για τον σκοπό αυτό τα συνεργεία αποκατάστασης των βλαβών λειτουργούν σε δύο βάρδιες ημερησίως καθώς και τα Σαββατοκύριακα .

4. Το δίκτυο ύδρευσης της πόλης , άρχισε να αντικαθίσταται από την δεκαετία του 1980 (όπως προκύπτει από το υπάρχον αρχείο το πρώτο έργο αντικατάστασης πραγματοποιήθηκε το έτος 1986 στις οδούς Σάρδεων ,Κανάρη ,Δράμας .Καραϊσκάκη κλπ,και συνεχίστηκαν από το έτος 1991) .Η διάρκεια ζωής των δικτύων ύδρευσης εξαρτάται από την ποιότητα των υλικών και την ποιότητα της κατασκευής του έργου . Η αντοχή των σωληνώσεων PVC ελαττώνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του διερχομένου ύδατος και με το χρόνο στον οποίο βρίσκονται υπό συνεχή φόρτιση οι σωλήνες , σε συνδυασμό με την παλαιότητα κατασκευής των σωλήνων . Μετά από 25 έτη η αντοχή των σωληνώσεων ελαττώνεται ραγδαία , όπως φαίνεται από το συνημμένο διάγραμμα (Βιβλίο Ύδρευσης πόλεων , του καθηγητή του τομέα Υδραυλικών έργων της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης , Αστέριου Παντοκράτορα)

5 .Οι εμφανιζόμενες διαχρονικές βλάβες μπορεί να οφείλονται

α. Στην παλαιότητα των δικτύων σε τμήματα αυτού που κατασκευάστηκαν πριν το 1990 και ειδικότερα τα έτη 1986-1987. (Οδοί Σάρδεων ,Κανάρη ,Δράμας .Καραϊσκάκη κλπ).


β. Σε πιθανή αστοχία υλικών και

γ Σε ελάχιστες περιπτώσεις σε κακοτεχνίες

6.Για την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος και την αντικατάσταση του δικτύου στις αναφερόμενες στην ερώτηση οδούς , αλλά και σε οδούς που οι βλάβες εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα , και προς αποφυγή κατάτμησης των έργων , η επιχείρηση εκπόνησε μελέτη , με σκοπό να εντάξει το συγκεκριμένο έργο , σε κάποιο από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2015-2019.

7.Συνημμένα σας υποβάλλουμε το με αρ. πρωτ. 20168/11-04-2014 → αριθμ. πρωτ.

Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

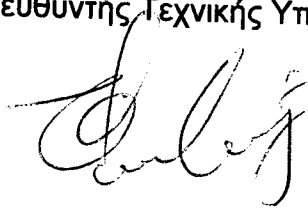

Λεπίδας Δημήτριος



Ο Αν. Γενικός Διευθυντής




Κάρτης Παναγιώτης

Δημου
Ξάνθης
(62.Α7)


2062/11-
04-2014
εγγραφο



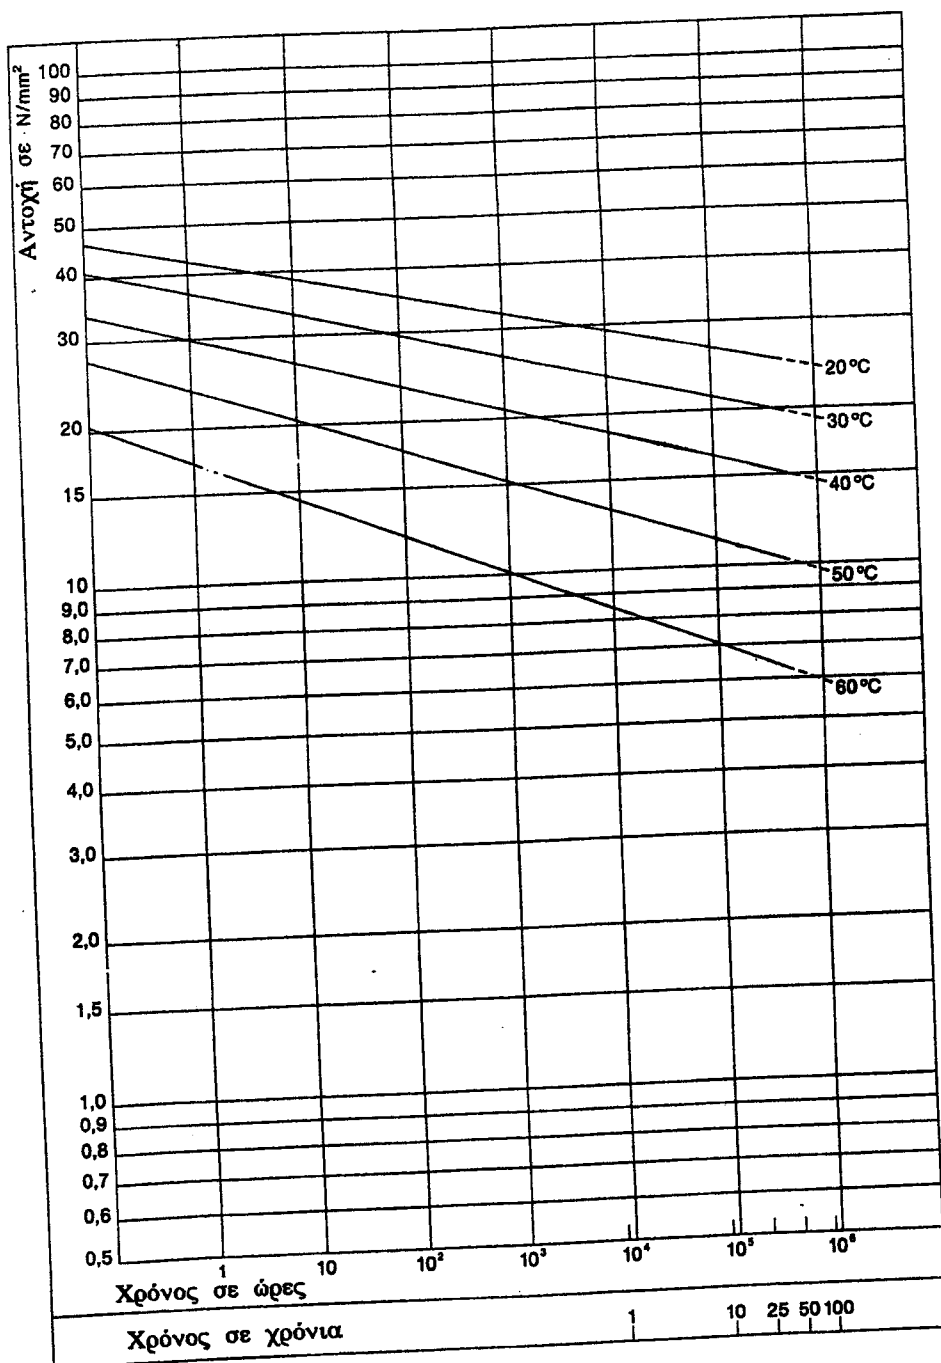


Σχήμα 7.9. Μεταβολή της αντοχής των σωλήνων από μη πλαστικοποιημένο χλωριούχο πολυβινύλιο συναρτήσει του χρόνου και της θερμοκρασίας.


**Γράφημα/Διαρροών/Παροχών/Ετών:
2007-2015**

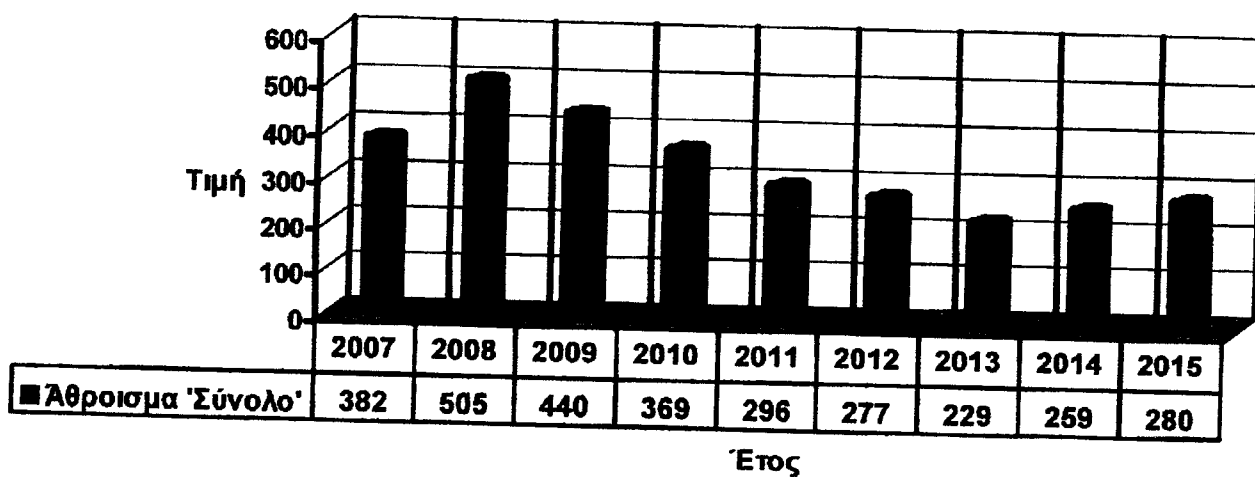


**Σύνολο/Διαρροών/Παροχών/
2007-2015**

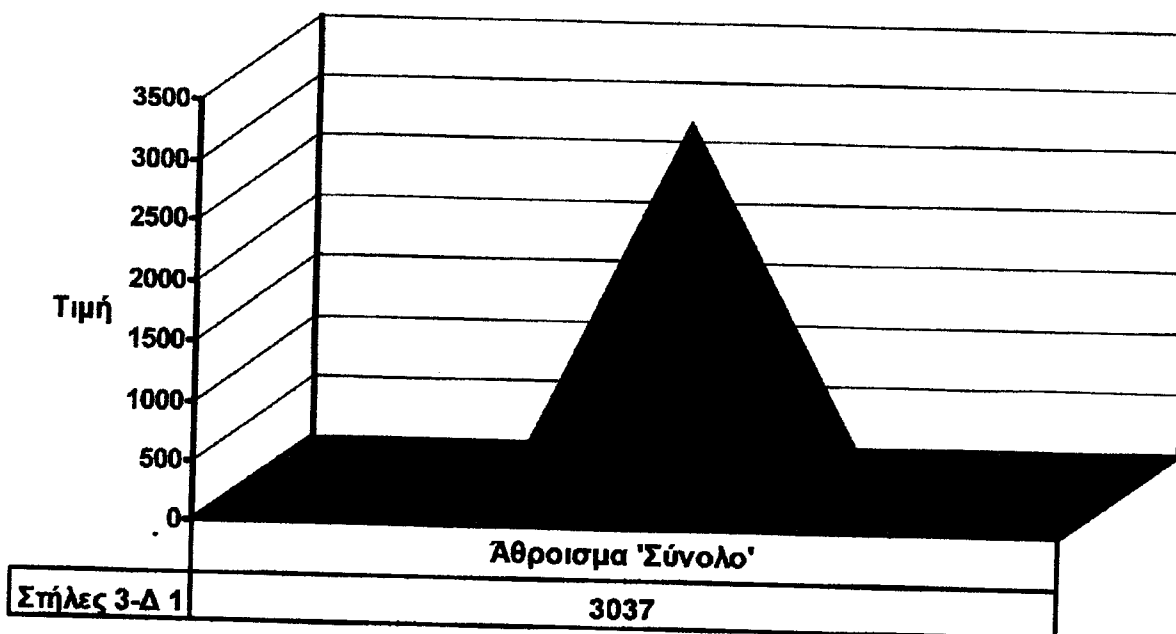

Γράφημα/Κεντρικών/Διαρροών/Ετών:
2007-2015

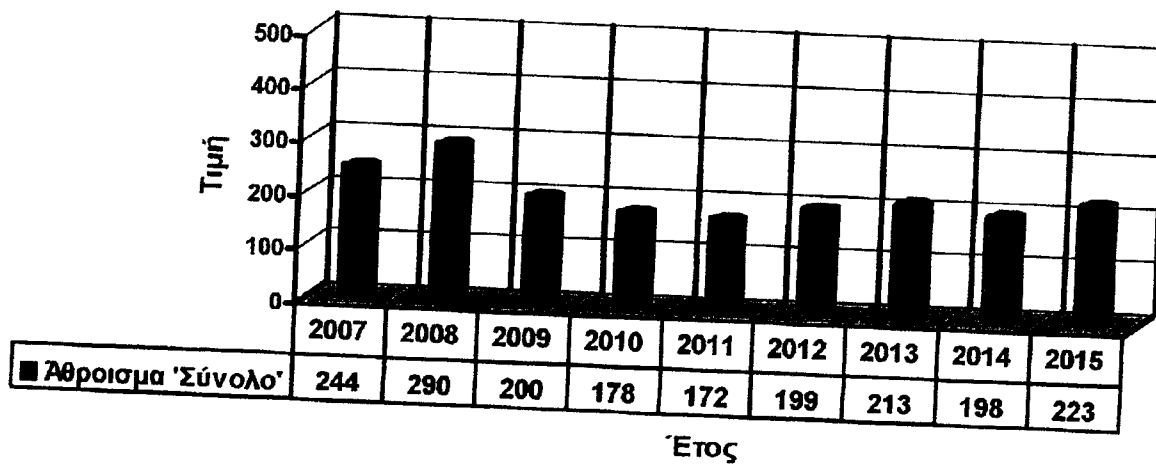

Σύνολο/Βλαβών/Κεντρικών/
2007-2015

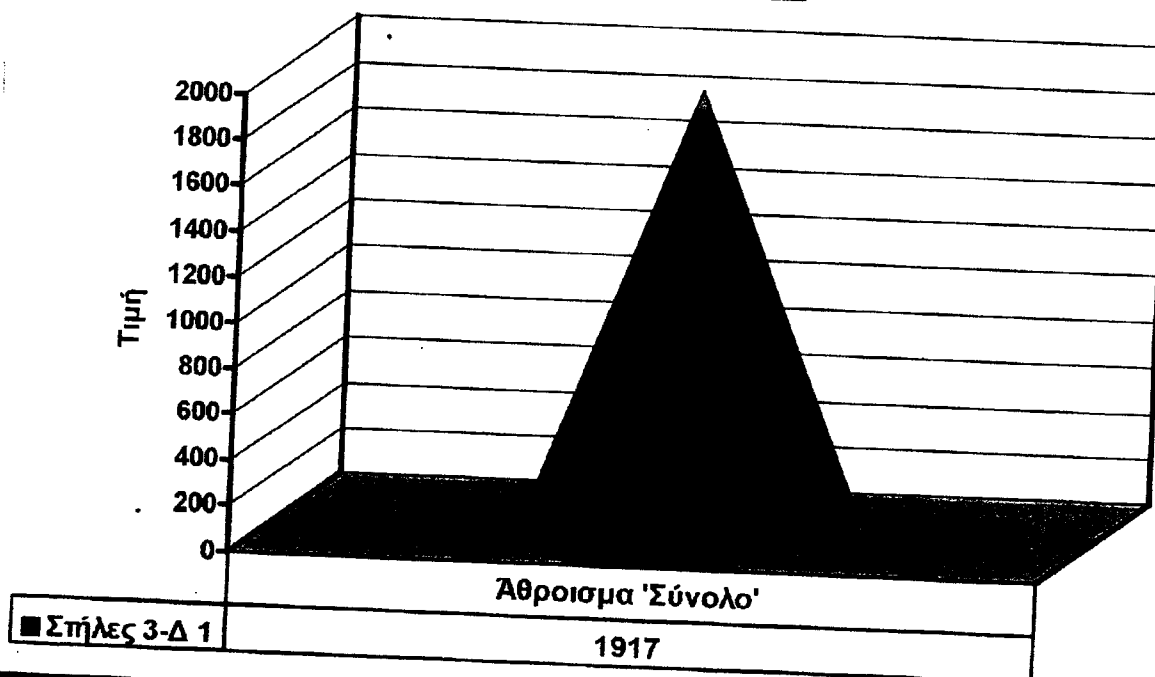

Αρ. Πρωτ. 90168
Ξάνθη 11.04.2014

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

(Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

1η ύψα ερη. συν. αρχ. 11-4-2014

ΞΑΝΘΗ 11-4-2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1062

Ταχ. Δ/ση: Τέρμα 4^{ης} Οκτωβρίου

Πληροφορίες: Λυκίδου Μαρία

Τηλ.: 25410-22241

ΦΑΞ: 25410-26116

e-mail.: mlykidou@gmail.com

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

67100

ΞΑΝΘΗ

Θέμα: Απάντηση επί των ερωτήσεων των Βουλευτών κ.κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Χαρά Καφαντάρη με αρ. πρωτ. 7490/3-4-2014.

Σχετ.: Έγγραφο με αρ. πρωτ. 13989/8-4-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας αποστέλλουμε απάντηση επί των ερωτήσεων που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Χαρά Καφαντάρη σχετικά με το σκέλος των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΣΕΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



Θέμα: Απάντηση επί των ερωτήσεων των Βουλευτών κ.κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Χαρά Καφαντάρη με αρ. πρωτ. 7490/3-4-2014.

Στις 26 Μαρτίου 2014, αναγνώσαμε στον ηλεκτρονικό τύπο δημοσίευμα με τίτλο «Κοκτέιλ βοθρολυμάτων στο πόσιμο νερό της Ξάνθης», το οποίο αναφερόταν σε έρευνα του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.). Σε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη ζητήσαμε τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία ουδέποτε εστάλη ή γνωστοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στη Δημοτική Επιχείρηση, αλλά ούτε και στο Δήμο Ξάνθης όπως ισχυρίσθηκε τηλεφωνικά ο εκπρόσωπος του Κέντρου κ. Χριστοδουλάκης.

Παράλληλα με εξώδικη πρόσκληση - διαμαρτυρία που απευθύναμε στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο όπως νόμιμα εκπροσωπείται, στις 29-3-2014, ζητήσαμε επίσημα πλέον, εκ νέου να μας αποσταλούν αναλυτικός πίνακας με τα αποτελέσματα από τις φερόμενες ως διενεργηθείσες από μέρους του Κέντρου, έρευνες και να μας γνωστοποιηθεί σε ποια σημεία του χώρου ευθύνης μας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης έλαβαν χώρα οι επίμαχες μετρήσεις, καθώς επίσης και να γνωρίσουν με ποια ενεργητική νομιμοποίηση και αρμοδιότητα προέβησαν στους ελέγχους, σε ποιο πιστοποιημένο εργαστήριο έγιναν οι αναλύσεις, ποιος ήταν παρών κατά τη διάρκεια των μετρήσεων και ποιος υπέδειξε τα σημεία λήψης των δειγμάτων, για να αξιολογηθεί η βασιμότητα των μετρήσεων και των καταγγελιών.

Μέχρι σήμερα 10-4-2014 δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί τα συγκεκριμένα στοιχεία της έρευνας ούτε κοινοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στην Δ.Ε.Υ.Α.Ξ, παρά μόνο αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου νομικού προσώπου (Κέντρου)

αποτελέσματα πέντε (5) δειγματοληψιών που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν στις 12 Ιουνίου 2013, χωρίς όμως να αναφέρονται ουσιώδη στοιχεία όπως αυτά που αναφέρονται στο εξώδικο μας καθώς και το εργαστήριο που εξέτασε τα δείγματα, ο υπεύθυνος δειγματοληψίας και έλεγχου, και ο τρόπος και ο χρόνος μεταφοράς των δειγμάτων από την λήψη τους στην Ξάνθη μέχρι την εξέταση τους στα εργαστήρια του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στην Αθήνα.

Επί του συγκεκριμένου ζητήματος που αφορά τον έλεγχο ποιότητας του πόσιμου νερού στην Ξάνθη, πρέπει να γίνει γνωστό ότι τόσο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. όσο και από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης η οποία ασκεί εποπτικό έλεγχο στην ποιότητα του πόσιμου νερού, δεν διαπιστώθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα στην ποιότητα του πόσιμου νερού, ούτε εντοπίσθηκε κάποιο ανησυχητικό εύρημα στις μετρήσεις που έχουν γίνει, καθ όλη την διάρκεια του έτους 2013.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. ως υπεύθυνη ύδρευσης και σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο πραγματοποιεί τους εξής ελέγχους:

- Καθημερινά ελέγχει το χλώριο σε 30 σημεία της περιοχής αρμοδιότητας της.
- Κάθε εβδομάδα γίνονται σταθερά έξη (6) μικροβιολογικές αναλύσεις σε αντίστοιχα σημεία.
- Οι αναλύσεις αυτές εξετάζονται από το πιστοποιημένο με ISO 9001 εργαστήριο της Επιχείρησής μας και από χημικό της Επιχείρησής μας.
- Τέσσερις φορές το χρόνο γίνονται φυσικοχημικές αναλύσεις.
- Παράλληλα σε περιπτώσεις εκτάκτων αιτημάτων των πολιτών πραγματοποιούνται έλεγχοι του νερού, όπου και όποτε ζητηθεί.

- Δύο φορές τον χρόνο (Μάιο και Οκτώβριο) γίνονται καθαρισμοί και απολυμάνσεις των δεξαμενών.
- Επίσης πραγματοποιούνται συνεχείς καθαρισμοί των δικτύων μέσω βανών καθαρισμού αλλά και πυροσβεστικών κρουνών.
- Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης η οποία ασκεί εποπτικό έλεγχο στην ποιότητα του πόσιμου νερού, γίνονται τακτικοί έλεγχοι οι οποίοι τίθενται υπόψη της υπερκείμενης αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
- Αναλύσεις των δειγμάτων εξετάζονται και από το διαπιστευμένο εργαστήριο του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με το οποίο συνεργαζόμαστε.

Εν κατακλείδι, γίνεται πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με αριθμό ΔΥΓ2/οικ 111540 και θέμα «Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος, λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης και λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας» και των όσων ειδικά αναφέρονται στην παράγραφο Γ που αφορά τις υποχρεώσεις μας ως υπευθύνων ύδρευσης.

Επισημαίνουμε ότι είμαστε ανοικτοί σε οποιονδήποτε φορέα ή πρόσωπο ενδιαφέρεται πραγματικά για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Ξάνθη και είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο δημόσιο αγαθό, εφ' όσον τεθούν υπόψη μας με τον δέοντα και πρόσφορο τρόπο. Το συγκεκριμένο θέμα αναδείχθηκε μέσω συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης με μεγάλη καθυστέρηση από την ημέρα που φέρονται να έλαβαν χώρα οι μετρήσεις (Ιούνιος του 2013) ενώ

αξίζει να σημειωθεί ότι ουδείς φορέας ενημερώθηκε επίσημα, ούτε η Διεύθυνση Υγείας, ούτε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ούτε ο Δήμος Ξάνθης και φυσικά ούτε η Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης. Μέχρι και σήμερα το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Π.Α.Κ.Ο.Ε.) δεν έχει θέσει υπόψη των αρμοδίων υπηρεσιών τα αποτελέσματα του ελέγχου, ούτε έχει ενημερώσει επίσημα τις αρχές και τη Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης.

Ο τρόπος ανάδειξης του ζητήματος, η προσπάθεια διασποράς ειδήσεων που είναι πρόσφορες να προκαλέσουν αναστάτωση στους δημότες και η μέχρι σήμερα άρνηση συνεργασίας του «καταγγέλλοντα» με τη Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης, δημιουργούν πλείστα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, και είναι ξένα προς το διακύβευμα που είναι η ποιότητα του πόσιμου νερού στην Ξάνθη.

Προς απόδειξη των ανωτέρω, επισυνάπτουμε αρχείο όλων των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2013, τόσο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. όσο και από το διαπιστευμένο εργαστήριο του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με το οποίο συνεργαζόμαστε.

Όσον αφορά δε για το σημαντικό ζήτημα σχετικά με την παραδοχή των κ.κ. βουλευτών του Σύριζα ότι το δίκτυο της πόλης στο σύνολό του έως το 2011 αποτελούνταν από σωλήνες αμιάντου, επισημαίνουμε ότι το εσωτερικό δίκτυο της πόλης Ξάνθης έχει αντικατασταθεί στο σύνολό του σε ποσοστό 95%, αρχής γενομένης από το 1990. Το απομένον δε μικρό τμήμα το οποίο δεν αντικαταστάθη, αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος από σιδηροσωλήνες. Το υπάρχον εσωτερικό δίκτυο το οποίο αντικαταστάθηκε σε ποσοστό 95% αποτελείται από σωλήνες PVC

όπως και σωλήνες πολυαιθυλενίου. Η παρουσίαση των ανακριβών στοιχείων που παρουσιάζονται στην σχετική ερώτηση των βουλευτών θα μπορούσε να αποφευχθεί αν σχετικό ερώτημα υποβαλλόταν στη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. γεγονός το οποίο δεν συνέβη.

Όσον αφορά το σκέλος των βλαβών αναφέρουμε ότι υπάρχουν διακοπές νερού όπως πραγματοποιούνται από κάθε Επιχείρηση Ύδρευσης σε περιπτώσεις αστοχιών υλικών και προγραμματισμένων εργασιών, σε καμμία όμως περίπτωση δεν είναι πολύωρες αλλά ούτε και τακτικές, ούτως ώστε να επηρεάζονται χιλιάδες οικογένειες.

Η Επιχείρηση δέ για την αποφυγή ταλαιπωρίας των καταναλωτών της λειτουργεί συνεργεία σε 24ωρη βάση αλλά και κατά τις αργίες και το Σαββατοκύριακο προκειμένου να επεμβαίνει άμεσα στις περιπτώσεις βλαβών.

Η χαρακτηριστική περίπτωση η οποία αναφέρεται στον οικισμό της Λεύκης είναι ανακριβής ως προς το χρόνο αδυναμίας πρόσβασης των κατοίκων σε πόσιμο νερό (15 ημερών). Στον οικισμό της Λεύκης στο επίμαχο χρονικό διάστημα υπήρξε ημερήσια διακοπή λόγω εργασιών συντήρησης δικτύου και δεξαμενών του οικισμού. Να τονίσουμε δε ότι στον οικισμό της Λεύκης ο οποίος αποτελεί κομμάτι του Καποδιστριακού Δήμου έγινε αντικατάσταση του συνόλου του εσωτερικού δικτύου (100%) από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

Η ποιότητα και η ποσότητα του νερού σάφως και αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και καθήκον για το Δήμο μας και για τον σκοπό αυτό η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. προγραμματίζει μελετά και κατασκευάζει έργα ύδρευσης που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής αλλά και την υγεία των συνδημοτών μας.

Σχετικά με το συνολικό ύψος των δανείων που έχει συνάψει η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. από το 2010, αυτό ανέρχεται στο ποσό των 0,00 € και ως εκ τούτου δεν υπάρχει και εγγυητής.

ΞΑΝΘΗ 11-4-2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤΕΛΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

