

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΧΑΪΑΣ


ΠΛΩ	600
02 ΣΕΠ. 2010	

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

- **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**
- **ΥΓΕΙΑΣ**
- **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ**

Σχετικά με το δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «Πελοπόννησος» (12/08/2010) που αφορά την αναφορά του αντιδημάρχου καθαριότητας Δήμου Πατρέων για θέματα δυσλειτουργίας του τομέα καθαριότητας

Ο αναφέρων Βουλευτής

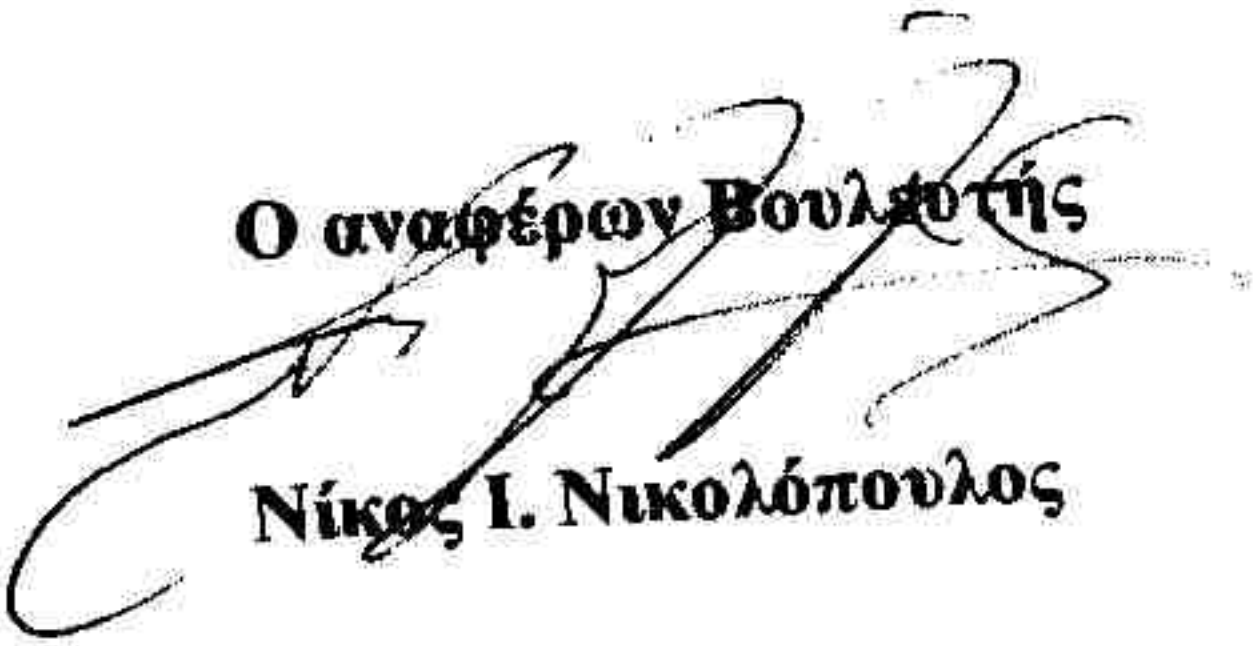
Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Αναφορά Δεμαρτίνου για υπολειτουργία ♦ Φούρας: «Τρεις κάδοι την ημέρα, είναι θέμα»

Ανοίγει νέο μέτωπο στην Καθαριότητα

Πειθαρχικός έλεγχος για στελέχη της υπηρεσίας καθαριότητας ασκήθηκε μετά από αναφορά που έγινε από τον αντιδήμαρχο Σπύρο Δεμαρτίνο. Ο έλεγχος θα αφορά σε θέματα δυσλειτουργίας του τομέα, που συν τω χρόνω δημιούργησαν εσφαλμένες νοοτροπίες στο προσωπικό σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή.

Για το θέμα ρωτήθηκε χθες από την «Π» ο δήμαρχος Πατρέων, Ανδρέας Φούρας, ο οποίος απάντησε ότι έχει λάβει αναφορές για στελέχη της υπηρεσίας καθαριότητας και θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. Ωστόσο, ο Α. Φούρας υποστήριξε ότι τα προς διερεύνηση ζητήματα δεν αφορούν σε οικονομικές ατασθαλίες (αναπτύχθηκε σχετική φημολογία χθες). Αρκέστηκε να θέσει εμμέσως ζήτημα παραγωγικότητας λέγοντας ότι, «το να επισκευάζονται τρεις κάδοι ανά ημέρα είναι ένα θέμα».


Η αναφορά έγινε από τον Σπ. Δεμαρτίνο. Ο αντιδήμαρχος επιβεβαίωσε την πληροφορία, αλλά δήλωσε στην «Π» ότι δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο της αναφοράς του.

Κύκλοι της Δημοτικής Αρχής θέλουν οι διαπιστώσεις που έγιναν από πολιτικά στελέχη του Δήμου να φερόνται στη γενικότερη λειτουργία του τομέα μετά τον περσινό διαχωρισμό εσωτερικών αρμοδιοτήτων.

Η Δημοτική Αρχή φέρει βαριά ενοχλημένη για



Σε θέματα δυσλειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας θα εστιάσει ο πειθαρχικός έλεγχος που ασκήθηκε μετά από αναφορά του Σπύρου Δεμαρτίνου (ένθετη φωτ.)

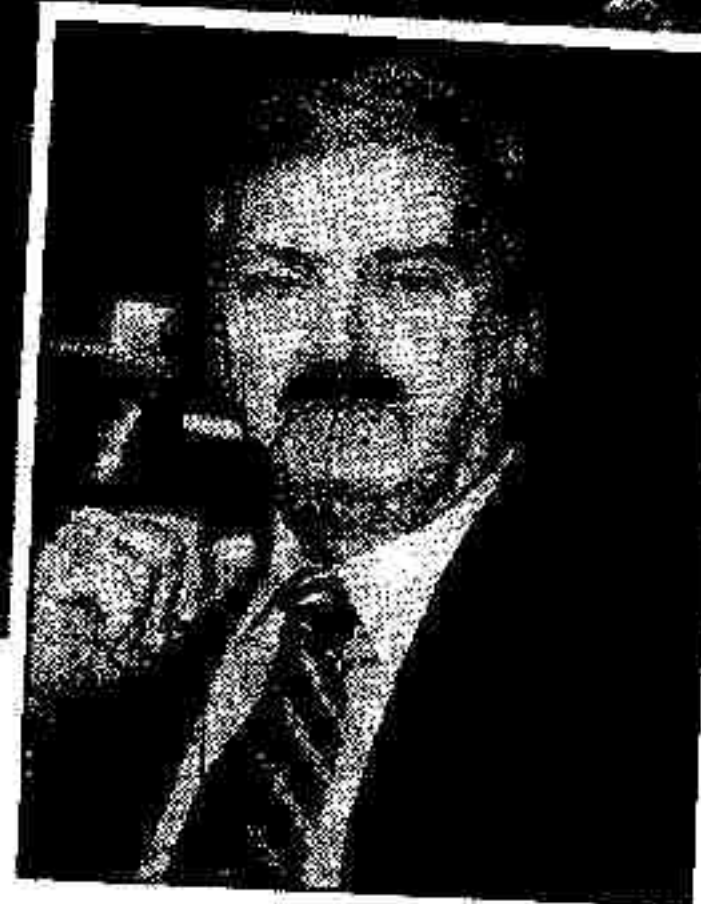

μια σειρά θεμάτων στην Καθαριότητα που έχουν αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο και στην οργάνωση της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, θεωρήθηκε αδιανόητο να παραμένουν οχήματα (με το επιχείρημα της απόσυρσης, της αναμονής ανταλλακτικών κ.ά.) σταθμευμένα στο χώρο ή να βρίσκονται στοιβαγμένοι

σε ένα γραφείο οι -ληγμένοι- πυροσβεστήρες των οχημάτων επειδή μπορεί να χαθούν (...). Εντός του χώρου που εδρεύει ο μηχανολογικός εξοπλισμός βρέθηκε, σύμφωνα με πηγές του Δήμου, μια διαλυμένη σκούπα (μηχανική). Τα κομμάτια που της έλλειπαν, είχαν τοποθετηθεί σε άλλα μηχανήματα. Όμως,

αυτό που προκάλεσε τον εκνευρισμό της Δημοτικής Αρχής ήταν ότι δεν είχαν αναφερθεί στην υπηρεσία τα προβλήματα στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων προμηθεύτριας εταιρείας.

Η σταγόνα που φέρεται να ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το πρόβλημα που παρατηρήθηκε πρόσφατα

στην κίνηση των απορριμματοφόρων λόγω της κινητοποίησης των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων. Έγιναν παρεμβάσεις ώστε να αντληθούν τα καύσιμα που είχαν απομείνει στα ρεζερβουάρ των παροπλισμένων απορριμματοφόρων, προκειμένου να βγουν για την αποκομιδή αυτά που βρίσκονται σε κίνηση. Όλα αυτά, ενδεχομένως και άλλα ζητήματα που δεν διέρρευσαν προς τα έξω, προκάλεσαν τριβή στις σχέσεις της Δημοτικής Αρχής με στελέχη της υπηρεσίας, που είχε ως κατάληξη την σύνταξη αναφοράς από την πλευρά του αντιδημάρχου Σπ. Δεμαρτίνου.

Η συνέχεια που προβλέπεται είναι να κληθούν οι αναφερόμενοι από τον Δήμαρχο σε έγγραφη απολογία. Από τον πειθαρχικό έλεγχο θα προκύψει αν πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις ή όχι. Εάν στα υπηρεσιακά στελέχη επιβληθούν κυρώσεις η συνέχεια θα δοθεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που επιλαμβάνεται για τις υποθέσεις των εργαζομένων.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

vasilak@pelop.gr