


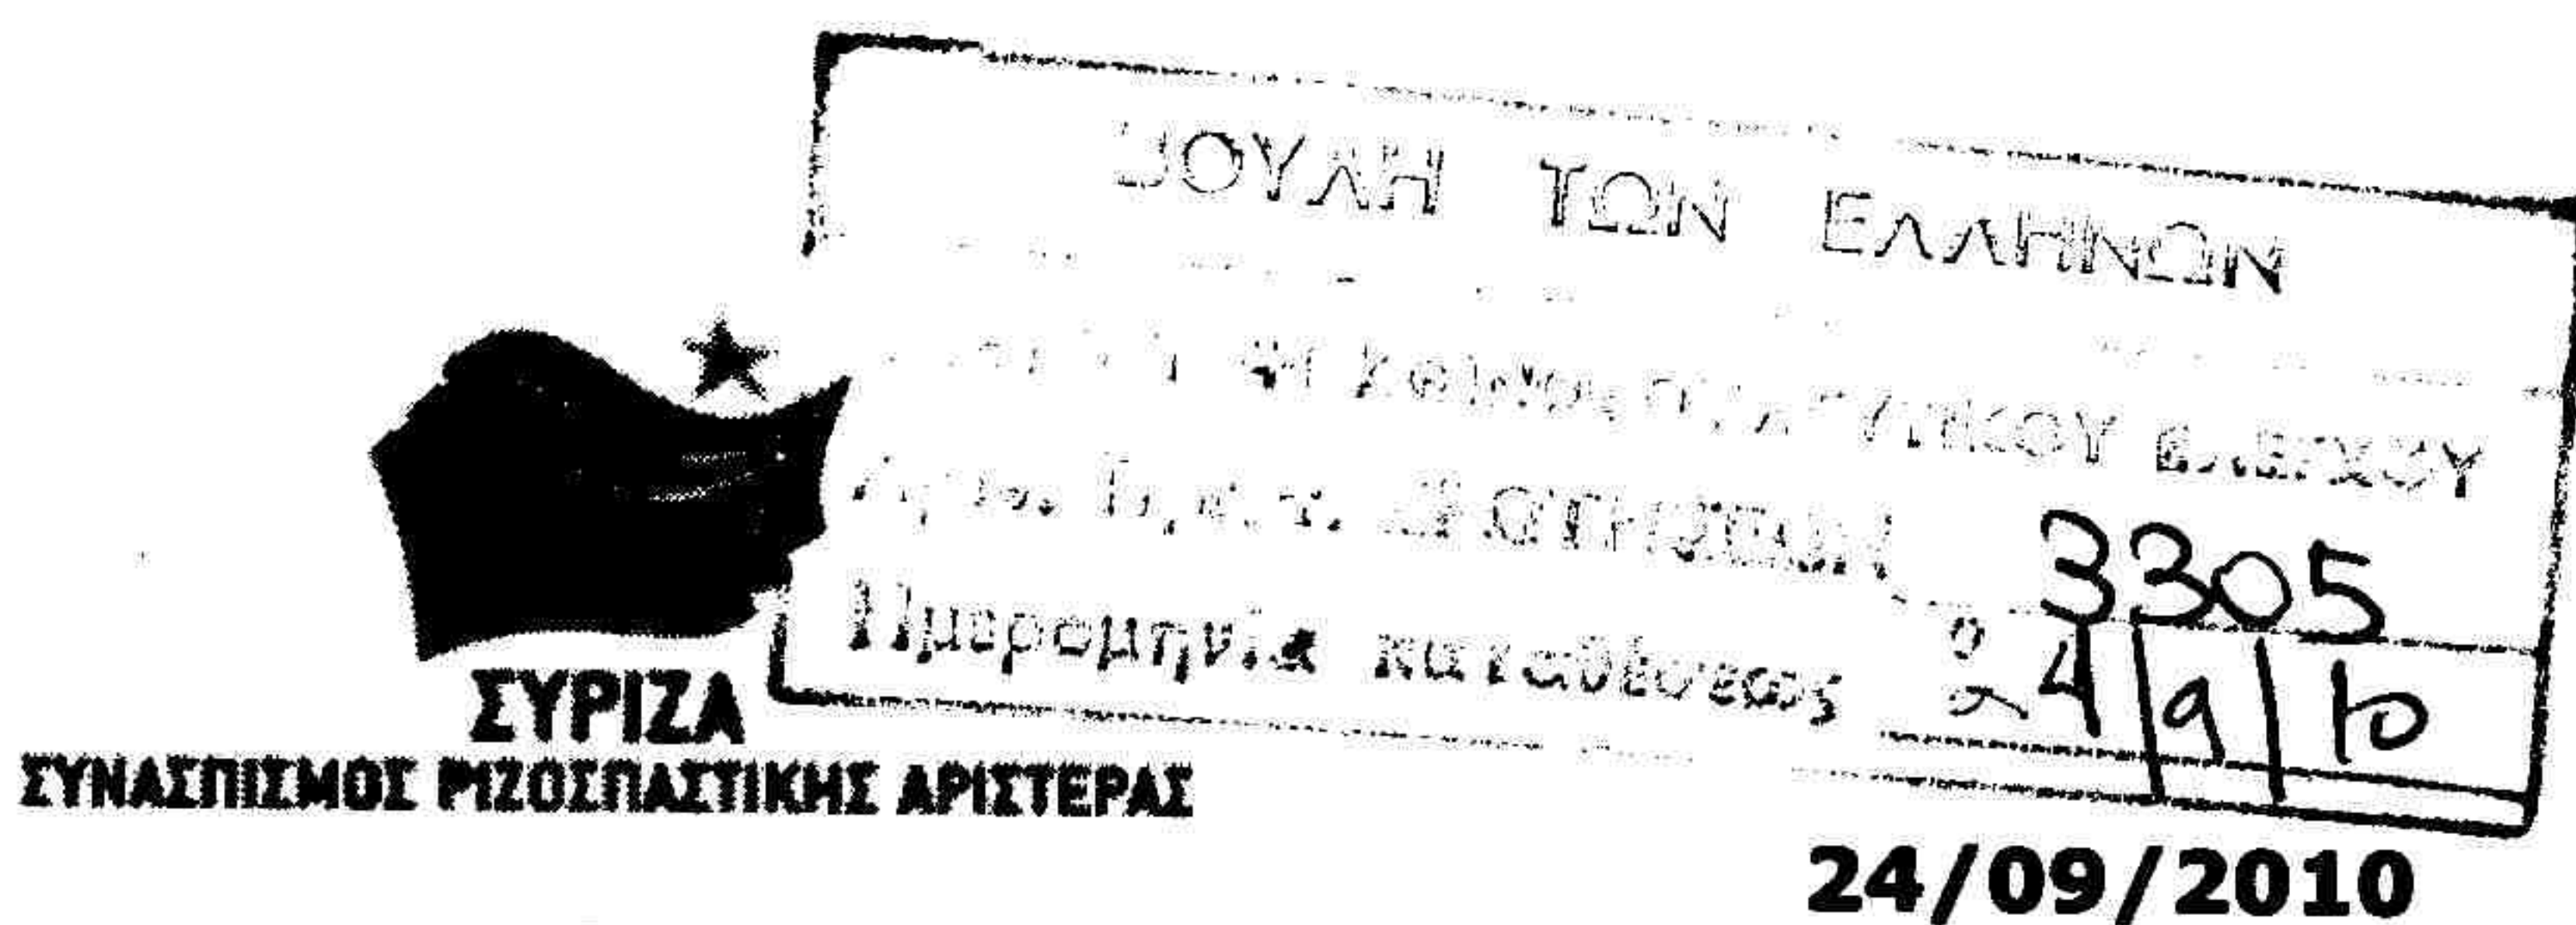

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 - Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

**ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση καγκελόπορτας στον πεζόδρομο της οδού
Θεσσαλονίκης στον Δήμο Μοσχάτου**

Κατά την ανάπλαση του πεζόδρομου Θεσσαλονίκης στον δήμο Μοσχάτου, τοποθετήθηκαν στις εισόδους καγκελόπορτες, με σκοπό να απαγορεύουν την είσοδο και κυκλοφορία των πολιτών κάποιες ώρες του εικοσιτετραώρου. Αντίθετα, κατά την ανάπλαση ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων, που είναι η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στις γραμμές του γειτνιάζοντος ηλεκτρικού σιδηροδρόμου δεν υλοποιήθηκε. Η τοποθέτηση περίφραξης και καγκελόπορτας γίνεται με μόνο με την ανάλογη πολεοδομική άδεια.

Δεδομένου ότι, με την τοποθέτηση των πυλών εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών από μια δημόσια οδό κατά τη διάρκεια ορισμένων ορών της ημέρας,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

- Έχει εκδοθεί η σχετική πολεοδομική άδεια και το κυριότερο έχει ελεγχθεί εάν είναι σύννομη;
- Η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατά μήκος του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, η οποία αποτελεί και πάγιο αίτημα των κατοίκων της Αττικής, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013;

Ο ερωτών βουλευτής

Δημήτρης Παπαδημούλης