


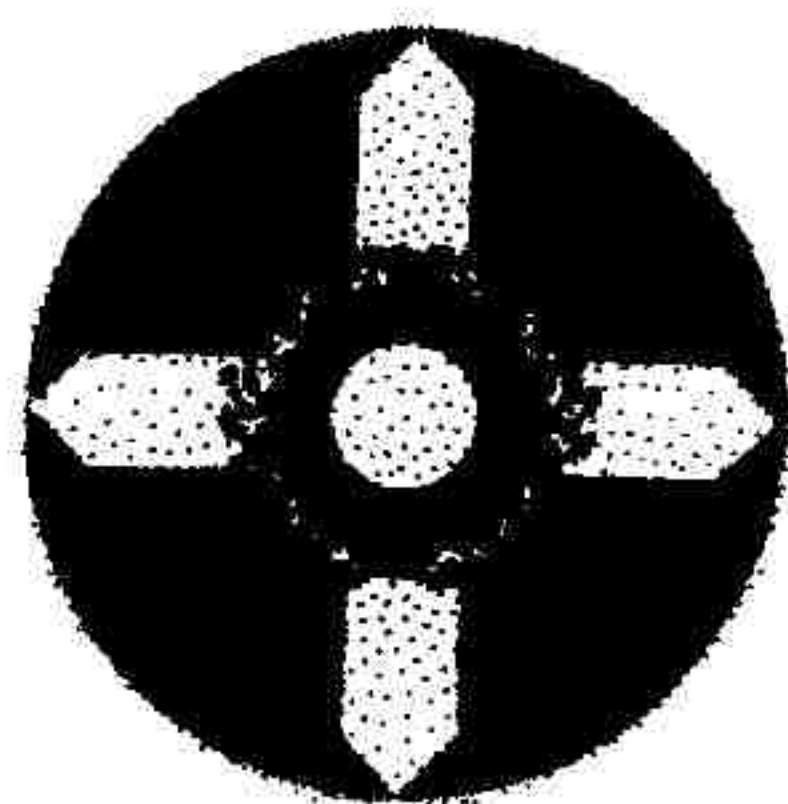

ΠΑΒ	3798
01 ΜΑΡ. 2011	500 1011

ΛΑ.Ο.Σ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Κωστής Αϊβαλιώτης
Βουλευτής Β' Αθηνών
Εκπρόσωπος Τύπου ΛΑ.Ο.Σ.

Αναφορά

Προς

Τους Υπουργούς : (1) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
(2) Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
(3) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα : Εμπορική αξιοποίηση νερού πηγής

Κύριοι Υπουργοί, μαζί με το παρόν, σας υποβάλλω επιστολή και λοιπά έγγραφα του κ. Αθανασίου Ξεθάλη, κάτοικου Κορίνθου, ο οποίος επιθυμεί να αξιοποιήσει εμπορικά νερό πηγής, που βρίσκεται σε οικόπεδό του στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 21/2/2011
Ο Βουλευτής

Κ. Αϊβαλιώτης

Κύριε Αιβαλιώτη Καλημέρα!

ἔχω στὰ χέρια μου, ἀριετα ἀποτελέσματα

νεροῦ πηγῆς, μὲ ἀποτελέσματα λίαν καθαρά

στέρρο, καὶ ἀπαιτῶ, νὰ ἐπικυρωθοῦν, τὰ πέντε,

ὕπουργικῶς ἀπὸ τὰ ὑπ. α' ὕχεια, β' ἐφέτ.

γ' ὑπ. ἀνάπτυξης - τροφίμων δ' δ' ὅν δοκτοῦ πλοῦτος

ε' ΕΛΟΤ, κλπ. Ἀπὸ τὸ 2006 - 2011 τίποτα

Ὅλα τὰ ὑπουργεῖα, μοῦ ἀπαντοῦν, νὰ κινηθῶ
στὰ πλαιῖα, καὶ τῶν τομέα, γιὰ εἰς δικές
μου, ἐνέργειες κλπ. σιωπῶντας. Δικές μου

ἐνέργειες πῶς; ἔχω ἐγὼ βραχυῖα ὑπουργεῖου;

Πιὸ ὑπουργεῖο ἀπ' ὅλα, μπορεῖ νὰ ἐπικυρώσει
λοιπὸν; Ἐὰς στέλνω ἀπαντήσεις, τοῦ ποδύτου

ὕδατος; Προδοχὴ νὰ μὴν δηροδευτοῦν,

τὰ ὀνόματα, τῶν ἐργαστηρίων! Τὸ ἴδιο νερό

στὸ γεν. χειμεῖο, τοῦ κράτους, ὁ νομάρχης

μεθολογίου Νίκος Θ. Φατούρος παλαῖ. τὸ ἔβγαζε

ἀκατάλληλο! Γιαεῖ τὸ συκοφαντεῖ; Τὰ ἄλλα ἐργαστη-

ρια λένε ψέμματα; Μὴ γένειτω!

Εὐὸ Μαξίμου τὰ ἴδια! Ζεῶδης



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

28ης Οκτωβρίου 30-ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-20200

Τηλ. 2742 028160, 27308 FAX 2742024151 Τηλ. Ανάγκης: 27430 61126

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΞΕΘΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κοινά μικρόβια 37c	 0	ανά 1ml
Κολοβακτηριοειδή	 0	ανά 100ml
Κολοβακτηρίδια	 0	ανά 100ml
Στρεπτόκοκκοι κοπρ.	 0	ανά 100ml
Κλωστηρίδια	 0	ανά 20ml
Εντερόκοκκοι	 0	ανά 100ml
Ψευδομονάδες	 0	ανά 100ml
Σαλμονέλλες	 0	ανά 5ml
Παθογόνοι σταφυλ.	 0	ανά 100ml
Εντεροιοί	 0	ανά 100ml
Παράσιτα	 ΟΧΙ	
Εξουδετέρωση χλωρίου	 ΟΧΙ	

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ : ΣΤΕΙΡΑ

1/03/06

Η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Ιατρός

ΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

948058476

3ης Οκτωβρίου 30

ΙΑΤΡ. 27420 / 28160, 27308
FAX 27420 / 24151

ΕΥΣΤΑΘΙΑ Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 30-ΚΙΑΤΟ 20200
ΤΗΛ. 2742-28160, 27308 FAX 2742-24151
FAX 2742024151

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑ. ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


ΕΠΩΝΥΜΟ Ξεδογιά ΟΝΟΜΑ Θανασί
ΤΜΗΜΑ Ε.Ι. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/6/2009
ΥΛΙΚΟ πλα: νεφρ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

- ☒ ΣΤΕΙΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
☒ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
☐ ΑΡΝΗΤΙΚΗ(-)
☐ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ
☐ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ-ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ανάλυση από 1-3-2006

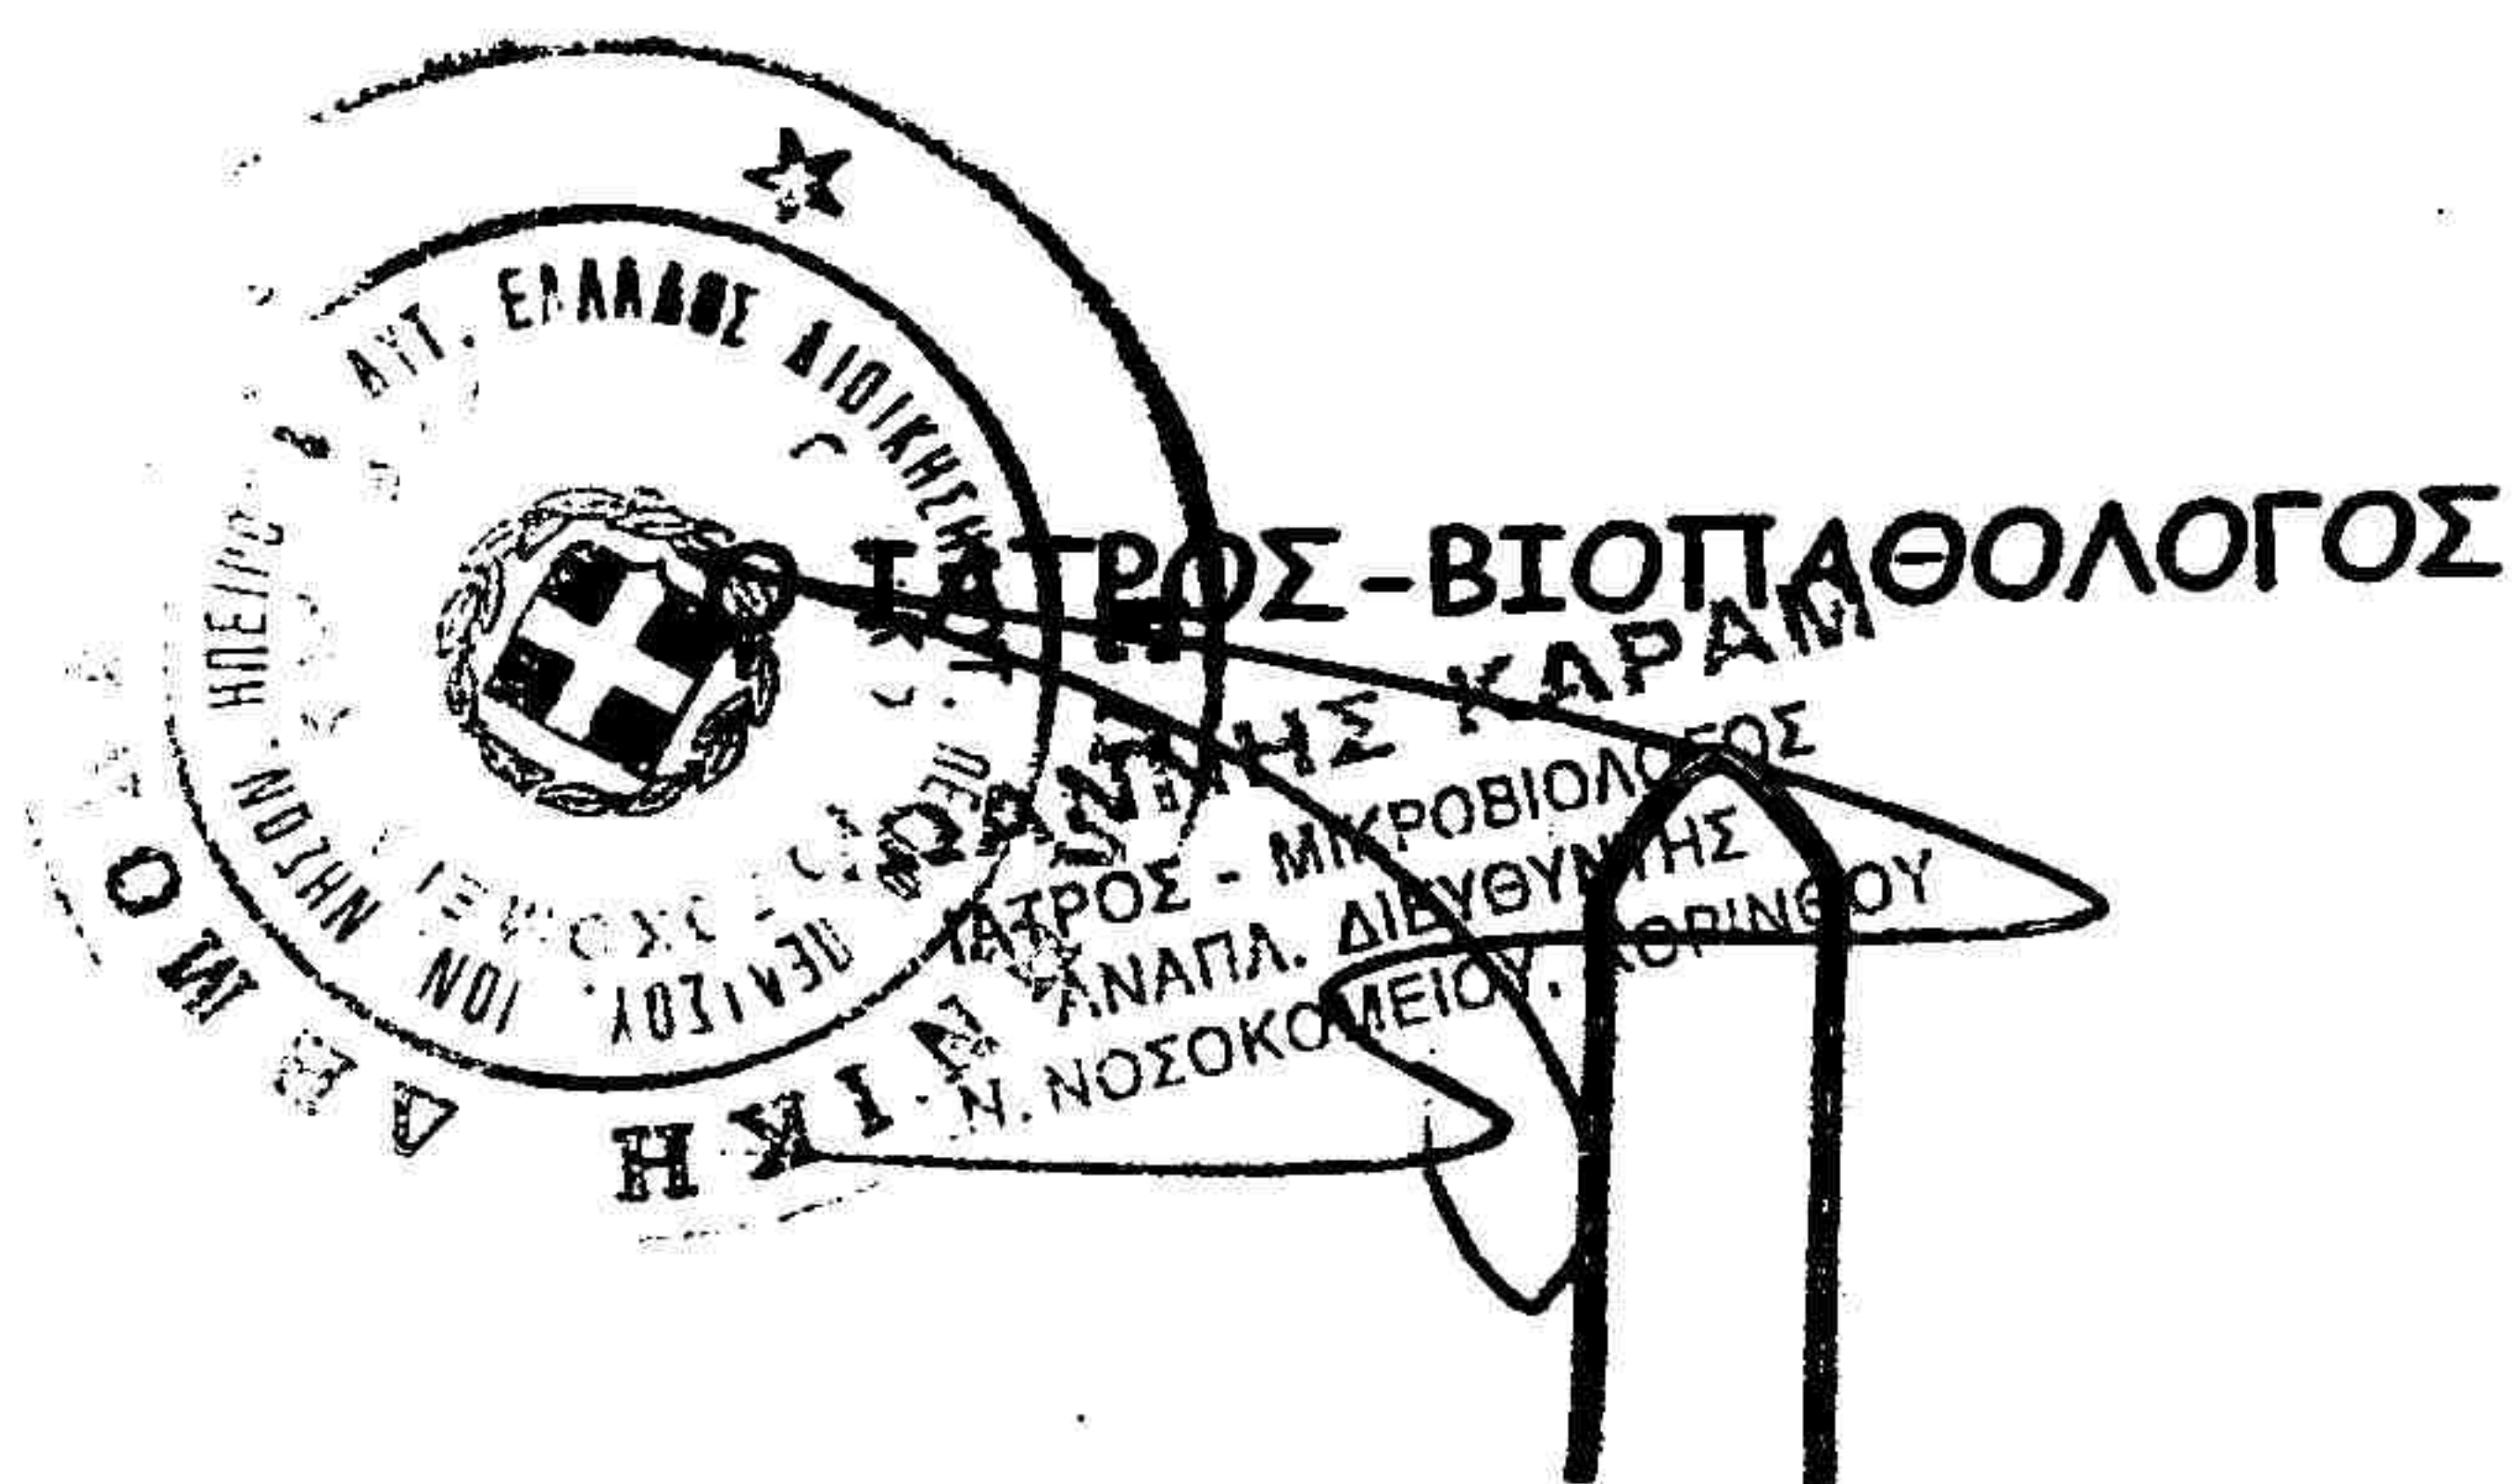

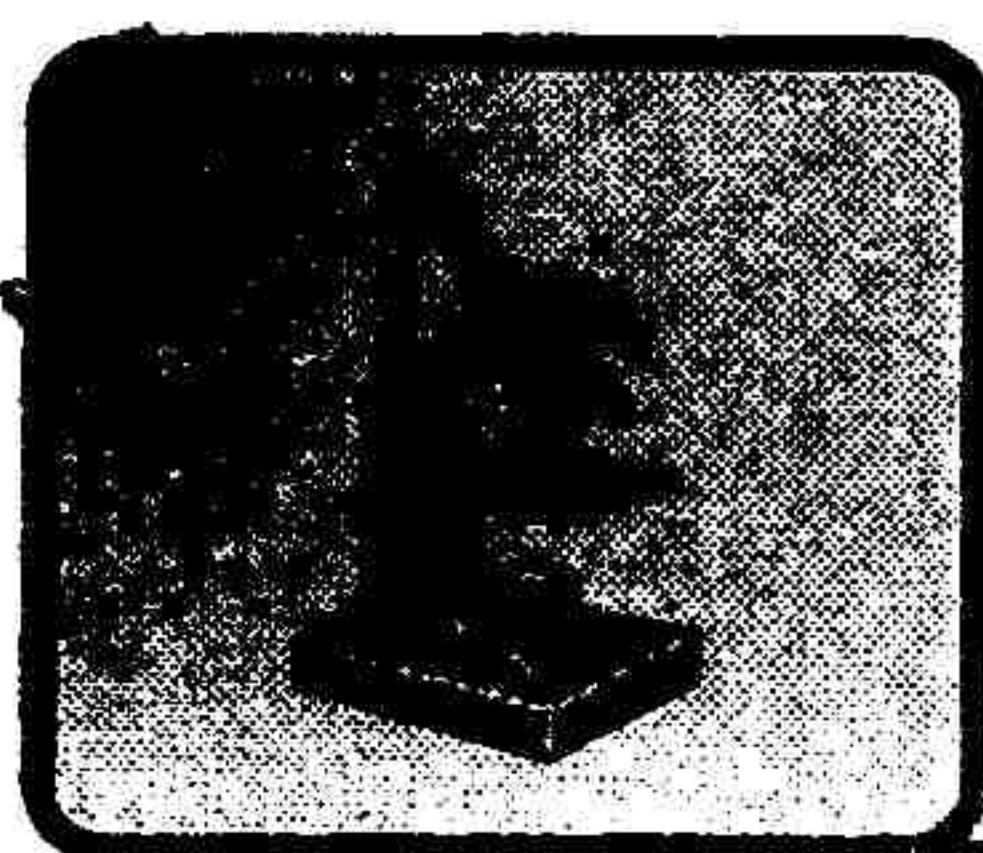

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

28ης Οκτωβρίου 30 - ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - 20200 - τηλ. 27420-28160 & 27308

Όνοματεπώνυμο : **ΞΕΘΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

Ημ/νία Εξέτασης : **27/05/2009**

ανάλυση από 1/03/2006

Υλικό : **H₂O**

K = 0.8mgr/l Na = 14mgr/l Cl = 25 mgr/l

Mg = 90 mgr/l No3 = OXI No2 = OXI

Fe = OXI



Η Ιατρός