


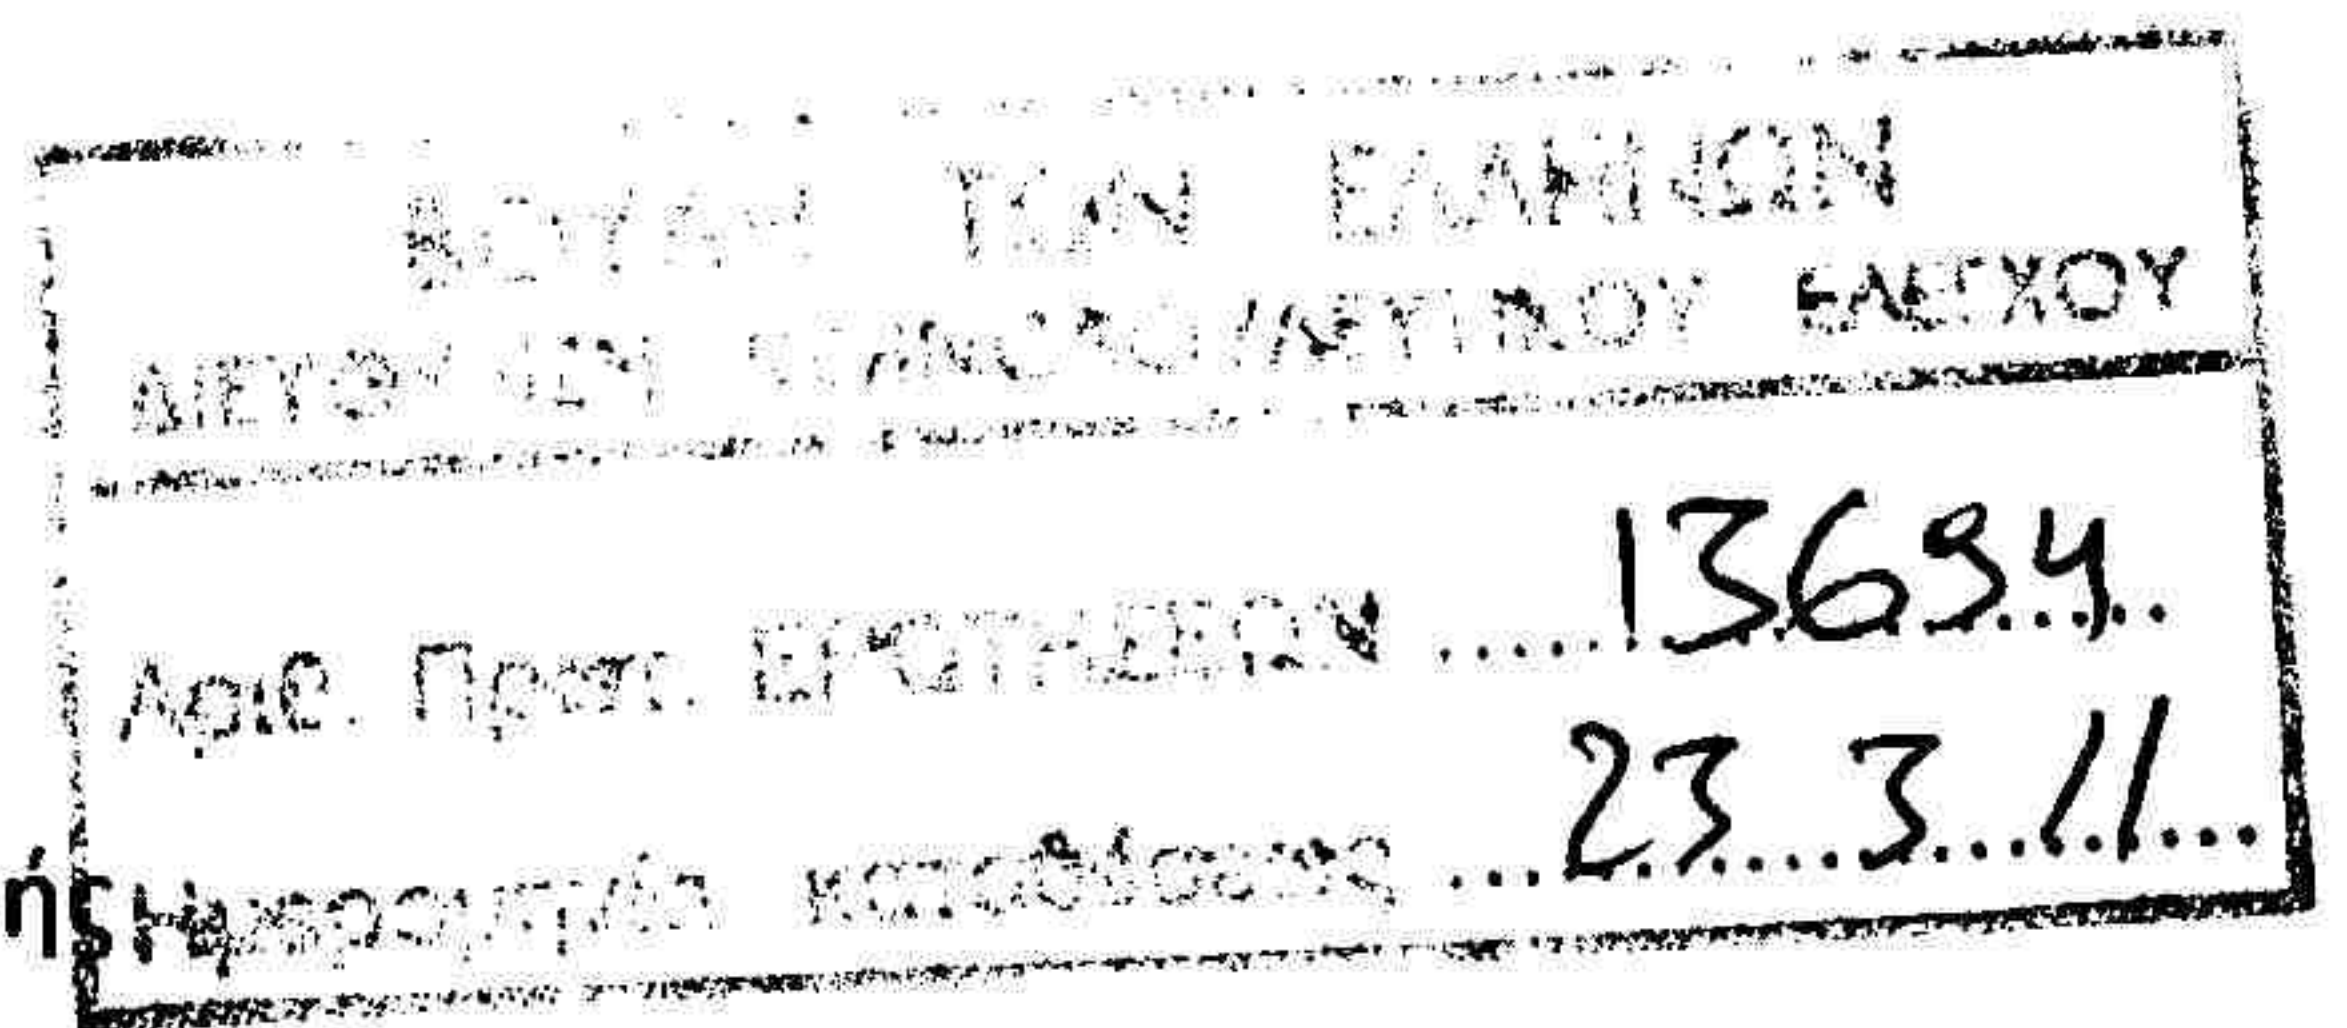

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Αποκέντρωσης

Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Προς τον Υπουργό Υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Σχετικά με τα υψηλά επίπεδα αρσενικού στο υδρευτικό δίκτυο της Νικήσιανης στον Νομό Καβάλας και τα ανεπαρκή μέτρα για την επίλυση του ζητήματος εκ μέρους των αρμοδίων αρχών

Ένας ολόκληρος χρόνος έχει συμπληρωθεί από τότε που προέκυψε το ζήτημα της ανίχνευσης αρσενικού πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια στο υδρευτικό δίκτυο της Νικήσιανης. Οι τελευταίες μετρήσεις που έγιναν στις 5 Ιανουαρίου του 2011 από πιστοποιημένο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης σε τρία σημεία του δημοτικού διαμερίσματος Νικήσιανης για λογαριασμό κατοίκων της Νικήσιανης έδειξαν - σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας καθημερινός Τύπος (27.1.2011)- περιεκτικότητα σε αρσενικό 28ml/g όταν το όριο είναι 10 ml/g.

Ομάδα κατοίκων που παρακολουθεί το θέμα είχε ήδη προχωρήσει στη συγκέντρωση υπογραφών ζητώντας από την τότε διοίκηση του Καποδιστριακού Δήμου Παγγαίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των κατοίκων της περιοχής. Παρά τις καθυστερήσεις ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση των φίλτρων αποφασίστηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή (Δεκέμβριος 2010) την ώρα μάλιστα που οι κάτοικοι είχαν ήδη ξεκινήσει επαφές με δικηγόρο για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν στο παρελθόν απευθυνθεί αλλεπάλληλες φορές στις αρμόδιες αρχές της Νομαρχίας πριν την κατάργησή της όσο και στην Περιφέρεια αλλά και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως ήδη έχουν κατατεθεί στην Εισαγγελία οι μετρήσεις του Απριλίου 2010 όπου δείγματα από τρεις βρύσες έδειξαν 29, 32 και 39 μικρογραμμάρια αρσενικού ανά λίτρο με όριο το 10. Μόλις τον Φεβρουάριο του 2011 σε συνάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου ο δήμαρχος Βασίλης Ξουλόγης επιβεβαίωσε ότι θα εγκατασταθούν στις «προβληματικές» πηγές ειδικά φίλτρα που θα συγκρατούν το αρσενικό και θα παρέχουν καθαρό νερό στους κατοίκους. Τα φίλτρα χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης και έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε χρόνια.

Σε δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας « Εβδόμη» (11.3.2011) ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ Παναγιώτης Γεωργιάδης εξέφρασε την άποψη πως τα μικρά παιδιά καλό θα ήταν να μην πίνουν το νερό της περιοχής. Στο ίδιο δημοσίευμα ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει ότι τα φίλτρα λύνουν το πρόβλημα μόνο μεσοπρόθεσμα και ότι το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά μόνο με τη μεταφορά νερού από γεωτρήσεις και ότι ο Δήμος Παγγαίου θα πρέπει να ωριμάσει μελέτες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Εν τω μεταξύ ομάδα κατοίκων απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τον κ.

Γεωργιάδη να προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση τόσο των πολιτών όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι πολίτες της Νικήσιανης αμφισβητούν πλέον ανοικτά τόσο το έργο τοποθέτησης φίλτρων όσο και τον συνολικό σχεδιασμό και απαιτούν συνολική επίλυση του προβλήματος.

Κατόπιν των παραπάνω

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί

Γιατί οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες έχουν επιδείξει προκλητική αδιαφορία για ένα τόσο σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας;

Ποιες ενέργειες έχουν γίνει από τις αρμόδιες αρχές για την επίλυση του ζητήματος εδώ κι ένα χρόνο;

Προτίθενται οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε νέες γεωτρήσεις για την οριστική επίλυση του ζητήματος και, εάν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αυτών των ενεργειών;

Ο ερωτών βουλευτής