

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ
Βουλευτής Ν. Λάρισας – ΠΑΣΟΚ

ΑΝΑΦΟΡΑ 6-5-2011

Προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή

Θέμα: Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελασσόνας από
σταθμό Δ΄ Τάξης σε σταθμό Γ΄ Τάξης




Ο Βουλευτής

Έκτορας Νασιώκας

Βουλής 4, 3^{ος} Όροφος, Γραφείο 311, Αθήνα
☎ 210-3706381 ΦΑΞ 210-3706581
e_mail : e.nasiokas@parliament.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

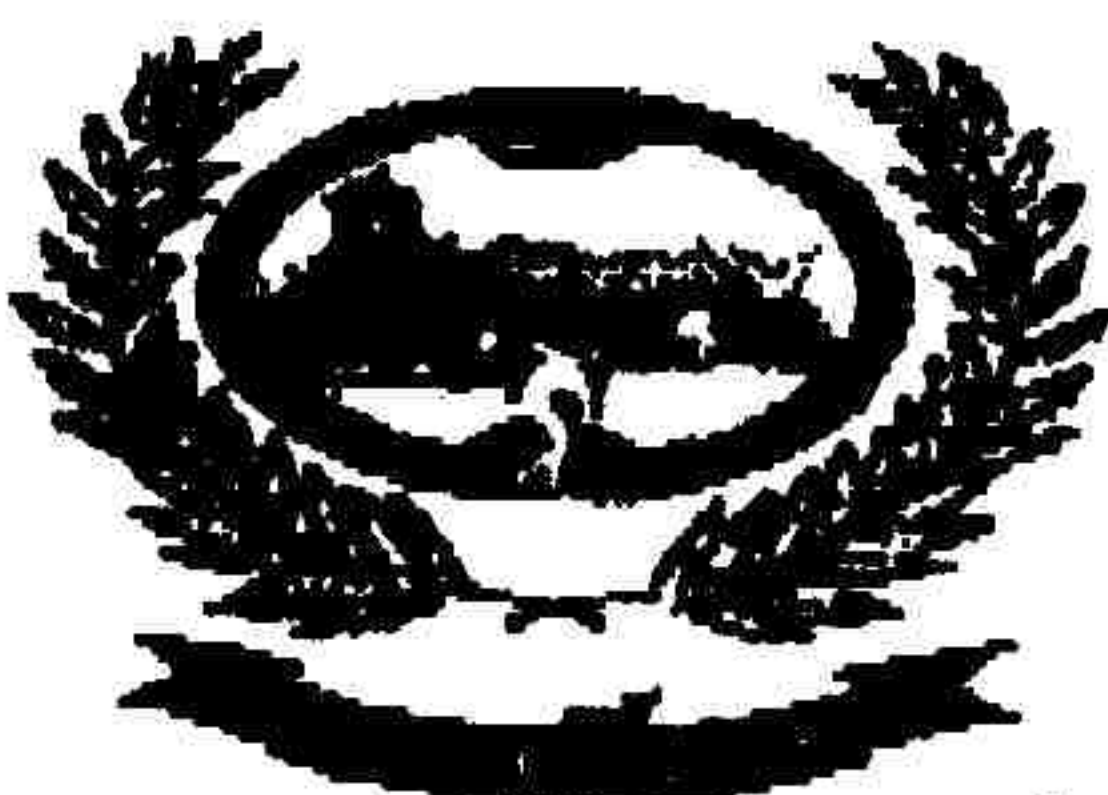

Ελασσόνα, 04/05/2011

Αρ. Πρωτ.: 11465

Ταχ. Άνση: 6^η Οκτωβρίου 57
Τ.Κ.: 40200 Ελασσόνα
Τηλ.: 24930 22610-2493350224
Fax.: 24930 22310
Email: dimoselassonas@hol.gr
Γραφείο Δημάρχου

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Κ. Χρήστο Παπουτσή
Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ. 101 77, Αθήνα

Κυρία Υπουργε,

Σας γνωρίζουμε ότι, ο Δήμος Ελασσόνας αποτελείται από 52 οικισμούς, με 37264 κατοίκους και έκταση περί τα 1714 τ.χλμ. Με 38,5% Ορεινό όγκο. Και μεταξύ πυτών και τον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου, 39,3% Ημιορεινό όγκο και 22,2% Ισοδινό όγκο, που καλύπτει το 1/3 του Νομού Λάρισας. Η απόσταση των πιο απομακρυσμένων χωριών όπως της Τ.Κ Άκρης και Δ.Κ Καρυάς απέχουν περισσότερο από 45 χλμ. από την έδρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελασσόνας με αποτέλεσμα ο χρόνος επέμβασης σε πιθανή πυρκαγιά ξεπερνάει τα ενενήντα (90) λεπτά. Όπως καταλαβαίνετε κατατάσσεται στους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, και αποτελεί κόμβο οδικής σύνδεσης με τέσσερις νομούς Κοζάνης, Γρεβενών, Τρικάλων, Ιερίας.

Για το λόγω αυτό ζητούμε την αναβάθμιση της Π.Υ. Ελασσόνας από Σταθμό Δ' Τάξης σε Σταθμό Γ' Τάξης και την δημιουργία Πυροσβεστικού Κλιμακίου μεταξύ των γεωγραφικών ενοτήτων Λιβαδίου και Ολύμπου.

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η στελέχωση της Π.Υ. Ελασσόνας για να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις της περιόχης μας.

Διατελούμε σε συνεργασία μαζί σας.

Δήμαρχος Ελασσόνας

ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ