


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

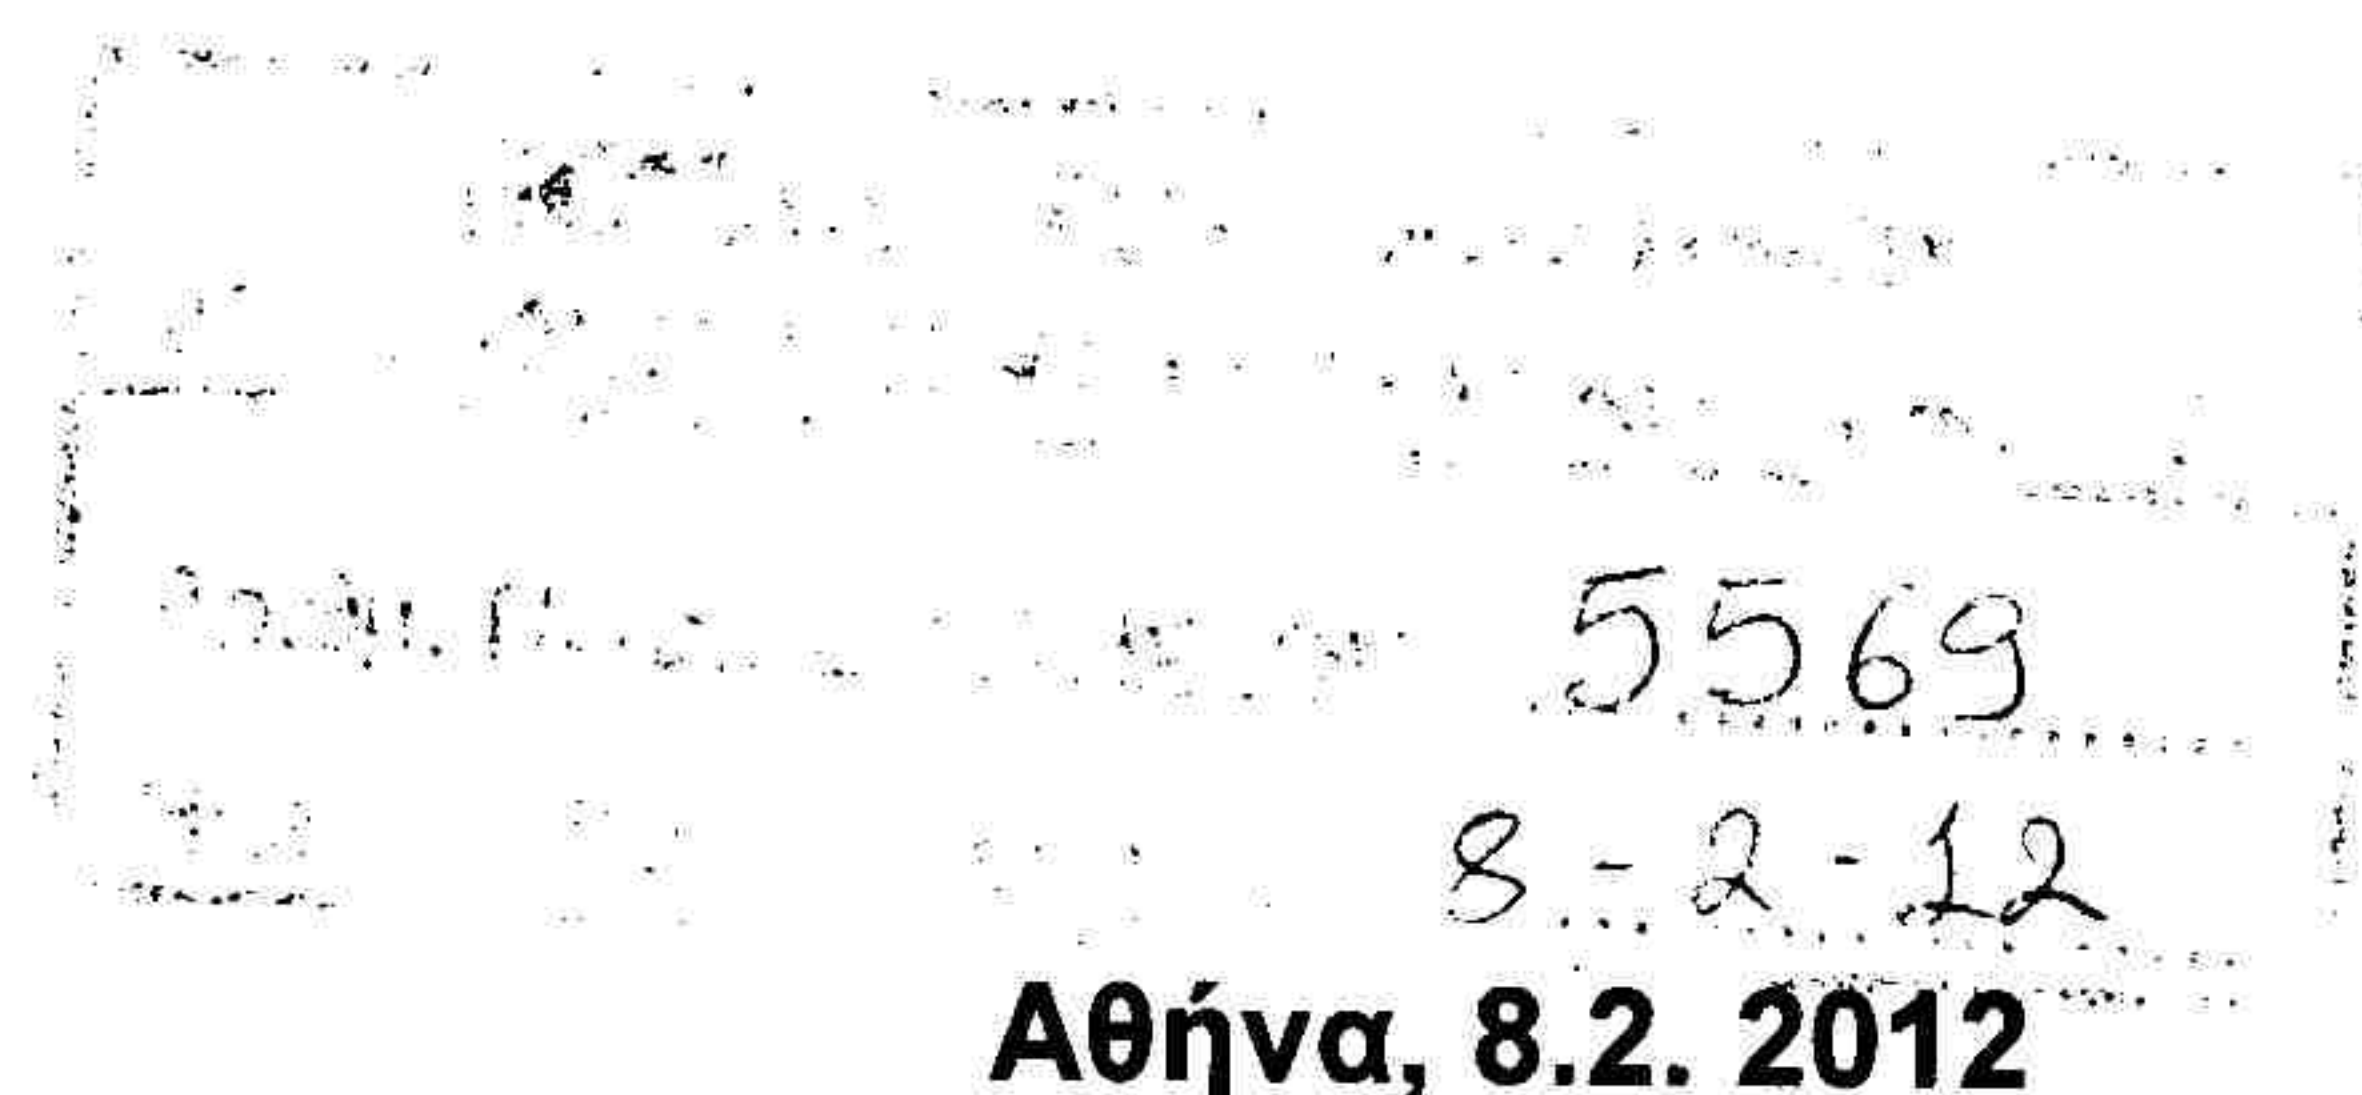

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Αξιότιμο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: Προβλήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπενησίου

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα λειτουργικά, τεχνικά και κυρίως υποδομών που δυσχεραίνουν το σημαντικό τους έργο αφού η υπηρεσία καλύπτει και προστατεύει έναν τεράστιο δασικό όγκο. Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται στα εξής κυρίως ζητήματα. Πρώτα απ'όλα η Υπηρεσία αντιμετωπίζει προβλήματα στέγασης. Το κτίριο που στεγάζεται η Υπηρεσία είναι μισθωμένο, παλαιό και δεν καλύπτει τις ανάγκες της από πλευράς χώρων στάθμευσης καθώς δεν χωρούν όλα τα αυτοκίνητα να μπουν στο στεγασμένο γκαράζ με ότι συνεπάγεται για την ασφάλεια των οχημάτων. Οι χώροι των γραφείων δεν επαρκούν με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν χωριστά γραφεία ανακριτικού και πυρασφάλειας με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να δυσκολεύονται να κάνουν σωστά τη δουρεία τους και βεβαίως δεν υπάρχει αρκετός χώρος για αρχειοθέτηση των φακέλων της υπηρεσίας. Οι χώροι υγιεινής δεν επαρκούν για το προσωπικό ενώ το κτίριο δεν διαθέτει καλή μόνωση με αποτέλεσμα να γίνεται μεγάλη κατανάλωση πετρελαίου για την θέρμανση του. Η Υπηρεσία διαθέτει δικό της οικόπεδο μετά από παραχώρηση του Δήμου και η κατασκευή κτηρίου είχε δρομολογηθεί να ολοκληρωθεί (μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.) αλλά δυστυχώς έχει σταματήσει λόγω της οικονομικής κρίσης. Ένα επίσης μεγάλο ζήτημα έχει να κάνει με την ίδρυση πυροσβεστικού κλιμακίου Γρανίτσας το οποίο προβλέπεται με Π.Δ. Μέχρι σήμερα δεν έχει επανδρωθεί. Λειτουργήσε ιδιότυπα με δύο πυρ/κούς υπαλλήλους την περσινή αντιπυρική περίοδο ενώ η λειτουργία του κρίνεται απαραίτητη γιατί θα καλύψει μεγάλη περιοχή της Δυτικής Ευρυτανίας (389.980 στρέμματα) η οποία βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το Καρπενήσι καθώς τα πυροσβεστικά οχήματα χρειάζονται δύο ώρες για να φτάσουν εκεί. Αξιοσημείωτο είναι ότι το καλοκαίρι οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς γίνεται πιο έντονος. Αποτελεί επιτέλους επιτακτική ανάγκη η χορήγηση στην υπηρεσία ενός τζίπ και ενός υδροφόρου οχήματος 500 κιλών για περιπολίες και πυρκαγιές σε περιοχές

που απαιτούνται μικρά και ευέλικτα οχήματα λόγω του ορεινού δασικού δικτύου.

Συνεπώς ερωτάται ο αξιότιμος Υπουργός

Στα πλαίσια αυτά των ως άνω προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου σκοπεύετε να προχωρήσετε στην εξεύρεση λύσεων και αντιμετώπισης των προβλημάτων της Υπηρεσίας

Ο ερωτών Βουλευτής

Κωνσταντίνος Καραγκούνης