


ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ

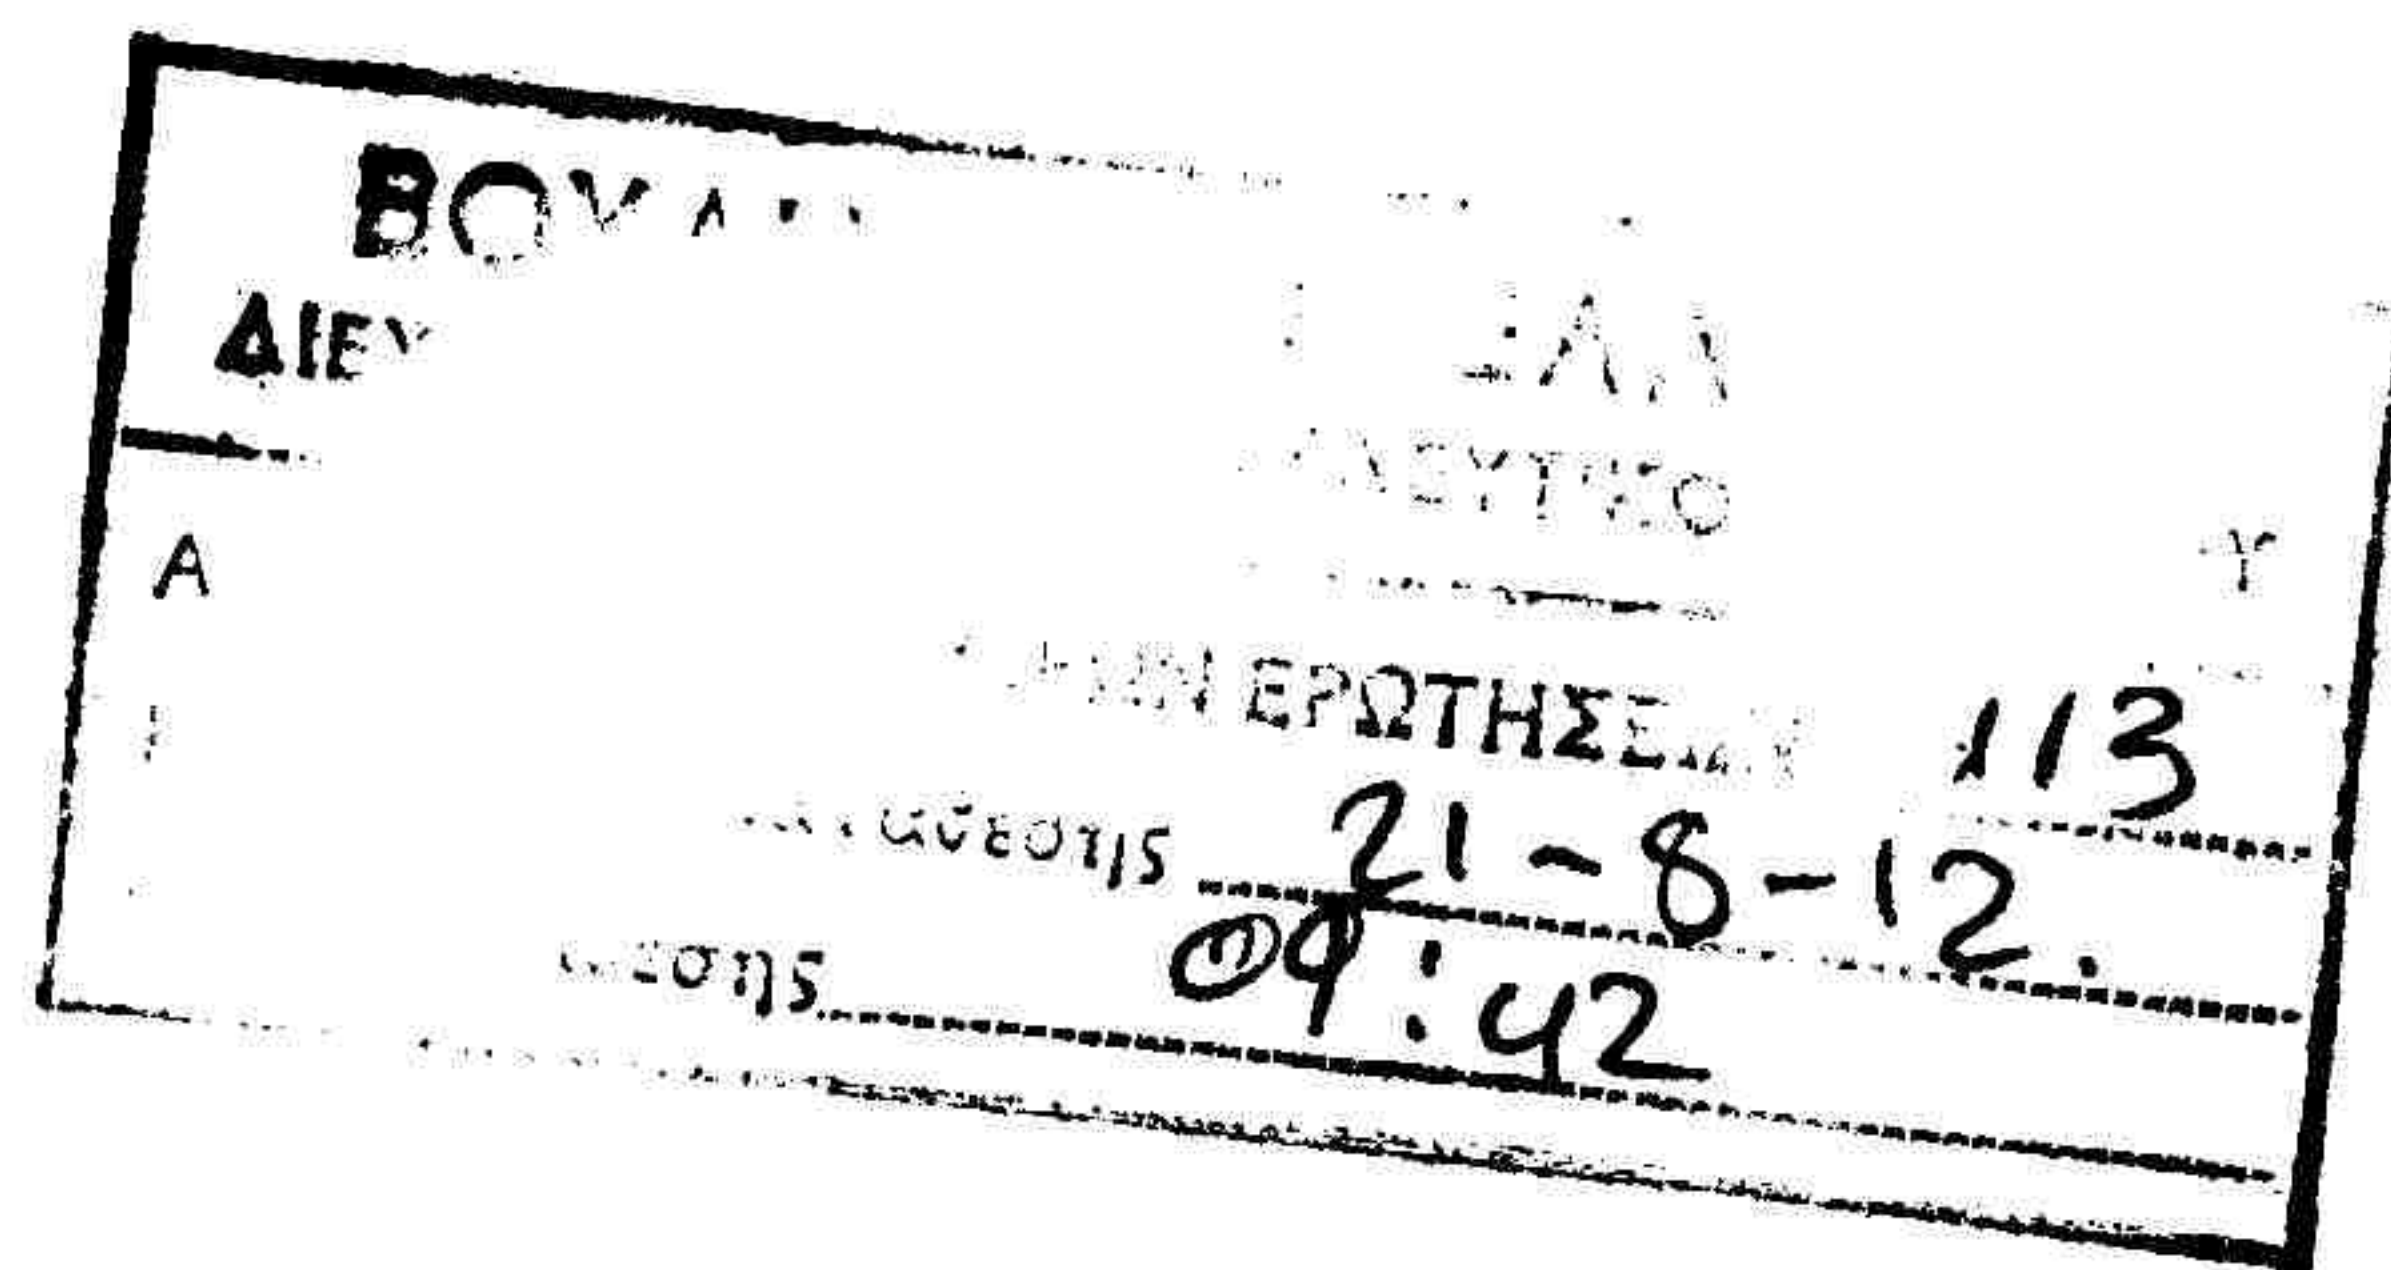

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κ. Α. ΤΣΑΥΤΑΡΗ

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης αρδευτικού έργου Αναβάλου»

Στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του αρδευτικού έργου πνοής για την Αργολίδα του Αναβάλου, και δεδομένης αφενός της περιπλοκότητας και της καίριας σημασίας του έργου και αφετέρου της ανάγκης περεταίρω διευκρινήσεων σε σχέση με την Απάντηση του Υπουργού στην 31/10-7-2012 σχετική Ερώτησή μου, επανέρχομαι με Επίκαιρη Ερώτηση ζητώντας να ενημερωθώ για την πορεία εκτέλεσης

- των έργων συντήρησης και αναβάθμισης του κεντρικού αντλιοστασίου,
- του έργου «Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από τα δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα» προϋπολογισμού 18 εκ. ευρώ,
- και τη φάση που βρίσκονται μετά την ολοκλήρωση των μελετών η μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Αναβάλου σε Επίδαυρο και Ερμιονίδα.

Ως προς τη δυνατότητα ενεργειακής τροφοδότησης του συνολικού ενεργοβόρου έργου μέσα από φιλικές προς το περιβάλλον Ανανεώσιμες Πηγές και, στο πλαίσιο αυτό, ζητείται να διερευνηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθώς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, η βιωσιμότητα της λύσης κατασκευής, μέσω της ένταξης του έργου σε ανάλογο αναπτυξιακό πρόγραμμα, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των ενεργειακών αναγκών λειτουργίας του έργου.

Με δεδομένη την ελαχιστοποίηση του εναπομείναντα χρόνου για το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013»,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1. Σε ποια φάση βρίσκεται η πορεία εκτέλεσης των έργων συντήρησης και αναβάθμισης του κεντρικού αντλιοστασίου.

2. Σε ποιά φάση βρίσκεται η πορεία εκτέλεσης του έργου «Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από τα δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα».
3. Αν υπάρχει κίνδυνος για την πλήρη υλοποίηση του έργου για τη μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Αναβάλου στην Ερμιονίδα και στην Επίδαυρο, αφού ο χρόνος που απομένει για το Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013» είναι ελάχιστος.
4. Αν η Κυβέρνηση προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα κατασκευής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, με την ένταξη του έργου αυτού σε ανάλογο αναπτυξιακό πρόγραμμα, για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των ενεργειακών αναγκών λειτουργίας του έργου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ