



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592193, 2102592111, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, <http://www.kke.gr>
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410, 2103707420


Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τους κ. κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος-Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας-Υποδομών-Μεταφορών & Δικτύων και Εσωτερικών.

Οι βουλευτές: Γιώργος Λαμπρούλης και Διαμάντω Μανωλάκου

Κατέθεσαν **ΑΝΑΦΟΡΑ** της Δημάρχου του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαντζινας, με την οποία ενημερώνει για διαρροή στο φράγμα Παναγιώτικο και ζητά να ληφθούν άμεσα μέτρα για να διασφαλιστεί η συνέχιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του.

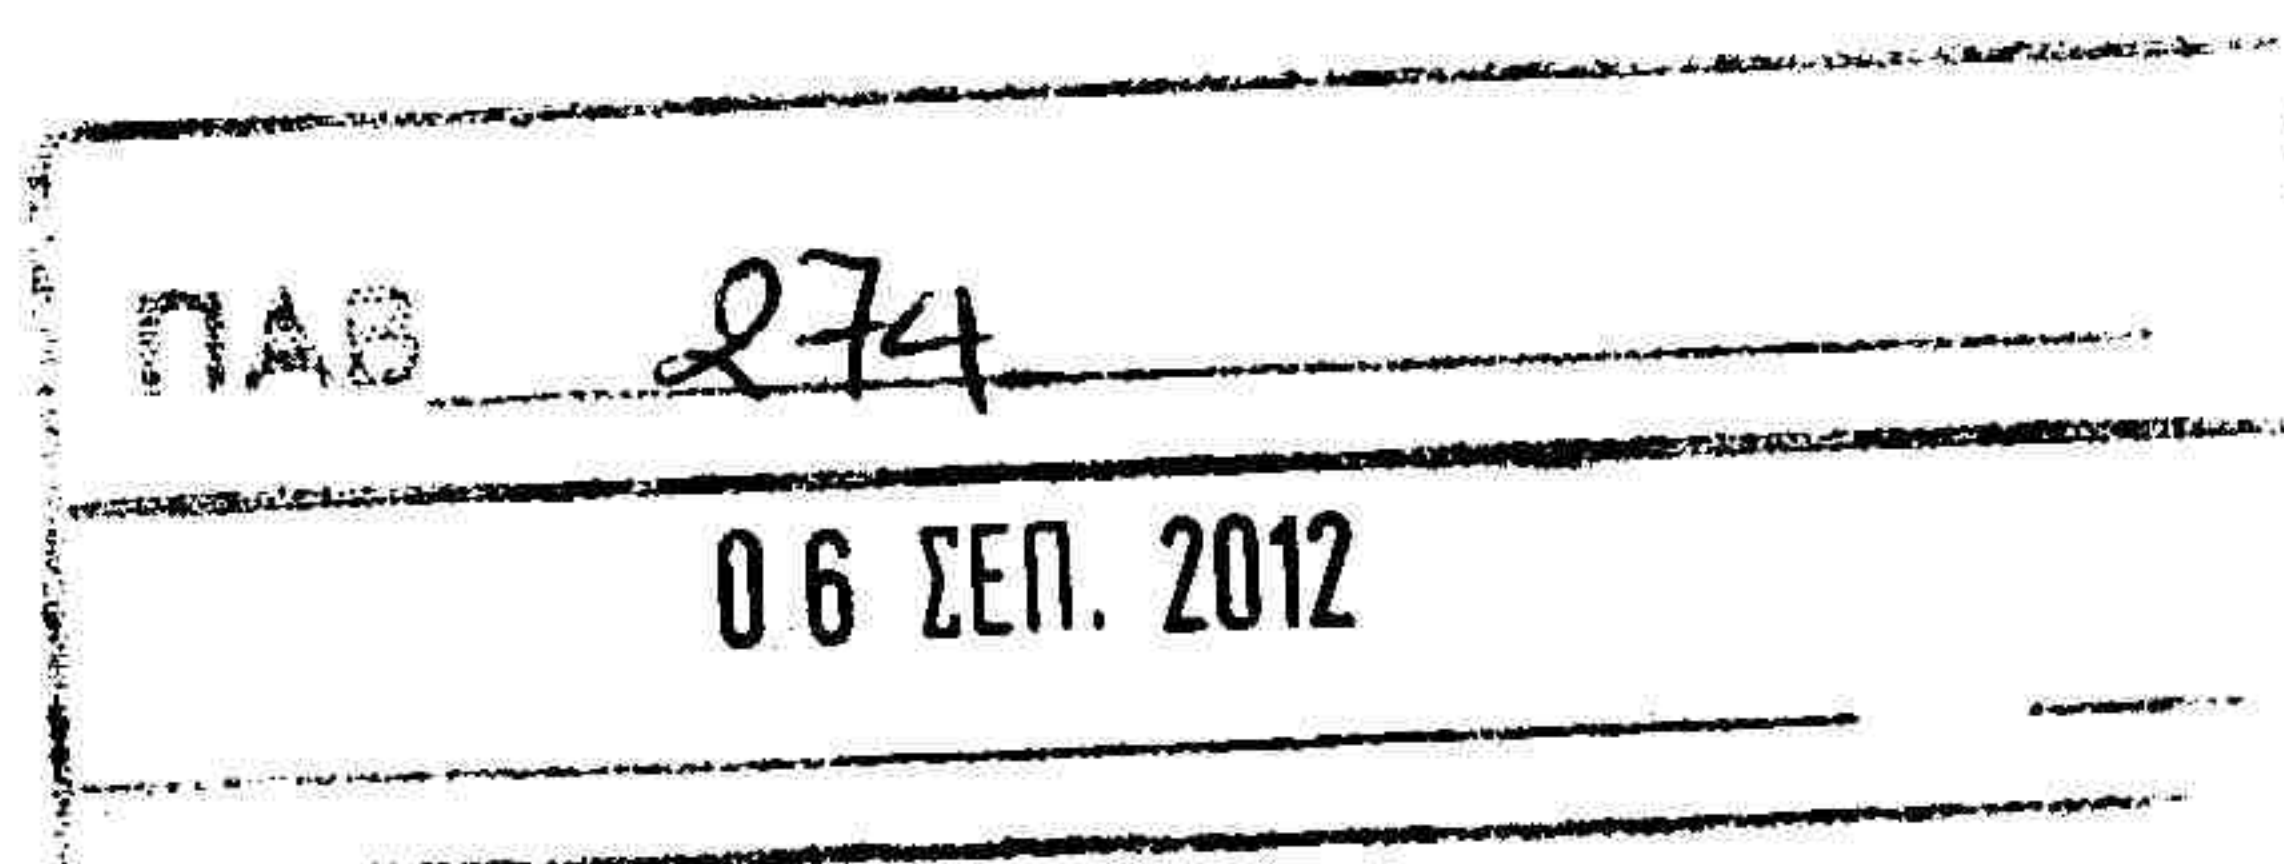

Αθήνα

Οι καταθέτοντες βουλευτές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ
37010 Αργαλαστή, Μαγνησίας
Τηλέφωνο: 24230-54990
Φαξ: 24230-54313

Αργαλαστή, 28-08
Αριθ. πρωτ.:

- Προς: 1. ΥΠΕΚΑ, Γενική Γραμματεία Υδάτων, κ. Α. Ανδρεάκης
2. Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
και Στ. Ελλάδας κα. Κ. Γερακούδη
3. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό
4. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μαγνησίας κ. Δ. Αλεξόπουλο
5. Αντιπεριφερειάρχη Β. Σποράδων κ. Α. Κοπάνη
Κοιν.: 6. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χ. Λιάπη
Π.Ε. Μαγνησίας & Π.Ε. Σποράδων, Δ/ση Τεχν. Έργων

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για
διαρροή στο Φράγμα "Παναγιώτικο"»

Εξ ενημερώνουμε ότι κατόπιν αυτοψιών που διενεργήθηκαν από κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, διαπιστώθηκε ότι η διαρροή η οποία υπάρχει κατόπιν του πύλου του φράγματος έχει αυξηθεί σε σχέση με τις μετρήσεις που αναφέρονται στην τελική έκθεση του Τεχνικού Συμβουλίου (ΔΕΗ/ Δ/ση Ανάπτυξης Υδροηλ/κων Έργων/ ΚΕΥΕ Θεσσαλίας) οι οποίες αφορούσαν τη χρονική περίοδο 2003 - 2006.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο καταγράφηκαν διαρροές οι οποίες κυμαίνονταν από 3,4 λι/δευτ. (12,2κμ/ώρα) έως 16,5 λι/δευτ. (59 κμ/ώρα) ανάλογα με τη στάθμη του ταμιευτήρα ενώ για αντίστοιχη καλοκαιρινή περίοδο η μέγιστη διαρροή εκτιμήθηκε περίπου στα 14 λι/δευτ.

Αντιθέτως, κατά την αυτοψία που έγινε στις 8/9/2012 από το κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι η διαρροή ανέρχεται στα 36,6 λι/δευτ. (132κμ/ώρα) ενώ σε δεύτερη αυτοψία που έγινε στις 22/8/2012 παρατηρήθηκε ακόμα μεγαλύτερη διαρροή της τάξης των 44 λι/δευτ. (158κμ/ώρα) χωρίς να έχει παρατηρηθεί μεταβολή της στάθμης του ταμιευτήρα.

Από της παραπάνω μετρήσεις προκύπτει ότι υπάρχει δραματική αύξηση στην ποσότητα νερού που διέρχεται μέσα από το σώμα του Φράγματος, η οποία δε σχετίζεται με τη στάθμη του ταμιευτήρα δεδομένου ότι είναι αρκετά χαμηλή τη συγκεκριμένη περίοδο, γεγονός που πιθανόν να εγκυμονεί κινδύνους σε ότι αφορά τη λειτουργία και, κυρίως, την ασφάλεια του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε, όπως προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της ομελής και ασφαλούς λειτουργίας του φράγματος "Παναγιώτικο".

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Νικόλαος Φορτούνας

Κοι. Ν. 54
Αν. Γ. 123
Β. 123
Β. 123