


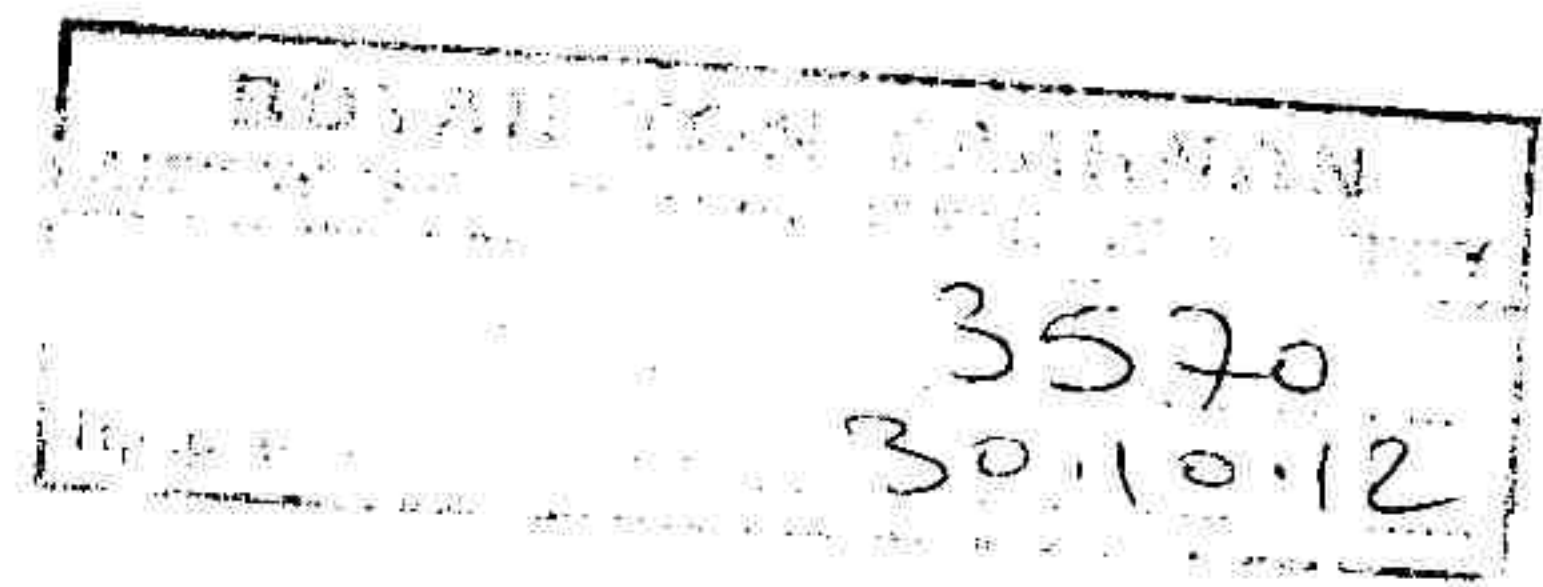

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: Υγειονομικός συναγερμός

Μετά τον υγειονομικό συναγερμό που σήμανε στην Ιταλία, σχετικά με την ασφάλεια ενός τμήματος αντιγριπικών εμβολίων συγκεκριμένης φαρμακευτικής εταιρείας και τη συνακόλουθη απαγόρευση της κυκλοφορίας τους, σειρά έχει τώρα και η Γερμανία.

Αφορμή στάθηκε ο εντοπισμός λευκών υπολειμμάτων σε μία παρτίδα από φιαλίδια που περιείχαν τα επίμαχα εμβόλια και οι υγειονομικές αρχές της Γερμανίας διέταξαν ήδη από εχθές την απαγόρευση της κυκλοφορίας τμήματος των εμβολίων, που προορίζονταν για την εγχώρια αγορά. Οι επίμαχες παρτίδες περιείχαν τα εμβόλια με τις ονομασίες Begripal - γνωστό στην αγορά και ως Agripal- και Fluad.

Το Γερμανικό Ινστιτούτο Paul Ehrlich, που ασχολείται με τους σχετικούς ελέγχους για την κυκλοφορία εμβολίων, επεσήμανε πως πρόκειται για προληπτική απαγόρευση, ύστερα από υπόνοιες που δημιουργήθηκαν γύρω από την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων και υπογράμμισε ωστόσο, ότι μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει αναφορές για παρενέργειες και κρούσματα μολύνσεων.

Εκτός από την Ιταλία και τη Γερμανία, τόσο η Αυστρία όσο και η Ελβετία έχουν προχωρήσει ήδη σε άρση της άδειας κυκλοφορίας παρτίδων παραγωγής των συγκεκριμένων εμβολίων, ενώ ο ελβετικός οργανισμός φαρμάκων Swissemédic έκανε λόγο για επικίνδυνα φαρμακευτικά προϊόντα.

Τα επίμαχα φαρμακευτικά σκευάσματα παράγονται στην Ιταλία, ενώ ήδη το Ιταλικό υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει ενδελεχείς έρευνες, διαβεβαιώνοντας, πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, αφού εντοπίστηκαν έγκαιρα, αναφέροντας, ότι τέτοιου είδους μολύνσεις ενδέχεται να συμβούν κατά τη διαδικασία παραγωγής των εμβολίων.

Εξαιτίας όλων των παραπάνω αλλά και επειδή η πολιτεία και αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προστατεύσουν τους Έλληνες πολίτες

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποια μέτρα λάβατε έως σήμερα για την προστασία των πολιτών από επικίνδυνα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα;

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2012

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Βουλευτής Ν. Σερρών