



**ΣΥΡΙΖΑ**  
**ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ**

2722

18 ΦΕΒ. 2014

**Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014**

**Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων**

**ΑΝΑΦΟΡΑ**

**Προς τον κ. Υπουργό**

**- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων**

**ΘΕΜΑ : Προβλήματα στη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου Βράχου του νομού Καστοριάς.**

Κύριε Υπουργέ,


Σας διαβιβάζουμε το από 06/02/2014 υπόμνημα του Δημάρχου Άργους Ορεστικού, κ. Παναγιώτη Κεραπτισόγλου αναφορικά με τις κατασκευαστικές αστοχίες στο αρδευτικό δίκτυο Βράχου, που δημιουργούν προβλήματα στους χρήστες παραγωγούς και απασχολούν τόσο τα τεχνικά κλιμάκια, όσο και τα μηχανήματα του Δήμου, προκειμένου για την αποκατάστασή τους. Πέραν του υπομνήματος της 06-02-2014 επισυνάπτονται σχετικά με την υπόθεση έγγραφα, που περιγράφουν το ιστορικό της υπόθεσης.

Παρακαλούμε να εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή τα ως άνω αναφερόμενα συνημμένα και να προβείτε σε άμεσες και συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου να διευθετηθεί το συντομότερο δυνατό το εν λόγω ζήτημα.

**Ο καταθέτων βουλευτής**

**Διαμαντόπουλος Ευάγγελος**



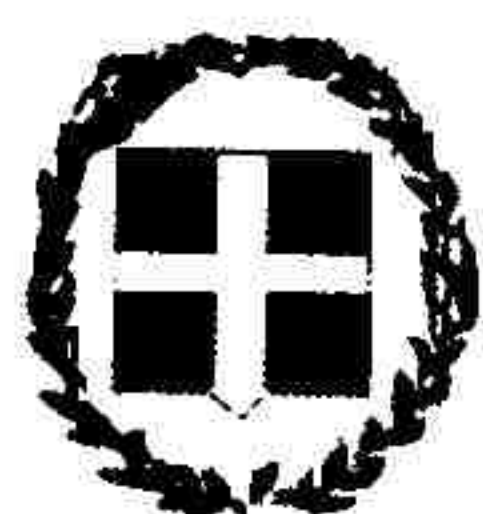

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

Ταχ.Δ/ση: Διοικητηρίου 35  
Τ.Κ. : 522 00  
Τηλ. : 2467351301  
FAX : 2467351332  
e-mail : [info@argosorestiko.gr](mailto:info@argosorestiko.gr)

Άργος Ορεστικό 06/02/2014

Αριθμ. Πρωτ. : 1383

Προς :

**Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Τροφίμων**

Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών

Πόρων και Υποδομών

Τμήμα Β1

Σεράφη 60 & Λιοσίων 210

104 45 ΑΘΗΝΑ

*Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών*

**ΘΕΜΑ: Προβλήματα στη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου Βράχου**

Από το 2011 που ανέλαβα τις υποχρεώσεις μου ως Δήμαρχος του Άργους Ορεστικού, το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου καθώς και αρκετά από τα χωματουργικά μηχανήματά του, ασχολείται συνεχώς με αστοχίες που έχουν προκύψει από την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου, του Φράγματος του Βράχου. Κάποιες από αυτές έχουν αποτυπωθεί και έχουν κοινοποιηθεί στην υπηρεσία σας, με τη μορφή φωτογραφιών, αλλά και περιγραφικά με διάφορα έγγραφα έως και σήμερα.

Κάποιες άλλες τις διαπιστώσατε κι εσείς κατά την επίσκεψή σας στην Καστοριά, με αφορμή την οριστική παραλαβή του Φράγματος του Βράχου. Κάποιες από αυτές είναι γεγονός, πως με ουσιαστική σας παρέμβαση στην κατασκευάστρια εταιρεία αποκαταστάθηκαν μερικώς. Οι περισσότερες όμως παραμένουν, με αρκετές νέες να διαπιστώνονται από τους χρήστες παραγωγούς, αλλά και από τους εκπροσώπους του ΤΟΕΒ Βράχου οι οποίοι έχουν ξεπεράσει εαυτό και συνδράμουν όσο μπορούν στην εν μέρει αποκατάσταση. Τέτοιες αναφορικά είναι π.χ., η λανθασμένη συνδεσμολογία των χαλκόφιλτρων, η δημιουργία υπερπίεσης στο δίκτυο, άνοιγμα-ξεκούμπωμα του κεντρικού αγωγού σε τρία σημεία έως σήμερα, αποκάλυψη του κεντρικού αλλά και του παράπλευρου αγωγού λόγω μικρού βάθους εκσκαφής και άλλες τις οποίες και σας απεικονίζω για άλλη μια φορά με συνημμένες φωτογραφίες.

Άλλωστε ο Δήμος Άργους Ορεστικού, παραιτήθηκε της υποβολής πρότασης στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, παρότι είχε έτοιμη εγκεκριμένη μελέτη, την οποία χρηματοδότησε με ίδια έσοδα, για ένα έργο προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ και αφορούσε την οδοποιία από “Διασταύρωση Μελανθίου, Νίκη, Λάγκα-Βράχο”.

Και αυτό γιατί η μελέτη αυτή βασίστηκε στην μελέτη εφαρμογής κατασκευής του αρδευτικού Φράγματος Βράχου, την οποία και διατηρεί ο Δήμος στην τεχνική του υπηρεσία, αλλά κατά την κατασκευή του έργου, δεν εφαρμόστηκε στο μεγαλύτερο



τμήμα της, με αποτέλεσμα η μελέτη οδοποιίας να είναι ανεφάρμοστη ή θα έπρεπε για να εφαρμοστεί να υποστεί τεράστιες τροποποιήσεις.


Καθότι ο Δήμος, με τις τεχνικές του υπηρεσίες συμβάλλει ουσιαστικά στην καθημερινή επίλυση των περισσότερων προβλημάτων που παρουσιάζονται στη λειτουργία του αρδευτικού, χωρίς να είναι υπεύθυνος στην παρούσα φάση, αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί μετά την παραλαβή του έργου, όταν μάλιστα η κατασκευάστρια εταιρεία θα έχει παραιτηθεί και επίσημα από τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Κλείνοντας ενημερωτικά σας υπενθυμίζω τις πάμπολλες οικονομικές υποχρεώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας, στην τοπική μας κοινωνία, δείγμα των οποίων σας επισυνάπτω μαζί και με παρελθόντα έγγραφα όχλησης προς την υπηρεσία σας, για το εν λόγω έργο.

Πιστεύοντας στην καταλυτική και ουσιαστική συμβολή σας, στην οριστική επίλυση των παραπάνω, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και βρίσκομαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια που θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του έργου του αρδευτικού.

Συνημμένα:

1. Σχετ. έγγραφο (1)
2. Σχετ. έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 15230/4-11-2013 (1)
3. Σχετ. έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 9773/3-8-2011 (1)
4. Σχετ. έγγραφο (1)
5. Σχετ. έγγραφο (1)
6. Σχετ. έγγραφο (1)
7. Φωτογραφικό υλικό (33)

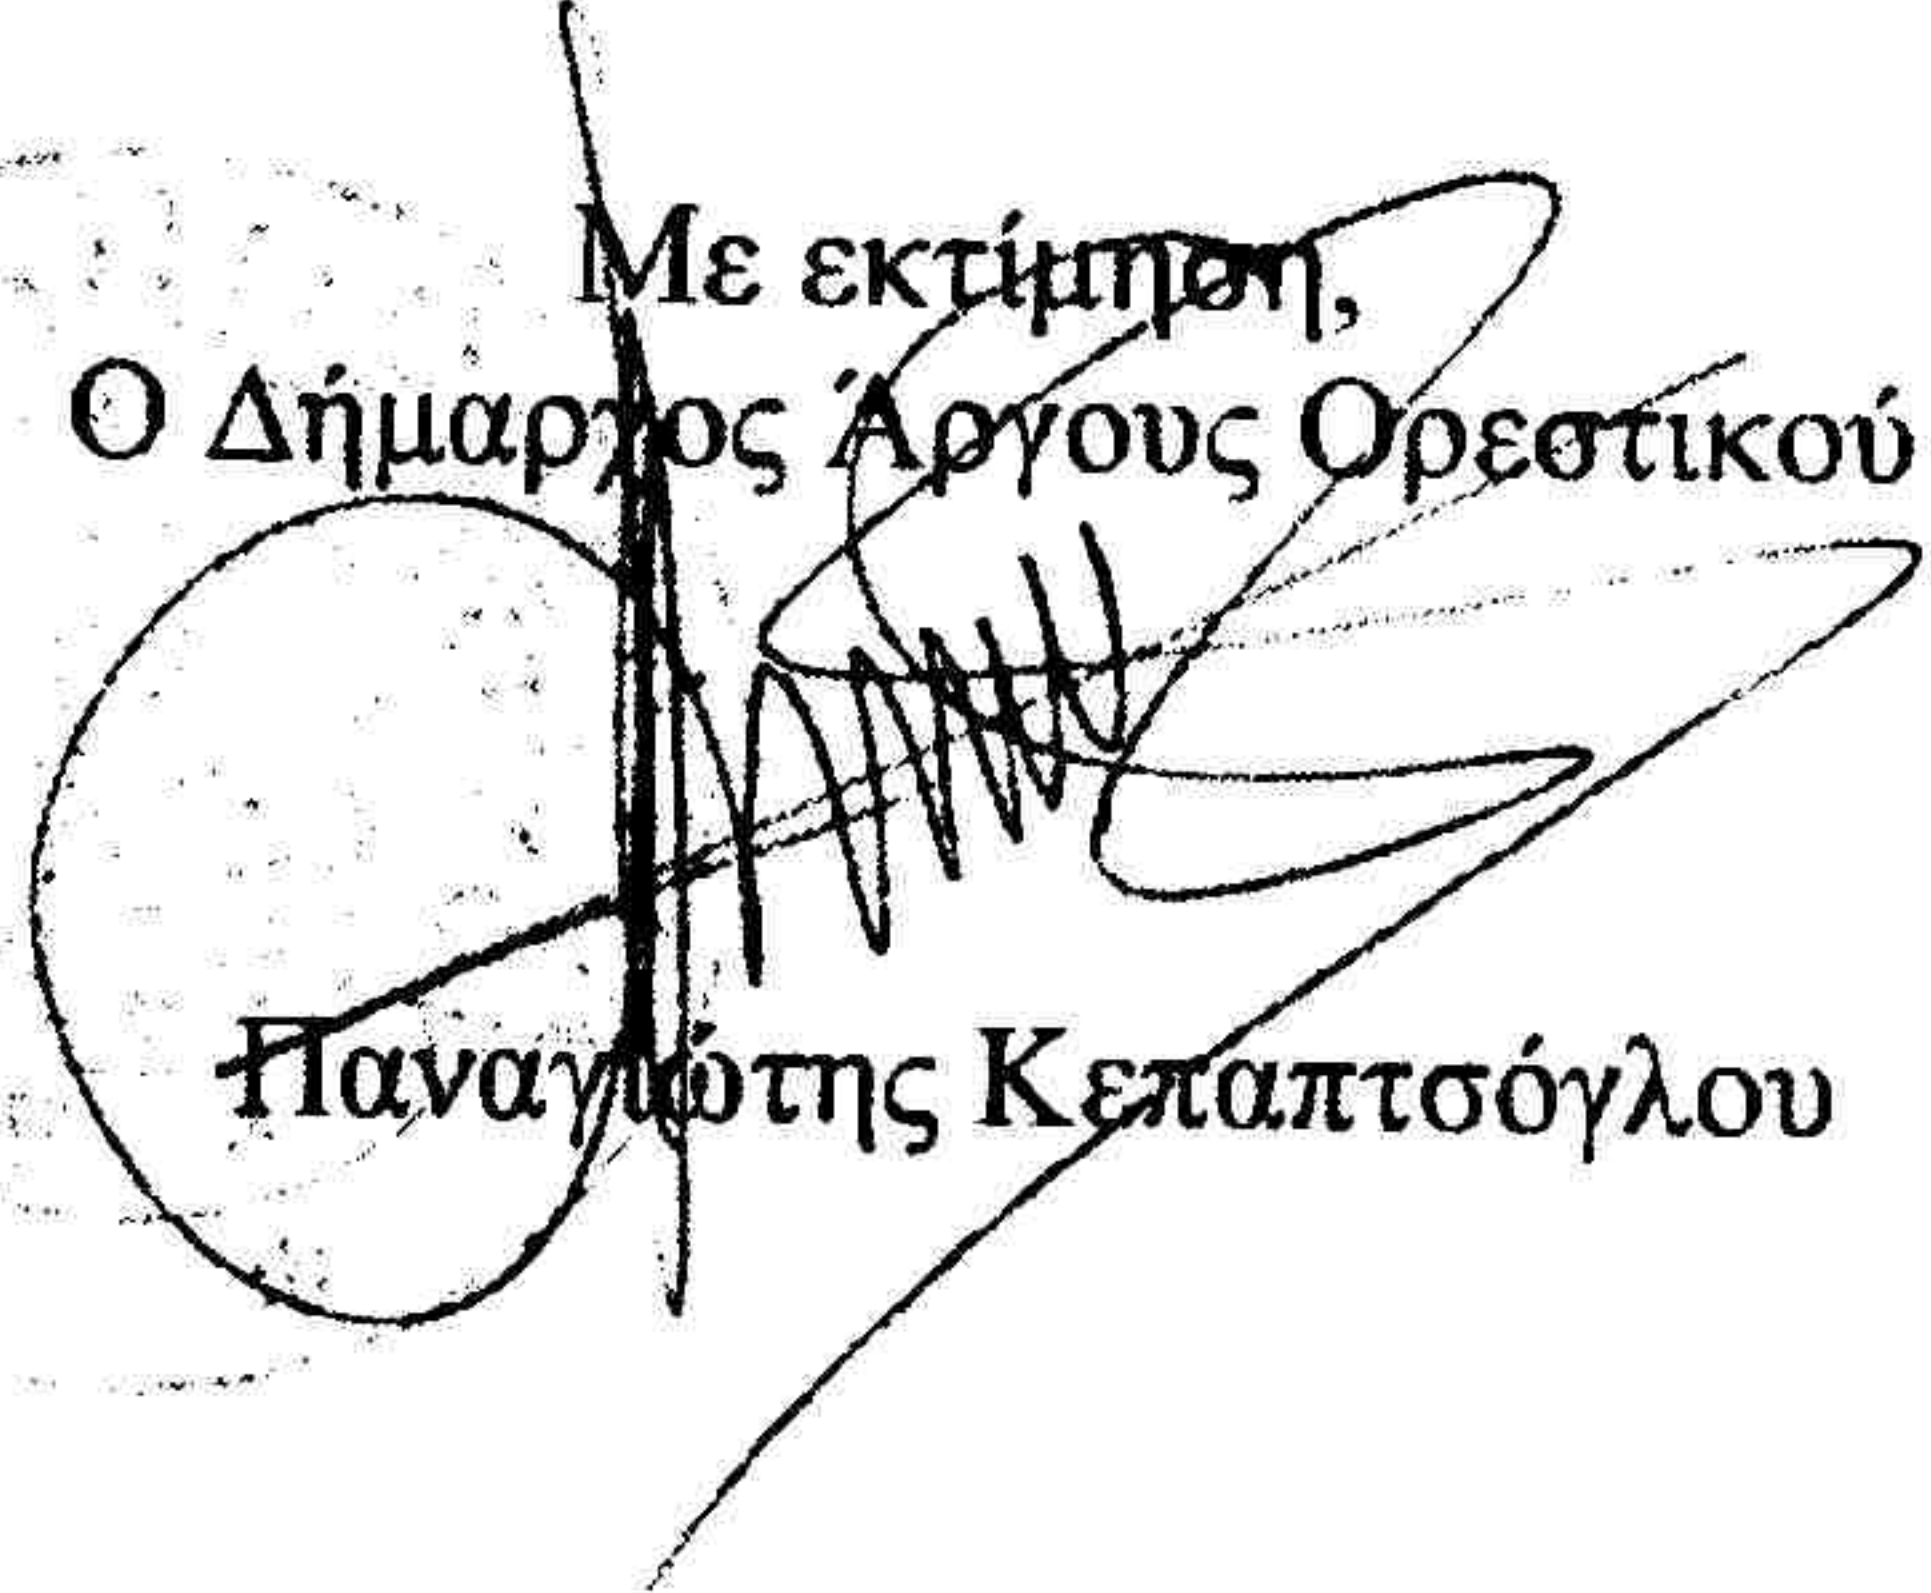Με εκτίμηση,  
Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού  
  
Παναγιώτης Κεραπτσόγλου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

- 1) Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων Και Υποδομών κ. Δημήτριο Ιατρίδη
- 2) Βουλευτή ΝΔ Ν. Καστοριάς κα Μαρία Αντωνίου
- 3) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Καστοριάς κ. Ευάγγελο Διαμαντόπουλο
- 4) Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κ. Δημήτριο Σαββόπουλο
- 5) ΤΟΕΒ Βράχου



ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Αριθ. Πρωτ. ....989.....

Ελήφθη την ..28-1-2014.....

Φάκελλος Νο .....6α.....

**ΑΙΤΗΣΗ**

Του:

Τζέλιου Κωνσταντίνου,  
Πολιτικού Μηχανικού, Ε.Δ.Ε.,  
Κάτοικου Άργους Ορεστικού

**ΠΡΟΣ:**

Τον κ. Δήμαρχο Άργους Ορεστικού  
Άργος Ορεστικό, 28/01/2014

**ΘΕΜΑ:** Οικονομικές εκκρεμότητες Τεχνικής Εταιρίας προς συνεργάτη της στην περιοχή

Ενημερώθηκα ότι κλιμάκιο υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας ήρθε στην περιοχή μας, προκειμένου να παραλάβει οριστικά το έργο του αρδευτικού δικτύου του φράγματος του Βράχου, εργολαβίας ΕΛΤΕΡ Α.Ε., με έδρα την Αθήνα.

Δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Άργους Ορεστικού με συνέπεια την άμεση ή έστω έμμεση εμπλοκή του στη διαδικασία οριστικής παραλαβής του, ενημερώνοντάς σας κατ' αρχήν ότι η ΕΛΤΕΡ Α.Ε. μου οφείλει διόλου ευκαταφρόνητα ποσά εδώ και χρόνια από τις υπερβολαβίες μου στο συγκεκριμένο έργο, από την εποχή της κατασκευής του ακόμα, ΠΑΡΑΚΑΛΩ για την άμεση παρέμβασή σας και τη βοήθειά σας, ώστε να υποχρεωθεί η εν λόγω εταιρία να προβεί στην εξόφληση των οφειλομένων προς εμένα.

Ειδικότερα, σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ, να θέσετε υπ' όψιν της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου τις οικονομικές απαιτήσεις μου και να ζητήσετε την άμεση αποπληρωμή μου, πριν την οριστική παραλαβή του έργου.

Ο αιτών:

Τζέλιος Κωνσταντίνος

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.



ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

**ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΗΣΗ**

Αριθ. Πρωτ. ....597.....

Ελήφθη την ..29-1-2014.. **ΠΡΟΣ**

Φάκελος Νο .....60.....

Τον κ. Δήμαρχο Άργους Ορεστικού

Άργος Ορεστικό, Καστοριά

29/01/2014

Των:

α) ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.,

Τεχνική Εταιρία, Κελέτρου 6, Καστοριά,

δια του Προέδρου της Παναγιώτη

Αποστολίδη, κατοίκου Άργους Ορεστικού,

β) Λαζαρίδη Λαζάρου,

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε.,

κατοίκου Πενταβρύσου Καστοριάς

**ΘΕΜΑ:** Οικονομικές εκκρεμότητες Τεχνικής Εταιρίας, προς συνεργάτες της στην περιοχή

Πληροφορηθήκαμε ότι κλιμάκιο υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας ήρθε στην περιοχή μας, προκειμένου να παραλάβει οριστικά το έργο του αρδευτικού δικτύου του φράγματος του Βράχου, εργολαβίας ΕΛΤΕΡ Α.Ε., με έδρα την Αθήνα.


Δεδομένου ότι το έργο ευρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Άργους Ορεστικού με συνέπεια την άμεση ή έστω την έμμεση εμπλοκή του στη διαδικασία οριστικής παραλαβής του, ενημερώνοντας σας κατ' αρχήν ότι η ΕΛΤΕΡ Α.Ε. μας οφείλει διόλου ευκαταφρόνητα ποσά εδώ και χρόνια από υπερβολαβίες μας στο συγκεκριμένο έργο, από την εποχή της κατασκευής του ακόμα, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ για την άμεση παρέμβασή σας και τη βοήθειά σας, ώστε να υποχρεωθεί η εν λόγω εταιρία να προβεί στην εξόφληση των οφειλομένων προς εμάς.

Ειδικότερα, σας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, να θέσετε υπ' όψιν της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου τις οικονομικές απαιτήσεις μας (που πιθανότητα δεν είμαστε και οι μόνοι) και να ζητήσετε την άμεση αποπληρωμή μας, πριν την οριστική παραλαβή του έργου.

Οι αιτούντες:

α) Για την ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ


Ο Πρόεδρος κ. Αντών Σύμβουλος

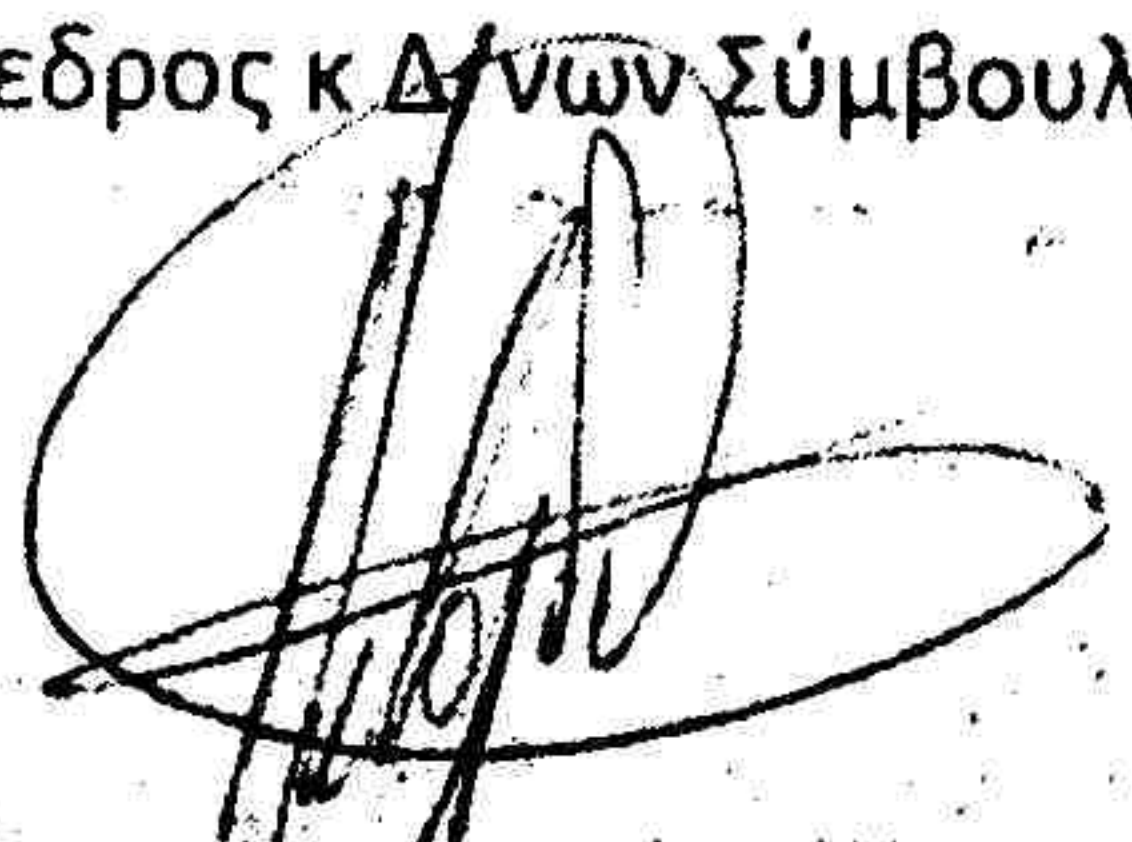

Αποστολίδης Παναγιώτης

Αγρ. & Τοπογρ. Μηχανικός

β) Λαζαρίδης Λαζάρος

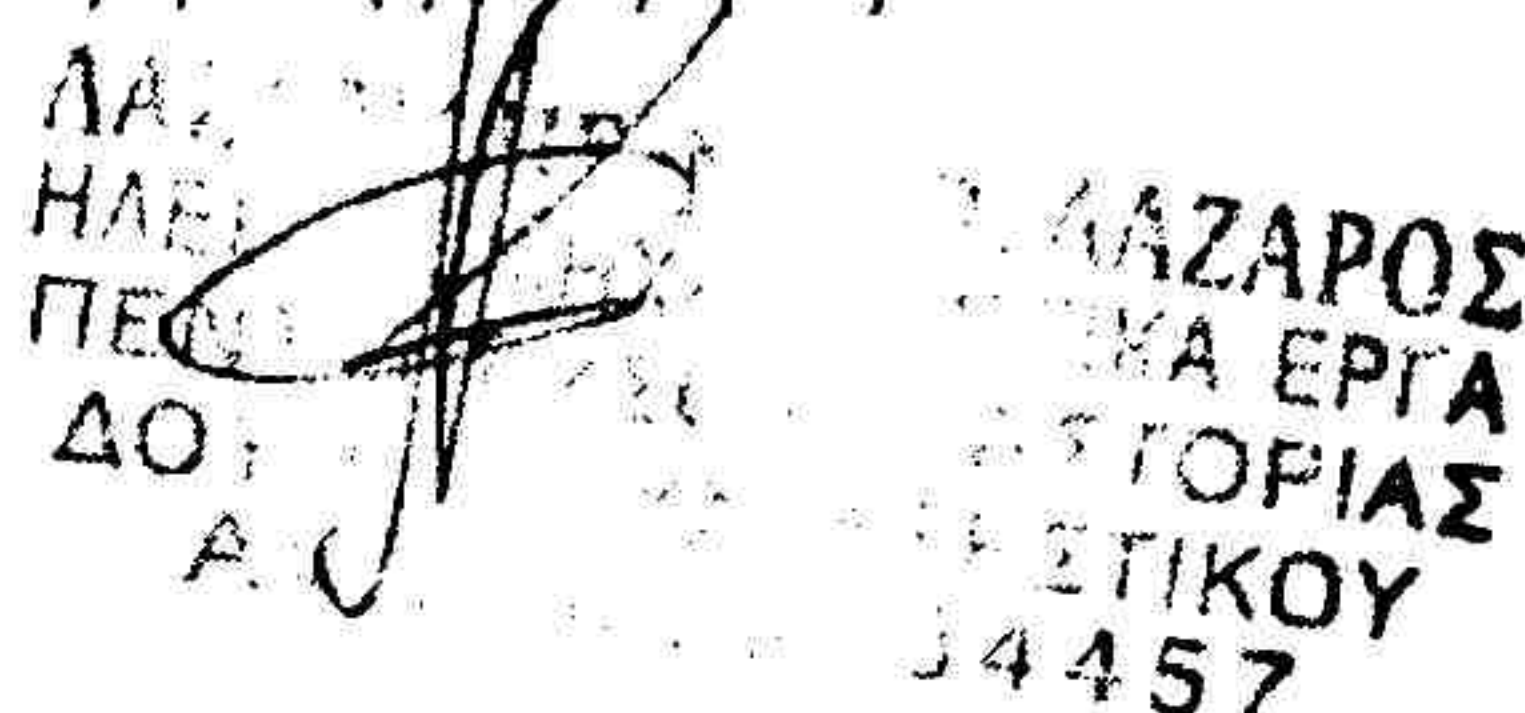

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
Τ.Ε.  
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  
ΛΑΖΑΡΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  
54457

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.



Υπόψη: κου Χαρίτου

Λάρισα 25 / 8 / 2011

**Αφοι ΠΕΡΙΚΛΗ ΤΣΑΝΤΖΟΥ Ο.Ε.  
Βιοτεχνία Αρδευτικών Συγκροτημάτων  
7, χλμ Λάρισας – Φαλάνης, ΛΑΡΙΣΑ.**

Αξιότιμοι Κύριοι

Εκ μέρους της επιχείρησης Αφοί Π. Τσάντζου Ο.Ε., που εδρεύει στη Φαλάνη της Λάρισας, και με την οποία συνεργαστήκατε το περασμένο έτος με αντικείμενο την κατασκευή συγκροτήματος χαλικοφίλτρων νερού προς άρδευση, μέρος του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Αξιοποίησης του φράγματος Βράχου Καστοριάς» που είχε αναλάβει η εταιρεία σας.

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνω για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που διαπιστώθηκε από εμάς του ίδιους και το παρατηρούν καθημερινά οι άνθρωποι που λειτουργούν το έργο και συγκεκριμένα το συγκρότημα χαλικοφίλτρων του νερού.

Το πρόβλημα περιγράφεται ως εξής, έχει τοποθετηθεί αμέσως μετά το συγκρότημα χαλικοφίλτρων μια βάνα ρύθμισης της ποσότητας και ολικής φραγής της παροχής του νερού προς την δεξαμενή που βρίσκεται κοντά στο συγκρότημα χαλικοφίλτρων και από όπου τροφοδοτείτε το δίκτυο άρδευσης.

Θεωρούμε ότι δεν έχει κανένα τεχνικό αποτέλεσμα να φράζεται το νερό αμέσως μετά το συγκρότημα χαλικοφίλτρων και να ανεβαίνει η πίεση του νερού στο συγκρότημα στα 9,2 bar, - το παρατηρήσαμε και το βιντεοσκοπήσαμε !!! - αφού μετά τη βάνα η διαδρομή του νερού και μέχρι την δεξαμενή είναι ελεύθερη.

Το συγκρότημα χαλικοφίλτρων μελετήθηκε και κατασκευαστικέ βάσει της συμφωνίας συνεργασίας μας για αντοχή maximum 8.0 bar.!!!

Έτσι όπως το λειτουργείτε τώρα, όταν κλείνει η βάνα ρύθμισης της ποσότητας και ολικής φραγής της παροχής που είναι τοποθετημένη μετά το συγκρότημα χαλικοφίλτρων, η πίεση του νερού μέσο στο συγκρότημα αυξάνεται δραματικά !!! (πιθανών όχι λόγω της υψομετρικής διαφοράς αλλά λόγω της ορμής που δημιουργείτε από την ταχύτητα καθόδου του νερού) με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η πίεση στα 9,2 bar, δηλαδή ΕΚΤΩΣ ΟΡΙΩΝ.

Μέχρι τώρα το συγκρότημα χαλικοφίλτρων άντεξε, με δυο πολύ μικρές βλάβες( αποκολλήσεις σε σημεία συγκόλλησης) οι οποίες δεν επηρέασαν την λειτουργία του γιατί σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να λειτουργεί και με την παρουσία τέτοιων περιστατικών.

Οι βλάβες αποκαταστάθηκαν, αλλά αν δεν γίνει η αναγκαία παρέμβαση από εσάς τότε λυπούμαστε αλλά δεν είναι δυνατόν να το υποστηρίξουμε ούτε να εγγυηθούμε την καλή λειτουργία του.

**Προτείνουμε να αφαιρεθεί η βάνα ρύθμισης της ποσότητας και ολικής φραγής της παροχής που είναι τοποθετημένη μετά το συγκρότημα χαλικοφίλτρων, και να τοποθετηθεί πριν από αυτό.**

Η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει καθόλου την λειτουργία του συστήματος.

Είναι φανερό ότι η τοποθέτηση της βάνας μετά το συγκρότημα χαλικοφίλτρων δεν εξυπηρετεί σε τίποτα περισσότερο από το να είναι τοποθετημένη πριν το συγκρότημα γιατί η διαδρομή του νερού μετά το συγκρότημα και μέχρι την δεξαμενή είναι ελεύθερη.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.

Συμεωνίδης Μιχαήλ τηλ. 6936962606

Τσάντζος Αντώνιος τηλ. 6932404253

Με Τιμή

Για την Αφοί Π. Τσάντζου Ο.Ε.,

Τσάντζος Αντώνιος



ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 929  
Ελήφθη την 27-1-2014

Φάκελλος Νο 69 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 27-01-2014

ΑΙΤΗΣΗ  
ΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ-ΜΟΥΣΙΟΥ ΑΕΒΕ

Φ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΥΙΟΣ ΟΕ  
ΑΛ.Π.ΜΟΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΒΕ  
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ

κ. Δήμαρχο Αργους Ορεστικού

Θέμα : Οικονομικές εκκρεμότητες Τεχνικής Εταιρείας προς προμηθευτές της στην περιοχή.

Ενημερωθήκαμε ότι κλιμάκιο του Υπουργείου Γεωργίας ήρθε στην περιοχή μας προκειμένου να παραλάβει οριστικά το έργο του αρδευτικού δικτύου του φράγματος του Βράχου, εργολαβίας ΕΛΤΕΡ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα.

Δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αργους Ορεστικού με συνέπεια την άμεση ή έστω έμμεση εμπλοκή του στη διαδικασία οριστικής παραλαβής του, σας ενημερώνω ότι η ΕΛΤΕΡ ΑΕ εδώ και αρκετά χρόνια μας οφείλει κάποια αξιόλογα ποσά από προμήθειες υλικών των εταιρειών μας αλλά και από παροχή υπηρεσιών μηχανημάτων μας στο συγκεκριμένο έργο και παρακαλώ την άμεση παρέμβαση σας καί την βοήθεια σας ώστε να υποχρεωθεί η εν λόγω εταιρεία να προβεί στην εξόφληση των οφειλόμενων προς εμάς.

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ-ΜΟΥΣΙΟΥ ΑΕΒΕ | 23.793,84        |
| # Φ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.       | 3.201,22         |
| # ΑΛ.ΜΟΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Β.Ε.      | 2.014,57         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                  | <b>29.009,63</b> |

Ειδικότερα, σας παρακαλώ να θέσετε υπόψιν της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου τις οικονομικές απαιτήσεις των εταιρειών μας και να ζητήσετε την άμεση αποπληρωμή, πριν την οριστική παραλαβή του έργου.


ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΟΥΣΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΟΥΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΛ.Π.ΜΟΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Β.Ε.  
Κ. ΜΟΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Β.Ε.  
Α.Α.Ε. 378-3-0478787-002  
Α.Α.Ε. 378-3-0478787-002

ΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΚΑ ΕΡΕΛΛΕΣ  
ΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑ  
ΜΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 3 ΤΗΛ 42.128-41.035  
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ  
27-01-2014

ΑΛΕΞ. Π. ΜΟΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Β.Ε.  
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΜΠΕΤΟΝ Ο.Ε.  
110 ΕΘΝ. ΟΔ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ  
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - Α.Α.Ε. 378-3-0478787-002  
Α.Α.Ε. 378-3-0478787-002



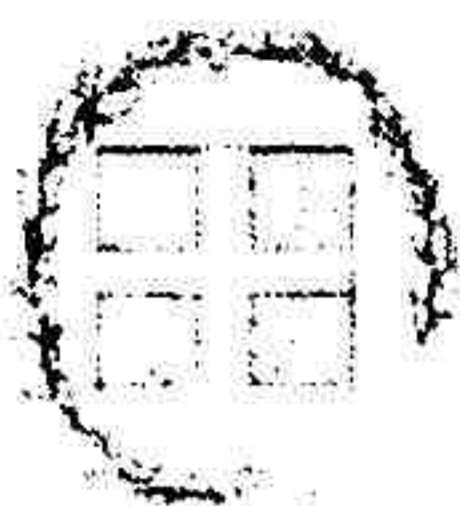

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

Ταχ.Δ/ση:Διοικητηρίου 35  
Τ.Κ. : 522 00  
Τηλ. : 2467351301  
FAX : 2467021756  
e-mail : [info@argosorestiko.gr](mailto:info@argosorestiko.gr)

Άργος Ορεστικό 3/8/2011

Αριθμ.Πρωτ. : 9773

Προς :

**Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Τροφίμων**

Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών

Πόρων και Κατασκευών

Τμήμα Β1

(υπόψη κ. Οδυσσέα Καρασαχινίδη)

Σεράφη 60 & Λιοσίων 210

104 45 ΑΘΗΝΑ

**ΘΕΜΑ: Προβλήματα στη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου Βράχου**

Μετά και από την τηλεφωνική επικοινωνία μας για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν συνεχώς στη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου του Βράχου, σας ενημερώνουμε ότι όχι απλώς δεν έχει γίνει καμιά απολύτως παρέμβαση από την κατασκευάστρια εταιρεία και τους συνεργάτες της, αλλά και παρ' όλες τις τηλεφωνικές εκκλήσεις του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. Βράχου για αποστολή τεχνικών η κατασκευάστρια εταιρία κωφεύει και αδιαφορεί.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε. Σας αποστέλλουμε συνημμένα επιστολή του Τ.Ο.Ε.Β. Βράχου.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Κεπατσόγλου