



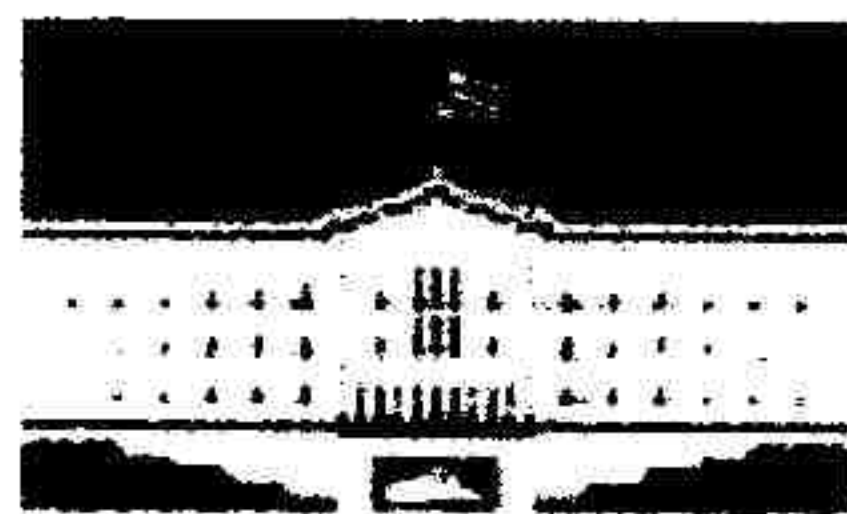

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Ν. Πιερίας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

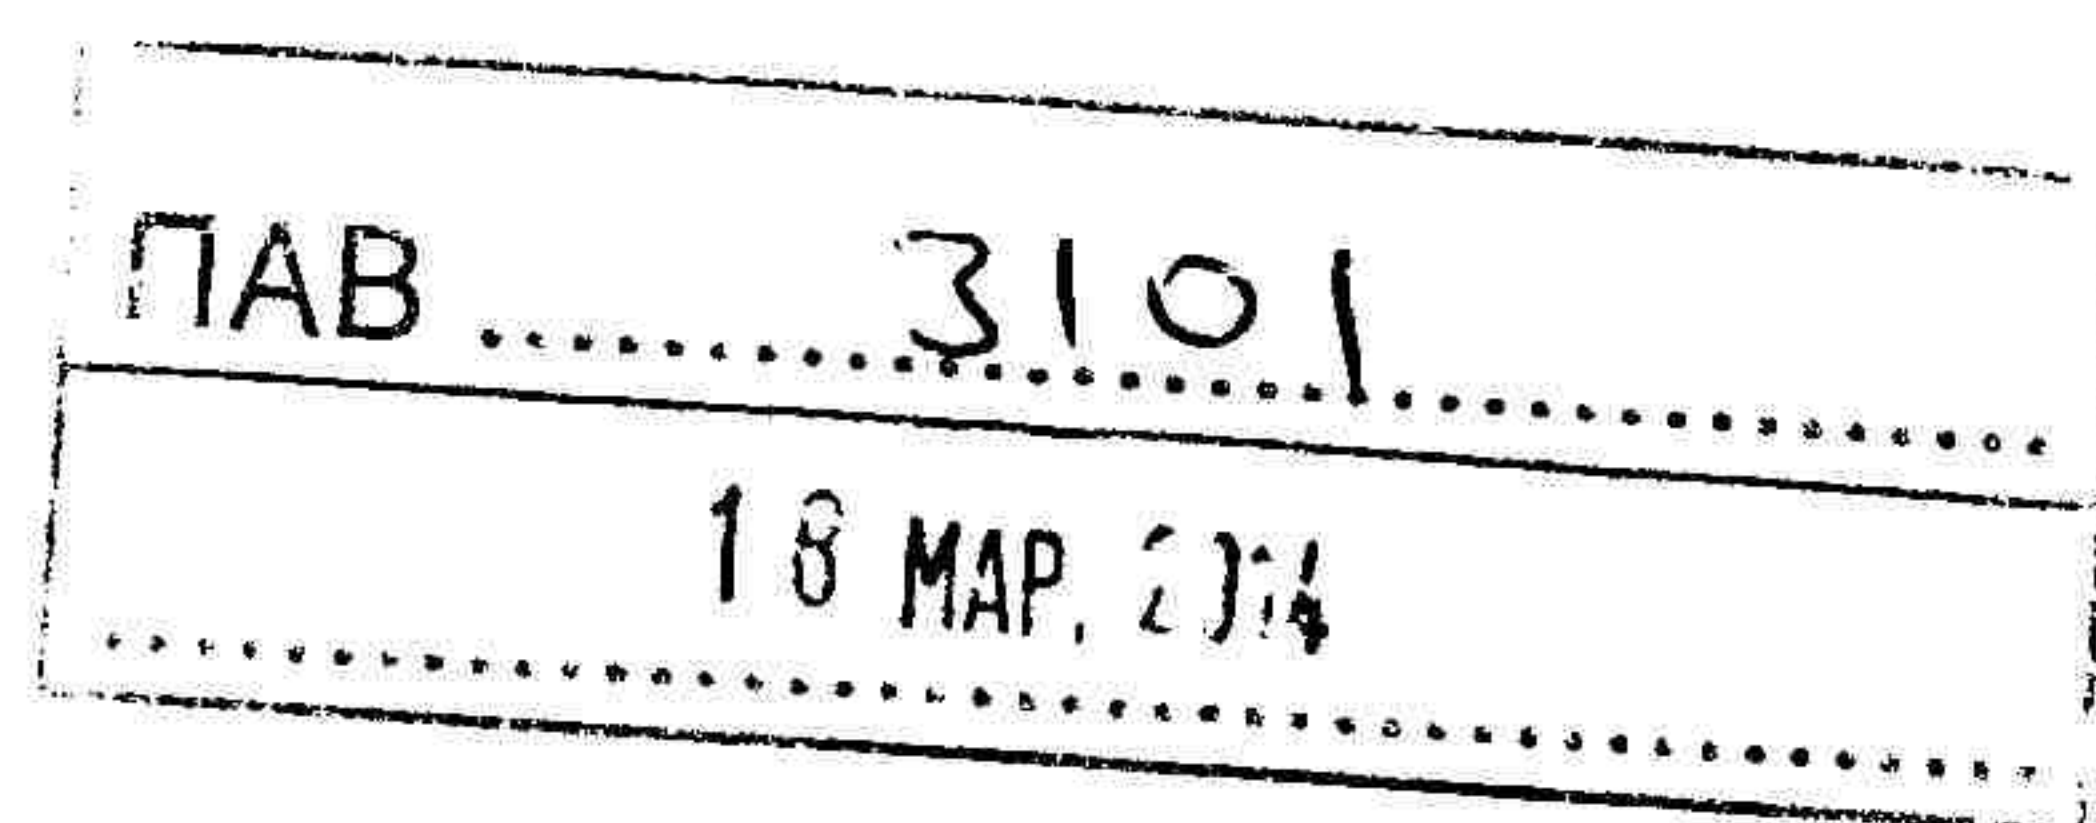

Κατερίνη, 12/03/2014

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ Σ. ΤΣΑΥΤΑΡΗ**

**ΘΕΜΑ: «Αίτημα για επίλυση του προβλήματος που ανέκυψε στο
έργο «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής,
Καταλωνίων) Δήμου Ελαφίνας)»**

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για την πορεία του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων) Δήμου Ελαφίνας», ένα έργο σημαντικό για την ανάπτυξη της Πιερίας. Το έργο εντάχθηκε αρχικά στο Π.Α.Α. 2007-2013 μέτρο 321 (Αρ. Πρωτ. 10237/6-11-2008, Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 109703) με δικαιούχο το Δήμο Ελαφίνας και τροποποιήθηκε με την Αρ. Πρωτ. 346/19-01-2011 (κωδ. ΟΠΣΑΑ 109703 και αριθμό ΣΑΕ 2009ΣΕ28280017) με δικαιούχο τον Δήμο Κατερίνης (Αρ. Πρωτ. 10057/16-09-2011, κωδ. ΟΠΣΑΑ 109703 και ΣΑΕ 2009ΣΕ 28280007).

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 03/08/2010 με έκπτωση 54,37% και ο συμβατικός προϋπολογισμός ανήλθε στα 444.580,79€.

Από το ποσό της συμβατικής δαπάνης, έως σήμερα έχουν πιστοποιηθεί και απορροφηθεί 312.326,53€. Προκειμένου να ολοκληρωθεί, υπολείπονται κάποιες εργασίες (συνολικού κόστους 132.254,26€) που αφορούν την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων στις Τ.Κ. Τριλόφου και Εξοχής και εργασίες στις δεξαμενές άρδευσης της Τ.Κ. Ελάφου.

Το 2011, και ενώ το έργο βρισκόταν υπό εκτέλεση στα τμήματα Τ.Κ. Εξοχής και Τριλόφου, λόγω των πλημμυρικών-βροχοπτώσεων και του μεγάλου όγκου των επιφανειακών υδάτων παρουσιάστηκε αποκόλληση τμήματος στο επίχωμα μεταξύ της 2^{ης} και 3^{ης} δεξαμενής.

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη του έργου προχώρησε σε εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης σχετικά με τον έλεγχο της ευστάθειας των πρανών των δεξαμενών. Σύμφωνα με το συμπέρασμα της μελέτης αυτής, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση των πρανών με κατασκευή εντός της λεκάνης συρμακιβωτίων (σαρζανέτ), προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή καταστροφή της δεξαμενής.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση στις δεξαμενές Ελάφου. Για να ολοκληρωθεί το έργο με τρόπο που να είναι ασφαλές απαιτούνται σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης τα ακόλουθα:

Πρώτον, η σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ όπου θα αποτυπώνονται οι μεταβολές που απαιτούνται οι οποίες δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα του έργου και κρίθηκαν επιτακτικές λόγω προσαρμογής στη νέα κατάσταση, σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη ύψους 444.580,79€ (σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 57 του Ν 3669/08).

Δεύτερον, η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης ύψους 217.020,80€ (με ΦΠΑ) με αντίστοιχα ισόποση επιπλέον δαπάνη-χρηματοδότηση (καθώς συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08).

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του συγκεκριμένου έργου για την ανάπτυξη της περιοχής, παρακαλώ να ικανοποιήσετε το αίτημα του Δήμου Κατερίνης και να συμβάλετε εποικοδομητικά στην επίλυση του θέματος.

Με εκτίμηση,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Βουλευτής Ν. Πιερίας