



ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ
Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 862
Παραρτηματικό Πρωτοκόλλου 26-3-15

ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ
Βουλευτής Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πολιτικό Γραφείο: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τηλ. Επικοινωνίας: 2103707960, 7963


ΠΡΟΣ:

- 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- 2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πλημμελής η λειτουργία του πληροφορικού συστήματος προπροστασίας του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικού Τύπου, το 2006 δημοπρατήθηκε από την Διεύθυνση Δασών Πιερίας πληροφορικό σύστημα προπροστασίας για τον εθνικό δρυμό Ολύμπου, το οποίο εντάχθηκε σε ευρωπαϊκό κοινοτικό πλαίσιο με χρηματοδότηση περίπου 400.000 ευρώ, ενώ υπήρξε και κρατική συμμετοχή ύψους 100.000 ευρώ. Το έργο εγκαταστάθηκε σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία το 2007 και ολοκληρώθηκε (μέσω της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Μακεδονίας) τον Φεβρουάριο του 2010. Η διεύθυνση δασών είχε στην αρμοδιότητά της την πρόληψη πυρκαγιών, ενώ η πυροσβεστική

Γραμματεία : Τηλ. 210 3707960 - 210 3707962, Φαξ : 210 3707958

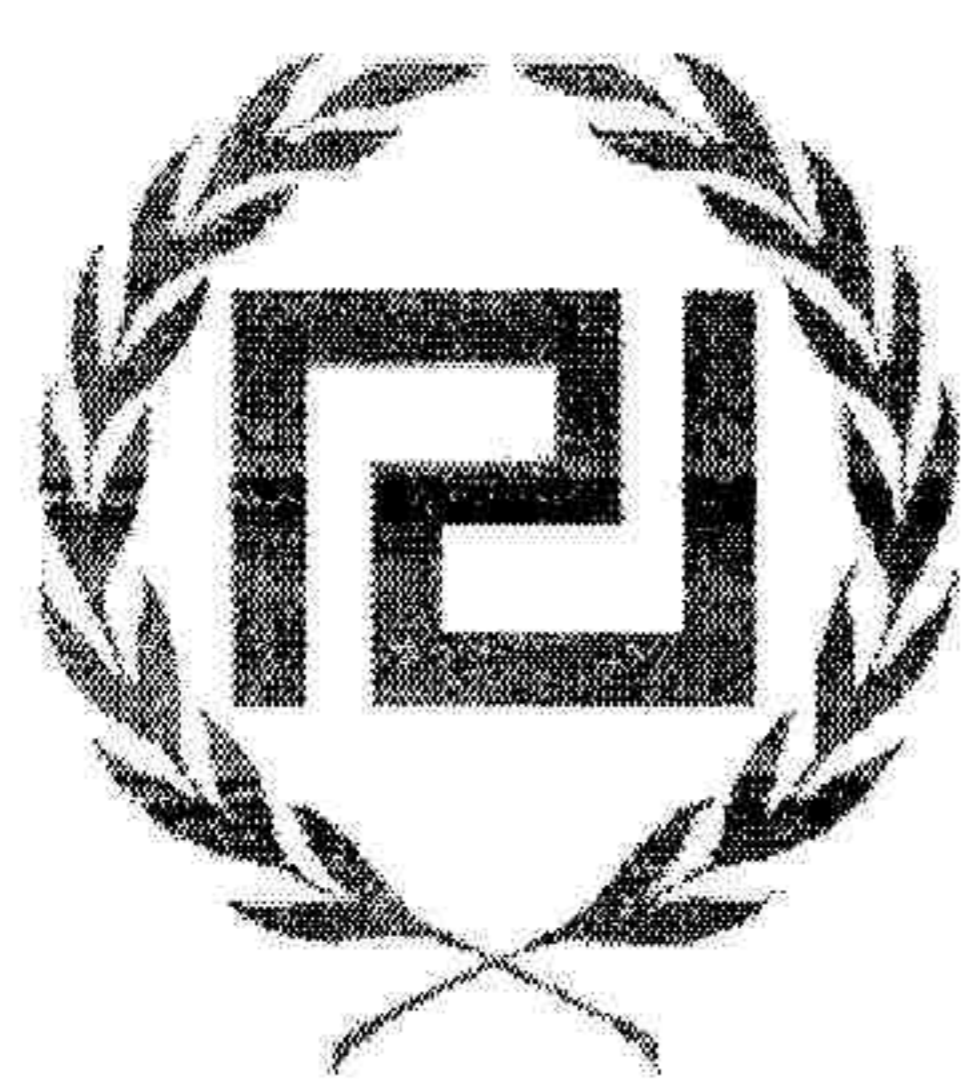

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ


υπηρεσία την καταστολή. Το έργο περιελάμβανε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος, με προμήθεια εξοπλισμού, πρόληψης και παρακολούθησης φυσικών καταστροφών από πυρκαγιές στις δασικές εκτάσεις του Ολύμπου. Επί της ουσίας δημιουργήθηκαν τέσσερις σταθμοί μετεωρολογικών δεδομένων στις θέσεις «Κρεβάτια», τον Κοκκινοπλός Ελασσόνας, τις Καρυές και το Ζολώτα.

Η Διεύθυνση Δασών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος λάμβανε από τους μετεωρολογικούς σταθμούς δεδομένα θερμοκρασίας, διάχυτης ακτινοβολίας, υγρασίας, χιονιού, ανέμων και κατακρημνισμάτων, με τα οποία μπορούσε να προβλέψει το επίπεδο επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιάς. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και λόγω έλλειψης κρατικών κονδυλίων το σύστημα σταμάτησε να λειτουργεί και να στέλνει δεδομένα.

Όσον αφορά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπως αναφέρει ο διοικητής Λιτοχώρου, κ. Καρατζάς, ενώ το 2007 εγκαταστάθηκαν στην υπηρεσία, τέσσερις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ένα πλότερ και εκπαιδεύτηκε προσωπικό για το συγκεκριμένο σύστημα, λόγω τεχνικών και πρακτικών προβλημάτων ουδέποτε λειτούργησε επί του πρακτέου. Το προσωπικό της υπηρεσίας σε συνεργασία με το αρχηγείο της πυροσβεστικής αξιολόγησε το σύστημα και το έκρινε μη συμβατό και δύσχρηστο για πυρανίχνευση και πυρασφάλεια.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 και με την ολοκλήρωση του έργου, η Δασική υπηρεσία με αίτημά της στο υπουργείο Περιβάλλοντος ζητούσε τη

Γραμματεία : Τηλ. 210 3707960 - 210 3707962, Φαξ : 210 3707958

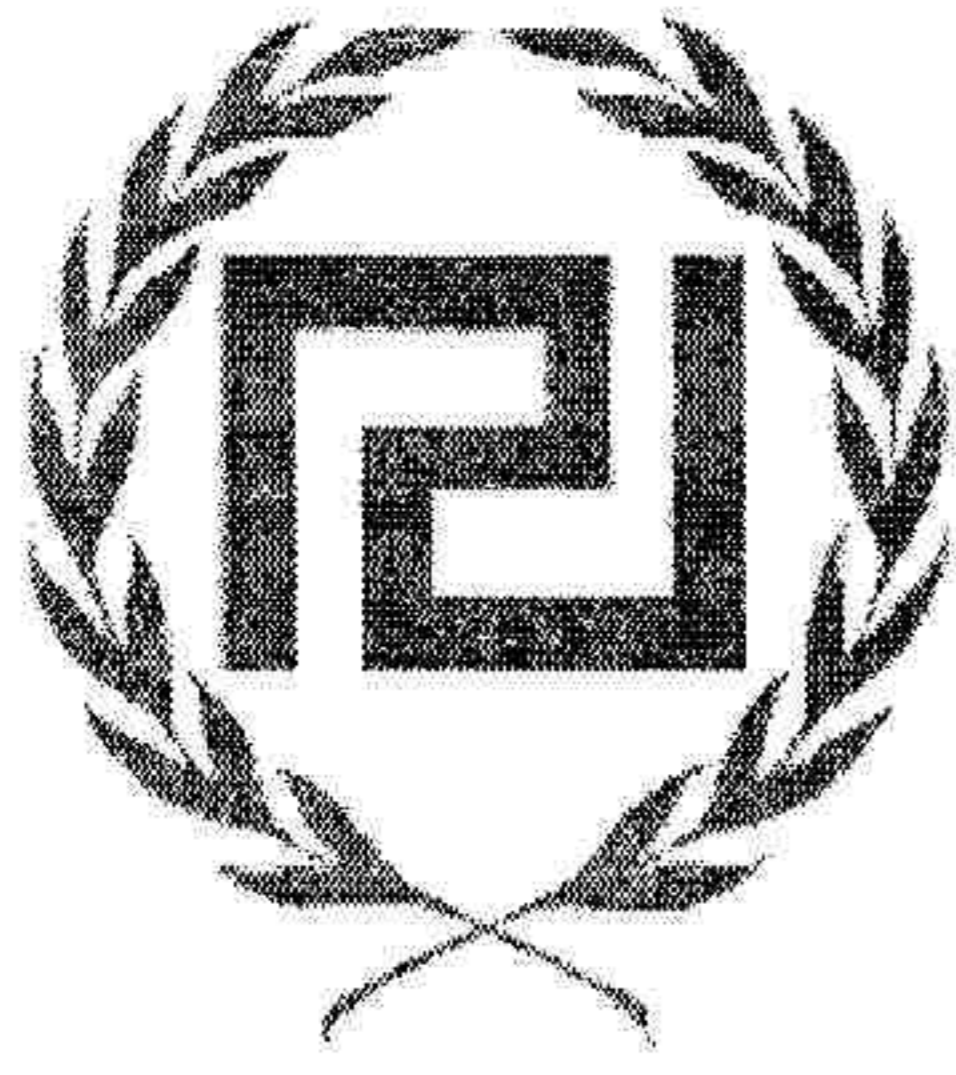


ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

χρηματοδότηση για τη συνέχιση λειτουργίας του και την επέκταση του και στα Πιέρια Όρη (δηλαδή να περιλαμβάνει όλο το νομό) ωστόσο το υπουργείο δεν απάντησε ποτέ. Για τη συνέχιση λειτουργίας του έργου πρέπει να γίνει συντήρηση των σταθμών και να ενεργοποιηθούν οι κάρτες sim που στέλνουν τα δεδομένα, αναφέρει ο δασολόγος, κ. Παπαπέτρου, τομεάρχης στο τμήμα δασικών χαρτογραφήσεων.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

- 1) Υπάρχει πρόθεση να γίνει συντήρηση των σταθμών μετεωρολογικών δεδομένων σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της Δασικής Υπηρεσίας;
- 2) Για ποιον λόγο και ενώ εκπαιδεύτηκε προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και δόθηκαν κονδύλια για αγορά εξοπλισμού, το αρχηγείο έκρινε εκ των υστέρων μη συμβατό και δύσχρηστο για πυρανίχνευση και πυρασφάλεια το υπάρχον σύστημα;
- 3) Πώς διασφαλίζεται σήμερα η πρόληψη πυρκαγιάς του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου;
- 4) Σε ποιες εν γένει ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες του εν λόγω συστήματος;
- 5) Πρόκειται να αναζητηθούν διοικητικές και άλλες ευθύνες για το γεγονός της πλημμελούς λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος πυροπροστασίας έως σήμερα;

Γραμματεία : Τηλ. 210 3707960 - 210 3707962, Φαξ : 210 3707958

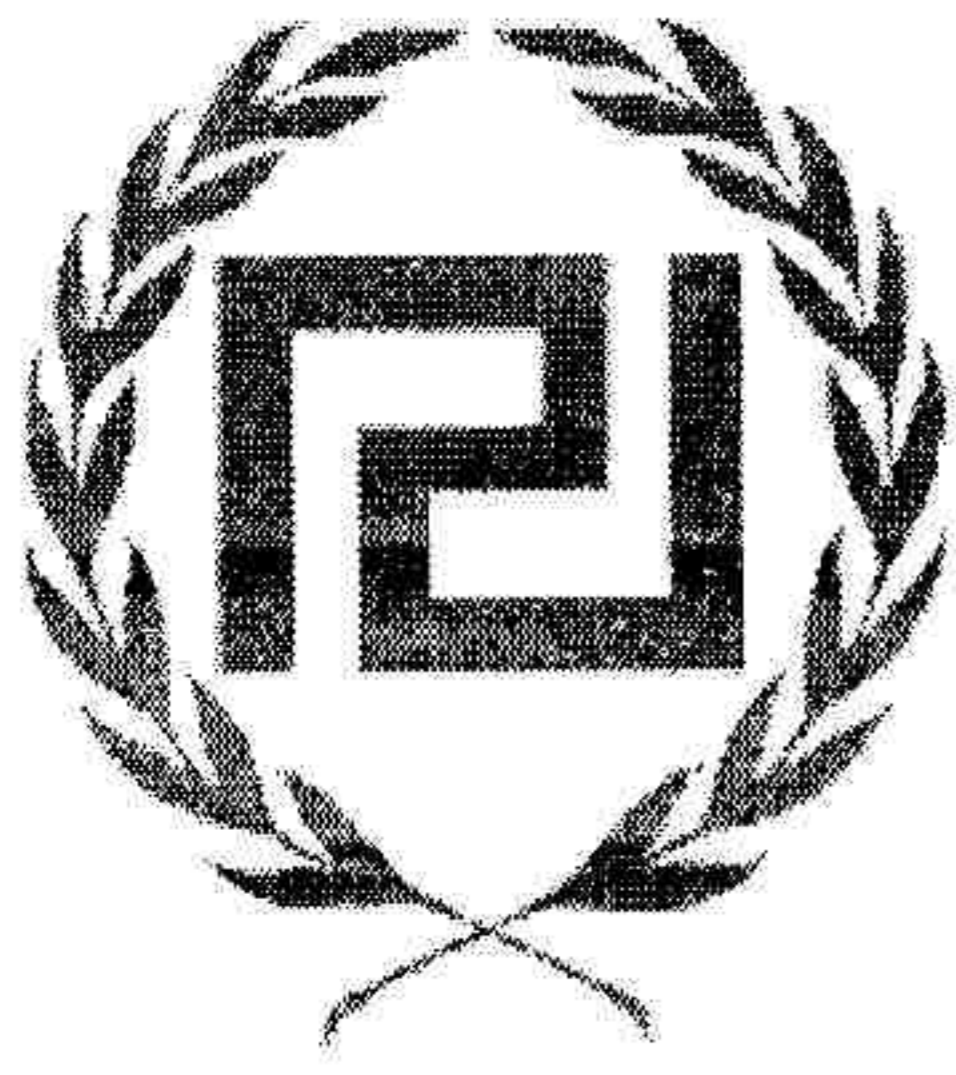

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Αθήνα, 16/03/2015

Ο ερωτών Βουλευτής

Φώτιος Γραϊκός

Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Γραμματεία : Τηλ. 210 3707960 - 210 3707962, Φαξ : 210 3707958