


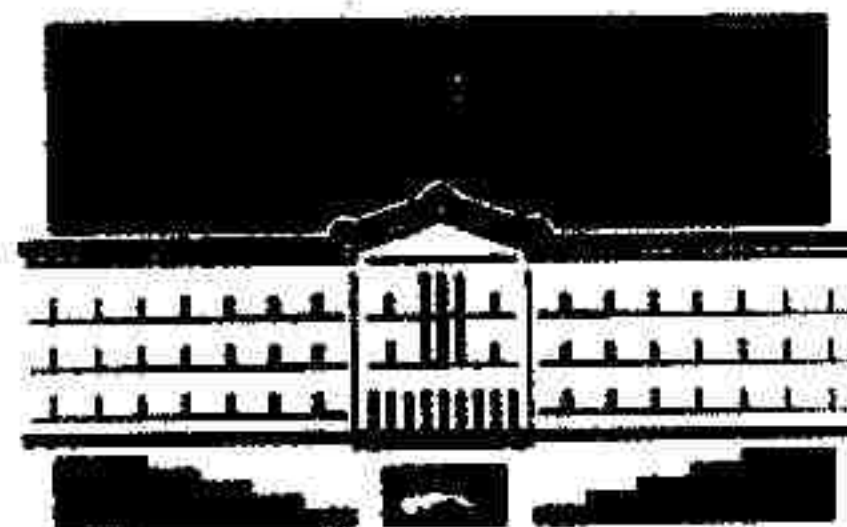

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2881
Ημερομ. Καταθέσεως 26/5/15

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης – ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: Απομάκρυνση των πυλώνων της γραμμής Παλαιοκάστρου


Χρόνιο πρόβλημα αποτελεί η ύπαρξη πυλώνων και εναέριων γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ στην περιοχή του Παλαιοκάστρου του δήμου Ωραιοκάστρου.

Οι πυλώνες διέρχονται μέσα από τις κατοικημένες περιοχές, σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από τα σχολεία και τις οικίες της εν λόγω περιοχής, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο σε πολύ σοβαρό κίνδυνο την υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΑΔΜΗΕ προς τους κατοίκους, η μονάδα στην Άσσηρο που θα αντικαταστήσει τη συγκεκριμένη γραμμή του Παλαιοκάστρου είναι έτοιμη, ωστόσο, η ενεργοποίησή της καθυστερεί για διαδικαστικούς λόγους.

Επειδή, η παραμονή των πυλώνων είναι επιζήμια για την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής

Επειδή, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από πλευράς κατοίκων

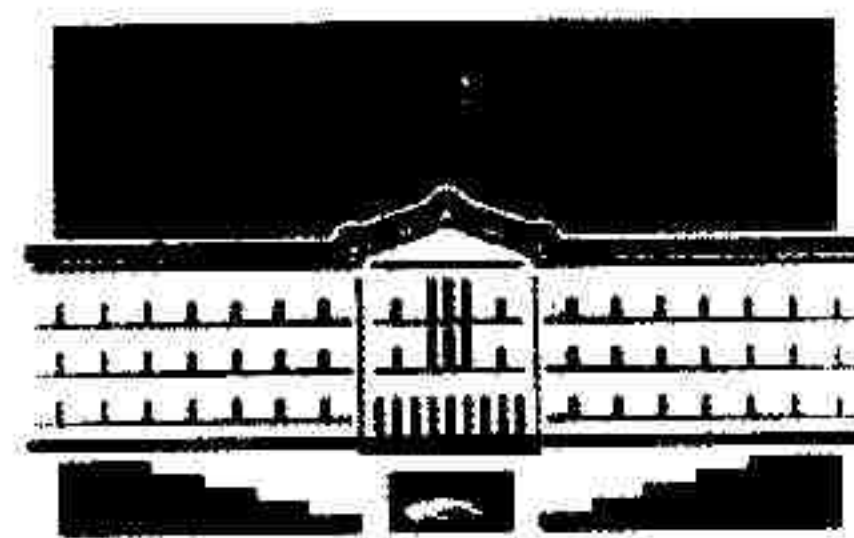

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης – ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- 1) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η απενεργοποίηση και η απομάκρυνση της συγκεκριμένης γραμμής;
- 2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την γρήγορη απομάκρυνση των πυλώνων από την περιοχή του Παλαιοκάστρου και την άμεση ενεργοποίηση της μονάδας στην Άσσηρο;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Γιώργος Αρβανιτίδης

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Β' Θεσσαλονίκης